

2008

Guía de Respuesta en Caso de Emergencia



UNA GUÍA PARA LOS QUE
RESPONDEN PRIMERO EN LA FASE
INICIAL DE UN INCIDENTE
OCASIONADO EN EL TRANSPORTE
DE MATERIALES PELIGROSOS

DOCUMENTOS DE EMBARQUE*

El documento de embarque representa la pieza de información disponible más importante para cuando usted responde a un incidente de materiales peligrosos**. El documento de embarque contiene la información necesaria para identificar los materiales involucrados. Use esta información para iniciar acciones de protección para su seguridad y la seguridad del público. El documento de embarque contiene el número de identificación de cuatro dígitos (vea páginas de borde amarillo) precedido por las letras UN o NA, el nombre apropiado del embarque (vea las páginas de borde azul del índice), la clase de riesgo o división del (os) material (es), y, cuando sea apropiado, el grupo de envase y embalaje. Los Documentos de Embarque también indican el Teléfono de Respuesta de Emergencia las 24 horas. Además, deberá haber información disponible que describa los riesgos del material que pueda ser usado en la mitigación de un accidente. La información deberá registrarse o estar con el documento de embarque. Este requerimiento puede ser satisfecho al adjuntar una página de la guía (GRE2008) al documento de embarque, o teniendo la guía completa para consultar. Los documentos de embarque son requeridos en el transporte de la mayoría de los materiales peligrosos. Los documentos de embarque se guardan en:

- la cabina del vehículo,
- en poder de la tripulación del tren,
- en poder del capitán de una embarcación,
- en poder del piloto de una aeronave.

CONTACTO DE EMERGENCIA 1-000-000-0000		EJEMPLO DE EMERGENCIA TELEFONO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA	
CLASE DE RIESGO O DIVISION NO.			
NO. Y TIPO DE ENVASES	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	
1 AUTOTANQUE	UN1219 ISOPROPANOL	3	II 12 000 LITROS
NUMERO ID	NOMBRE DEL EMBARQUE	GRUPO DE ENVASE	

EJEMPLO DE PLACA Y CARTEL CON NUMERO ID

El número ID de 4 dígitos puede ser mostrado sobre el cartel en forma de diamante o sobre una placa naranja puesta a los extremos y a los lados de un autotanque, vehículo o carrotanque.



Un Cartel
Numerado

o

Un Cartel
y una Placa
Naranja



1219

* Para los propósitos de esta guía, los términos documentos de embarque/papel de embarque, son sinónimos.

** Para los propósitos de esta guía, los términos materiales peligrosos/productos peligrosos, son sinónimos.

ANTES DE UNA EMERGENCIA – FAMILIARICESE CON ESTE GUÍA! En los Estados Unidos, de acuerdo a los requerimientos del Departamento de Trabajo – Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, 29 CFR 1910.120), y regulaciones emitidas por la Agencia de Protección del Ambiente (EPA, 40 CFR Parte 311), los primeros respondedores deben ser entrenados en el uso de esta guía.

¡EVITE ENTRAR DE PRISA!

ACERQUESE AL INCIDENTE CON VIENTO A FAVOR

MANTÉNGASE ALEJADO DEL DERRAME, VAPORES, HUMOS Y FUENTES SOSPECHOSOS

COMO USAR ESTA GUIA DURANTE UN INCIDENTE QUE INVOLUCRA MATERIALES PELIGROSOS.

UNO IDENTIFIQUE EL MATERIAL ENCONTRANDO CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES:

- EL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE 4 DIGITOS EN UN CARTEL, PLACA NARANJA, UN DOCUMENTO DE EMBARQUE O ENVASE (luego de UN/NA)
- EL NOMBRE DEL MATERIAL EN UN DOCUMENTO DE EMBARQUE O ENVASE

DOS BUSQUE EL NUMERO DE GUIA DE 3 DIGITOS USANDO:

- EL NUMERO ID EN EL INDICE (las páginas de borde amarillo del libro guía) o
- EL NOMBRE DEL MATERIAL EN EL INDICE (las páginas de borde azul del libro guía)

Si el número de guía está complementado con la letra “P”, esto indica que el material puede sufrir polimerización violenta si se somete al calor o contaminación.

LOS MATERIALES SOMBREADOS EN VERDE EN LOS LISTADOS son materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT), una arma química o es un Material que Reacciona Peligrosamente con el Agua (produce gases tóxicos al contacto con el agua). **BUSQUE EL NUMERO DE ID Y EL NOMBRE DEL MATERIAL EN LA TABLA 1 - DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA (páginas de borde verde).** **SI ES NECESARIO, INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES DE PROTECCION** (vea la sección de Acciones Protectoras página No. 324). Si no se requieren Acciones de Protección, utilice la información de la Guía de Emergencia de 3 dígitos correspondiente.

TRES PASE A LA GUIA NUMERADA (páginas de borde naranja) Y LÉALA CUIDADOSAMENTE.

USE LA GUÍA 112 PARA LOS EXPLOSIVOS, EXCEPTO PARA AQUELLOS EXPLOSIVOS CLASE 1.4 (EXPLOSIVOS C) PARA LOS QUE SE DEBE USAR LA GUÍA 114.

NOTAS: SI NO PUEDE COMPLETAR LOS PASOS ARRIBA MENCIONADOS, Y SE PUEDE VER UNA PLACA O SEÑAL, busque el cartel en las páginas 16-17: **Y PASE A LA GUIA DE 3 DIGITOS MOSTRADA EN LOS EJEMPLOS.** Si el documento de embarque indica un número de teléfono de respuesta de emergencia, llame a ese número. Si el documento de embarque no está disponible, o no indica ningún número de respuesta de emergencia, **LLAME INMEDIATAMENTE al organismo de respuesta indicado en la contraportada trasera de este libro.** Proporcione la mayor información posible, tal como el nombre del transportista (compañía transportista o de ferrocarril) y número de vehículo. **SINO SE PUEDE ENCONTRAR UNA REFERENCIA A UNA GUIA Y CREE QUE ESTE INCIDENTE INVOLUCRA MATERIALES PELIGROSOS,** DIRÍJASE AHORA A LA GUIA 111 Y ÚSELA HASTA QUE TENGA MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE.

CÓMO ÚLTIMO RECURSO: SI EL VEHÍCULO PUEDE SER IDENTIFICADO, CONSULTE LA TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA PARA CARRETERA Y FERROCARRIL (páginas 18-19). UTILICE LA GUÍA CORRESPONDIENTE. RECUERDE QUE LA GUÍA CORRESPONDE A LA PEOR SITUACIÓN POSIBLE.

GUÍA DEL USUARIO GRE2008

La Guía de Respuesta a Emergencias 2008 (GRE 2008) fue desarrollada conjuntamente por el Departamento de Transporte de Canadá (TC), el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT), y la cooperación del Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME) de Argentina para ser utilizada por bomberos, policías y otros servicios de emergencia quienes pueden ser lo primeros en llegar al lugar de un incidente de transporte de materiales peligrosos. **Es una guía para asistir a los primeros en respuesta, en la rápida identificación de peligros específicos o genéricos de los materiales involucrados en el incidente y para protección personal y del público en general durante la fase inicial del incidente.** Para los propósitos de esta Guía, la “fase de respuesta inicial” es el período que le sigue al arribo del respondedor, al lugar del accidente, durante el cual es confirmada la presencia y/o la identificación de un material peligroso, se inician acciones de protección, se realiza el aislamiento del área y se solicita la ayuda de personal especializado. En esta Guía no se describen las propiedades físicas y químicas de los materiales peligrosos.

Esta Guía asiste, al personal de respuesta, en la toma inicial de decisiones a la llegada al lugar de un incidente con materiales peligrosos. No debe ser considerada como sustituta de un curso de capacitación en emergencias químicas, conocimiento o juicio. La GRE 2008 no menciona todas las posibles circunstancias que pueden estar asociadas a un incidente con materiales peligrosos. Está diseñada para ser utilizada prioritariamente en incidentes en el transporte de materiales peligrosos tanto en carreteras como en ferrocarriles. Su aplicación a incidentes en instalaciones fijas puede ser limitada.

La GRE 2008 incorpora el listado de materiales peligrosos de la edición más reciente de las Recomendaciones de las Naciones Unidas así como también de otras regulaciones nacionales e internacionales. Los explosivos no están listados en forma individual ni en el listado de nombres ni en el de los números de identificación. A pesar de ello aparecen bajo el nombre de “Explosivos” en la primera página del Índice de Números de Identificación (páginas de borde amarillo) y en el listado de Nombre de Material (páginas de borde azul). A su vez, la letra “P” que figura luego del número de guía, tanto en las páginas de borde amarillo y azul, identifica aquellos materiales que presentan riesgo de polimerización bajo ciertas condiciones; por ejemplo, Acroleína, estabilizada, **131P**.

El personal de respuesta a emergencias en un escenario con materiales peligrosos debe buscar, lo antes posible, información adicional acerca de cualquier material que esté involucrado en el incidente. La información obtenida por contacto con el organismo de respuesta a emergencias, llamando al teléfono de emergencias, en los documentos de transporte, o al consultar la información y documentos que acompañan el embarque, puede ser más específica y precisa que esta guía para adoptar medidas de control para los materiales involucrados.

¡ FAMILIARICESE CON ESTA GUIA ANTES DE USARLA DURANTE UNA EMERGENCIA !

En los Estados Unidos, de acuerdo a los requerimientos del Departamento de Trabajo, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (U.S. OSHA, 29 CFR 1910.120) y las regulaciones emitidas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (U.S. EPA, 40 CFR Part 311), el personal de respuesta a emergencias debe ser capacitado en el uso de esta guía.

CONTENIDO DE LA GUÍA

1- Páginas Amarillas: En esta sección se enlistan las sustancias en un orden numérico según su número de Naciones Unidas (ONU). El propósito de esta sección es identificar rápidamente la guía de emergencia a partir del número ONU de la sustancia involucrada en el accidente. En esta lista se consignan los 4 dígitos del número ONU, seguido por el número de “Guía de Emergencia” asignada y por último el nombre del material.

Ejemplo:	No. ONU 1090	GUÍA N° 127	Nombre del Material Acetona
-----------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------

2- Páginas Azules: En esta sección se enlistan las sustancias en un orden alfabético según su nombre. El propósito de esta sección es identificar rápidamente la “Guía de Emergencia” a partir del nombre de la sustancia involucrada en el accidente. En esta lista, primero se consigna el nombre de la sustancia seguido por “Guía de Emergencia” asignada y su número ONU.

Ejemplo:	Nombre del Material Ácido Sulfúrico	GUÍA N° 137	No. ONU 1830
-----------------	---	-----------------------	------------------------

3- Páginas Naranjas: Esta es la sección más importante de la Guía, porque aquí es donde se enuncian todas las recomendaciones de seguridad. Comprende un total de 62 “Guías de Emergencia”, presentadas en un formato de dos páginas. Cada una proporciona recomendaciones de seguridad e información de respuesta a emergencia para proteger al personal de respuesta y al público. La página del lado izquierdo proporciona información relativa a seguridad y la página del lado derecho proporciona guías de respuesta a emergencia y acciones para situaciones de incendio, derrames o fugas y primeros auxilios. Cada “Guía de Emergencia” está diseñada para cubrir un grupo de sustancias que poseen características químicas y toxicológicas similares.

El título de la “Guía de Emergencia” identifica el tipo de materiales y su riesgo general.

Por ejemplo: **GUÍA 124** - Gases tóxicos y/o corrosivos - Oxidantes.

Cada guía se divide en tres secciones principales: la primer sección describe los **riesgos potenciales** que el material posee en términos de incendio, explosión y efectos sobre la salud luego de una exposición. El riesgo principal o más importante se enumera primero. El personal de respuesta debe consultar primero ésta sección. Esto le permite tomar decisiones acerca de la protección del equipo de respuesta así como también de la población circundante.

La segunda sección enuncia medidas para la **seguridad pública** basadas en el material involucrado. Provee información general acerca del aislamiento inmediato del lugar del incidente, recomendaciones para la ropa de protección y equipos de protección respiratoria. También se detallan las distancias de evacuación para pequeños y grandes derrames y para situaciones de incendio (riesgo de fragmentación). A su vez hace referencia a las tablas de Materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT), armas químicas, y Materiales Reactivos con el Agua (MRA) (páginas verdes) cuando el nombre del material está resaltado en las páginas amarillas y azules.

La tercera sección cubre las acciones de **respuesta a emergencia**, incluyendo primeros auxilios. Remarca precauciones especiales en incendios, derrames y exposición a sustancias químicas. Incluye numerosas recomendaciones acerca de primeros auxilios a realizar mientras se solicita ayuda especializada.

4- Páginas Verdes: Esta sección consiste de dos tablas, la Tabla 1 enlista, por orden numérico (según el número de identificación), sólo las sustancias que son tóxicas por inhalación (Materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica), incluyendo ciertas armas de destrucción masiva (armas químicas) y sustancias que al contacto con el agua producen gases tóxicos. Esta tabla recomienda dos tipos de distancias de seguridad: La “Distancia de aislamiento inicial” y la “Distancia de acción protectora”. Los materiales están resaltados en verde para facilitar su identificación en ambos listados de la guía, el numérico (sección amarilla) y el alfabético (sección azul). Esta tabla contiene distancias para pequeños derrames (menor o igual a 200 litros para líquidos y menor o igual a 300 kilogramos para sólidos derramados en agua) y grandes derrames (más de 200 litros para líquidos y más de 300 kilogramos para sólidos derramados en agua), para todos los materiales resaltados. La lista se subdivide en situaciones de día y situaciones de noche, esto es debido a las condiciones atmosféricas que afectan el tamaño del área de riesgo. Las distancias cambian del día a la noche debido a las diferentes condiciones de dispersión y mezcla del aire. Durante la noche, el aire está generalmente más calmo, el material se dispersa menos y por lo tanto crea una “zona tóxica” que es mayor a la que ocurriría de día. Durante el día, una atmósfera más activa causa una mayor dispersión del material resultando en concentraciones menores del material en el aire. El área en donde se alcancen niveles tóxicos será menor (debido a una mayor dispersión). De hecho, es la cantidad o concentración del vapor del producto la que produce daño, no su sola presencia. La Tabla 2 enlista, por orden numérico, los materiales que producen grandes cantidades de gases con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) cuando se derraman en el agua, e identifica los gases RIT producidos. Estos Materiales Reactivos con el Agua (MRA) son fácilmente identificables en la Tabla 1, ya que su nombre es seguido por “(cuando es derramado en agua)”. Nota: sin embargo, si este material NO se derrama en el agua, las Tabla 1 y Tabla 2 no aplican, y las distancias de seguridad se pueden encontrar en la correspondiente guía naranja.

La “Distancia de Aislamiento Inicial” es una distancia (radio) en todas las direcciones desde la fuente del derrame o escape que define un círculo (Zona de Aislamiento Inicial) dentro del cual, las personas ubicadas en la dirección del viento, pueden estar expuestas a concentraciones tóxicas, su vida corre peligro y debe considerarse su evacuación. Por ejemplo, en el caso de No. 1955, “Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m., Zona A de peligro para la inhalación”, la distancia de aislamiento inicial para los pequeños derrames es de 100 metros, esto representa un círculo de evacuación de 200 metros de diámetro.

Para la misma sustancia, la “Distancia de Acciones de Protección” para un derrame pequeño es de 0.5 kilómetros para una accidente de día y 2.1 kilómetros para una accidente de noche. Estas distancias representan una área en la dirección del viento a partir del derrame o escape, dentro de la que podrían llevarse a cabo acciones de protección. Las acciones de protección son pasos adoptados para preservar la salud y seguridad del personal de respuesta y del público. Las personas en esta área podrían ser evacuadas y/o protegerse dentro de los edificios. Para más información, consulte las páginas 321– 327.

¿Qué es un Material con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) ?

Es un gas o líquido volátil tan tóxico que puede causar un riesgo a la salud del ser humano durante su transporte. En ausencia de datos de toxicidad en humanos, se presume que es tóxico para humanos debido a que en animales de laboratorio tuvo un valor de Concentración Letal 50 (CL50) no mayor a 5000 ppm.

Es importante remarcar que, el término “Zonas de Riesgo” no representa un área o distancia. La asignación de estas zonas es estrictamente en función de su Concentración Letal 50 (CL50). Por ejemplo, una Zona de Riesgo A tiene más tóxico que una Zona D. Todas las distancias que se enlistan en las páginas verdes son calculadas de hecho por el uso de modelos matemáticos para cada Material con Riesgo de Inhalación Tóxica. Para la asignación de las zonas de riesgo refiérase al Glosario.

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO Y EVACUACIÓN

Las distancias de aislamiento y evacuación se consignan en las Guías de Emergencia (páginas naranjas) y en la Tabla 1- Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora (páginas verdes). Esto puede causar un poco de confusión al usuario si no está completamente familiarizado con la guía GRE 2008.

Es importante remarcar que algunas guías de emergencia se refieren solamente a sustancias que no son tóxicas por vía inhalatoria (36 guías), algunas refieren a Materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) y Materiales NO tóxicos por vía inhalatoria (No RIT) (21 guías), y otras (5 guías) refieren únicamente a Materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) o Materiales Reactivos con el Agua (MRA). Una guía refiere tanto a una sustancia tóxica como a una sustancia no tóxica por vía inhalatoria (por ejemplo GUÍA 131) sólo cuando la frase *“Vea la Tabla 1 – Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los materiales no resaltados, aumente, en la dirección del viento tanto como sea necesario, la distancia de aislamiento mostrada bajo ‘SEGURIDAD PUBLICA’”* aparece bajo el título DERRAMES en la sección EVACUACIÓN. Una guía refiere únicamente a un material con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) o Material Reactivo con el Agua (MRA), por ejemplo GUÍA 124, cuando la siguiente frase: *“Vea la Tabla 1 – Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora”* aparece bajo el título DERRAMES en la sección EVACUACIÓN. Si estas frases no aparecen en la Guía, entonces ésta se refiere a un material no tóxico por vía inhalatoria (por ejemplo GUÍA 128).

Con el fin de identificar las distancias apropiadas para Aislamiento Inicial y Acciones de Protección, es importante usar lo siguiente:

Si la sustancia involucrada es un material **RIT, MRA o ARMA QUÍMICA** (resaltada en los listados), las distancias de aislamiento inicial y protección pueden ser encontradas en las páginas verdes. La Guía de Emergencia (páginas naranjas) también le recuerda al usuario que se dirija a las páginas verdes para la información específica acerca de evacuación.

Si el material involucrado es **NO tóxico por vía inhalatoria (No RIT) pero la Guía de Emergencia refiere tanto a un material tóxico por vía inhalatoria (RIT) como a un material no tóxico por vía inhalatoria (No RIT)**, la distancia de aislamiento que se encuentra bajo el título “SEGURIDAD PUBLICA” es aplicable como medida de precaución para prevenir lesiones sólo para materiales no tóxicos por vía inhalatoria. Además, para los propósitos de la evacuación, la Guía de Emergencia informa al usuario, en la sección EVACUACIÓN - Derrames, aumentar si es necesario, las distancias de aislamiento para materiales no resaltados, en la dirección del viento, consignadas en la sección “SEGURIDAD PUBLICA”. Ejemplo: GUÍA 131 - Líquidos Inflamables - tóxicos. Indica al usuario: “Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones”. En caso de un derrame grande, el área de aislamiento podría extenderse desde 50 metros o más según criterio del “Comandante en escena” y del personal de respuesta.

Si la sustancia involucrada es un material **sin Riesgo de Inhalación Tóxica (No RIT) y la Guía de Emergencia refiere únicamente a un material No RIT**, se consignan las distancias de aislamiento y protección en la misma Guía de Emergencia (sección naranja) y no en la sección verde.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ACERQUESE CUIDADOSAMENTE A FAVOR DEL VIENTO. EVITE ENTRAR A LA ZONA DEL ACCIDENTE. Si la dirección del viento lo permite, considere el acercarse al incidente desde un lugar alto. Si existen víctimas, éstas deben ser rescatadas UNICAMENTE por personal capacitado y con equipo de protección adecuado, después que la situación haya sido plenamente evaluada.

ASEGURE EL LUGAR. Sin entrar al área de peligro, aisle el área y asegure a la población y el ambiente. Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de seguridad, en un sector con viento a favor. Mantenga suficiente espacio para mover y quitar su propio equipo.

IDENTIFIQUE LOS RIESGOS. Los carteles, etiquetas, documentos de embarque, hojas de datos de seguridad del material, tablas de identificación para carros de ferrocarril y remolques y/o personas conocedoras del lugar, son fuentes de valiosa información. Evalúe toda la información con que cuenta y consulte las recomendaciones de la guía para reducir inmediatamente los riesgos. **Nueva información, proporcionada por el responsable del producto u obtenida de otra fuente autorizada, puede cambiar algunos de los detalles o enfoques enunciados en la guía.** Recuerde, que la guía proporciona solamente la información más importante para la respuesta inicial en relación a una familia o clase de materiales peligrosos. Cuanta más información específica sobre el material tenga a la mano, la respuesta será más adecuada a la situación.

EVALUE LA SITUACION. Considere lo siguiente:

- ¿Hay un fuego, un derrame o una fuga?
- ¿Cuáles son las condiciones del clima?
- ¿Cómo es el terreno?
- ¿Quién/Qué está en riesgo: población, propiedad, ambiente?
- ¿Qué acciones deberán tomarse: es necesaria una evacuación? ¿Es necesario hacer un dique de contención? ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales están disponibles de inmediato?
- ¿Qué se puede hacer inmediatamente?

SOLICITE AYUDA. Reporte la situación a sus superiores para que notifique a las dependencias responsables y pidan apoyo de personal calificado.

DECIDA SOBRE LA ENTRADA AL LUGAR. Evite volverse parte del problema intentando rescatar personas, proteger la propiedad o el ambiente, sin equipos de protección apropiados. Entre al área solamente cuando esté usando el equipo de protección adecuado (Ver la sección ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL en la página No. 390).

RESPONDA. Responda de una forma apropiada. Establezca un puesto de mando y líneas de comunicación. Rescate víctimas hasta donde le sea posible y evacue si es necesario. Mantenga el control del lugar. Evalúe la situación frecuentemente y modifique la respuesta en consecuencia. El primer deber es considerar la seguridad de las personas en el área inmediata, incluyendo la propia.

POR ENCIMA DE TODO. No caminar dentro sobre el material derramado ni tocarlo. Evitar inhalación de gas, humo o vapor, aunque se presuma que no hay materiales peligrosos involucrados. No suponer que los gases o vapores son inofensivos porque carecen de olor — los gases o vapores inodoros pueden ser dañinos. Use con **CUIDADO** los contenedores vacíos debido a que todavía pueden presentar riesgo hasta que los residuos sean limpiados y purgados.

A QUIEN LLAMAR POR AYUDA

Al llegar a la escena, se espera que la persona que responde inicialmente, reconozca la presencia de materiales peligrosos, se proteja a sí mismo y a la población, asegure el área y pida ayuda de personal entrenado y equipado tan pronto como las condiciones se lo permitan. Siga los pasos señalados en la norma de procedimientos de operación de su organización y/o el plan local de respuesta de emergencia para obtener ayuda calificada. Generalmente la secuencia de notificación y la solicitud de información técnica más allá de lo que se encuentra disponible en este libro guía, deberá ocurrir en el siguiente orden:

1. ORGANIZACION/DEPENDENCIA

Notifique a su organización/dependencia. Esto pondrá en marcha una serie de eventos basados en la información proporcionada. Las acciones pueden variar desde el envío del personal entrenado y equipado a la escena, hasta activar el plan local de respuesta de emergencia. Asegúrese que los departamentos locales de bomberos y policía hayan sido notificados.

2. NUMERO DE TELEFONO DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA

Localice y llame al número de teléfono indicado en el documento de embarque. La persona que conteste el teléfono en el número de respuesta en caso de emergencia indicado, deberá ser conocedor de los materiales y de las acciones de mitigación que se tomarán o deberá tener acceso inmediato a una persona que posea el conocimiento requerido.

3. AYUDA NACIONAL

Contacte a la dependencia de respuesta de emergencia apropiada indicada en la contraportada trasera de este libro guía cuando el número de respuesta de emergencia no esté disponible en los documentos de transporte. Al recibir una llamada describiendo la naturaleza del incidente, la dependencia le proporcionará información inmediata sobre el manejo en las etapas iniciales de un incidente. La dependencia también se pondrá en contacto con el embarcador o fabricante del material para obtener información más detallada y solicitará la ayuda en el lugar del incidente cuando sea necesaria.

Consiga y proporcione la mayor información, segura y confiable, de lo siguiente:

Su nombre, número de teléfono para recibir llamadas, número de FAX

La ubicación y naturaleza del problema (derrame, fuga, incendio, etc.)

Nombre y número de identificación del material (es) involucrado(s)

Embarcador, consignatario/punto de origen

Nombre del transportista, número del carrotanque o camión

Tipo y tamaño del envase o embalaje

Cantidad del material transportado/derramado o fugado

Condiciones locales (temperatura, terreno, proximidad a escuelas, hospitales, vías de agua, etc.)

Lesiones y exposiciones al material

Servicios locales de emergencia que hayan sido notificados

CANADA

1. CANUTEC

CANUTEC es el **Centro de Emergencia del Transporte Canadiense** operado por la Dirección de Transporte de Materiales Peligrosos de Canadá.

CANUTEC proporciona un servicio nacional de asesoría bilingüe (Francés e Inglés) y cuenta con químicos profesionales experimentados y entrenados en la interpretación de información técnica y proporciona asesoramiento en la respuesta de emergencia.

**En una emergencia, se puede llamar por cobrar a CANUTEC al
613-996-6666 (las 24 horas)**

*** 666 celular (Presione Asterisco 666, únicamente para Canadá)**

En una situación de no-emergencia, llame por favor a la línea de información del 613-992-4624 (las 24 horas).

2. DEPENDENCIAS PROVINCIALES

Aunque se puede obtener información técnica y ayuda de respuesta de emergencia de **CANUTEC**, existen regulaciones federales y provinciales que solicitan el reporte de incidentes de materiales peligrosos para ciertas autoridades.

Se proporciona la siguiente lista de dependencias provinciales para su conveniencia:

Provincia	Autoridad de Emergencia y/o Número de Teléfono
Alberta	Policía Local y Autoridades Provinciales 1-800-272-9600 * o 780-422-9600
British Columbia	Policía local y Autoridades Provinciales 1-800-663-3456
Manitoba	Autoridades Provinciales 204-945-4888 y Policía local o brigada de incendio, como sea necesario
New Brunswick	Policía local o 1-800-565-1633** o 902-426-6030
Newfoundland y Labrador.....	Policía Local y 709-772-2083
Northwest Territories	867-920-8130
Nova Scotia	Policía Local o 1-800-565-1633** o 902-426-6030
Nunavut Territory	Policía Local y 1-800-693-1666 o 867-979-6262
Ontario	Policía Local
Prince Edward Island	Policía Local o 1-800-565-1633** o 902-426-6030
Quebec	Policía Local
Saskatchewan	Policía Local o 1-800-667-7525
Yukon Territory	867-667-7244

* Este número no es accesible desde afuera de Alberta.

** Este número no es accesible desde fuera de las provincias de New Brunswick, Nova Scotia o Prince Edward Island.

NOTA:

1. La Dependencia Federal autorizada deberá ser notificada en el caso de incidentes de ferrocarril, aéreos o marítimos.
2. El departamento de policía más cercano deberá ser notificado en el caso de pérdida, robo o extravío de explosivos, materiales radiactivos o sustancias infecciosas.
3. **CANUTEC** deberá ser notificado en el caso de:
 - a. pérdida, robo o extravío de sustancias infecciosas;
 - b. un incidente que involucre sustancias infecciosas;
 - c. una liberación accidental de un cilindro que sufrió una falla catastrófica;
 - d. un incidente donde los documentos de embarque muestren el número de teléfono de **CANUTEC** 613-996-6666 como un número de emergencia; o
 - e. un incidente de materiales peligrosos en el cuál esté involucrado un vehículo de ferrocarril, barco, avión, o en un aeródromo o instalación de carga aérea.

ESTADOS UNIDOS

1. **CHEMTREC®**, un servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:
LLAME A **CHEMTREC®** (las 24 horas)
1-800-424-9300
(Número gratuito en los Estados Unidos, Canadá y las Islas Vírgenes)
Para llamadas originadas en alguna otra parte
703-527-3887 (se aceptan llamadas por cobrar)
2. **CHEMTEL, INC.**, un servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:
LLAME A **CHEMTEL, INC.** (las 24 horas)
1-888-255-3924
(Número gratuito en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes)
Para llamadas originadas en alguna otra parte
813-248-0585 (se aceptan llamadas por cobrar)
3. **INFOTRAC**, un servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:
LLAME **INFOTRAC** (las 24 horas)
1-800-535-5053
(Número gratuito en los Estados Unidos, Canadá y las Islas Vírgenes)
Para llamadas originadas en alguna otra parte
352-323-3500 (se aceptan llamadas por cobrar)
4. **3E COMPANY**, un servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:
LLAME **3E COMPANY** (las 24 horas)
1-800-451-8346
(Número gratuito en los Estados Unidos, Canadá y las Islas Vírgenes)
Para llamadas originadas en alguna otra parte
760-602-8703 (se aceptan llamadas por cobrar)

Los servicios de información de respuesta de emergencia arriba mencionados, han solicitado estar mencionados como proveedores de información de respuesta de emergencia y han acordado proporcionar información de respuesta de emergencia a todos los que llamen. Ellos mantienen una lista actualizada de Autoridades de Radiación Federales y Estatales que proporcionan información y ayuda técnica sobre el manejo de incidentes que involucren materiales radiactivos.

5. EMBARQUES MILITARES

Para ayuda en incidentes que involucren materiales que están siendo embarcados por, para, o al Departamento de Defensa (DOD), llame a uno de los siguientes números (las 24 horas):

703-697-0218 (llame por cobrar) (Centro de Operaciones de la Armada de los Estados Unidos) para incidentes que involucren explosivos o municiones.

1-800-851-8061 (llame por cobrar) (Agencia de Logística de la Defensa) para incidentes que involucren materiales peligrosos que no sean explosivos o municiones.

6. CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE INTOXICACIONES (únicamente dentro de Estados Unidos)

Las llamadas e información de emergencia son respondidas por el Centro de Intoxicaciones más cercano (24 horas).

1-800-222-1222

(Llame sin costo dentro de Estados Unidos)

Los números arriba señalados, son solamente para emergencias.

CENTRO NACIONAL DE RESPUESTA (NRC)

El NRC, que es operado por la Guardia Costera de los Estados Unidos, recibe reportes cuando se derraman materiales peligrosos y sustancias peligrosas. Después de recibir notificación de un incidente, el NRC notificará inmediatamente al coordinador federal apropiado en el lugar de la escena y dependencias federales involucradas. La ley federal exige que cualquiera que arroje al ambiente una cantidad reportable de una sustancia peligrosa (incluyendo aceite, cuando el agua es o puede ser afectada) o un material identificado como un contaminante marino, deberá notificarlo **inmediatamente** al NRC. Cuando se esté en duda si las cantidades arrojadas igualan los niveles de reporte requeridos para estos materiales, el NRC deberá ser notificado.

LLAME AL **NRC** (las 24 horas)

1-800-424-8802

(Número gratuito en los Estados Unidos, Canadá y las Islas Vírgenes)

202-267-2675 en el Distrito de Columbia

Al llamar al número de respuesta de emergencia, CHEMTREC®, CHEMTEL, INC., INFOTRAC o 3E COMPANY, no constituye el cumplimiento de llamar al NRC tal como lo exige la regulación.

MEXICO

1. **SETIQ** (Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Química), un servicio de la Asociación Nacional de Industrias Químicas (ANIQ) se puede acceder a ellos de la siguiente forma:

LLAME a **SETIQ** (las 24 horas)
01-800-00-214-00 en la República Mexicana
Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Area Metropolitana
5559-1588
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
+52-55-5559-1588

2. **CENACOM**, Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil, se puede acceder de la siguiente forma:

LLAME a **CENACOM** (las 24 horas)
01-800-00-413-00 en la República Mexicana
Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Area Metropolitana
5128-0000 exts. 11470, 11471, 11472, 11473, 11474, 11475, 11476 y 11477
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
+52-55-5128-0000 exts. 11470, 11471, 11472, 11474, 11475 y 11476

ARGENTINA

1. **CIQUIME** (Centro de Información Química para Emergencias) servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:

LLAME a **CIQUIME** (las 24 horas)
0-800-222-2933 en la República Argentina
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
+54-11-4613-1100

BRASIL

1. **PRÓ-QUÍMICA** servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:

LLAME a **PRÓ-QUÍMICA** (las 24 horas)
0-800-118270 en la República Federativa de Brasil
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
+55-11-232-1144

COLOMBIA

1. **CISPROQUIM** servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:

LLAME a **CISPROQUIM** (las 24 horas)
01-800-091-6012 en Colombia
(Llame sin costo dentro de Colombia)
Para llamadas originadas en Bogotá, Colombia, llame a
288-6012
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
+57-1-288-6012

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO

La clase de riesgo de materiales peligrosos está indicada tanto por su número de clase (o división) o por nombre. Las placas se utilizan para identificar la clase o división del material. El número de clase de riesgo o división se encuentra en el vértice inferior de la placa, y es requerido tanto para el riesgo primario como el secundario, si es aplicable. Para otros, ya sean de la Clase 7 o el cartel de OXIGENO, el texto que indique un riesgo (por ejemplo, "CORROSIVO") no es requerido. El texto es utilizado solamente en los Estados Unidos. La clase de riesgo o número de división, y sus números de clase o división de riesgo secundario entre paréntesis (cuando corresponda) deberá aparecer en el documento de embarque después de cada nombre correcto de embarque.

Clase 1 - Explosivos

División 1.1	Explosivos con un peligro de explosión en masa
División 1.2	Explosivos con un riesgo de proyección
División 1.3	Explosivos con riesgo de fuego predominante
División 1.4	Explosivos con un riesgo de explosión no significativo
División 1.5	Explosivos muy insensibles; explosivos con peligro de explosión en masa
División 1.6	Artículos extremadamente insensibles

Clase 2 - Gases

División 2.1	Gases inflamables
División 2.2	Gases no-inflamables, no tóxicos*
División 2.3	Gases tóxicos*

Clase 3 - Líquidos inflamables [y líquidos combustibles (Estados Unidos)]

Clase 4 - Sólidos inflamables; Materiales espontáneamente combustibles; y Materiales peligrosos cuando se humedecen / Sustancias Reactivas con el Agua.

División 4.1	Sólidos inflamables
División 4.2	Materiales espontáneamente combustibles
División 4.3	Sustancias reactivas con el agua / Materiales peligrosos cuando se humedecen

Clase 5 - Sustancias Oxidantes y Peróxidos orgánicos

División 5.1	Sustancias oxidantes
División 5.2	Peróxidos orgánicos

Clase 6 - Sustancias Tóxicas* y Sustancias infecciosas

División 6.1	Sustancias tóxicas*
División 6.2	Sustancias infecciosas

Clase 7 - Materiales radiactivos

Clase 8 - Sustancias corrosivos

Clase 9 - Materiales, Sustancias y Productos peligrosos misceláneos

* Las palabras "veneno" o "venenoso" son sinónimos con la palabra "tóxico".

NOTAS

INTRODUCCIÓN A LA TABLA DE CARTELES




USE ESTA TABLA SOLAMENTE SI NO HA SIDO CAPAZ DE IDENTIFICAR EL (LOS) MATERIAL(ES) EN TRANSPORTE, POR EL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN O EL NOMBRE CORRECTO DE EMBARQUE

Las siguientes dos páginas muestran los carteles usados en vehículos que transportan materiales peligrosos. Cuando usted se llegue a un incidente donde se reporta o sospecha que están involucrados materiales peligrosos en un vehículo con carteles:

- 1. Aproxímese al incidente cuidadosamente, con viento a favor, hasta un punto desde el cuál usted pueda identificar y/o leer los carteles o la placa naranja de información sin poner en riesgo su vida.** Si la dirección del viento lo permite, considere el acercarse al incidente desde un lugar alto. Use binoculares, si están disponibles.
- 2. Observe el (los) cartel (es) del vehículo y compárelos con uno de los carteles que se muestran en las siguientes páginas.**
- 3. Consulte el número de guía asociado con el cartel. Por ahora use la información de la guía seleccionada.** Por ejemplo, un cartel de INFLAMABLE (Clase 3) lo remite a la GUÍA 127. Un cartel de CORROSIVO (Clase 8) lo remite a la GUÍA 153. Si existen varios carteles y lo remiten a más de una guía, inicialmente utilice la guía más conservadora (ej., la guía que requiera el mayor grado de acciones de protección).
- 4. Recuerde que las guías asignadas a los carteles, proporcionan la información más significativa de riesgo y/o peligro.**
- 5. Cuando tenga disponible mayor información específica, como el número de identificación o el nombre de embarque, deberá consultar la guía específica asignada para ese material.**
- 6. Si está usted usando la GUÍA 111 debido a que sólo aparece el cartel de PELIGRO / PELIGROSO o si la naturaleza del derrame, fuga o material encendido es desconocida, tan pronto como le sea posible, consiga información más específica respecto al material(es) involucrado(s).**
- 7. El asterisco (*) en los carteles naranja representa la letra de “Grupo de Compatibilidad” de los Explosivos; dirijase al Glosario (página 401).**
- 8. El doble asterisco (**) en los carteles naranja representa la división del Explosivo.**


TABLA DE CARTELES Y GUIA DE RESPUESTA

USE ESTA TABLA SOLAMENTE SI NO PUEDE IDENTIFICARLOS ESPECIFICAMENTE AL USAR EL

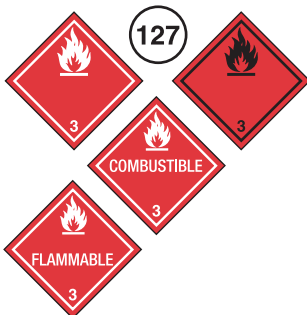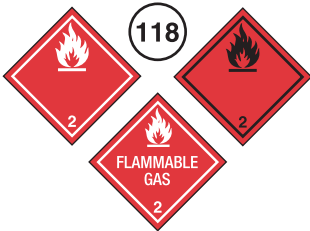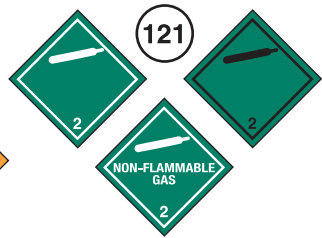

INICIAL PARA USARSE EN EL LUGAR

DOCUMENTO DE EMBARQUE, EL CARTEL NUMERADO, O EL NUMERO DE LA ETIQUETA NARANJA

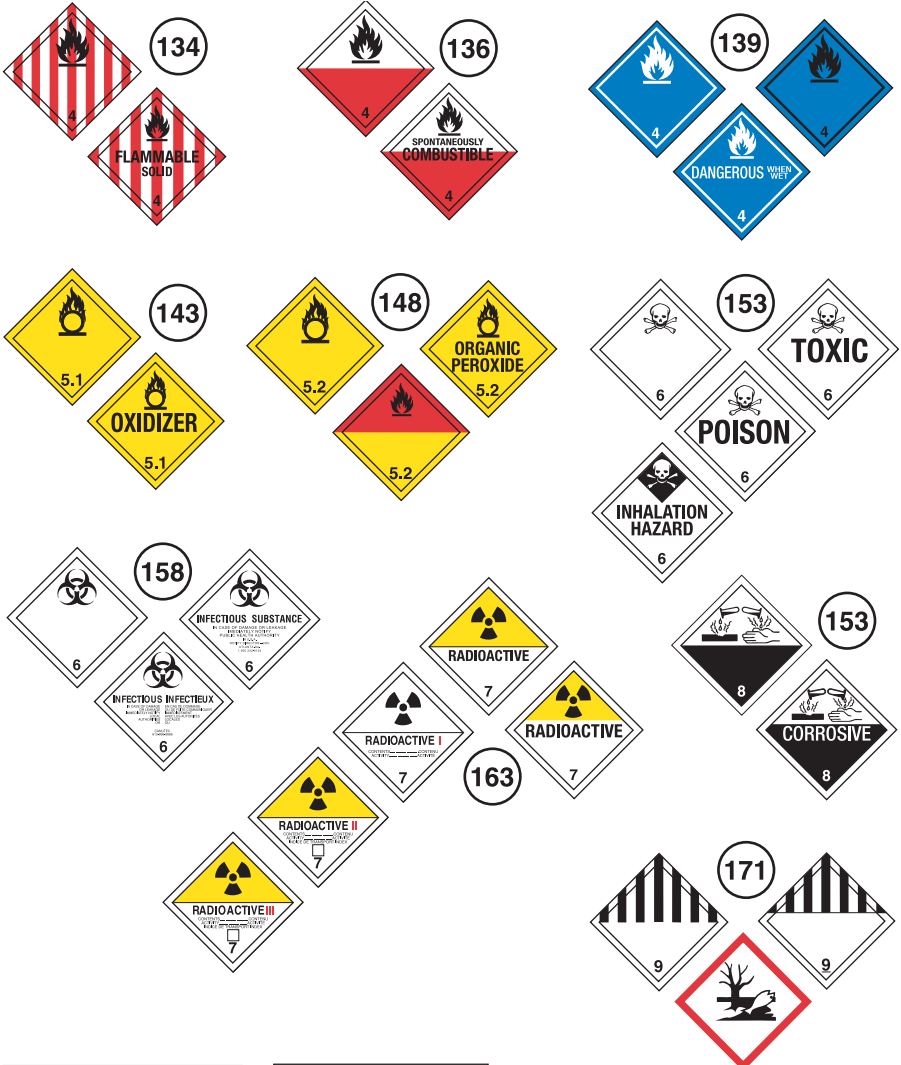



DANGER



THIS UNIT IS UNDER FUMIGATION WITH
* APPLIED ON

Date _____ Time _____

DO NOT ENTER

 **DANGER** 

This unit is under fumigation with _____ Cette unité est sous fumigation avec _____

(Name of fumigant) (Nom du fumigant)

Applied on _____ Depuis le _____

Date _____ Date _____

Time _____ Heures _____


DO NOT ENTER DÉFENSE D'ENTRER

INHALATION HAZARD




MARINE POLLUTANT

TABLA DE IDENTIFICACION PARA CARROS DE FERROCARRIL*






Carro tolva para graneles secos

140






Carro cerrado para carga mixta

111

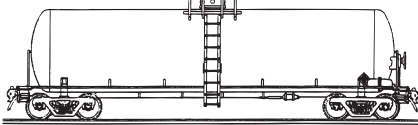


Carrotanque presurizado para gases licuados comprimidos

117

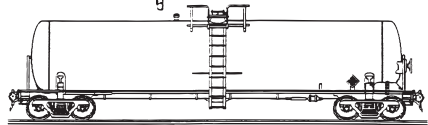

Carrotanque de baja presión para líquidos

131

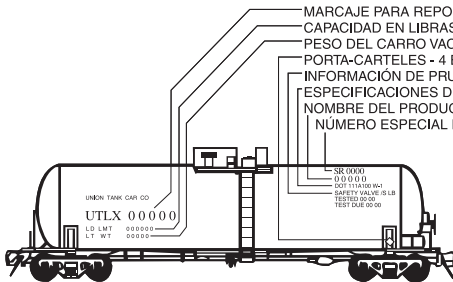



PRECAUCIÓN: El personal de respuesta de emergencia deberá estar consciente de que los carros de ferrocarril tienen amplias variaciones en su construcción, aditamentos y usos. Los carrotanques pueden transportar productos que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Los productos pueden estar bajo presión. Es esencial que los productos puedan ser identificados mediante la consulta de los documentos de embarque, el manifiesto del tren o mediante contacto con los centros de despacho, antes de iniciar las acciones de respuesta.

La información impresa a los costados o los extremos de los carrotanques, como se ilustran arriba, pueden utilizarse para identificar el producto transportado, usando para ello:


- a. el nombre del producto impreso; o
- b. la otra información ilustrada, especialmente el marcaje de reporte y el número del carro, el cual al ser proporcionado al centro de despacho, facilitará la identificación del producto.

* Las guías recomendadas deben considerarse como el último recurso en caso de que el producto contenido en el remolque no pueda identificarse de otra manera.



TABLA DE IDENTIFICACION PARA REMOLQUES*




DOT406, TC406, SCT-306
Autotanque no presurizado para líquidos (131)
(MC306, TC306)




MC338, TC338, SCT-338
Autotanque para líquidos criogénicos (117)
(TC341, CGA341)





DOT407, TC407, SCT-307
Autotanque de baja presión para productos químicos (137)
(MC307, TC307)





Remolque para cilindros de gas comprimido (117)




DOT412, TC412, SCT-312
Autotanque para líquidos corrosivos (137)
(MC312, TC312)





Autotanque tolva para graneles secos (134)




MC331, TC331, SCT-331
Autotanque de alta presión (117)



Remolque de carga mixta (111)



DOT407, TC407, DOT412, TC412
Tanque cargado al vacío (137)
(TC350)



Tanque Intermodal (117)

PRECAUCION: Esta Tabla solamente ilustra las siluetas de remolques en general. El personal de respuesta de emergencias deberá estar conciente de que existen muchas variaciones de remolques que no están ilustrados en esta Tabla, que son utilizados para embarques de productos químicos. Las guías sugeridas aquí, son para los productos más peligrosos que pudieran ser transportados en estos tipos de remolques.

* Las guías recomendadas deben considerarse como el último recurso en caso de que el producto contenido en el remolque no pueda identificarse de otra manera.

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS **FIJADOS EN CONTENEDORES INTERMODALES**

Los códigos de identificación de riesgos, conocidos como los “Números de Riesgo” (también referido como Código Kemler) en las regulaciones Europeas y Sudamericanas, se pueden hallar en la mitad superior de un panel naranja, en algunos contenedores intermodales.

El número de identificación de las Naciones Unidas (4 dígitos) se encuentra en la mitad inferior del panel naranja.



El código de identificación del riesgo en la mitad superior del panel naranja consiste en dos o tres dígitos. Generalmente los dígitos indican los siguientes riesgos:

- 2 - EMISIÓN DE GASES DEBIDO A LA PRESIÓN O REACCIÓN QUÍMICA
- 3 - INFLAMABILIDAD DE LÍQUIDOS (VAPORES) Y GASES O LÍQUIDOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO
- 4 - INFLAMABILIDAD DE SÓLIDOS O SÓLIDOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO
- 5 - EFECTO OXIDANTE (COMBURENTE)
- 6 - TOXICIDAD O RIESGO DE INFECCIÓN
- 7 - RADIATIVIDAD
- 8 - CORROSIVIDAD
- 9 - SUSTANCIA MISCELÁNEA PELIGROSA
 - El número duplicado indica un intensificación del riesgo (ej. 33, 66, 88, etc.)
 - Cuando una sustancia posee un único riesgo, éste es seguido por un cero (ej. 30, 40, 50, etc.)
 - Si el código de riesgo está precedido por la letra “X”, indica que el material reaccionará violentamente con el agua (ej. X88).
 - Cuando el número 9 aparece como 2° o 3° dígito, este puede representar un riesgo de reacción violenta espontánea.

Los códigos de identificación de riesgo enlistados abajo tienen los siguientes significados:

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FIJADOS EN CONTENEDORES INTERMODALES

20	Gas inerte
22	Gas refrigerado
223	Gas refrigerado inflamable
225	Gas refrigerado oxidante (comburente)
23	Gas inflamable
236	Gas inflamable, tóxico
239	Gas inflamable, que puede espontáneamente provocar una reacción violenta
25	Gas oxidante (comburente)
26	Gas tóxico
263	Gas tóxico, inflamable
265	Gas tóxico, oxidante (comburente)
266	Gas muy tóxico
268	Gas tóxico, corrosivo
<hr/>	
30	Líquido inflamable
323	Líquido inflamable, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X323	Líquido inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables
33	Líquido muy inflamable
333	Líquido pirofórico
X333	Líquido pirofórico, que reacciona peligrosamente con el agua
336	Líquido muy inflamable, tóxico
338	Líquido muy inflamable, corrosivo
X338	Líquido muy inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con el agua
339	Líquido muy inflamable, que puede espontáneamente provocar una reacción violenta
36	Líquido inflamable, tóxico, que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico
362	Líquido inflamable, tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X362	Líquido inflamable, tóxico, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables
368	Líquido inflamable, tóxico, corrosivo
38	Líquido inflamable, corrosivo
382	Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X382	Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables
39	Líquido inflamable que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
<hr/>	
40	Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento espontáneo
423	Sólido que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X423	Sólido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables
43	Sólido espontáneamente inflamable (pirofórico)
44	Sólido inflamable que a una temperatura elevada se encuentra en estado fundido
446	Sólido inflamable, tóxico, que a una temperatura elevada se encuentra en estado fundido

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FIJADOS EN CONTENEDORES INTERMODALES

46	Sólido inflamable tóxico o sólido que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico
462	Sólido tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X462	Sólido, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases tóxicos
48	Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo
482	Sólido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X482	Sólido que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases corrosivos
<hr/>	
50	Sustancia oxidante (comburente)
539	Peróxido orgánico inflamable
55	Sustancia muy oxidante (comburente)
556	Sustancia muy oxidante (comburente), tóxica
558	Sustancia muy oxidante (comburente), corrosiva
559	Sustancia muy oxidante (comburente), que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
56	Sustancia oxidante (comburente), tóxica
568	Sustancia oxidante (comburente), tóxica, corrosiva
58	Sustancia oxidante (comburente), corrosiva
59	Sustancia oxidante (comburente), que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
<hr/>	
60	Sustancia tóxica o nociva
606	Sustancia infecciosa
623	Líquido tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
63	Líquido tóxico, inflamable
638	Líquido tóxico, inflamable, corrosivo
639	Líquido tóxico, inflamable, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
64	Sólido tóxico, inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo
642	Sólido tóxico que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
65	Sustancia tóxica, oxidante (comburente)
66	Sustancia muy tóxica
663	Sustancia muy tóxica, inflamable
664	Sólido muy tóxico, inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo
665	Sustancia muy tóxica, oxidante (comburente)
668	Sustancia muy tóxica, corrosiva
669	Sustancia muy tóxica, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
68	Sustancia tóxica o nociva, corrosiva
69	Sustancia tóxica o nociva que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
<hr/>	
70	Material radiactivo
72	Gas radiactivo
723	Gas radiactivo, inflamable
73	Líquido radiactivo, inflamable
74	Sólido radiactivo, inflamable

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS **FIJADOS EN CONTENEDORES INTERMODALES**

75	Material radiactivo, oxidante (comburente)
76	Material radiactivo, tóxico
78	Material radiactivo, corrosivo
<hr/>	
80	Sustancia corrosiva
X80	Sustancia corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua
823	Líquido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
83	Líquido corrosivo, inflamable
X83	Líquido corrosivo, inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua
839	Líquido corrosivo, inflamable, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
X839	Líquido corrosivo, inflamable, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta y que reacciona peligrosamente con el agua
84	Sólido corrosivo, inflamable, que experimenta calentamiento espontáneo
842	Sólido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
85	Sustancia corrosiva, oxidante (comburente)
856	Sustancia corrosiva, oxidante (comburente) y tóxica
86	Sustancia corrosiva y tóxica
88	Sustancia muy corrosiva
X88	Sustancia muy corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua
883	Líquido muy corrosivo, inflamable
884	Sólido muy corrosivo, inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo
885	Sustancia muy corrosiva, oxidante (comburente)
886	Sustancia muy corrosiva, tóxica
X886	Sustancia muy corrosiva, tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua
89	Sustancia corrosiva, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
<hr/>	
90	Sustancias peligrosas diversas; sustancia peligrosa ambientalmente
99	Sustancias peligrosas diversas transportadas a temperaturas elevadas

TRANSPORTE POR TUBERÍA

Los materiales peligrosos se transportan en Norteamérica a través de millones de millas de tuberías subterráneas. Los productos transportados comúnmente a través de estos sistemas de tubería incluyen: gas natural, petróleo crudo, gasolina, combustible diesel, y combustible de aeronaves. Aunque las tuberías están enterradas, hay estructuras y señales sobre la tierra que indican la presencia de tuberías subterráneas.

Tuberías de Líquidos

Los indicadores superficiales de un escape líquido de una tubería pueden incluir:

- Líquidos que burbujan desde la tierra
- "Aceite" en agua que fluye o esta estancada
- Llamas que aparecen de la tierra
- Nubes del vapor

Estructuras - Tanques de almacenamiento, válvulas, estaciones de bombeo, Marcadores Aéreos de Patrulla

Las Señales - Generalmente aparecen en el camino, ferrocarril, o sobre el agua.

También se pueden fijar en los límites de una propiedad. Las señales incluirán el nombre del operador, el producto transportado, un número de teléfono de emergencia y las palabras "CUIDADO", "PRECAUCIÓN", o "PELIGRO".



Tuberías de Gas

Los indicadores superficiales de un escape de la tubería del gas pueden incluir:

- Sonido de silbado, rugido o soplado
- Suciedad o agua que es soplada en el aire
- El burbujeo continuo en áreas mojadas o inundadas
- Llamas que parecen venir de la tierra
- Vegetación muerta o marrón en un terreno verde
- En invierno, nieve derretida sobre la tubería

Las tuberías de **transporte** de gas tienen gran diámetro, los tendidos de acero transportan gas inflamable, tóxico, o corrosivo a muy alta presión.

Estructuras - Edificios de la estación de compresión, válvulas, estaciones de medición, y Marcadores Aéreos de Patrulla

Las Señales - Generalmente aparecen en el camino, ferrocarril, o sobre el agua.

También se pueden fijar en los límites de una propiedad. Las señales incluirán el nombre del operador, el producto transportado, un número de teléfono de emergencia y las palabras "CUIDADO", "PRECAUCIÓN", o "PELIGRO".



Las tuberías de **distribución** de gas natural son generalmente de diámetro pequeño, de baja presión y pueden ser acero, plástico, o hierro fundido. El gas natural se entrega directamente a los clientes a través de tuberías de distribución.

Las estaciones de regulación, los medidores y reguladores del cliente, y las cubiertas de la caja de válvula son generalmente las únicas indicaciones sobre tierra de las tuberías de la distribución del gas.

Si advierte un escape o un derrame, recuerde acercarse con viento a favor y desde zonas altas, identifique el número de teléfono de emergencia para la compañía y luego llame tanto a ese número como al 911. Sea cuidadoso referente a los riesgos de asfixia, inflamabilidad, así como el peligro de una explosión.

Si sabe el material involucrado, identifique el número de la guía buscando su nombre en la lista alfabética (páginas de borde azul) y entonces consulte las recomendaciones enunciadas en la guía.

Nota: Si un material está resaltado en verde tanto en las páginas amarillas como en las páginas azules, Y NO HAY FUEGO, dirjase a la Tabla 1 – Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora (páginas de borde verde) y busque el número de identificación y el nombre del material para obtener distancias de aislamiento inicial y acción protectora. SI HAY UN INCENDIO, o SI UN FUEGO ESTÁ INVOLUCRADO, TAMBIÉN CONSULTE la guía correspondiente (páginas de borde naranja) y use la información de Evacuación enunciada bajo SEGURIDAD PÚBLICA. Recuerde que, si el nombre en la Tabla 1 se muestra con “(cuando está derramado en agua)”, y el material no se ha derramado en agua, la Tabla 1 no aplica y las distancias de seguridad se pueden encontrar dentro del guía correspondiente.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

---	158	Agente biológico
---	112	Agente detonante, n.e.p.
---	112	Explosivo A
---	112	Explosivo B
---	114	Explosivo C
---	112	Explosivos, división 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6
---	114	Explosivos, división 1.4
---	112	Nitrato de amonio y gasoleo, mezclas de
---	153	Toxinas
1001	116	Acetileno
1001	116	Acetileno, disuelto
1002	122	Aire, comprimido
1003	122	Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1003	122	Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico), no-presurizado
1005	125	Amoniaco, anhidro
1006	121	Argón
1006	121	Argón, comprimido
1008	125	Trifluoruro de boro
1008	125	Trifluoruro de boro, comprimido
1009	126	Bromotrifluorometano
1009	126	Gas refrigerante R-13B1
1010	116P	Butadienos e hidrocarburos, mezclas de, estabilizadas
1010	116P	Butadienos, estabilizados
1011	115	Butano
1011	115	Butano, mezclas de
1012	115	Butileno
1013	120	Dióxido de carbono
1013	120	Dióxido de carbono, comprimido

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1014	122	Dióxido de carbono y oxígeno, mezcla de
1014	122	Dióxido de carbono y oxígeno, mezcla de, comprimida
1014	122	Oxígeno y dióxido de carbono, mezcla de
1014	122	Oxígeno y dióxido de carbono, mezcla de, comprimida
1015	126	Dióxido de carbono y óxido nitroso, mezcla de
1015	126	Oxido nitroso y dióxido de carbono, mezcla de
1016	119	Monóxido de carbono
1016	119	Monóxido de carbono, comprimido
1017	124	Cloro
1018	126	Clorodifluometano
1018	126	Clorodifluorometano
1018	126	Gas refrigerante R-22
1020	126	Cloropentafluoretano
1020	126	Cloropentafluoroetano
1020	126	Gas refrigerante R-115
1021	126	1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoretano
1021	126	Clorotetrafluoretano
1021	126	1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano
1021	126	Clorotetrafluoroetano
1021	126	Gas refrigerante R-124
1022	126	Clorotrifluorometano
1022	126	Gas refrigerante R-13
1023	119	Gas de hulla
1023	119	Gas de hulla, comprimido
1026	119	Cianógeno
1026	119	Cianógeno, gas
1027	115	Ciclopropano

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1028	126	Diclorodifluometano
1028	126	Diclorodifluorometano
1028	126	Gas refrigerante R-12
1029	126	Diclorofluometano
1029	126	Diclorofluorometano
1029	126	Gas refrigerante R-21
1030	115	1,1-Difluoretano
1030	115	1,1-Difluoroetano
1030	115	Difluoroetano
1030	115	Gas refrigerante R-152a
1032	118	Dimetilamina, anhídrido
1033	115	Eter dimetilico
1033	115	Eter metilico
1035	115	Etano
1035	115	Etano, comprimido
1036	118	Etilamina
1037	115	Cloruro de etilo
1038	115	Etileno, líquido refrigerado
1039	115	Eter etil metilico
1039	115	Eter metil etilico
1040	119P	Oxido de etileno
1040	119P	Oxido de etileno con nitrógeno
1041	115	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno
1041	115	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno
1041	115	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno
1041	115	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1043	125	Fertilizante, solución amoniacal de, con amoniaco libre
1044	126	Extintores de incendios, con gas comprimido
1044	126	Extintores de incendios, con gas licuado
1045	124	Flúor
1045	124	Flúor, comprimido
1046	121	Helio
1046	121	Helio, comprimido
1048	125	Bromuro de hidrógeno, anhídrido
1049	115	Hidrógeno
1049	115	Hidrógeno, comprimido
1050	125	Cloruro de hidrógeno, anhídrido
1051	117	A C
1051	117	Acido cianhídrico, anhídrido, estabilizado
1051	117	Acido cianhídrico, estabilizado
1051	117	Acido cianhídrico, estabilizado (con menos del 3% de agua)
1051	117	Acido cianhídrico, soluciones acuosas de, con más del 20% de cianuro de hidrógeno
1051	117	Cianuro de hidrógeno, anhídrido, estabilizado
1051	117	Cianuro de hidrógeno, estabilizado
1052	125	Acido fluorhídrico, anhídrido
1052	125	Fluoruro de hidrógeno, anhídrido
1053	117	Sulfuro de hidrógeno
1055	115	Isobutileno
1056	121	Criptón
1056	121	Criptón, comprimido
1057	115	Encendedores de cigarillos, con gas inflamable

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

1057	115	Recargas de encendedores (de cigarrillos) (gas inflamable)
1057	115	Repuesto para encendedor (cigarros) (gas inflamable)
1058	120	Gas licuado, no inflamable, cargado con nitrógeno, dióxido de carbono o aire
1060	116P	Metilacetileno y propadieno, mezclas de, estabilizadas
1060	116P	Propadieno y metilacetileno, mezclas de, estabilizadas
1061	118	Metilamina, anhidra
1062	123	Bromuro de metilo
1063	115	Cloruro de metilo
1063	115	Gas refrigerante R-40
1064	117	Metilmercaptano
1065	121	Neón
1065	121	Neón, comprimido
1066	121	Nitrógeno
1066	121	Nitrógeno, comprimido
1067	124	Dióxido de nitrógeno
1067	124	Tetróxido de dinitrógeno
1069	125	Cloruro de nitrosilo
1070	122	Oxido nitroso
1070	122	Oxido nitroso, comprimido
1071	119	Gas de petróleo
1071	119	Gas de petróleo, comprimido
1072	122	Oxígeno
1072	122	Oxígeno, comprimido
1073	122	Oxígeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1075	115	Butano
1075	115	Butano en mezcla
1075	115	Butileno
1075	115	Gases de petróleo, licuados

1075	115	Gas licuado de petróleo
1075	115	GLP
1075	115	Isobutano
1075	115	Isobutano, en mezcla
1075	115	Isobutileno
1075	115	Propano
1075	115	Propano, en mezcla
1075	115	Propileno
1076	125	CG
1076	125	Difosgeno
1076	125	DP
1076	125	Fosgeno
1077	115	Propileno
1078	126	Gas dispersante, n.e.p.
1078	126	Gas refrigerante, n.e.p.
1079	125	Dióxido de azufre
1080	126	Hexafluoruro de azufre
1081	116P	Tetrafluoroetileno, estabilizado
1082	119P	Trifluorocloroetileno, estabilizado
1082	119P	Trifluorocloroetileno, estabilizado
1083	118	Trimetilamina, anhidra
1085	116P	Bromuro de vinilo, estabilizado
1086	116P	Cloruro de vinilo, estabilizado
1087	116P	Vinil metil éter, estabilizado
1088	127	Acetal
1089	129	Acetaldehído
1090	127	Acetona
1091	127	Aceites de acetona
1092	131P	Acroleína, estabilizada
1093	131P	Acrilonitrilo, estabilizado
1098	131	Alcohol alílico
1099	131	Bromuro de alilo

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1100	131	Cloruro de alilo
1104	129	Acetatos de amilo
1105	129	Alcoholes amílicos
1105	129	Pentanoles
1106	132	Amilaminas
1107	129	Cloruro de amilo
1108	128	n-Amileno
1108	128	1-Penteno
1109	129	Formiatos de amilo
1110	127	n-Amilmetilcetona
1110	127	Amilmetilcetona
1110	127	Metilamilcetona
1111	130	Amilmercaptano
1112	140	Nitrato de amilo
1113	129	Nitritos de amilo
1114	130	Benceno
1120	129	Butanoles
1123	129	Acetatos de butilo
1125	132	n-Butilamina
1126	130	1-Bromobutano
1126	130	Bromuro de n-butilo
1127	130	Clorobutanos
1127	130	Cloruro de butilo
1128	129	Formiato de n-butilo
1129	129	Butiraldehído
1130	128	Aceite de alcanfor
1131	131	Bisulfuro de carbono
1131	131	Disulfuro de carbono
1133	128	Adhesivos (inflamables)
1134	130	Clorobenceno
1135	131	Etilenclorhidrina
1135	131	Etilenclorohidrina

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1136	128	Destilados de alquitrán de hulla, inflamables
1139	127	Solución para revestimiento
1143	131P	Crotonaldehído
1143	131P	Crotonaldehído, estabilizado
1144	128	Crotonileno
1145	128	Ciclohexano
1146	128	Ciclopentano
1147	130	Decahidronaftaleno
1148	129	Diacetalcohol
1149	128	Eteres butílicos
1149	128	Eteres dibutílicos
1150	130P	1,2-Dicloroetileno
1150	130P	Dicloroetileno
1152	130	Dicloropentanos
1153	127	Eter dietílico del etilenglicol
1154	132	Dietilamina
1155	127	Eter dietílico
1155	127	Eter etílico
1156	127	Dietilcetona
1157	128	Diisobutilcetona
1158	132	Diisopropilamina
1159	127	Eter diisopropílico
1160	132	Dimetilamina, en solución
1160	132	Dimetilamina, en solución acuosa
1161	129	Carbonato de dimetilo
1161	129	Carbonato de metilo
1162	155	Dimetildiclorosilano
1163	131	1,1-Dimetilhidrazina
1163	131	Dimetilhidrazina, asimétrica
1164	130	Sulfuro de dimetilo
1164	130	Sulfuro de metilo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1165	127	Dioxano	1191	129	Aldehídos de octilo
1166	127	Dioxolano	1191	129	Aldehídos octílicos
1167	128P	Eter divinílico, estabilizado	1191	129	Etilhexaldehídos
1167	128P	Eter vinílico, estabilizado	1192	129	Lactato de etilo
1169	127	Extractos aromáticos, líquidos	1193	127	Etilmetilcetona
1170	127	Alcohol etílico	1193	127	Metil etil cetona
1170	127	Alcohol etílico, en solución	1194	131	Nitrito de etilo, en solución
1170	127	Etanol	1195	129	Propionato de etilo
1170	127	Etanol, en solución	1196	155	Etiltriclorosilano
1171	127	Eter monoetílico del etilenglicol	1197	127	Extractos saborizantes, líquidos
1172	129	Acetato del éter monoetílico del etilenglicol	1197	127	Extractos saporíferos, líquidos
1173	129	Acetato de etilo	1198	132	Formaldehído, en solución, inflamable
1175	130	Etilbenceno	1198	132	Formaldehídos, soluciones de (Formalina)
1175	130	Feniletano	1199	132P	Furaldehídos
1176	129	Borato de etilo	1199	132P	Furfural
1177	130	Acetato de 2-etilbutilo	1199	132P	Furfuraldehídos
1177	130	Acetato de etilbutilo	1201	127	Aceite de fusel
1178	130	Dietilacetaldehído	1202	128	Aceite mineral para caldeo
1178	130	2-Etilbutiraldehído	1202	128	Combustoleo
1179	127	Etil butil éter	1202	128	Combustoleo número 1, 2, 4, 5, 6
1180	130	Butirato de etilo	1202	128	Diesel combustible
1181	155	Cloroacetato de etilo	1202	128	Gasoleo
1182	155	Cloroformiato de etilo	1203	128	Combustible para motor
1183	139	Etildiclorosilano	1203	128	Gasohol
1184	131	Dicloruro de etileno	1203	128	Gasolina
1185	131P	Aziridina, estabilizada	1204	127	Nitroglicerina, en solución alcohólica, con no más del 1% de nitroglicerina
1185	131P	Etilenimina, estabilizada	1206	128	Heptanos
1188	127	Eter monometílico del etilenglicol	1207	130	Aldehído caproico
1189	129	Acetato del éter monometílico del etilenglicol			
1190	129	Formiato de etilo			

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1207	130	Hexaldehído
1208	128	Hexanos
1208	128	Neohexano
1210	129	Material relacionado con la tinta de imprenta
1210	129	Tinta de imprenta, inflamable
1212	129	Alcohol isobutílico
1212	129	Isobutanol
1213	129	Acetato de isobutilo
1214	132	Isobutilamina
1216	128	Isooctenos
1218	130P	Isopreno, estabilizado
1219	129	Alcohol isopropílico
1219	129	Isopropanol
1220	129	Acetato de isopropilo
1221	132	Isopropilamina
1222	130	Nitrato de isopropilo
1223	128	Keroseno
1223	128	Queroseno
1224	127	Cetonas líquidas, n.e.p.
1226	128	Encendedor para cigarrillos, puros, (líquido inflamable)
1228	131	Mercaptanos, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.p.
1228	131	Mercaptanos, líquidos, inflamables, venenosos, n.e.p.
1228	131	Mezcla de mercaptano, líquido, inflamable, tóxico, n.e.p.
1228	131	Mezcla de mercaptano, líquido, inflamable, venenoso, n.e.p.
1229	129	Oxido de mesitilo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1230	131	Alcohol metílico
1230	131	Metanol
1231	129	Acetato de metilo
1233	130	Acetato de metilamilo
1234	127	Dimetoximetano
1234	127	Metilal
1235	132	Metilamina, en solución acuosa
1237	129	Butirato de metilo
1238	155	Cloroformiato de metilo
1239	131	Metil clorometil éter
1242	139	Metildiclorosilano
1243	129	Formiato de metilo
1244	131	Metilhidrazina
1245	127	Metilisobutilcetona
1246	127P	Metilisopropenilcetona, estabilizada
1247	129P	Monómero de metacrilato de metilo, estabilizado
1248	129	Propionato de metilo
1249	127	Metilpropilcetona
1250	155	Metiltriclorosilano
1251	131P	Metilvinilcetona, estabilizada
1259	131	Carbonilo de níquel
1259	131	Níquel carbonilo
1261	129	Nitrometano
1262	128	Isooctano
1262	128	Octanos
1263	128	Material relacionado con la pintura (inflamable)
1263	128	Pintura (inflamable)
1263	128	Productos para pintura (inflamable)
1264	129	Paraldehído

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1265	128	Isopentano	1292	129	Silicato de etilo
1265	128	n-Pentano	1292	129	Silicato de tetraetilo
1265	128	Pentanos	1293	127	Tinturas medicinales
1266	127	Productos de perfumería, que contengan disolventes inflamables	1294	130	Tolueno
1267	128	Aceite de petróleo crudo	1295	139	Triclorosilano
1267	128	Petróleo, bruto	1296	132	Trietilamina
1268	128	Destilados de petróleo, n.e.p.	1297	132	Trimetilamina, en solución acuosa
1268	128	Productos de petróleo, n.e.p.	1298	155	Trimetilclorosilano
1270	128	Aceite de petróleo	1299	128	Trementina
1270	128	Petróleo, aceite de	1300	128	Substituto de trementina
1272	129	Aceite de pino	1300	128	Sucedaneo de trementina
1274	129	Alcohol normal propílico	1301	129P	Acetato de vinilo, estabilizado
1274	129	Alcohol propílico, normal	1302	127P	Eter etil vinílico, estabilizado
1274	129	n-Propanol	1302	127P	Vinil etil éter, estabilizado
1275	129	Propionaldehído	1303	130P	Cloruro de vinilideno, estabilizado
1276	129	Acetato de n-propilo	1304	127P	Eter vinil isobutílico, estabilizado
1277	132	Monopropilamina	1304	127P	Vinil isobutil éter, estabilizado
1277	132	Propilamina	1305	155P	Viniltriclorosilano
1278	129	1-Cloropropano	1305	155P	Viniltriclorosilano, estabilizado
1278	129	Cloruro de propilo	1306	129	Productos líquidos para la conservación de la madera
1279	130	1,2-Dicloropropano	1307	130	Xilenos
1279	130	Dicloropropano	1308	170	Circonio, suspendido en un líquido inflamable
1279	130	Dicloruro de propileno	1308	170	Circonio (Zirconio), metal de, en suspensión líquida
1280	127P	Oxido de propileno	1309	170	Aluminio en polvo, recubierto
1281	129	Formiatos de propilo	1310	113	Picrato amónico, humidificado con no menos del 10% de agua
1282	129	Piridina	1310	113	Picrato de amonio, húmedo con no menos del 10% de agua
1286	127	Aceite de colofonia			
1287	127	Caucho, disolución de			
1288	128	Aceite de esquisto			
1289	132	Metilato sódico, en solución alcohólica			

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1312 **133** Borneol
 1313 **133** Resinato cálcico
 1313 **133** Resinato de calcio
 1314 **133** Resinato cálcico, fundido
 1314 **133** Resinato de calcio, fundido
 1318 **133** Resinato de cobalto, precipitado
 1320 **113** Dinitrofenol, húmedo con no menos del 15% de agua
 1321 **113** Dinitrofenolatos, húmedos con un mínimo del 15% de agua
 1322 **113** Dinitroresorcina, húmeda con no menos del 15% de agua
 1322 **113** Dinitroresorcinol, húmedo con no menos del 15% de agua
 1323 **170** Ferrocerio
 1324 **133** Películas a base de nitrocelulosa
 1325 **133** Bengalas (para vía ferrea o carretera)
 1325 **133** Medicinas, inflamables, sólidas, n.e.p.
 1325 **133** Sólido inflamable, n.e.p.
 1325 **133** Sólido inflamable, orgánico, n.e.p.
 1326 **170** Hafnio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua
 1327 **133** Busha, mojada, húmeda o contaminada con aceite
 1327 **133** Heno, mojado, húmedo o contaminado con aceite
 1327 **133** Paja, mojada, húmeda o contaminada con aceite
 1327 **133** Rastrojo, mojado, húmedo o contaminado con aceite

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1328 **133** Hexametilenotetramina
 1328 **133** Hexametilentetramina
 1328 **133** Hexamina
 1330 **133** Resinato de manganeso
 1331 **133** Fósforos, distintos de los de seguridad
 1332 **133** Metaldehido
 1333 **170** Cerio, en placas, lingotes o barras
 1334 **133** Naftaleno, crudo
 1334 **133** Naftaleno, refinado
 1336 **113** Nitroguanidina, húmeda con no menos del 20% de agua
 1336 **113** Nitroguanidina (Picrita), húmeda con no menos del 20% de agua
 1336 **113** Picrita, húmeda
 1337 **113** Nitroalmidón, húmedo con no menos del 20% de agua
 1337 **113** Nitroalmidón, húmedo con no menos del 30% de solvente
 1338 **133** Fósforo, amorfo
 1338 **133** Fósforo, amorfo, rojo
 1338 **133** Fósforo, rojo
 1338 **133** Fósforo, rojo, amorfo
 1339 **139** Heptasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo blanco o amarillo
 1340 **139** Pentasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo amarillo o blanco
 1341 **139** Sesquisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco
 1343 **139** Trisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco
 1344 **113** Acido pícrico, húmedo con no menos del 10% de agua

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1344	113	Acido pícrico, húmedo con no menos del 30% de agua	1353	133	Tejidos, impregnados de nitrocelulosa poco nitrada, n.e.p.
1344	113	Trinitrofenol, húmedo con no menos del 30% de agua	1354	113	Trinitrobenceno, húmedo con no menos del 30% de agua
1345	133	Caucho, desechos de, en polvo o granular	1355	113	Acido trinitrobenzoico, húmedo con no menos del 30% de agua
1345	133	Caucho, recortes de, pulverizado o granulado	1356	113	TNT, húmedo con no menos del 30% de agua
1346	170	Silicio en polvo, amorfo	1356	113	Trinitrotolueno, húmedo con no menos del 30% de agua
1347	113	Picrato de plata, húmedo con no menos del 30% de agua	1357	113	Nitrato de urea, húmedo con no menos del 20% de agua
1348	113	Dinitro-o-cresolato de sodio, húmedo	1358	170	Circonio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua
1348	113	Dinitro-o-cresolato de sodio, húmedo con un mínimo del 15% de agua	1358	170	Circonio, metálico, en polvo, húmedo
1348	113	Dinitro-o-cresolato sódico, húmedo con un mínimo del 15% de agua	1360	139	Fosfuro cálcico
1349	113	Picramato de sodio, húmedo con no menos del 20% de agua	1360	139	Fosfuro de calcio
1349	113	Picramato sódico, húmedo con no menos del 20% de agua	1361	133	Carbón de hulla
1350	133	Azufre	1361	133	Carbón, de origen animal o vegetal
1352	170	Titanio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua	1362	133	Carbón, activado
1353	133	Fibras, impregnadas con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.p.	1363	135	Copra
1353	133	Fibras, impregnadas de nitrocelulosa poco nitrada, n.e.p.	1364	133	Desechos de aceite de algodón
1353	133	Punteras de protección a base de nitrocelulosa	1364	133	Desechos de grasientos de algodón
1353	133	Tejidos, impregnados con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.p.	1365	133	Algodón
			1365	133	Algodón, húmedo
			1366	135	Dietilcinc
			1366	135	Dietilzinc
			1369	135	p-Nitrosodimetilanilina
			1370	135	Dimetilcinc
			1370	135	Dimetilzinc

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1372	133	Fibras, animal o vegetal, quemadas, mojadas o húmedas
1373	133	Fibras, animal o vegetal o sintética, con aceite, n.e.p.
1373	133	Tejidos, de origen animal, vegetal o sintético, n.e.p., con aceite
1374	133	Desechos de pescado, no estabilizados
1374	133	Harina de pescado, no estabilizada
1376	135	Hierro, esponja gastado
1376	135	Oxido de hierro, gastado
1378	170	Catalizador de metal, húmedo
1379	133	Papel, tratado con aceites no saturados, no seco (incluye el papel de carbón)
1380	135	Pentaborano
1381	136	Fósforo, amarillo, en solución
1381	136	Fósforo, amarillo, seco
1381	136	Fósforo, amarillo, seco o sumergido en agua o en solución
1381	136	Fósforo, amarillo, sumergido en agua
1381	136	Fósforo, blanco, en solución
1381	136	Fósforo, blanco, seco
1381	136	Fósforo, blanco, seco o sumergido en agua o en solución
1381	136	Fósforo, blanco, sumergido en agua
1382	135	Sulfuro de potasio, anhidro
1382	135	Sulfuro de potasio, anhidro o con menos del 30% de agua de hidratación

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1382	135	Sulfuro de potasio, con menos del 30% de agua de cristalización
1382	135	Sulfuro potásico, con menos del 30% de agua de cristalización
1383	135	Aleaciones pirofóricas, n.e.p.
1383	135	Aluminio en polvo, pirofórico
1383	135	Metal pirofórico, n.e.p.
1384	135	Ditionito de sodio
1384	135	Ditionito sódico
1384	135	Hidrosulfito de sodio
1384	135	Hidrosulfito sódico
1385	135	Sulfuro de sodio, anhidro
1385	135	Sulfuro de sodio, con menos del 30% de agua de cristalización
1385	135	Sulfuro sódico, anhidro
1385	135	Sulfuro sódico, con menos del 30% de agua de cristalización
1386	135	Torta oleaginosa, con más del 1.5% de aceite y no más del 11% de humedad
1387	133	Lana, residuo de, húmedo
1389	138	Amalgamas de metales alcalinos, líquidos
1389	138	Amalgamas de metales alcalinos, sólidos
1389	138	Metales alcalinos, amalgamas de
1390	139	Amidas de metales alcalinos
1391	138	Dispersión de metal alcalino
1391	138	Dispersiones de metales alcalinoterreos

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1392	138	Metales alcalinotérreos, amalgamas de	1409	138	Hidruros metálicos, n.e.p.
1392	138	Metales alcalinotérreos, amalgamas de, líquidas	1409	138	Hidruros metálicos, reactivos con el agua, n.e.p.
1393	138	Metales alcalinotérreos, aleaciones de, n.e.p.	1410	138	Hidruro de litio y aluminio
1394	138	Carburo aluminico	1411	138	Hidruro etéreo de litio y aluminio
1394	138	Carburo de aluminio	1412	139	Amida de litio
1395	139	Aluminioferrosilicio, en polvo	1413	138	Borohidruro de litio
1395	139	Ferrosilicon de aluminio, en polvo	1414	138	Hidruro de litio
1396	138	Aluminio en polvo, no recubierto	1415	138	Litio
1397	139	Fosfuro aluminico	1417	138	Litiosilicio
1397	139	Fosfuro de aluminio	1417	138	Silicato de litio
1398	138	Aluminosilicio, en polvo, no recubierto	1418	138	Magnesio, aleaciones de, en polvo
1398	138	Silicato de aluminio, en polvo, no recubierto	1418	138	Magnesio en polvo
1400	138	Bario	1419	139	Fosfuro de magnesio y aluminio
1401	138	Calcio	1420	138	Potasio metálico, aleaciones de
1402	138	Carburo cálcico	1420	138	Potasio metálico, aleaciones líquidas de
1402	138	Carburo de calcio	1421	138	Metales alcalinos, aleaciones líquidas, n.e.p.
1403	138	Cianamida cálcica, con más del 0.1% de carburo de calcio	1422	138	Potasio y sodio, aleaciones de
1403	138	Cianamida de calcio, con más del 0.1% de carburo de calcio	1422	138	Potasio y sodio, aleaciones líquidas de
1404	138	Hidruro cálcico	1422	138	Sodio y potasio, aleaciones de
1404	138	Hidruro de calcio	1422	138	Sodio y potasio, aleaciones líquidas de
1405	138	Siliciuro cálcico	1423	138	Rubidio
1405	138	Siliciuro de calcio	1423	138	Rubidio, metálico
1406	138	Silicio de calcio	1426	138	Borohidruro de sodio
1407	138	Cesio	1426	138	Borohidruro sódico
1408	139	Ferrosilicio	1427	138	Hidruro de sodio
			1427	138	Hidruro sódico
			1428	138	Sodio
			1431	138	Metilato de sodio

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1431 **138** Metilato de sodio, seco
1431 **138** Metilato sódico
1432 **139** Fosfuro de sodio
1432 **139** Fosfuro sódico
1433 **139** Fosfuros estánnicos
1435 **138** Cinc, cenizas de
1435 **138** Zinc, cenizas de
1435 **138** Zinc, escoria de
1435 **138** Zinc, espuma de
1435 **138** Zinc, residuo de
1436 **138** Cinc, en polvo
1436 **138** Zinc, en polvo
1436 **138** Zinc, polvo de
1437 **138** Hidruro de circonio
1438 **140** Nitrato aluminico
1438 **140** Nitrato de aluminio
1439 **141** Dicromato amónico
1439 **141** Dicromato de amonio
1442 **143** Perclorato amónico
1442 **143** Perclorato de amonio
1444 **140** Persulfato amónico
1444 **140** Persulfato de amonio
1445 **141** Clorato bórico
1445 **141** Clorato de bario
1445 **141** Clorato de bario, sólido
1446 **141** Nitrato bórico
1446 **141** Nitrato de bario
1447 **141** Perclorato bórico
1447 **141** Perclorato de bario
1447 **141** Perclorato de bario, sólido
1448 **141** Permanganato bórico
1448 **141** Permanganato de bario
1449 **141** Peróxido bórico

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1449 **141** Peróxido de bario
1450 **141** Bromatos, inorgánicos, n.e.p.
1451 **140** Nitrato de cesio
1452 **140** Clorato cálcico
1452 **140** Clorato de calcio
1453 **140** Clorito cálcico
1453 **140** Clorito de calcio
1454 **140** Nitrato cálcico
1454 **140** Nitrato de calcio
1455 **140** Perclorato cálcico
1455 **140** Perclorato de calcio
1456 **140** Permanganato cálcico
1456 **140** Permanganato de calcio
1457 **140** Peróxido cálcico
1457 **140** Peróxido de calcio
1458 **140** Borato y clorato, mezcla de
1458 **140** Clorato y borato, mezclas de
1459 **140** Clorato y cloruro de magnesio, mezcla de
1459 **140** Clorato y cloruro de magnesio, mezcla de, sólida
1459 **140** Cloruro de magnesio y clorato, mezcla de
1459 **140** Cloruro de magnesio y clorato, mezcla de, sólida
1461 **140** Cloratos, inorgánicos, n.e.p.
1462 **143** Cloritos, inorgánicos, n.e.p.
1463 **141** Acido crómico, sólido
1463 **141** Trióxido de cromo, anhidro
1465 **140** Nitrato de didimio
1466 **140** Nitrato férrico
1467 **143** Nitrato de guanidina
1469 **141** Nitrato de plomo
1470 **141** Perclorato de plomo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1470	141	Perclorato de plomo, sólido	1488	140	Nitrito de potasio
1470	141	Perclorato de plomo, solución de	1488	140	Nitrito potásico
1471	140	Hipoclorito de litio, mezcla de	1489	140	Perclorato de potasio
1471	140	Hipoclorito de litio, mezclas de, secas	1489	140	Perclorato potásico
1471	140	Hipoclorito de litio, seco	1490	140	Permanganato de potasio
1472	143	Peróxido de litio	1490	140	Permanganato potásico
1473	140	Bromato de magnesio	1491	144	Peróxido de potasio
1474	140	Nitrato de magnesio	1491	144	Peróxido potásico
1475	140	Perclorato de magnesio	1492	140	Persulfato de potasio
1476	140	Peróxido de magnesio	1492	140	Persulfato potásico
1477	140	Nitratos, inorgánicos, n.e.p.	1493	140	Nitrato de plata
1479	140	Oxidante sólido, n.e.p.	1494	141	Bromato de sodio
1479	140	Sólido comburente, n.e.p.	1494	141	Bromato sódico
1481	140	Percloratos, inorgánicos, n.e.p.	1495	140	Clorato de sodio
1482	140	Permanganatos, inorgánicos, n.e.p.	1495	140	Clorato sódico
1483	140	Peróxidos, inorgánicos, n.e.p.	1496	143	Clorito de sodio
1484	140	Bromato de potasio	1496	143	Clorito sódico
1484	140	Bromato potásico	1498	140	Nitrato de sodio
1485	140	Clorato de potasio	1498	140	Nitrato sódico
1485	140	Clorato potásico	1499	140	Nitrato de potasio y nitrato de sodio, mezcla de
1486	140	Nitrato de potasio	1499	140	Nitrato de sodio y nitrato de potasio, mezcla de
1486	140	Nitrato potásico	1499	140	Nitrato potásico y nitrato sódico, mezcla de
1487	140	Nitrato de potasio y nitrito de sodio, mezcla de	1499	140	Nitrato sódico y nitrato potásico, mezcla de
1487	140	Nitrato potásico y nitrito sódico, mezcla de	1500	140	Nitrito de sodio
1487	140	Nitrito de sodio y nitrato de potasio, mezcla de	1500	140	Nitrito sódico
1487	140	Nitrito sódico y nitrato potásico, mezcla de	1502	140	Perclorato de sodio
			1502	140	Perclorato sódico
			1503	140	Permanganato de sodio
			1503	140	Permanganato sódico
			1504	144	Peróxido de sodio

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1504	144	Peróxido sódico
1505	140	Persulfato de sodio
1505	140	Persulfato sódico
1506	143	Clorato de estroncio
1506	143	Clorato de estroncio, sólido
1506	143	Clorato de estroncio, solución de
1507	140	Nitrato de estroncio
1508	140	Perclorato de estroncio
1509	143	Peróxido de estroncio
1510	143	Tetranitrometano
1511	140	Peróxido de hidrógeno de urea
1511	140	Urea-agua oxigenada
1512	140	Nitrito de cinc y amonio
1512	140	Nitrito de zinc y amonio
1513	140	Clorato de cinc
1513	140	Clorato de zinc
1514	140	Nitrato de cinc
1514	140	Nitrato de zinc
1515	140	Permanganato de cinc
1515	140	Permanganato de zinc
1516	143	Peróxido de cinc
1516	143	Peróxido de zinc
1517	113	Picramato de circonio, húmedo con no menos del 20% de agua
1541	155	Cianhidrina de la acetona, estabilizada
1544	151	Alcaloides, sólidos, n.e.p. (venenosos)
1544	151	Sales de alcaloides, sólidas, n.e.p. (venenosas)
1545	155	Isotiocianato de ajo, estabilizado

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1546	151	Arseniato amónico
1546	151	Arseniato de amonio
1547	153	Anilina
1548	153	Clorhidrato de anilina
1549	157	Antimonio, compuestos de, inorgánicos, n.e.p.
1549	157	Antimonio, compuestos de, inorgánicos, sólidos, n.e.p.
1549	157	Tribromuro de antimonio, en solución
1549	157	Tribromuro de antimonio, sólido
1549	157	Trifluoruro de antimonio, en solución
1549	157	Trifluoruro de antimonio, sólido
1550	151	Lactato de antimonio
1551	151	Tartrato de antimonio potásico
1551	151	Tartrato de antimonio y potasio
1553	154	Acido arsénico, líquido
1554	154	Acido arsénico, sólido
1555	151	Bromuro de arsénico
1556	152	Compuesto de arsénico, líquido, n.e.p.
1556	152	Compuesto de arsénico, líquido, n.e.p., inorgánico
1556	152	MD
1556	152	Metildicloroarsina
1556	152	PD
1557	152	Arsénico, compuesto de, sólido, n.e.p.
1557	152	Arsénico, compuesto de, sólido, n.e.p., inorgánico
1557	152	Sulfuro de arsénico
1557	152	Trisulfuro de arsénico

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1558	152	Arsénico	1577	153	Clorodinitrobenzenos, sólidos
1559	151	Pentóxido de arsénico	1577	153	Dinitroclorobencenos
1560	157	Cloruro de arsénico	1578	152	Cloronitrobenzenos
1560	157	Tricloruro de arsénico	1578	152	Cloronitrobenzenos, líquidos
1561	151	Trióxido de arsénico	1578	152	Cloronitrobenzenos, sólidos
1562	152	Polvo arsenical	1579	153	Clorhidrato de 4-cloro- <i>o</i> -toluidina
1564	154	Bario, compuestos de, n.e.p.	1579	153	Clorhidrato de 4-cloro- <i>o</i> -toluidina, sólido
1565	157	Cianuro bórico	1580	154	Cloropicrina
1565	157	Cianuro de bario	1581	123	Bromuro de metilo y cloropicrina, mezclas de
1566	154	Berilio, compuesto de, n.e.p.	1581	123	Cloropicrina y bromuro de metilo, mezclas de
1567	134	Berilio, en polvo	1582	119	Cloropicrina y cloruro de metilo, mezcla de
1569	131	Bromoacetona	1582	119	Cloruro de metilo y cloropicrina, mezcla de
1570	152	Brucina	1583	154	Cloropicrina, mezclas de, n.e.p.
1571	113	Azida de bario, húmeda con no menos del 50% de agua	1585	151	Acetoarsenito de cobre
1572	151	Acido cacodílico	1586	151	Arsenito de cobre
1573	151	Arseniato cálcico	1587	151	Cianuro de cobre
1573	151	Arseniato de calcio	1588	157	Cianuros, inorgánicos, n.e.p.
1574	151	Arseniato cálcico y arsenito cálcico, mezclas de, sólidas	1588	157	Cianuros, inorgánicos, sólidos, n.e.p.
1574	151	Arseniato de calcio y arsenito de calcio, mezclas de, sólidas	1589	125	CK
1574	151	Arsenito cálcico, sólido	1589	125	Cloruro de cianógeno, estabilizado
1574	151	Arsenito cálcico y arseniato cálcico, mezclas de, sólidas	1590	153	Dicloroanilinas
1574	151	Arsenito de calcio, sólido	1590	153	Dicloroanilinas, líquidas
1574	151	Arsenito de calcio y arseniato de calcio, mezclas de, sólidas	1590	153	Dicloroanilinas, sólidas
1575	157	Cianuro cálcico	1591	152	<i>o</i> -Diclorobenceno
1575	157	Cianuro de calcio	1593	160	Cloruro de metileno
1577	153	Clorodinitrobenzenos	1593	160	Diclorometano
1577	153	Clorodinitrobenzenos, líquidos			

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1594	152	Sulfato de dietilo
1595	156	Sulfato de dimetilo
1596	153	Dinitroanilinas
1597	152	Dinitrobencenos
1597	152	Dinitrobencenos, líquidos
1597	152	Dinitrobencenos, sólidos
1598	153	Dinitro-o-cresol
1599	153	Dinitrofenol, en solución
1600	152	Dinitrotoluenos, fundidos
1601	151	Desinfectante, sólido, n.e.p. (venenoso)
1601	151	Desinfectante, sólido, tóxico, n.e.p.
1601	151	Desinfectante, sólido, venenoso, n.e.p.
1602	151	Colorante intermedio, líquido, tóxico, n.e.p.
1602	151	Colorante intermedio, líquido, venenoso, n.e.p.
1602	151	Colorante, líquido, tóxico, n.e.p.
1602	151	Colorante, líquido, venenoso, n.e.p.
1602	151	Materia intermedia para colorantes, líquida, tóxica, n.e.p.
1603	155	Bromoacetato de etilo
1604	132	Etilendiamina
1605	154	Dibromuro de etileno
1606	151	Arseniato férrico
1607	151	Arsenito férrico
1608	151	Arseniato ferroso
1610	159	Líquido halogenado irritante, n.e.p.
1611	151	Tetrafosfato de hexaetilo

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1611	151	Tetrafosfato de hexaetilo, líquido
1611	151	Tetrafosfato de hexaetilo, sólido
1612	123	Tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido, mezcla de
1613	154	Acido cianhídrico, solución acuosa, con menos del 5% de cianuro de hidrógeno
1613	154	Acido cianhídrico, soluciones acuosas de, con no más del 20% de cianuro de hidrógeno
1613	154	Cianuro de hidrógeno, solución acuosa, con menos del 20% de cianuro de hidrógeno
1614	152	Cianuro de hidrógeno, estabilizado (absorbido)
1616	151	Acetato de plomo
1617	151	Arseniatos de plomo
1618	151	Arsenitos de plomo
1620	151	Cianuro de plomo
1621	151	Púrpura de Londres
1622	151	Arseniato de magnesio
1622	151	Arseniato magnésico
1623	151	Arseniato de mercurio
1623	151	Arseniato mercúrico
1624	154	Cloruro de mercurio
1624	154	Cloruro mercúrico
1625	141	Nitrato mercúrico
1626	157	Cianuro de mercurio y potasio
1627	141	Nitrato mercurioso
1629	151	Acetato de mercurio
1630	151	Cloruro de mercurio y amónio
1631	154	Benzoato de mercurio
1634	154	Bromuro mercúrico

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1634 **154** Bromuro mercurioso
 1634 **154** Bromuros de mercurio
 1636 **154** Cianuro de mercurio
 1636 **154** Cianuro mercúrico
 1637 **151** Gluconato de mercurio
 1638 **151** Yoduro de mercurio
 1639 **151** Nucleato de mercurio
 1640 **151** Oleato de mercurio
 1641 **151** Oxido de mercurio
 1642 **151** Oxicianuro de mercurio, desensibilizado
 1642 **151** Oxicianuro mercúrico
 1643 **151** Yoduro de mercurio y potasio
 1644 **151** Salicilato de mercurio
 1645 **151** Sulfato de mercurio
 1645 **151** Sulfato mercúrico
 1646 **151** Tiocianato de mercurio
 1647 **151** Bromuro de metilo y dibromuro de etileno, mezcla de, líquida
 1647 **151** Dibromuro de etileno y bromuro de metilo, mezcla de, líquida
 1648 **127** Acetonitrilo
 1648 **127** Cianuro de metilo
 1649 **131** Mezclas antidetonantes para combustible de motor
 1649 **131** Tetraetilo de plomo, líquido
 1650 **153** beta-Naftilamina
 1650 **153** beta-Naftilamina, sólida
 1650 **153** Naftilamina (beta)
 1650 **153** Naftilamina (beta), sólida
 1651 **153** Naftiltiurea
 1652 **153** Naftilurea
 1653 **151** Cianuro de níquel

1654 **151** Nicotina
 1655 **151** Nicotina, compuesto de, sólido, n.e.p.
 1655 **151** Nicotina, preparación de, sólida, n.e.p.
 1656 **151** Clorhidrato de nicotina, solución de
 1656 **151** Clorhidrato de nicotina, líquido
 1656 **151** Clorhidrato nicotínico
 1656 **151** Clorhidrato nicotínico, líquido
 1656 **151** Clorhidrato nicotínico, sólido
 1656 **151** Clorhidrato nicotínico, solución de
 1657 **151** Salicilato de nicotina
 1658 **151** Sulfato de nicotina, en solución
 1658 **151** Sulfato de nicotina, sólido
 1659 **151** Tartrato nicotínico
 1660 **124** Oxido nítrico
 1660 **124** Oxido nítrico, comprimido
 1661 **153** Nitroanilinas
 1662 **152** Nitrobenceno
 1663 **153** Nitrofenoles
 1664 **152** Nitrotoluenos
 1664 **152** Nitrotoluenos, líquidos
 1664 **152** Nitrotoluenos, sólidos
 1665 **152** Nitroxilenos
 1665 **152** Nitroxilenos, líquidos
 1665 **152** Nitroxilenos, sólidos
 1669 **151** Pentacloroetano
 1670 **157** Perclorometilmercaptano
 1671 **153** Fenol, sólido
 1672 **151** Cloruro de fenilcarbilamina
 1673 **153** Fenilendiaminas

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1674 **151** Acetato fenilmercuríco
 1677 **151** Arseniato de potasio
 1677 **151** Arseniato potásico
 1678 **154** Arsenito de potasio
 1678 **154** Arsenito potásico
 1679 **157** Cuprocianuro de potasio
 1679 **157** Cuprocianuro potásico
 1680 **157** Cianuro de potasio
 1680 **157** Cianuro de potasio, sólido
 1680 **157** Cianuro potásico
 1680 **157** Cianuro potásico, sólido
 1683 **151** Arsenito de plata
 1684 **151** Cianuro de plata
 1685 **151** Arseniato de sodio
 1685 **151** Arseniato sódico
 1686 **154** Arsenito de sodio, en solución acuosa
 1686 **154** Arsenito sódico, en solución acuosa
 1687 **153** Azida de sodio
 1687 **153** Azida sódica
 1688 **152** Cacodilato de sodio
 1688 **152** Cacodilato sódico
 1689 **157** Cianuro de sodio
 1689 **157** Cianuro de sodio, sólido
 1689 **157** Cianuro sódico
 1689 **157** Cianuro sódico, sólido
 1690 **154** Fluoruro de sodio
 1690 **154** Fluoruro de sodio, sólido
 1690 **154** Fluoruro sódico
 1690 **154** Fluoruro sódico, sólido
 1691 **151** Arsenito de estroncio
 1692 **151** Estricnina

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1692 **151** Estricnina, sales de
 1693 **159** Dispositivos para gases lacrimógenos
 1693 **159** Gases lacrimógenos, sustancia líquida para la fabricación de, n.e.p.
 1693 **159** Gases lacrimógenos, sustancia sólida para la fabricación de, n.e.p.
 1693 **159** Gases lacrimógenos, sustancia líquida para la fabricación de, n.e.p.
 1693 **159** Gases lacrimógenos, sustancia sólida para la fabricación de, n.e.p.
 1693 **159** Sustancia para gas lacrimógeno, líquida, n.e.p.
 1693 **159** Sustancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.p.
 1693 **159** Sustancia para gas lacrimógeno, líquida, n.e.p.
 1693 **159** Sustancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.p.
 1694 **159** CA
 1694 **159** Cianuros de bromobencilo
 1694 **159** Cianuros de bromobencilo, líquidos
 1694 **159** Cianuros de bromobencilo, sólidos
 1695 **131** Cloroacetona, estabilizada
 1697 **153** Cloroacetofenona
 1697 **153** Cloroacetofenona, líquida
 1697 **153** Cloroacetofenona, sólida
 1697 **153** CN
 1698 **154** Adamsita
 1698 **154** Difenilaminocloroarsina
 1698 **154** DM

Número de Identificación	Número Guía	Nombre del Material
--------------------------	-------------	---------------------

Número de Identificación	Número Guía	Nombre del Material
--------------------------	-------------	---------------------

1699	151	DA
1699	151	Difenilcloroarsina
1699	151	Difenilcloroarsina, líquida
1699	151	Difenilcloroarsina, sólida
1700	159	Granadas de gas lacrimógeno
1700	159	Velas lacrimógenas
1701	152	Bromuro de xililo
1701	152	Bromuro de xililo, líquido
1702	151	1,1,2,2-Tetracloroetano
1702	151	Tetracloroetano
1704	153	Ditiopirofosfato de tetraetilo
1704	153	Ditiopirofosfato de tetraetilo, seco, líquido o mezcla de
1707	151	Sulfato de talio, sólido
1707	151	Talio, compuestos de, n.e.p.
1708	153	Toluidinas
1708	153	Toluidinas, líquidas
1708	153	Toluidinas, sólidas
1709	151	2,4-Toluendiamina
1709	151	2,4-Toluilendiamina
1709	151	2,4-Toluilendiamina, sólida
1709	151	Toluien-2,4-diamina, sólida
1709	151	m-Toluilendiamina, sólida
1710	160	Tricloroetileno
1711	153	Xilidinas
1711	153	Xilidinas, líquidas
1711	153	Xilidinas, sólidas
1712	151	Arseniato de cinc
1712	151	Arseniato de cinc y arsenito de cinc, mezcla de
1712	151	Arseniato de zinc
1712	151	Arseniato de zinc y arsenito de zinc, mezcla de
1712	151	Arsenito de cinc

1712	151	Arsenito de cinc y arseniato de cinc, mezcla de
1712	151	Arsenito de zinc
1712	151	Arsenito de zinc y arseniato de zinc, mezcla de
1713	151	Cianuro de cinc
1713	151	Cianuro de zinc
1714	139	Fosfuro de cinc
1714	139	Fosfuro de zinc
1715	137	Anhídrido acético
1716	156	Bromuro de acetilo
1717	155	Cloruro de acetilo
1718	153	Fosfato ácido de butilo
1718	153	Fosfato de butilo ácido
1719	154	Líquido alcalino cáustico, n.e.p.
1722	155	Clorocarbonato de alilo
1722	155	Cloroformiato de alilo
1723	132	Yoduro de alilo
1724	155	Aliltriclorosilano, estabilizado
1725	137	Bromuro aluminico, anhidro
1725	137	Bromuro de aluminio, anhidro
1726	137	Cloruro aluminico, anhidro
1726	137	Cloruro de aluminio, anhidro
1727	154	Bifluoruro de amonio, sólido
1727	154	Difluoruro ácido de amonio, sólido
1727	154	Fluoruro ácido de amonio, sólido
1727	154	Hidrógenodifluoruro de amonio, sólido
1728	155	Amiltriclorosilano
1729	156	Cloruro de anisoilo
1730	157	Pentacloruro de antimonio, líquido

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1731	157	Pentacloruro de antimonio, en solución
1732	157	Pentafluoruro de antimonio
1733	157	Tricloruro de antimonio
1733	157	Tricloruro de antimonio, en solución
1733	157	Tricloruro de antimonio, líquido
1733	157	Tricloruro de antimonio, sólido
1736	137	Cloruro de benzoilo
1737	156	Bromuro de bencilo
1738	156	Cloruro de bencilo
1739	137	Cloroformiato de bencilo
1740	154	Difluoruros de hidrógeno, n.e.p.
1740	154	Difluoruros de hidrógeno, sólidos, n.e.p.
1740	154	Hidrógenodifluoruros, n.e.p.
1740	154	Hidrógenodifluoruros, sólidos, n.e.p.
1741	125	Tricloruro de boro
1742	157	Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de
1742	157	Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de, líquido
1743	157	Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de
1743	157	Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de, líquido
1744	154	Bromo
1744	154	Bromo, solución de
1744	154	Bromo, solución de (Zona A de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1744	154	Bromo, solución de (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1745	144	Pentafluoruro de bromo
1746	144	Trifluoruro de bromo
1747	155	Butiltriclorosilano
1748	140	Hipoclorito cálcico, seco
1748	140	Hipoclorito cálcico, seco o mezcla de, con más del 39% de cloro activo (con 8.8% de oxígeno activo)
1748	140	Hipoclorito de calcio, seco
1748	140	Hipoclorito de calcio, seco o mezcla de, con más del 39% de cloro activo (con 8.8% de oxígeno activo)
1749	124	Trifluoruro de cloro
1750	153	Acido cloroacético, líquido
1750	153	Acido cloroacético, solución
1751	153	Acido cloroacético, sólido
1752	156	Cloruro de cloroacetilo
1753	156	Clorofeniltriclorosilano
1754	137	Acido clorosulfónico
1754	137	Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de
1754	137	Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de
1755	154	Acido crómico, solución de
1756	154	Fluoruro crómico, sólido
1757	154	Fluoruro crómico, en solución
1758	137	Cloruro de cromilo
1758	137	Oxicloruro de cromo
1759	154	Cloruro ferroso, sólido
1759	154	Medicinas, corrosivas, sólidas, n.e.p.
1759	154	Sólido corrosivo, n.e.p.

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

1760 **154** Cloruro ferroso, solución de
1760 **154** Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (corrosivo)
1760 **154** Compuesto, para limpieza, líquido (corrosivo)
1760 **154** Estuche químico
1760 **154** Líquido corrosivo, n.e.p.
1760 **154** Medicamentos, corrosivos, líquidos, n.e.p.
1760 **154** Sulfato de titanio, solución de
1761 **154** Cuprietilendiamina, solución de
1762 156 Ciclohexeniltriclorosilano
1763 156 Ciclohexiltriclorosilano
1764 **153** Acido dicloroacético
1765 156 Cloruro de dicloroacetilo
1766 156 Diclorofeniltriclorosilano
1767 155 Dietildiclorosilano
1768 **154** Acido difluorofosfórico, anhidro
1769 156 Difenildiclorosilano
1770 **153** Bromuro de difenilmetilo
1771 156 Dodeciltriclorosilano
1773 **157** Cloruro férrico
1773 **157** Cloruro férrico, anhidro
1774 **154** Extintores de incendios, cargas de, líquido corrosivo
1775 **154** Acido fluobórico
1775 **154** Acido fluorobórico
1776 **154** Acido fluorofosfórico, anhidro
1777 137 Acido fluorosulfónico
1778 **154** Acido fluorosilícico
1778 **154** Acido fluosilícico
1778 **154** Acido hidrofluorosilícico

1779 **153** Acido fórmico
1779 **153** Acido fórmico con más de 85% de ácido
1780 **156** Cloruro de fumarilo
1781 156 Hexadeciltriclorosilano
1782 **154** Acido hexafluorofosfórico
1783 **153** Hexametilendiamina, solución de
1784 156 Hexiltriclorosilano
1786 **157** Acido fluorhídrico y ácido sulfúrico, mezclas de
1786 **157** Acido sulfúrico y ácido fluorhídrico, mezclas de
1787 **154** Acido yodhídrico
1787 **154** Acido yodhídrico, soluciones de
1788 **154** Acido bromhídrico
1788 **154** Acido bromhídrico, solución de
1789 **157** Acido clorhídrico
1789 **157** Acido clorhídrico, en solución
1789 **157** Acido muriático
1790 **157** Acido fluorhídrico
1790 **157** Acido fluorhídrico, solución de
1791 **154** Hipoclorito, en solución
1791 **154** Hipoclorito, en solución, con más del 5% de cloro disponible
1792 **157** Monocloruro de yodo
1793 **153** Fosfato ácido de isopropilo
1794 **154** Sulfato de plomo, con más del 3% de ácido libre
1796 **157** Acido nitrante, mezcla de
1798 **157** Acido nitroclorhídrico
1798 **157** Agua regia
1799 156 Noniltriclorosilano

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1800	156	Octadeciltriclorosilano
1801	156	Octiltriclorosilano
1802	140	Acido perclórico, con no más del 50% de ácido
1803	153	Acido fenolsulfónico, líquido
1804	156	Feniltriclorosilano
1805	154	Acido fosfórico
1805	154	Acido fosfórico, en solución
1805	154	Acido fosfórico, líquido
1805	154	Acido fosfórico, sólido
1806	137	Pentacloruro de fósforo
1807	137	Anhídrido fosfórico
1807	137	Pentóxido de fósforo
1808	137	Tribromuro de fósforo
1809	137	Tricloruro de fósforo
1810	137	Oxicloruro de fósforo
1811	154	Difluoruro ácido de potasio, sólido
1811	154	Hidrógenodifluoruro de potasio
1811	154	Hidrógenodifluoruro de potasio, sólido
1812	154	Fluoruro de potasio
1812	154	Fluoruro de potasio, sólido
1812	154	Fluoruro potásico
1812	154	Fluoruro potásico, sólido
1813	154	Hidróxido de potasio, en escamas
1813	154	Hidróxido de potasio, seco, sólido
1813	154	Hidróxido de potasio, sólido
1813	154	Hidróxido potásico, sólido
1813	154	Potasa cáustica, seca, sólida
1814	154	Hidróxido de potasio, solución de

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1814	154	Hidróxido potásico, solución de
1814	154	Potasa cáustica, líquida
1814	154	Potasa cáustica, solución de
1815	132	Cloruro de propionilo
1816	155	Propiltriclorosilano
1817	137	Cloruro de piro sulfurilo
1818	157	Tetracloruro de silicio
1819	154	Aluminato de sodio, en solución
1819	154	Aluminato sódico, en solución
1823	154	Hidróxido de sodio, en escamas
1823	154	Hidróxido de sodio, en gránulos
1823	154	Hidróxido de sodio, granular
1823	154	Hidróxido de sodio, seco
1823	154	Hidróxido de sodio, sólido
1823	154	Hidróxido sódico, sólido
1823	154	Soda cáustica, en escamas
1823	154	Soda cáustica, en gránulos
1823	154	Soda cáustica, granular
1823	154	Sosa cáustica, en escamas
1823	154	Sosa cáustica, en gránulos
1823	154	Sosa cáustica, granular
1823	154	Sosa cáustica, sólida
1824	154	Hidróxido de sodio, en solución
1824	154	Hidróxido sódico, en solución
1824	154	Soda cáustica, en solución
1824	154	Sosa cáustica, en solución
1825	157	Monóxido de sodio
1825	157	Monóxido sódico

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1826	157	Acido nitrante (ácido mixto), mezcla de, gastado	1843	141	Dinitro-o-cresolato de amonio
1827	137	Cloruro estánnico, anhidro	1843	141	Dinitro-o-cresolato de amonio, sólido
1827	137	Tetracloruro de estaño	1845	120	Dióxido de carbono, sólido
1828	137	Cloruros de azufre	1845	120	Hielo seco
1829	137	Trióxido de azufre, estabilizado	1846	151	Tetracloruro de carbono
1829	137	Trióxido de azufre, inhibido	1847	153	Sulfuro de potasio, hidratado, con no menos del 30% de agua de cristalización
1829	137	Trióxido de azufre, no inhibido	1847	153	Sulfuro de potasio, hidratado, con no menos del 30% de agua de hidratación
1830	137	Acido sulfúrico	1847	153	Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de cristalización
1830	137	Acido sulfúrico, con más del 51% de ácido	1847	153	Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de hidratación
1831	137	Acido sulfúrico, fumante	1847	153	Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de cristalización
1831	137	Acido sulfúrico, fumante, con menos del 30% de trióxido de azufre libre	1847	153	Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de hidratación
1831	137	Acido sulfúrico, fumante, con no menos del 30% de trióxido de azufre libre	1848	132	Acido propiónico
1832	137	Acido sulfúrico, agotado	1848	132	Acido propiónico con un mínimo de 10% pero menos de 90% de ácido
1832	137	Acido sulfúrico, residual	1849	153	Sulfuro de sodio, hidratado, con no menos del 30% de agua
1833	154	Acido sulfuroso	1849	153	Sulfuro sódico, hidratado, con no menos del 30% de agua
1834	137	Cloruro de sulfurilo	1851	151	Medicina, líquida, tóxica, n.e.p.
1835	153	Hidróxido de tetrametilamonio	1851	151	Medicina, líquida, venenosa, n.e.p.
1835	153	Hidróxido de tetrametilamonio, en solución	1854	135	Bario, aleaciones pirofóricas de
1836	137	Cloruro de tionilo	1855	135	Calcio, aleaciones de, pirofóricas
1837	157	Cloruro de tiosforilo	1855	135	Calcio, metal y aleaciones de, pirofóricas
1838	137	Tetracloruro de titanio	1855	135	Calcio, pirofórico
1839	153	Acido tricloroacético	1856	133	Trapos con aceite
1840	154	Cloruro de cinc, en solución			
1840	154	Cloruro de zinc, en solución			
1841	171	Acetaldehído amoniacal			
1841	171	Aldehído amónico III			
1843	141	Dinitro-o-cresolato amónico, sólido			

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1857	133	Desechos textiles húmedos
1858	126	Gas refrigerante R-1216
1858	126	Hexafluoropropileno
1859	125	Tetrafluoruro de silicio
1859	125	Tetrafluoruro de silicio, comprimido
1860	116P	Fluoruro de vinilo, estabilizado
1862	130	Crotonato de etilo
1863	128	Combustible para motores de turbina de avión
1865	131	Nitrato de n-propilo
1866	127	Resina, en solución
1868	134	Decaborano
1869	138	Magnesio
1869	138	Magnesio, gránulos, recortes o tiras
1869	138	Magnesio o aleaciones de magnesio con más del 50% de magnesio, en recortes, gránulos o tiras
1870	138	Borohidruro de potasio
1870	138	Borohidruro potásico
1871	170	Hidruro de titanio
1872	141	Dióxido de plomo
1873	143	Acido perclórico, con más del 50% pero no más del 72% de ácido
1884	157	Oxido bórico
1884	157	Oxido de bario
1885	153	Bencidina
1886	156	Cloruro de bencilideno
1887	160	Bromoclorometano
1888	151	Cloroformo
1889	157	Bromuro de cianógeno
1891	131	Bromuro de etilo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1892	151	ED
1892	151	Etildicloroarsina
1894	151	Hidróxido de fenilmercurio
1894	151	Hidróxido fenilmercurico
1895	151	Nitrato de fenilmercurio
1895	151	Nitrato fenilmercurico
1897	160	Percloroetileno
1897	160	Tetracloroetileno
1898	156	Yoduro de acetilo
1902	153	Fosfato ácido de disiooctilo
1903	153	Desinfectante, líquido, corrosivo, n.e.p.
1903	153	Desinfectantes, corrosivos, líquidos, n.e.p.
1905	154	Acido selénico
1906	153	Acido, en lodo
1906	153	Lodo ácido
1907	154	Cal cáustica con más del 4% de hidróxido de sodio
1907	154	Cal sodada con más del 4% de hidróxido sódico
1908	154	Clorito de sodio, en solución, con más del 5% de cloro activo
1908	154	Clorito, en solución
1908	154	Clorito, en solución, con más del 5% de cloro activo
1910	157	Oxido cálcico
1910	157	Oxido de calcio
1911	119	Diborano
1911	119	Diborano, comprimido
1911	119	Diborano, mezclas de
1912	115	Cloruro de metileno y cloruro de metilo, mezclas de

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1912 **115** Cloruro de metilo y cloruro de metileno, mezclas de

1913 **120** Neón, líquido refrigerado (líquido criogénico)

1914 **130** Propionato de butilo

1915 **127** Ciclohexanona

1916 **152** Eter 2,2'-diclorodietílico

1916 **152** Eter dicloroetílico

1917 **129P** Acrilato de etilo, estabilizado

1918 **130** Cumeno

1918 **130** Isopropilbenceno

1919 **129P** Acrilato de metilo, estabilizado

1920 **128** Nonanos

1921 **131P** Propilenimina, estabilizada

1922 **132** Pirrolidina

1923 **135** Ditionito cálcico

1923 **135** Ditionito de calcio

1923 **135** Hidrosulfito cálcico

1923 **135** Hidrosulfito de calcio

1928 **135** Bromuro de metilmagnesio, en éter etílico

1929 **135** Ditionito de potasio

1929 **135** Ditionito potásico

1929 **135** Hidrosulfito de potasio

1929 **135** Hidrosulfito potásico

1931 **171** Ditionito de cinc

1931 **171** Ditionito de zinc

1931 **171** Hidrosulfito de cinc

1931 **171** Hidrosulfito de zinc

1932 **135** Circonio, desechos de

1932 **135** Circonio, trozos de

1935 **157** Cianuro en solución, n.e.p.

1938 **156** Acido bromoacético

1938 **156** Acido bromoacético, en solución

1939 **137** Oxibromuro de fósforo

1939 **137** Oxibromuro de fósforo, sólido

1940 **153** Acido tioglicólico

1941 **171** Dibromodifluometano

1941 **171** Dibromodifluorometano

1942 **140** Nitrato amónico, con no más del 0.2% de sustancias combustibles

1944 **133** Fósforos, de seguridad (en estuches cartonés o cajas)

1945 **133** Fósforos, de cera "Vesta"

1950 **126** Aerosoles

1950 **126** Aerosoles, contenedores de

1951 **120** Argón, líquido refrigerado (líquido criogénico)

1952 **126** Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezclas de, con no más del 6% de óxido de etileno

1952 **126** Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezclas de, con no más del 9% de óxido de etileno

1952 **126** Óxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con no más del 6% de óxido de etileno

1952 **126** Óxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con no más del 9% de óxido de etileno

1953 **119** Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación Número de Guía Nombre del Material

1953	119	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p.
1953	119	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p.
1953	119	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación Número de Guía Nombre del Material

1953	119	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	119	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1954	115	Gas comprimido, inflamable, n.e.p.
1954	115	Gas dispersante, n.e.p., (inflamable)
1954	115	Gas insecticida, inflamable, n.e.p.
1954	115	Gas refrigerante, n.e.p. (inflamable)
1954	115	Máquinas refrigeradoras, conteniendo gas licuado, inflamable, no venenoso, no corrosivo
1955	123	Fosfato orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido
1955	123	Fosfato orgánico, mezclado con gas comprimido
1955	123	Fosforo orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido
1955	123	Gas comprimido, tóxico, n.e.p.
1955	123	Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1955	123	Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1955	123	Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	1961	115	Etano y propano, mezcla de, líquido refrigerado
1955	123	Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	1961	115	Propano y étano, mezcla de, líquido refrigerado
1955	123	Gas comprimido, venenoso, n.e.p.	1962	116P	Etileno
1955	123	Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	1962	116P	Etileno, comprimido
1955	123	Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	1963	120	Helio, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1955	123	Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	1964	115	Gas de hidrocarburo, comprimido, n.e.p.
1955	123	Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	1964	115	Gas de hidrocarburo, mezcla de, comprimido, n.e.p.
1956	126	Acumuladores, presurizados, neumáticos o hidráulicos	1965	115	Gas de hidrocarburo, licuado, n.e.p.
1956	126	Gas comprimido, n.e.p.	1965	115	Gases de hidrocarburos, mezclas de, licuados, n.e.p.
1956	126	Oxido de hexafluoropropileno	1966	115	Hidrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1957	115	Deuterio	1967	123	Insecticida, gas de, tóxico, n.e.p.
1957	115	Deuterio, comprimido	1967	123	Insecticida, gas de, venenoso, n.e.p.
1958	126	1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano	1967	123	Paratión y gas comprimido, mezcla de
1958	126	Diclorotetrafluoroetano	1968	126	Insecticida, gas de, n.e.p.
1958	126	Gas refrigerante R-114	1969	115	Isobutano
1959	116P	1,1-Difluoroetileno	1969	115	Isobutano, en mezcla
1959	116P	1,1-Difluoroetileno	1970	120	Criptón, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1959	116P	Gas refrigerante R-1132a	1971	115	Gas natural, comprimido
1960	115	Fluido para la puesta en marcha de motores	1971	115	Metano
1961	115	Etano, líquido refrigerado	1971	115	Metano, comprimido
			1972	115	Gas natural, licuado (líquido criogénico)
			1972	115	Gas natural, líquido refrigerado (líquido criogénico)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1972	115	GNL (líquido criogénico)
1972	115	Metano, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1973	126	Clorodifluometano y cloropentafluoretano, mezclas de
1973	126	Clorodifluorometano y cloropentafluoroetano, mezclas de
1973	126	Cloropentafluoretano y clorodifluometano, mezclas de
1973	126	Cloropentafluoroetano y clorodifluorometano, mezclas de
1973	126	Gas refrigerante R-502
1974	126	Bromoclorodifluorometano
1974	126	Clorodifluobromometano
1974	126	Clorodifluorobromometano
1974	126	Gas refrigerante R-12B1
1975	124	Dióxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de
1975	124	Oxido nítrico y dióxido de nitrógeno, mezcla de
1975	124	Oxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno, mezcla de
1975	124	Oxido nítrico y tetróxido de nitrógeno, mezcla de
1975	124	Tetróxido de dinitrógeno y óxido nítrico, mezcla de
1975	124	Tetróxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de
1976	126	Gas refrigerante RC-318
1976	126	Octafluociclobutano
1976	126	Octafluorociclobutano
1977	120	Nitrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1978	115	Propano
1978	115	Propano, en mezcla
1979	121	Gases raros, mezclas de
1979	121	Gases raros, mezclas de, comprimidos
1980	121	Gases raros y oxígeno, mezcla de
1980	121	Gases raros y oxígeno, mezcla de, comprimido
1980	121	Oxígeno y gases raros, mezcla de
1980	121	Oxígeno y gases raros, mezcla de, comprimido
1981	121	Gases raros y nitrógeno, mezclas de
1981	121	Gases raros y nitrógeno, mezclas de, comprimido
1981	121	Nitrógeno y gases raros, mezclas de
1981	121	Nitrógeno y gases raros, mezclas de, comprimido
1982	126	Gas refrigerante R-14
1982	126	Gas refrigerante R-14, comprimido
1982	126	Tetrafluometano, comprimido
1982	126	Tetrafluorometano
1982	126	Tetrafluorometano, comprimido
1983	126	1-Cloro-2,2,2-trifluoretano
1983	126	1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano
1983	126	Clorotrifluoroetano
1983	126	Gas refrigerante R-133a
1984	126	Gas refrigerante R-23
1984	126	Trifluorometano
1986	131	Alcohol, desnaturalizado (tóxico)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

1986	131	Alcoholes, inflamables, tóxicos, n.e.p.
1986	131	Alcoholes, inflamables, venenosos, n.e.p.
1986	131	Alcoholes, tóxicos, n.e.p.
1986	131	Alcoholes, venenosos, n.e.p.
1986	131	Alcohol propargílico
1987	127	Alcohol, desnaturalizado
1987	127	Alcoholes, n.e.p.
1988	131	Aldehídos, inflamables, tóxicos, n.e.p.
1988	131	Aldehídos, inflamables, venenosos, n.e.p.
1988	131	Aldehídos, tóxicos, n.e.p.
1988	131	Aldehídos, venenosos, n.e.p.
1989	129	Aldehídos, n.e.p.
1990	129	Benzaldehído
1991	131P	Cloropreno, estabilizado
1992	131	Líquido inflamable, tóxico, n.e.p.
1992	131	Líquido inflamable, venenoso, n.e.p.
1993	128	Combustible diesel
1993	128	Combustoleo
1993	128	Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (inflamable)
1993	128	Compuestos, para limpieza, líquidos (inflamables)
1993	128	Líquido combustible, n.e.p.
1993	128	Líquido inflamable, n.e.p.
1993	128	Máquina refrigeradora
1993	128	Medicinas, inflamables, líquidas, n.e.p.
1994	131	Hierro pentacarbonilo

1994	131	Pentacarbonilo de hierro
1999	130	Alquitranes, líquidos
1999	130	Asfalto
2000	133	Celuloide, en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos
2001	133	Naftenatos de cobalto, en polvo
2002	135	Celuloide, desechos de
2003	135	Alquilos de metales, n.e.p.
2003	135	Alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.
2003	135	Arilos de metales, n.e.p.
2003	135	Arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.
2004	135	Diamida de magnesio
2004	135	Diamida magnésica
2005	135	Difenilmagnesio
2006	135	Plástico, a base de nitrocelulosa, de calentamiento espontáneo, n.e.p.
2006	135	Plásticos, a base de nitrocelulosa, inflamables espontáneamente, n.e.p.
2008	135	Circonio, en polvo, seco
2009	135	Circonio, seco, hojas terminadas, tiras o alambre enrollado
2010	138	Hidruro de magnesio
2010	138	Hidruro magnésico
2011	139	Fosfuro de magnesio
2011	139	Fosfuro magnésico
2012	139	Fosfuro de potasio
2012	139	Fosfuro potásico
2013	139	Fosfuro de estroncio

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2014	140	Peróxido de hidrógeno, solución acuosa, con no menos del 20% y un máximo del 60% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario)
2015	143	Peróxido de hidrógeno, en solución acuosa, estabilizado, con más del 60% de peróxido de hidrógeno
2015	143	Peróxido de hidrógeno, estabilizado
2016	151	Munición, tóxica, no explosiva
2016	151	Munición, venenosa, no explosiva
2017	159	Munición, lacrimógena, no explosiva
2018	152	Cloroanilinas, sólidas
2019	152	Cloroanilinas, líquidas
2020	153	Clorofenoles, sólidos
2021	153	Clorofenoles, líquidos
2022	153	Acido cresílico
2023	131P	1-Cloro-2,3-epoxipropano
2023	131P	Epiclorhidrina
2024	151	Mercurio, compuesto de, líquido, n.e.p.
2025	151	Mercurio, compuesto de, sólido, n.e.p.
2026	151	Compuesto fenilmercúrico, n.e.p.
2027	151	Arsenito de sodio, sólido
2027	151	Arsenito sódico, sólido
2028	153	Bombas, fumígenas, no explosivas, que contengan un líquido corrosivo, sin dispositivo iniciador
2029	132	Hidrazina, anhidra

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2029	132	Hidrazina, solución acuosa, con más del 64% de hidrazina
2030	153	Hidrazina, hidratada
2030	153	Hidrazina, solución acuosa, con más del 37% de hidrazina
2030	153	Hidrazina, solución acuosa de, con no menos del 37% pero no más del 64% de hidrazina
2031	157	Acido nítrico, excepto el ácido nítrico fumante rojo
2031	157	Acido nítrico, que no sea el fumante rojo
2032	157	Acido nítrico, fumante
2032	157	Acido nítrico, fumante rojo
2033	154	Monóxido de potasio
2033	154	Monóxido potásico
2034	115	Hidrógeno y metano, mezcla de, comprimida
2034	115	Metano e hidrógeno, mezcla de, comprimida
2035	115	Gas refrigerante R-143a
2035	115	1,1,1-Trifluoroetano
2035	115	Trifluoroetano, comprimido
2036	121	Xenón
2036	121	Xenón, comprimido
2037	115	Cartuchos de gas
2037	115	Recipientes, pequeños, que contienen gas
2038	152	Dinitrotoluenos
2038	152	Dinitrotoluenos, líquidos
2038	152	Dinitrotoluenos, sólidos
2044	115	2,2-Dimetilpropano
2045	130	Aldehído isobutírico
2045	130	Isobutiraldehído

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2046	130	Cimenos	2069	140	Nitrato amónico, fertilizante a base de, con sulfato amónico
2047	129	Dicloropropenos	2069	140	Nitrato amónico, fertilizantes a base de, mezclados
2048	130	Diciclopentadieno	2070	143	Nitrato amónico, abonos a base de, con fosfato o potasa
2049	130	Dietilbenceno	2070	143	Nitrato amónico, fertilizante a base de, con fosfato o potasa
2050	128	Diisobutileno, compuestos isoméricos de	2071	140	Nitrato amónico, abonos a base de
2051	132	2-Dimetilaminoetanol	2071	140	Nitrato amónico, abonos a base de, con no más del 0.4% de material combustible
2051	132	Dimetilaminoetanolamina	2071	140	Nitrato amónico, fertilizante a base de, con no más del 0.4% de material combustible
2052	128	Dipenteno	2071	140	Nitrato amónico, fertilizantes a base de
2053	129	Alcohol metilalílico	2072	140	Nitrato amónico, abonos a base de
2053	129	Metilisobutilcarbinol	2072	140	Nitrato amónico, abonos a base de, n.e.p.
2053	129	M. I. B. C.	2072	140	Nitrato amónico, fertilizante a base de, n.e.p.
2054	132	Morfolina	2072	140	Nitrato amónico, fertilizantes a base de
2055	128P	Estireno, monómero de, estabilizado	2073	125	Amoniaco, solución de, con más del 35% y un máximo del 50% de amoniaco
2056	127	Tetrahidrofurano	2074	153P	Acrilamida
2057	128	Tripropileno	2074	153P	Acrilamida, sólida
2058	129	Valeraldehído	2075	153	Cloral, anhidro, estabilizado
2059	127	Nitrocelulosa, en solución de líquido inflamable	2076	153	Cresoles
2059	127	Nitrocelulosa, solución, inflamable	2076	153	Cresoles, líquidos
2067	140	Nitrato amónico, abonos a base de	2076	153	Cresoles, sólidos
2067	140	Nitrato amónico, fertilizante a base de	2077	153	alfa-Naftilamina
2068	140	Nitrato amónico, abonos a base de, con carbonato de calcio			
2068	140	Nitrato amónico, fertilizante a base de, con carbonato de calcio			
2069	140	Nitrato amónico, abonos a base de, con sulfato amónico			
2069	140	Nitrato amónico, abonos a base de, mezclados			

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2077	153	Naftilamina (alfa)
2078	156	Diisocianato de tolueno
2079	154	Dietilentriamina
2186	125	Cloruro de hidrógeno, líquido refrigerado
2187	120	Dióxido de carbono, líquido refrigerado
2188	119	Arsina
2188	119	SA
2189	119	Diclorosilano
2190	124	Difluoruro de oxígeno
2190	124	Difluoruro de oxígeno, comprimido
2191	123	Fluoruro de sulfurilo
2192	119	Germanio
2193	126	Gas refrigerante R-116
2193	126	Gas refrigerante R-116, comprimido
2193	126	Hexafluoretano
2193	126	Hexafluoretano, comprimido
2194	125	Hexafluoruro de selenio
2195	125	Hexafluoruro de telurio
2196	125	Hexafluoruro de tungsteno
2197	125	Yoduro de hidrógeno, anhidro
2198	125	Pentafluoruro de fósforo
2198	125	Pentafluoruro de fósforo, comprimido
2199	119	Fosfamina
2199	119	Fosfina
2200	116P	Propadieno, estabilizado
2201	122	Oxido nitroso, líquido refrigerado
2202	117	Seleniuro de hidrógeno, anhidro
2203	116	Silano

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2203	116	Silano, comprimido
2204	119	Sulfuro de carbonilo
2205	153	Adiponitrilo
2206	155	Isocianato, en soluciones, n.e.p.
2206	155	Isocianato, en solución, tóxico, n.e.p.
2206	155	Isocianato, en solución, venenoso, n.e.p.
2206	155	Isocianatos, n.e.p.
2206	155	Isocianatos, tóxicos, n.e.p.
2206	155	Isocianatos, venenosos, n.e.p.
2208	140	Blanqueador, en polvo
2208	140	Hipoclorito cálcico en mezcla, seco, con más del 10% pero no más del 39% de cloro libre
2208	140	Hipoclorito de calcio en mezcla, seco, con más del 10% pero no más del 39% de cloro libre
2209	132	Formaldehído, soluciones de (Formalina) (corrosiva)
2210	135	Maneb
2210	135	Maneb, preparación de, con no menos del 60% de maneb
2211	133	Gránulos de poliestireno, expansibles
2211	133	Gránulos poliméricos, expansibles
2211	133	Polimero en bolitas dilatables
2212	171	Asbesto
2212	171	Asbesto, azul
2212	171	Asbesto, pardo
2213	133	Paraformaldehído
2214	156	Anhídrido ftálico

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2215	156	Acido maléico	2239	153	Clorotoluidinas
2215	156	Anhídrido maléico	2239	153	Clorotoluidinas, líquidas
2215	156	Anhídrido maléico, fundido	2239	153	Clorotoluidinas, sólidas
2216	171	Desechos de pescado, estabilizados	2240	154	Acido cromosulfúrico
2216	171	Harina de pescado, estabilizada	2241	128	Cicloheptano
2217	135	Torta oleaginoso, con no más del 1.5% de aceite y del 11% de humedad	2242	128	Ciclohepteno
2218	132P	Acido acrílico, estabilizado	2243	130	Acetato de ciclohexilo
2219	129	Alil glicidil éter	2244	129	Ciclopentanol
2219	129	Eter alilglicidílico	2245	128	Ciclopentanona
2222	128	Anisol	2246	128	Ciclopenteno
2224	152	Benzonitrilo	2247	128	n-Decano
2225	156	Cloruro de bencensulfonilo	2248	132	Di-n-butilamina
2226	156	Benzotricloruro	2249	131	Diclorodimetil éter, simétrico
2227	130P	n-Butil metacrilato, estabilizado	2250	156	Diclorofenil isocianatos
2227	130P	Metacrilato de n-butilo, estabilizado	2250	156	Isocianatos de diclorofenilo
2232	153	Cloroacetaldehído	2251	128P	Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno, estabilizado
2232	153	2-Cloroetanal	2251	128P	2,5-Norbornadieno, estabilizado
2233	152	Cloroanisidinas	2252	127	1,2-Dimetoxietano
2234	130	Clorobenzotrifluoruros	2253	153	N,N-dimetilanilina
2235	153	Cloruros de clorobencilo	2254	133	Fósforos resistentes al viento
2235	153	Cloruros de clorobencilo, líquidos	2256	130	Ciclohexeno
2236	156	3-Cloro-4-metilfenilo isocianato	2257	138	Potasio
2236	156	3-Cloro-4-metilfenilo isocianato, líquido	2257	138	Potasio, metal de
2236	156	Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo, líquido	2258	132	1,2-Propilendiamina
2237	153	Cloronitroanilinas	2258	132	1,3-Propilendiamina
2238	129	Clorotoluenos	2259	153	Trietilentetramina
			2260	132	Tripropilamina
			2261	153	Xilenoles
			2261	153	Xilenoles, sólidos
			2262	156	Cloruro de dimetilcarbamoilo
			2263	128	Dimetilciclohexanos

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2264	132	N,N-Dimetilciclohexilamina
2264	132	Dimetilciclohexilamina
2265	129	N,N-Dimetilformamida
2266	132	Dimetil-N-propilamina
2267	156	Cloruro de dimetil tiofosforilo
2269	153	3,3'-Iminodipropilamina
2270	132	Etilamina, en solución acuosa, con no menos del 50% pero no más del 70% de etilamina
2271	128	Etil amil cetona
2272	153	N-Etilanilina
2273	153	2-Etilanilina
2274	153	N-Etil-N-bencilanilina
2275	129	2-Etilbutanol
2276	132	2-Etilhexilamina
2277	130P	Metacrilato de etilo
2277	130P	Metacrilato de etilo, estabilizado
2278	128	n-Hepteno
2279	151	Hexaclorobutadieno
2280	153	Hexametilendiamina, sólida
2281	156	Diisocianato de hexametileno
2282	129	Hexanoles
2283	130P	Metacrilato de isobutilo, estabilizado
2284	131	Isobutironitrilo
2285	156	Isocianatobenzotrifluoruros
2286	128	Pentametilheptano
2287	128	Isoheptenos
2288	128	Isohexenos
2289	153	Isoforondiamina
2290	156	Diisocianato de isoforona
2290	156	IPDI
2290	156	Isoforondiisocianato

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2291	151	Plomo, compuesto de, soluble, n.e.p.
2293	128	4-Metoxi-4-metil-2-pentanona
2294	153	N-Metilanilina
2295	155	Cloroacetato de metilo
2296	128	Metilciclohexano
2297	127	Metilciclohexanona
2298	128	Metilciclopentano
2299	155	Dicloroacetato de metilo
2300	153	2-Metil-5-etilpiridina
2301	128	2-Metilfurano
2302	127	5-Metil-2-hexanona
2303	128	Isopropenilbenceno
2304	133	Naftaleno, fundido
2305	153	Acido nitrobenzensulfónico
2306	152	Nitrobenzotrifluoruros
2306	152	Nitrobenzotrifluoruros, líquidos
2307	152	3-Nitro-4-clorobenzo-trifluoruro
2308	157	Acido nitrosilsulfúrico
2308	157	Acido nitrosilsulfúrico, líquido
2308	157	Acido nitrosilsulfúrico, sólido
2309	128P	Octadieno
2310	131	2,4-Pentanodiona
2310	131	Pentano-2,4-diona
2311	153	Fenetidinas
2312	153	Fenol, fundido
2313	129	Picolinas
2315	171	Artículos que contienen bifenilos policlorados (BPC)
2315	171	Bifenilos policlorados
2315	171	BPC
2315	171	Difenilos policlorados, líquidos
2315	171	Difenilos policlorados, sólidos

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2316 **157** Cuprocianuro de sodio, sólido
 2316 **157** Cuprocianuro sódico, sólido
 2317 **157** Cuprocianuro de sodio, en solución
 2317 **157** Cuprocianuro sódico, en solución
 2318 **135** Hidrosulfuro de sodio, con menos del 25% de agua de cristalización
 2318 **135** Hidrosulfuro sódico, con menos del 25% de agua de cristalización
 2318 **135** Sulfhidrato sódico, con menos del 25% de agua de cristalización
 2319 **128** Hidrocarburos terpénicos, n.e.p.
 2320 **153** Tetraetilenpentamina
 2321 **153** Triclorobencenos, líquidos
 2322 **152** Triclorobuteno
 2323 **130** Fosfito de trietilo
 2323 **130** Fosfito trietilico
 2324 **128** Triisobutileno
 2325 **129** 1,3,5-Trimetilbenceno
 2326 **153** Trimetilciclohexilamina
 2327 **153** Trimetilhexametildiaminas
 2328 **156** Diisocianato de trimetilhexametileno
 2329 **130** Fosfito de trimetilo
 2329 **130** Fosfito trimetilico
 2330 **128** Undecano
 2331 **154** Cloruro de cinc, anhidro
 2331 **154** Cloruro de zinc, anhidro
 2332 **129** Acetaldoxima
 2333 **131** Acetato de alilo

2334 **131** Allilamina
 2335 **131** Alil etil éter
 2336 **131** Formiato de alilo
2337 **131** Fenilmercaptano
 2338 **127** Benzotrifluoruro
 2339 **130** 2-Bromobutano
 2340 **130** 2-Bromoetil etil éter
 2340 **130** Eter etílico de 2-bromoetilo
 2341 **130** 1-Bromo-3-metilbutano
 2342 **130** Bromometilpropanos
 2343 **130** 2-Bromopentano
 2344 **129** 2-Bromopropano
 2344 **129** Bromopropanos
 2345 **130** 3-Bromopropino
 2346 **127** Butanodiona
 2346 **127** Diacetilo
 2347 **130** Butil mercaptano
 2348 **129P** Acrilatos de butilo, estabilizados
 2350 **127** Butil metil éter
 2351 **129** Nitritos de butilo
 2352 **127P** Butil vinil éter, estabilizado
2353 **132** Cloruro de butirilo
 2354 **131** Clorometil etil éter
 2356 **129** 2-Cloropropano
 2357 **132** Ciclohexilamina
 2358 **128P** Ciclooctatetraeno
 2359 **132** Dialilamina
 2360 **131P** Eter dialílico
 2361 **132** Diisobutilamina
 2362 **130** 1,1-Dicloroetano
 2363 **129** Etilmercaptano
 2364 **128** n-Propilbenceno

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2366 **128** Carbonato de dietilo
 2367 **130** alfa-Metilvaleraldehído
 2367 **130** Metilvaleraldehído (alfa)
 2368 **128** alfa-Pineno
 2368 **128** Pineno (alfa)
 2369 **152** Eter monobutílico del etilenglicol
 2370 **128** 1-Hexeno
 2371 **128** Isopentenos
 2372 **129** 1,2-Di-(Dimetilamino)etano
 2373 **127** Dietoximetano
 2374 **127** 3,3-Dietoxipropeno
 2375 **129** Sulfuro de dietilo
 2376 **127** 2,3-Dihidropirano
 2377 **127** 1,1-Dimetoxietano
 2378 **131** 2-Dimetilaminoacetonitrilo
 2379 **132** 1,3-Dimetilbutilamina
 2380 **127** Dimetildietoxisilano
 2381 **130** Disulfuro de dimetilo
 2382 **131** 1,2-Dimetilhidrazina
 2382 **131** Dimetilhidrazina, simétrica
 2383 **132** Dipropilamina
 2384 **127** Di-n-propiléter
 2384 **127** Eter di-n-propílico
 2384 **127** Eter dipropílico
 2385 **129** Isobutirato de etilo
 2386 **132** 1-Etil piperidina
 2387 **130** Fluobenceno
 2387 **130** Fluorobenceno
 2388 **130** Fluorotoluenos
 2388 **130** Fluotoluenos
 2389 **128** Furano
 2390 **129** 2-Yodobutano

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2391 **129** Yodometil propanos
 2392 **129** Yodopropanos
 2393 **129** Formiato de isobutilo
 2394 **129** Propionato de isobutilo
 2395 **132** Cloruro de isobutirilo
 2396 **131P** Metacrilaldehído, estabilizado
 2397 **127** 3-Metil-2-butanona
 2398 **127** Metil-ter-butiléter
 2399 **132** 1-Metilpiperidina
 2400 **130** Isovalerato de metilo
 2400 **130** Isovaleriano de metilo
 2401 **132** Piperidina
 2402 **130** Propanotioles
 2403 **129P** Acetato de isopropenilo
 2404 **131** Propionitrilo
 2405 **129** Butirato de isopropilo
 2406 **127** Isobutirato de isopropilo
 2407 **155** Cloroformiato de isopropilo
 2409 **129** Propionato de isopropilo
 2410 **129** 1,2,3,6-Tetrahidropiridina
 2410 **129** 1,2,5,6-Tetrahidropiridina
 2411 **131** Butironitrilo
 2412 **130** Tetrahidrotiofeno
 2413 **128** Ortotitanato tetrapropílico
 2413 **128** Tetrapropil ortotitanato
 2414 **130** Tiofeno
 2416 **129** Borato de trimetilo
 2417 **125** Fluoruro de carbonilo
 2417 **125** Fluoruro de carbonilo, comprimido
 2418 **125** Tetrafluoruro de azufre
 2419 **116** Bromotrifluoroetileno
 2419 **116** Bromotrifluoroetileno

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2420	125	Hexafluoroacetona	2431	153	Anisidinas, sólidas
2420	125	Hexafluoroacetona	2432	153	N,N-Dietilanilina
2421	124	Trióxido de nitrógeno	2433	152	Cloronitrotoluenos
2422	126	Gas refrigerante R-1318	2433	152	Cloronitrotoluenos, líquidos
2422	126	2-Octafluobuteno	2433	152	Cloronitrotoluenos, sólidos
2422	126	2-Octafluorobuteno	2434	156	Dibencildiclorosilano
2424	126	Gas refrigerante R-218	2435	156	Etilfenildiclorosilano
2424	126	Octafluoropropano	2436	129	Acido tioacético
2426	140	Nitrato amónico, líquido (en solución concentrada caliente)	2437	156	Metilfenildiclorosilano
2426	140	Nitrato de amonio, líquido (en solución concentrada caliente)	2438	132	Cloruro de trimetilacetilo
2427	140	Clorato de potasio, en solución	2439	154	Difluoruro ácido de sodio
2427	140	Clorato de potasio, solución acuosa de	2439	154	Hidrógenodifluoruro de sodio
2427	140	Clorato potásico, en solución	2440	154	Cloruro estánnico, pentahidratado
2427	140	Clorato potásico, solución acuosa de	2440	154	Tetracloruro de estaño, pentahidratado
2428	140	Clorato de sodio, solución acuosa de	2441	135	Tricloruro de titanio, mezcla, pirofórica
2428	140	Clorato sódico, solución acuosa de	2441	135	Tricloruro de titanio, pirofórico
2429	140	Clorato cálcico, solución acuosa	2442	156	Cloruro de tricloroacetilo
2429	140	Clorato cálcico, solución de	2443	137	Oxitricloruro de vanadio
2429	140	Clorato de calcio, solución acuosa	2444	137	Tetracloruro de vanadio
2429	140	Clorato de calcio, solución de	2445	135	Alquilos de litio
2430	153	Alquil fenoles, sólidos, n.e.p. (incluidos los homologos C2-C12)	2445	135	Alquilos de litio, líquidos
2431	153	Anisidinas	2446	153	Nitrocresoles
2431	153	Anisidinas, líquidas	2446	153	Nitrocresoles, sólidos
			2447	136	Fósforo, amarillo, fundido
			2447	136	Fósforo, blanco, fundido
			2448	133	Azufre, fundido
			2451	122	Trifluoruro de nitrógeno
			2451	122	Trifluoruro de nitrógeno, comprimido
			2452	116P	Etilacetileno, estabilizado
			2453	115	Fluoruro de etilo

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2453	115	Gas refrigerante R-161
2454	115	Fluoruro de metilo
2454	115	Gas refrigerante R-41
2455	116	Nitrito de metilo
2456	130P	2-Cloropropeno
2457	128	2,3-Dimetilbutano
2458	130	Hexadieno
2459	128	2-Metil-1-buteno
2460	128	2-Metil-2-buteno
2461	128	Metilpentadieno
2463	138	Hidruro aluminico
2463	138	Hidruro de aluminio
2464	141	Nitrato de berilio
2465	140	Acido dicloroisocianúrico, sales de
2465	140	Acido dicloroisocianúrico, seco
2465	140	Dicloroisocianurato de sodio
2465	140	Dicloro-s-triacinetriona de sodio
2466	143	Superóxido de potasio
2466	143	Superóxido potásico
2467	140	Percarbonatos de sodio
2468	140	Acido tricloroisocianúrico, seco
2468	140	Mono-(triclora)-tetra-(monopotasio-dicloro)-penta-S-triazinatriona, seco
2469	140	Bromato de cinc
2469	140	Bromato de zinc
2470	152	Fenilacetnitrilo, líquido
2471	154	Tetróxido de osmio
2473	154	Arsanilato de sodio
2473	154	Arsanilato sódico
2474	157	Tiofosgeno
2475	157	Tricloruro de vanadio

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2477	131	Isotiocianato de metilo
2478	155	Isocianato, en soluciones, n.e.p.
2478	155	Isocianato, en solución, inflamable, tóxico, n.e.p.
2478	155	Isocianato, en solución, inflamable, venenoso, n.e.p.
2478	155	Isocianatos, inflamables, tóxicos, n.e.p.
2478	155	Isocianatos, inflamables, venenosos, n.e.p.
2478	155	Isocianatos, n.e.p.
2480	155	Isocianato de metilo
2481	155	Isocianato de etilo
2482	155	Isocianato de n-propilo
2482	155	n-Propil isocianato
2483	155	Isocianato de isopropilo
2484	155	Isocianato de ter-butilo
2485	155	n-Butil isocianato
2485	155	Isocianato de n-butilo
2486	155	Isocianato de isobutilo
2487	155	Isocianato de fenilo
2488	155	Isocianato de ciclohexilo
2490	153	Dicloroisopropil éter
2490	153	Eter dicloroisopropilico
2491	153	Etanolamina
2491	153	Etanolamina, soluciones de
2491	153	Monoetanolamina
2493	132	Hexametilenimina
2495	144	Pentafluoruro de yodo
2496	156	Anhídrido propiónico
2498	129	1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído
2501	152	Oxido de tri-(1-aziridinil) fosfina, en solución

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

2502 **132** Cloruro de valerilo
 2503 **137** Tetracloruro de circonio
 2504 **159** Tetrabromoetano
 2504 **159** Tetrabromuro de acetileno
 2505 **154** Fluoruro amónico
 2505 **154** Fluoruro de amonio
 2506 **154** Sulfato ácido de amonio
 2506 **154** Sulfato de hidrógeno y amonio
 2507 **154** Acido cloroplatínico, sólido
 2508 **156** Pentacloruro de molibdeno
 2509 **154** Sulfato ácido de potasio
 2509 **154** Sulfato de hidrógeno y potasio
 2511 **153** Acido 2-cloropropiónico
 2511 **153** Acido 2-cloropropiónico, en solución
 2511 **153** Acido 2-cloropropiónico, sólido
 2512 **152** Aminofenoles
 2513 **156** Bromuro de bromoacetilo
 2514 **130** Bromobenceno
 2515 **159** Bromoformo
 2516 **151** Tetrabromuro de carbono
 2517 **115** 1-Cloro-1,1-difluoroetano
 2517 **115** Clorodifluoroetanos
 2517 **115** Difluorocloroetanos
 2517 **115** Gas refrigerante R-142b
 2518 **153** 1,5,9-Ciclododecatrieno
 2520 **130P** Ciclooctadienos
 2521 **131P** Diceteno, estabilizado
 2522 **153P** Dimetilaminoetil metacrilato
 2522 **153P** Metacrilato 2-dimetilaminoetilico
 2524 **129** Ortoformiato de etilo
 2525 **156** Oxalato de etilo

2526 **132** Furfurilamina
 2527 **129P** Acrilato de isobutilo, estabilizado
 2528 **130** Isobutirato de isobutilo
 2529 **132** Acido isobutírico
 2530 **132** Anhídrido isobutírico
 2531 **153P** Acido metacrílico, estabilizado
 2533 **156** Tricloroacetato de metilo
 2534 **119** Metilclorosilano
 2535 **132** 4-Metilmorfolina
 2535 **132** N-Metilmorfolina
 2535 **132** Metilmorfolina
 2536 **127** Metiltetrahidrofurano
 2538 **133** Nitronaftaleno
 2541 **128** Terpinoleno
 2542 **153** Tributilamina
 2545 **135** Hafnio, en polvo, seco
 2546 **135** Titanio, en polvo, seco
 2547 **143** Superóxido de sodio
 2547 **143** Superóxido sódico
 2548 **124** Pentafluoruro de cloro
 2552 **151** Hidrato de hexafluoroacetona
 2552 **151** Hidrato de hexafluoroacetona, líquido
 2554 **130P** Cloruro de metilalilo
 2555 **113** Nitrocelulosa, con agua, con no menos del 25% de agua
 2556 **113** Nitrocelulosa, con alcohol
 2556 **113** Nitrocelulosa, con no menos del 25% de alcohol
 2557 **133** Nitrocelulosa
 2557 **133** Nitrocelulosa, en mezcla, con pigmento

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2557	133	Nitrocelulosa, en mezcla, con pigmento y plastificante
2557	133	Nitrocelulosa, en mezcla, con plastificante
2557	133	Nitrocelulosa, en mezcla, sin pigmento
2557	133	Nitrocelulosa, en mezcla, sin plastificante
2558	131	Epibromohidrina
2560	129	2-Metil-2-pentanol
2561	128	3-Metil-1-buteno
2564	153	Acido tricloroacético, en solución
2565	153	Diciclohexilamina
2567	154	Pentaclorofenato de sodio
2567	154	Pentaclorofenato sódico
2570	154	Cadmio, compuestos de
2571	156	Acido etilsulfúrico
2571	156	Acidos alquilsulfúricos
2572	153	Fenilhidrazina
2573	141	Clorato de talio
2574	151	Fosfato de tricresilo
2576	137	Oxibromuro de fósforo, fundido
2577	156	Cloruro de fenilacetilo
2578	157	Trióxido de fósforo
2579	153	Piperazina
2580	154	Bromuro aluminico, en solución
2580	154	Bromuro de aluminio, en solución
2581	154	Cloruro aluminico, en solución
2581	154	Cloruro de aluminio, en solución
2582	154	Cloruro férrico, en solución

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2583	153	Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2583	153	Acidos arilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2584	153	Acido dodecilbencensulfónico
2584	153	Acidos alquilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2584	153	Acidos arilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2585	153	Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2585	153	Acidos arilsulfónicos, sólidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2586	153	Acidos alquilsulfónicos, líquidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2586	153	Acidos arilsulfónicos, líquidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2587	153	Benzoquinona
2588	151	Plaguicida, sólido, tóxico, n.e.p.
2588	151	Plaguicida, sólido, venenoso
2588	151	Plaguicida, sólido, venenoso, n.e.p.
2589	155	Cloroacetato de vinilo
2590	171	Asbesto, blanco
2591	120	Xenón, líquido refrigerado (líquido criogénico)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2599 **126** Clorotrifluorometano y trifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano

2599 **126** Gas refrigerante R-13 y gas refrigerante R-23, mezcla azeotrópica de, con el 60% de gas refrigerante R-13

2599 **126** Gas refrigerante R-23 y gas refrigerante R-13, mezcla azeotrópica de, con el 60% de gas refrigerante R-13

2599 **126** Gas refrigerante R-503 (gas refrigerante R-13 y gas refrigerante R-23, mezcla azeotrópica de, con el 60% de gas refrigerante R-13)

2599 **126** Trifluorometano y clorotrifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano

2600 **119** Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de

2600 **119** Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de, comprimida

2600 **119** Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de

2600 **119** Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de, comprimido

2601 **115** Ciclobutano

2602 **126** Diclorodifluorometano y difluoroetano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano

2602 **126** Difluoroetano y diclorodifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano

2602 **126** Gas refrigerante R-12 y gas refrigerante R-152a, mezcla azeotrópica de, con el 74% de gas refrigerante R-12

2602 **126** Gas refrigerante R-152a y gas refrigerante R-12, mezcla azeotrópica de, con el 74% de gas refrigerante R-12

2602 **126** Gas refrigerante R-500 (mezcla azeotrópica de gas refrigerante R-12 y gas refrigerante R-152a con aproximadamente el 74% de gas refrigerante R-12)

2603 **131** Cicloheptatrieno

2604 **132** Dietileterato de trifluoruro de boro

2605 **155** Isocianato de metoximetilo

2606 **155** Ortosilicato de metilo

2607 **129P** Dímero de la acroleína, estabilizado

2608 **129** Nitropropanos

2609 **156** Borato de trialilo

2610 **132** Trialilamina

2611 **131** Clorhidrina de propileno

2611 **131** Clorhidrina propilénica

2612 **127** Metil propil éter

2614 **129** Alcohol metálico

2615 **127** Etil propil éter

2616 **129** Borato de triisopropilo

2617 **129** Metilciclohexanoles

2618 **130P** Viniltoluenos, estabilizados

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2619 **132** Bencildimetilamina
 2620 **130** Butiratos de amilo
 2621 **127** Acetilmetilcarbinol
 2622 **131P** Glicidaldehído
 2623 **133** Encendedores, sólidos, con líquido inflamable
 2623 **133** Yescas sólidas, con un líquido inflamable
 2624 **138** Siliciuro de magnesio
 2626 **140** Acido clórico, solución acuosa de, con no más del 10% de ácido clorico
 2627 **140** Nitritos, inorgánicos, n.e.p.
 2628 **151** Fluoroacetato de potasio
 2629 **151** Fluoroacetato de sodio
 2630 **151** Seleniatos
 2630 **151** Selenito de sodio
 2630 **151** Selenitos
 2642 **154** Acido fluoroacético
 2643 **155** Bromoacetato de metilo
 2644 **151** Yoduro de metilo
 2645 **153** Bromuro de fenacilo
 2646 **151** Hexaclorociclopentadieno
 2647 **153** Malononitrilo
 2648 **154** 1,2-Dibromo-3-butanona
 2649 **153** 1,3-Dicloroacetona
 2650 **153** 1,1-Dicloro-1-nitroetano
 2651 **153** 4,4'-Diaminodifenilmetano
 2653 **156** Yoduro de bencilo
 2655 **151** Fluorosilicato de potasio
 2655 **151** Fluosilicato de potasio
 2655 **151** Silicofluoruro de potasio
 2656 **154** Quinoleína
 2657 **153** Disulfuro de selenio

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2658 **152** Selenio, en polvo
 2659 **151** Cloroacetato de sodio
 2659 **151** Cloroacetato sódico
 2660 **153** Mononitrotoluidinas
 2660 **153** Nitrotoluidinas (mono)
 2661 **153** Hexacloroacetona
 2662 **153** Hidroquinona
 2662 **153** Hidroquinona, sólida
 2664 **160** Dibromometano
 2666 **156** Cianoacetato de etilo
 2667 **152** Butiltoluenos
 2668 **131** Cloroacetónitrilo
 2669 **152** Clorocresoles
 2669 **152** Clorocresoles, en solución
 2669 **152** Clorocresoles, líquidos
 2669 **152** Clorocresoles, sólidos
 2670 **157** Cloruro cianúrico
 2670 **157** Cloruro de cianúro
 2671 **153** Aminopiridinas
 2672 **154** Amoniaco, en solución, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco
 2672 **154** Hidróxido de amonio
 2672 **154** Hidróxido de amonio, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco
 2673 **151** 2-Amino-4-clorofenol
 2674 **154** Fluorosilicato de sodio
 2674 **154** Silicofluoruro de sodio
 2676 **119** Estibina
 2677 **154** Hidróxido de rubidio, en solución
 2678 **154** Hidróxido de rubidio
 2678 **154** Hidróxido de rubidio, sólido

Número de Identificación	Número Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número Guía	Nombre del Material
2679	154	Hidróxido de litio, en solución	2710	128	Dipropilcetona
2680	154	Hidróxido de litio	2711	129	Dibromobenceno
2680	154	Hidróxido de litio, monohidratado	2713	153	Acridina
2680	154	Hidróxido de litio, sólido	2714	133	Resinato de cinc
2681	154	Hidróxido de cesio, en solución	2714	133	Resinato de zinc
2682	157	Hidróxido de cesio	2715	133	Resinato aluminico
2683	132	Sulfuro amónico, en solución	2715	133	Resinato de aluminio
2683	132	Sulfuro de amonio, en solución	2716	153	1,4-Butinodiol
2684	132	3-Dietilaminopropilamina	2717	133	Alcanfor
2684	132	Dietilaminopropilamina	2717	133	Alcanfor sintético
2685	132	N,N-Dietiletilendiamina	2719	141	Bromato bórico
2686	132	2-Dietilaminoetanol	2719	141	Bromato de bario
2686	132	Dietilaminoetanol	2720	141	Nitrato crómico
2687	133	Nitrito de dicitlohexilamonio	2720	141	Nitrato de cromo
2688	159	1-Bromo-3-cloropropano	2721	141	Clorato de cobre
2688	159	1-Cloro-3-bromopropano	2722	140	Nitrato de litio
2689	153	alfa-Monoclorohidrina de glicerol	2723	140	Clorato de magnesio
2690	152	N,n-Butilimidazol	2723	140	Clorato magnésico
2691	137	Pentabromuro de fósforo	2724	140	Nitrato de manganeso
2692	157	Tribromuro de boro	2725	140	Nitrato de níquel
2693	154	Bisulfitos, en solución acuosa, n.e.p.	2726	140	Nitrito de níquel
2693	154	Bisulfitos, inorgánicos, soluciones acuosas de, n.e.p.	2727	141	Nitrato de talio
2698	156	Anhídridos tetrahidroftálicos	2728	140	Nitrato de circonio
2699	154	Acido trifluoroacético	2729	152	Hexaclorobenceno
2705	153P	1-Pentol	2730	152	Nitroanisol
2707	127	Dimetildioxanos	2730	152	Nitroanisol, líquido
2708	127	Butoxilo	2730	152	Nitroanisol, sólido
2709	128	Butilbencenos	2732	152	Nitrobromobencenos
			2732	152	Nitrobromobencenos, líquidos
			2732	152	Nitrobromobencenos, sólidos
			2733	132	Alquilaminas, n.e.p.
			2733	132	Aminas, inflamables, corrosivas, n.e.p.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2733	132	Polialquilaminas, n.e.p.
2733	132	Poliaminas, inflamables, corrosivas, n.e.p.
2734	132	Alquilaminas, n.e.p.
2734	132	Aminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.p.
2734	132	Polialquilaminas, n.e.p.
2734	132	Poliaminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.p.
2735	153	Alquilaminas, n.e.p.
2735	153	Aminas, líquidas, corrosivas, n.e.p.
2735	153	Polialquilaminas, n.e.p.
2735	153	Poliaminas, líquidas, corrosivas, n.e.p.
2738	153	n-Butilanilina
2739	156	Anhídrido butírico
2740	155	n-Propil cloroformiato
2741	141	Hipoclorito bórico, con más del 22% de cloro activo
2741	141	Hipoclorito de bario, con más del 22% de cloro activo
2742	155	Cloroformiato de sec-butilo
2742	155	Cloroformiato de isobutilo
2742	155	Cloroformiatos, n.e.p.
2742	155	Cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.p.
2742	155	Cloroformiatos, venenosos, corrosivos, inflamables, n.e.p.
2743	155	n-Butil cloroformiato
2744	155	Cloroformiato de ciclobutilo
2745	157	Cloroformiato de clorometilo
2746	156	Cloroformiato de fenilo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2747	156	Cloroformiato de ter-butilciclohexilo
2748	156	2-Etilhexilcloroformiato
2749	130	Tetrametilsilano
2750	153	1,3-Dicloro-2-propanol
2751	155	Cloruro de dietilfosforilo
2752	127	1,2-Epoxi-3-etoxipropano
2753	153	N-Etilbenciltoluidinas
2753	153	N-Etilbenciltoluidinas, líquidas
2753	153	N-Etilbenciltoluidinas, sólidas
2754	153	N-Etiltoluidinas
2757	151	Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico
2757	151	Plaguicida a base de carbamato, sólido, venenoso
2758	131	Plaguicida a base de carbamato, líquido, inflamable, tóxico
2758	131	Plaguicida a base de carbamato, líquido, inflamable, venenoso
2759	151	Plaguicida arsenical, sólido, tóxico
2759	151	Plaguicida arsenical, sólido, venenoso
2760	131	Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, tóxico
2760	131	Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, venenoso
2761	151	Aldrin, sólido
2761	151	Dieldrina
2761	151	Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico
2761	151	Plaguicida organoclorado, sólido, venenoso
2762	131	Aldrin, líquido

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2762	131	Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, tóxico	2771	151	Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, tóxico
2762	131	Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, venenoso	2771	151	Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, venenoso
2763	151	Plaguicida de triazina, sólido, tóxico	2771	151	Plaguicida a base de tiocarbamato, sólido, tóxico
2763	151	Plaguicida de triazina, sólido, venenoso	2771	151	Plaguicida a base de tiocarbamato, sólido, venenoso
2764	131	Plaguicida de triazina, líquido, inflamable, tóxico	2772	131	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico
2764	131	Plaguicida de triazina, líquido, inflamable, venenoso	2772	131	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, venenoso
2765	152	Plaguicida de radical fenoxi, sólido, tóxico	2772	131	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico
2765	152	Plaguicida de radical fenoxi, sólido, venenoso	2772	131	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, inflamable, venenoso
2766	131	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, inflamable, tóxico	2773	151	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, sólido, tóxico
2766	131	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, inflamable, venenoso	2773	151	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, sólido, venenoso
2767	151	Plaguicida a base de fenilurea, sólido, tóxico	2774	131	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, inflamable, tóxico
2767	151	Plaguicida a base de fenilurea, sólido, venenoso	2774	131	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, inflamable, venenoso
2768	131	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, inflamable, tóxico	2775	151	Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico
2768	131	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, inflamable, venenoso	2775	151	Plaguicida a base de cobre, sólido, venenoso
2769	151	Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, tóxico	2776	131	Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, tóxico
2769	151	Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, venenoso			
2770	131	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, inflamable, tóxico			
2770	131	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, inflamable, venenoso			

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2776	131	Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, venenoso
2777	151	Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico
2777	151	Plaguicida a base de mercurio, sólido, venenoso
2778	131	Plaguicida a base de mercurio, líquido, inflamable, tóxico
2778	131	Plaguicida a base de mercurio, líquido, inflamable, venenoso
2779	153	Plaguicida de nitrofenol sustituido, sólido, tóxico
2779	153	Plaguicida de nitrofenol sustituido, sólido, venenoso
2780	131	Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, inflamable, tóxico
2780	131	Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, inflamable, venenoso
2781	151	Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico
2781	151	Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, venenoso
2782	131	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, tóxico
2782	131	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, venenoso
2783	152	Metil paratión, sólido
2783	152	Paratión
2783	152	Pesticida organofosforado, sólido, tóxico
2783	152	Pesticida organofosforado, sólido, venenoso
2783	152	Pirofosfato de tetraetilo, sólido
2784	131	Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, tóxico

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2784	131	Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, venenoso
2785	152	4-Tiapental
2785	152	Tia-4-pental
2786	153	Plaguicida de organoestáño, sólido, tóxico
2786	153	Plaguicida de organoestáño, sólido, venenoso
2787	131	Plaguicida de organoestáño, líquido, inflamable, tóxico
2787	131	Plaguicida de organoestáño, líquido, inflamable, venenoso
2788	153	Compuesto de organoestáño, líquido, n.e.p.
2789	132	Acido acético, glacial
2789	132	Acido acético, solución de, con más del 80% de ácido
2790	153	Acido acético, solución de, con más del 10% pero no más del 80% de ácido
2793	170	Virutas, torneaduras o raspaduras de metales ferrosos
2794	154	Acumuladores, eléctricos, húmedos, de electrolito líquido ácido
2795	154	Acumuladores, eléctricos, húmedos, de electrolito líquido alcalino
2796	157	Acido sulfúrico, con no más del 51% de ácido
2796	157	Electrolito ácido para baterías
2796	157	Líquido para acumuladores, ácido
2797	154	Electrolito alcalino para acumuladores

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2797 **154** Líquido para acumulador, alcalino

2797 **154** Líquido para acumulador, alcalino, con equipo electrónico o dispositivo accionador

2797 **154** Líquido para acumulador, alcalino, dentro del acumulador

2798 **137** Diclorofenilfosfina

2798 **137** Dicloruro de benceno fosforoso

2799 **137** Tiodiclorofenilfosfina

2799 **137** Tiodicloruro de benceno y fósforo

2800 **154** Acumuladores, eléctricos, húmedos, no derramables de electrolito líquido

2801 **154** Colorante intermedio, líquido, corrosivo, n.e.p.

2801 **154** Colorante, líquido, corrosivo, n.e.p.

2801 **154** Materia intermedia para colorantes, líquida, corrosiva, n.e.p.

2802 **154** Cloruro de cobre

2803 **172** Galio

2805 **138** Hidruro de litio, sólido, fundido

2806 **138** Nitruro de litio

2807 **171** Material magnetizado

2809 **172** Mercurio

2809 **172** Mercurio de metal

2810 **153** Buzz

2810 **153** BZ

2810 **153** Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (tóxico)

2810 **153** CS

2810 **153** DC

2810 **153** GA

2810 **153** GB

2810 **153** GD

2810 **153** GD (Espeso)

2810 **153** GF

2810 **153** H

2810 **153** HD

2810 **153** HL

2810 **153** HN-1

2810 **153** HN-2

2810 **153** HN-3

2810 **153** Lewisita

2810 **153** Líquido tóxico, n.e.p.

2810 **153** Líquido tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2810 **153** Líquido tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2810 **153** Líquido tóxico, orgánico, n.e.p.

2810 **153** Líquido tóxico, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2810 **153** Líquido tóxico, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2810 **153** Líquido venenoso, n.e.p.

2810 **153** Líquido venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2810 **153** Líquido venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2810 **153** Líquido venenoso, orgánico, n.e.p.

2810 **153** Líquido venenoso, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2810 **153** Líquido venenoso, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2810 **153** L (Lewisita)

2810 **153** Mostaza

2810 **153** Mostaza Lewisita

2810 **153** Sarin

2810 **153** Soman

2810 **153** Tabun

2810 **153** Venenoso B, líquido, n.e.p.

2810 **153** VX

2811 **154** CX

2811 **154** Oxido de selenio

2811 **154** Sólido tóxico, orgánico, n.e.p.

2811 **154** Sólido venenoso, orgánico, n.e.p.

2812 **154** Aluminato de sodio, sólido

2812 **154** Aluminato sódico, sólido

2813 **138** Sólido reactivo con el agua, n.e.p.

2814 **158** Sustancias infecciosas, que afectan a los humanos

2815 **153** N-Aminoetilpiperazina

2817 **154** Bifluoruro de amonio, en solución

2817 **154** Difluoruro ácido de amonio, solución de

2817 **154** Dihidrofluoruro amónico, en solución

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2817 **154** Fluoruro ácido de amonio, solución de

2818 **154** Polisulfuro de amonio, en solución

2819 **153** Fosfato ácido de amilo

2820 **153** Acido butírico

2821 **153** Fenol, en solución

2822 **153** 2-Cloropiridina

2823 **153** Acido crotónico

2823 **153** Acido crotónico, líquido

2823 **153** Acido crotónico, sólido

2826 **155** Clorotioformiato de etilo

2829 **153** Acido caproico

2829 **153** Acido hexanoico

2830 **139** Ferrosilicio de litio

2830 **139** Litioferrosilicio

2831 **160** 1,1,1-Tricloroetano

2834 **154** Acido fosfórico

2834 **154** Acido ortofosfórico

2835 **138** Hidruro de aluminio y sodio

2835 **138** Hidruro sódico aluminico

2837 **154** Bisulfato de sodio, en solución

2837 **154** Bisulfatos, solución acuosa de

2837 **154** Sulfato de hidrógeno y sodio, en solución

2838 **129P** Butirato de vinilo, estabilizado

2839 **153** Aldol

2840 **129** Butiraldoxima

2841 **131** Di-n-amilamina

2842 **129** Nitroetano

2844 **138** Calciomanganesosilicio

2844 **138** Silicio de manganeso cálcico

2845 **135** Dicloruro etilfosfónico, anhidro

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2845	135	Dicloruro metilfosfónico
2845	135	Líquido pirofórico, n.e.p.
2845	135	Líquido pirofórico, orgánico, n.e.p.
2846	135	Sólido pirofórico, n.e.p.
2846	135	Sólido pirofórico, orgánico, n.e.p.
2849	153	3-Cloro 1-propanol
2850	128	Tetrámero de propileno
2851	157	Trifluoruro de boro, dihidratado
2852	113	Sulfuro de dipicrilo, húmedo con no menos del 10% en masa de agua
2853	151	Fluorosilicato de magnesio
2853	151	Fluorosilicato magnésico
2853	151	Fluosilicato magnésico
2853	151	Silicofluoruro de magnesio
2854	151	Fluorosilicato amónico
2854	151	Fluorosilicato de amonio
2854	151	Fluosilicato amónico
2854	151	Silicofluoruro de amonio
2855	151	Fluorosilicato de cinc
2855	151	Fluorosilicato de zinc
2855	151	Fluosilicato de cinc
2855	151	Silicofluoruro de cinc
2855	151	Silicofluoruro de zinc
2856	151	Fluorosilicatos, n.e.p.
2856	151	Fluosilicatos, n.e.p.
2856	151	Silicofluoruros, n.e.p.
2857	126	Máquinas refrigeradoras, que contienen gases, no inflamable, no tóxico
2857	126	Máquinas refrigeradoras, que contienen gases, no inflamable, no venenoso

2857	126	Máquinas refrigeradoras, que contienen soluciones de amoniaco (UN2672)
2858	170	Circonio, seco, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras
2859	154	Metavanadato amónico
2859	154	Metavanadato de amonio
2861	151	Polivanadato amónico
2861	151	Polivanadato de amonio
2862	151	Pentóxido de vanadio
2863	154	Vanadato de sodio y amonio
2864	151	Metavanadato de potasio
2864	151	Metavanadato potásico
2865	154	Sulfato de hidroxilamina
2869	157	Tricloruro de titanio, mezclas de
2870	135	Borohidruro aluminico
2870	135	Borohidruro aluminico, en dispositivos
2870	135	Borohidruro de aluminio
2870	135	Borohidruro de aluminio, en dispositivos
2871	170	Antimonio, en polvo
2872	159	Dibromocloropropanos
2873	153	Dibutilaminoetanol
2874	153	Alcohol furfurilico
2875	151	Hexaclorofeno
2876	153	Resorcinol
2878	170	Titanio, en esponja o en gránulos
2878	170	Titanio, en esponja o en polvo
2879	157	Oxicloruro de selenio

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2880	140	Hipoclorito cálcico, hidratado, con no menos del 5.5% y un máximo del 16% de agua
2880	140	Hipoclorito cálcico, mezcla hidratada de, con no menos del 5.5% pero no más del 16% de agua
2880	140	Hipoclorito de calcio, hidratado, con no menos del 5.5% y un máximo del 16% de agua
2880	140	Hipoclorito de calcio, mezcla hidratada de, con no menos del 5.5% pero no más del 16% de agua
2881	135	Catalizador de metal, seco
2881	135	Catalizador de níquel, seco
2900	158	Sustancia infecciosa, únicamente para los animales
2901	124	Cloruro de bromo
2902	151	Plaguicida, líquido, tóxico, n.e.p.
2902	151	Plaguicida, líquido, venenoso, n.e.p.
2903	131	Plaguicida, líquido, tóxico, inflamable, n.e.p.
2903	131	Plaguicida, líquido, venenoso, inflamable, n.e.p.
2904	154	Clorofenatos, líquidos
2904	154	Clorofenolatos, líquidos
2904	154	Fenolatos, líquidos
2905	154	Clorofenatos, sólidos
2905	154	Clorofenolatos, sólidos
2905	154	Fenolatos, sólidos
2907	133	Dinitrato de isosorbida, mezcla de
2908	161	Material radiactivo, bulto excluido, embalaje vacío de

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2909	161	Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de torio natural
2909	161	Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de uranio gastado
2909	161	Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de uranio natural
2910	161	Material radiactivo, bulto exceptuado, cantidad limitada de material
2910	161	Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con torio natural
2910	161	Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con uranio empobrecido
2910	161	Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con uranio natural
2910	161	Material radiactivo, envase exceptuado, cantidad limitada de material
2910	161	Material radiactivo, envase exceptuado, instrumentos o artículos
2910	161	Material radiactivo, envase exceptuado, o envase vacío
2911	161	Material radiactivo, bulto excluido, instrumentos o artículos
2912	162	Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE), n.e.p.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2912	162	Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-I) no fisionable o fisionable exceptuado	2921	134	Sólido corrosivo, inflamable, n.e.p.
2913	162	Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS)	2922	154	Hidrosulfido de sodio, solución de
2913	162	Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-I) no fisionable o fisionable exceptuado	2922	154	Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p.
2913	162	Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-II) no fisionable o fisionable exceptuado	2922	154	Líquido corrosivo, venenoso, n.e.p.
2915	163	Material radiactivo, bulto de Tipo A, no en forma especial, no fisionable o fisionable exceptuado	2923	154	Sólido corrosivo, tóxico, n.e.p.
2916	163	Material radiactivo, bulto de Tipo B(U) no fisionable o fisionable exceptuado	2923	154	Sólido corrosivo, venenoso, n.e.p.
2917	163	Material radiactivo, bulto de Tipo B(M) no fisionable o fisionable exceptuado	2924	132	Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p.
2918	165	Material radiactivo, fisionable, n.e.p.	2925	134	Sólido inflamable, corrosivo, n.e.p.
2919	163	Material radiactivo, transportado con disposiciones especiales no fisionable o fisionable exceptuado	2925	134	Sólido inflamable, corrosivo, orgánico, n.e.p.
2919	163	Material radiactivo, transportado en virtud de arreglos especiales no fisionable o fisionable exceptuado	2926	134	Sólido inflamable, tóxico, orgánico, n.e.p.
2920	132	Diclorobuteno	2926	134	Sólido inflamable, venenoso, n.e.p.
2920	132	Líquido corrosivo, inflamable, n.e.p.	2926	134	Sólido inflamable, venenoso, orgánico, n.e.p.
			2927	154	Dicloruro etilfosfonotioico, anhidro
			2927	154	Fosforodichloridato de etilo
			2927	154	Líquido tóxico, corrosivo, n.e.p.
			2927	154	Líquido tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
			2927	154	Líquido tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
			2927	154	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2927 **154** Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2927 **154** Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2927 **154** Líquido venenoso, corrosivo, n.e.p.

2927 **154** Líquido venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2927 **154** Líquido venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2927 **154** Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p.

2927 **154** Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2927 **154** Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2928 **154** Sólido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p.

2928 **154** Sólido venenoso, corrosivo, n.e.p.

2929 **131** Líquido tóxico, inflamable, n.e.p.

2929 **131** Líquido tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2929 **131** Líquido tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2929 **131** Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p.

2929 **131** Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2929 **131** Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2929 **131** Líquido venenoso, inflamable, n.e.p.

2929 **131** Líquido venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2929 **131** Líquido venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2929 **131** Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p.

2929 **131** Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

2929 **131** Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

2930 **134** Sólido tóxico, inflamable, n.e.p.

2930 **134** Sólido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p.

2930 **134** Sólido venenoso, inflamable, n.e.p.

2930 **134** Sólido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p.

2931 **151** Sulfato de vanadilo

2933 **129** 2-Cloropropionato de metilo

2934 **129** 2-Cloropropionato de isopropilo

2935 **129** 2-Cloropropionato de etilo

2936 **153** Acido tioláctico

2937 **153** Alcohol alfa-metilbencílico

2937 **153** Alcohol alfa-metilbencílico, líquido

2937 **153** Alcohol metilbencílico (alfa)

2938 **152** Benzoato de metilo

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2940 **135** 9-Fosfabiclononanos

2940 **135** Fosfinas de ciclooctadieno

2941 **153** Fluoranilinas

2941 **153** Fluoroanilinas

2942 **153** 2-Trifluorometilanilina

2943 **129** Tetrahidrofurfurilamina

2945 **132** N-Metilbutilamina

2946 **153** 2-Amino-5-dietilaminopentano

2947 **155** Cloroacetato de isopropilo

2948 **153** 3-Trifluorometilanilina

2949 **154** Hidrosulfuro de sodio, con no menos del 25% de agua de cristalización

2949 **154** Hidrosulfuro sódico, con no menos del 25% de agua de cristalización

2949 **154** Sulfhidrato sódico, con no menos del 25% de agua de cristalización

2950 **138** Gránulos de magnesio, recubiertos

2956 **149** 5-ter-Butil-2,4,6-trinitro- m-xileno

2956 **149** Xileno de almizcle

2965 **139** Dimetileterato de trifluoro de boro

2965 **139** Dimetiletrato de trifluoro de boro

2966 **153** Tioglicol

2967 **154** Acido sulfámico

2968 **135** Maneb, estabilizado

2968 **135** Maneb, preparación de, estabilizada

2969 **171** Semillas, harina o torta de ricino o ricino en copos

2974 **164** Material radiactivo, en forma especial, n.e.p.

2975 **162** Torio, metal pirofórico

2976 **162** Nitrato de torio, sólido

2977 **166** Hexafluoruro de uranio, fisionable, que contiene más del 1.0% de uranio-235

2977 **166** Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, fisionable

2978 **166** Hexafluoruro de uranio

2978 **166** Hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado

2978 **166** Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio

2979 **162** Uranio, metálico de, pirofórico

2980 **162** Nitrato de uranio, hexahidratado, en solución

2981 **162** Nitrato de uranio, sólido

2982 **163** Material radiactivo, n.e.p.

2983 **129P** Oxido de etileno y óxido de propileno, mezcla de, con no más del 30% de óxido de etileno

2983 **129P** Oxido de propileno y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 30% de óxido de etileno

2984 **140** Peróxido de hidrógeno, en solución acuosa, con no menos del 8% pero menos del 20% de peróxido de hidrógeno

2985 **155** Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.p.

2985 **155** Clorosilanos, n.e.p.

2986 **155** Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2986	155	Clorosilanos, n.e.p.
2987	156	Clorosilanos, corrosivos, n.e.p.
2987	156	Clorosilanos, n.e.p.
2988	139	Clorosilanos, n.e.p.
2988	139	Clorosilanos, reactivos con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.p.
2989	133	Fosfito de plomo, dibásico
2990	171	Aparatos de salvamento, autoinflables
2991	131	Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable
2991	131	Plaguicida a base de carbamato, líquido, venenoso, inflamable
2992	151	Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico
2992	151	Plaguicida a base de carbamato, líquido, venenoso
2993	131	Plaguicida arsenical, líquido, tóxico, inflamable
2993	131	Plaguicida arsenical, líquido, venenoso, inflamable
2994	151	Plaguicida arsenical, líquido, tóxico
2994	151	Plaguicida arsenical, líquido, venenoso
2995	131	Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico, inflamable
2995	131	Plaguicida organoclorado, líquido, venenoso, inflamable
2996	151	Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

2996	151	Plaguicida organoclorado, líquido, venenoso
2997	131	Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico, inflamable
2997	131	Plaguicida a base de triazina, líquido, venenoso, inflamable
2998	151	Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico
2998	151	Plaguicida a base de triazina, líquido, venenoso
2999	131	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico, inflamable
2999	131	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, venenoso, inflamable
3000	152	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico
3000	152	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, venenoso
3001	131	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, inflamable
3001	131	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, venenoso, inflamable
3002	151	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico
3002	151	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, venenoso
3003	131	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable
3003	131	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, venenoso, inflamable
3004	151	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico
3004	151	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, venenoso

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3005	131	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable	3010	151	Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico
3005	131	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, venenoso, inflamable	3010	151	Plaguicida a base de cobre, líquido, venenoso
3005	131	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable	3011	131	Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable
3005	131	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, venenoso, inflamable	3011	131	Plaguicida a base de mercurio, líquido, venenoso, inflamable
3006	151	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico	3012	151	Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico
3006	151	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, venenoso	3012	151	Plaguicida a base de mercurio, líquido, venenoso
3006	151	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, venenoso	3013	131	Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, tóxico, inflamable
3006	151	Plaguicidas a base de tiocarbamato, líquidos, tóxicos	3013	131	Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, venenoso, inflamable
3007	131	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, tóxico, inflamable	3014	153	Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, tóxico
3007	131	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, venenoso, inflamable	3014	153	Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, venenoso
3008	151	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, tóxico	3015	131	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, inflamable
3008	151	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, venenoso	3015	131	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, venenoso, inflamable
3009	131	Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable	3016	151	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico
3009	131	Plaguicida a base de cobre, líquido, venenoso, inflamable	3016	151	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, venenoso
			3017	131	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, tóxico, inflamable
			3017	131	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, venenoso, inflamable
			3017	131	Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3017	131	Plaguicida organofosforado, líquido, venenoso, inflamable
3018	152	Metil paratión, líquido
3018	152	Pirofosfato de tetraetilo, líquido
3018	152	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, tóxico
3018	152	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, venenoso
3018	152	Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico
3018	152	Plaguicida organofosforado, líquido, venenoso
3019	131	Plaguicida a base de organoestáño, líquido, tóxico, inflamable
3019	131	Plaguicida a base de organoestáño, líquido, venenoso, inflamable
3019	131	Plaguicida de organoestáño, líquido, tóxico, inflamable
3019	131	Plaguicida de organoestáño, líquido, venenoso, inflamable
3020	153	Plaguicida a base de organoestáño, líquido, tóxico
3020	153	Plaguicida a base de organoestáño, líquido, venenoso
3020	153	Plaguicida de organoestáño, líquido, tóxico
3020	153	Plaguicida de organoestáño, líquido, venenoso
3021	131	Plaguicida, líquido, inflamable, tóxico, n.e.p.
3021	131	Plaguicida, líquido, inflamable, venenoso, n.e.p.
3022	127P	Oxido 1,2-butileno, estabilizado
3023	131	2-Metil-2-heptanotiol

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3023	131	Ter-octilmercaptano
3024	131	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, inflamable, tóxico
3024	131	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, inflamable, venenoso
3025	131	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, tóxico, inflamable
3025	131	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, venenoso, inflamable
3026	151	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, tóxico
3026	151	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, venenoso
3027	151	Plaguicida a base de derivados de cumarina, sólido, tóxico
3027	151	Plaguicida a base de derivados de cumarina, sólido, venenoso
3028	154	Acumuladores, eléctricos, secos, que contienen hidróxido de potasio sólido
3048	157	Plaguicida a base de fosfuro de aluminio
3049	138	Haluros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.
3049	138	Haluros de alquilos metálicos, n.e.p.
3049	138	Haluros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.
3049	138	Haluros de arilos metálicos, n.e.p.
3050	138	Hidruros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3050 **138** Hidruros de alquilos metálicos, n.e.p.

3050 **138** Hidruros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.

3050 **138** Hidruros de arilos metálicos, n.e.p.

3051 **135** Alquilos de aluminio

3052 **135** Haluros de alquilos de aluminio

3052 **135** Haluros de alquilos de aluminio, líquidos

3052 **135** Haluros de alquilos de aluminio, sólidos

3053 **135** Alquilos de magnesio

3054 **129** Ciclohexanotiol

3054 **129** Ciclohexilmercaptano

3055 **154** 2-(2-Aminoetoxi)etanol

3056 **129** n-Heptaldehído

3057 **125** Cloruro de trifluoroacetilo

3064 **127** Nitroglicerina, en solución alcohólica, con más del 1% pero no más del 5% de nitroglicerina

3065 **127** Bebidas alcohólicas

3066 **153** Material relacionado con la pintura (corrosivo)

3066 **153** Pintura (corrosiva)

3066 **153** Productos para pintura (corrosivo)

3070 **126** Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno

3070 **126** Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 12.5% de óxido de etileno

3070 **126** Óxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno

3070 **126** Óxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12.5% de óxido de etileno

3071 **131** Mercaptano, mezcla de, líquido, tóxico, inflamable, n.e.p.

3071 **131** Mercaptano, mezcla de, líquido, venenoso, inflamable, n.e.p.

3071 **131** Mercaptanos, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.p.

3071 **131** Mercaptanos, líquidos, venenosos, inflamables, n.e.p.

3072 **171** Aparatos de salvamento, no autoinflables

3073 **131P** Vinilpiridinas, estabilizadas

3076 **138** Hidruros de alquil de aluminio

3077 **171** Otras sustancias reguladas, sólidas, n.e.p.

3077 **171** Residuo peligroso, sólido, n.e.p.

3077 **171** Sustancias peligrosas para el medio ambiente, sólidas, n.e.p.

3078 **138** Cerio, torneaduras o polvo granulado

3079 **131P** Metacrilonitrilo, estabilizado

3080 **155** Isocianato, en solución, tóxico, inflamable, n.e.p.

3080 **155** Isocianato, en solución, venenoso, inflamable, n.e.p.

3080 **155** Isocianatos, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3080 **155** Isocianato, soluciones de, n.e.p.
- 3080 **155** Isocianatos, tóxicos, inflamables, n.e.p.
- 3080 **155** Isocianatos, venenosos, inflamables, n.e.p.
- 3082 **171** Otras sustancias reguladas, líquidas, n.e.p.
- 3082 **171** Residuo peligroso, líquido, n.e.p.
- 3082 **171** Sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.p.
- 3083** **124** Fluoruro de perclorilo
- 3084 **140** Sólido corrosivo, comburente, n.e.p.
- 3084 **140** Sólido corrosivo, oxidante, n.e.p.
- 3085 **140** Sólido comburente, corrosivo, n.e.p.
- 3085 **140** Sólido oxidante, corrosivo, n.e.p.
- 3086 **141** Sólido tóxico, comburente, n.e.p.
- 3086 **141** Sólido tóxico, oxidante, n.e.p.
- 3086 **141** Sólido venenoso, oxidante, n.e.p.
- 3087 **141** Sólido comburente, tóxico, n.e.p.
- 3087 **141** Sólido oxidante, tóxico, n.e.p.
- 3087 **141** Sólido oxidante, venenoso, n.e.p.
- 3088 **135** Sólido de calentamiento espontáneo, orgánico, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3088 **135** Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p.
- 3089 **170** Polvo de metal, inflamable, n.e.p.
- 3090 **138** Acumuladores de litio
- 3090 **138** Acumuladores de litio, con cátodo líquido o sólido
- 3090 **138** Baterías de litio
- 3090 **138** Baterías de metal litio (incluidas las baterías de aleación de litio)
- 3091 **138** Acumuladores de litio, empacados con equipo
- 3091 **138** Acumuladores de litio, instalados en equipo
- 3091 **138** Baterías de litio, embaladas con un aparato
- 3091 **138** Baterías de litio, instaladas en un aparato
- 3091 **138** Baterías de metal litio embaladas con un equipo (incluidas las baterías de aleación de litio)
- 3091 **138** Baterías de metal litio instaladas en un equipo (incluidas las baterías de aleación de litio)
- 3092 **129** 1-Metoxi-2-propanol
- 3093 **140** Líquido corrosivo, comburente, n.e.p.
- 3093 **140** Líquido corrosivo, oxidante, n.e.p.
- 3094 **138** Líquido corrosivo, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p.
- 3094 **138** Líquido corrosivo, que reacciona con el agua, n.e.p.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3095	136	Sólido corrosivo, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	3106	145	Peróxido orgánico, Tipo D, sólido
3096	138	Sólido corrosivo, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.p.	3107	145	Peróxido orgánico, Tipo E, líquido
3096	138	Sólido corrosivo, que reacciona con el agua, n.e.p.	3108	145	Peróxido orgánico, Tipo E, sólido
3097	140	Sólido inflamable, comburente, n.e.p.	3109	145	Peróxido orgánico, Tipo F, líquido
3097	140	Sólido inflamable, oxidante, n.e.p.	3110	145	Peróxido orgánico, Tipo F, sólido
3098	140	Líquido comburente, corrosivo, n.e.p.	3111	148	Peróxido orgánico, Tipo B, líquido, de temperatura controlada
3098	140	Líquido oxidante, corrosivo, n.e.p.	3112	148	Peróxido orgánico, Tipo B, sólido, de temperatura controlada
3099	142	Líquido comburente, tóxico, n.e.p.	3113	148	Peróxido orgánico, Tipo C, líquido, de temperatura controlada
3099	142	Líquido oxidante, tóxico, n.e.p.	3114	148	Peróxido orgánico, Tipo C, sólido, de temperatura controlada
3099	142	Líquido oxidante, venenoso, n.e.p.	3115	148	Peróxido orgánico, Tipo D, líquido, de temperatura controlada
3100	135	Sólido comburente que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p.	3116	148	Peróxido orgánico, Tipo D, sólido, de temperatura controlada
3100	135	Sólido oxidante, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	3117	148	Peróxido orgánico, Tipo E, líquido, de temperatura controlada
3101	146	Peróxido orgánico, Tipo B, líquido	3118	148	Peróxido orgánico, Tipo E, sólido, de temperatura controlada
3102	146	Peróxido orgánico, Tipo B, sólido	3119	148	Peróxido orgánico, Tipo F, líquido, de temperatura controlada
3103	146	Peróxido orgánico, Tipo C, líquido	3120	148	Peróxido orgánico, Tipo F, sólido, de temperatura controlada
3104	146	Peróxido orgánico, Tipo C, sólido			
3105	145	Peróxido orgánico, Tipo D, líquido			

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3121 **144** Sólido comburente, que reacciona con el agua, n.e.p.

3121 **144** Sólido oxidante, que reacciona con el agua, n.e.p.

3122 **142** Líquido tóxico, comburente, n.e.p.

3122 **142** Líquido tóxico, comburente, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3122 **142** Líquido tóxico, comburente, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3122 **142** Líquido tóxico, oxidante, n.e.p.

3122 **142** Líquido tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3122 **142** Líquido tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3122 **142** Líquido venenoso, oxidante, n.e.p.

3122 **142** Líquido venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3122 **142** Líquido venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3123 **139** Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p.

3123 **139** Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3123 **139** Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3123 **139** Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p.

3123 **139** Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3123 **139** Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3123 **139** Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.p.

3123 **139** Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3123 **139** Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3123 **139** Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.p.

3123 **139** Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3123 **139** Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3124 **136** Sólido tóxico, de calentamiento espontáneo, n.e.p.

3124 **136** Sólido venenoso, de calentamiento espontáneo, n.e.p.

3125 **139** Sólido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p.

3125 **139** Sólido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p.

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

3125 **139** Sólido venenoso, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p.

3125 **139** Sólido venenoso, que reacciona con el agua, n.e.p.

3126 **136** Sólido de calentamiento espontáneo, corrosivo, orgánico, n.e.p.

3127 **135** Sólido de calentamiento espontáneo, comburente, n.e.p.

3127 **135** Sólido de calentamiento espontáneo, oxidante, n.e.p.

3128 **136** Sólido de calentamiento espontáneo, tóxico, orgánico, n.e.p.

3128 **136** Sólido de calentamiento espontáneo, venenoso, orgánico, n.e.p.

3129 **138** Líquido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p.

3130 **139** Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p.

3130 **139** Líquido que reacciona con el agua, venenoso, n.e.p.

3131 **138** Sólido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p.

3132 **138** Sólido que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.

3133 **138** Sólido que reacciona con el agua, comburente, n.e.p.

3133 **138** Sólido que reacciona con el agua, oxidante, n.e.p.

3134 **139** Sólido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p.

3134 **139** Sólido que reacciona con el agua, venenoso, n.e.p.

3135 **138** Sólido que reacciona con el agua, de calentamiento espontáneo, n.e.p.

3136 **120** Trifluorometano, líquido refrigerado

3137 **140** Sólido comburente, inflamable, n.e.p.

3137 **140** Sólido oxidante, inflamable, n.e.p.

3138 **115** Acetileno, etileno y propileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno

3138 **115** Etileno, acetileno y propileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno

3138 **115** Propileno, etileno y acetileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno

3139 **140** Líquido comburente, n.e.p.

3139 **140** Líquido oxidante, n.e.p.

3140 **151** Alcaloides, líquidos, n.e.p. (venenosos)

3140 **151** Sales de alcaloides, líquidas, n.e.p. (venenosas)

3141 **157** Compuesto de antimonio, inorgánico, líquido, n.e.p.

3142 **151** Desinfectante, líquido, tóxico, n.e.p.

3142 **151** Desinfectante, líquido, venenoso, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3142 **151** Desinfectantes, líquidos, n.e.p. (venenosos)
- 3143 **151** Colorante intermedio, sólido, tóxico, n.e.p.
- 3143 **151** Colorante intermedio, sólido, venenoso, n.e.p.
- 3143 **151** Colorante, sólido, tóxico, n.e.p.
- 3143 **151** Colorante, sólido, venenoso, n.e.p.
- 3143 **151** Materia intermedia para colorantes, sólida, tóxica, n.e.p.
- 3144 **151** Nicotina, compuesto de, líquido, n.e.p.
- 3144 **151** Nicotina, preparación de, líquida, n.e.p.
- 3144 **151** Preparado líquido a base de nicotina, n.e.p.
- 3145 **153** Alquifenoles, líquidos, n.e.p. (incluidos los homologos C2-C12)
- 3146 **153** Organoestánico, compuesto de, sólido, n.e.p.
- 3147 **154** Colorante intermedio, sólido, corrosivo, n.e.p.
- 3147 **154** Colorante, sólido, corrosivo, n.e.p.
- 3147 **154** Materia intermedia para colorantes, sólida, corrosiva, n.e.p.
- 3147 **154** Pigmento, sólido, corrosivo, n.e.p.
- 3148 **138** Líquido que reacciona con el agua, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3149 **140** Peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético, en mezcla, con ácido(s), agua y con no más del 5% de ácido peroxiacético, estabilizado
- 3150 **115** Dispositivos, pequeños, accionados por hidrocarburos gaseosos, con dispositivo de escape
- 3150 **115** Recargas de hidrocarburos gaseosos para dispositivos pequeños, con dispositivo de descarga
- 3150 **115** Repuestos con gas de hidrocarburos, para dispositivos, pequeños, con dispositivo de escape
- 3151 **171** Difenoilos polihalogenados, líquidos
- 3151 **171** Terfenilos polihalogenados, líquidos
- 3152 **171** Difenoilos polihalogenados, sólidos
- 3152 **171** Terfenilos polihalogenados, sólidos
- 3153 **115** Eter perfluorometilvinílico
- 3153 **115** Perfluoro (éter metilvinílico)
- 3153 **115** Perfluorometilvinil éter
- 3154 **115** Eter perfluoroetilvinílico
- 3154 **115** Perfluoro (éter etilvinílico)
- 3154 **115** Perfluoroetilvinil éter
- 3155 **154** Pentaclorofenol
- 3156 **122** Gas comprimido, comburente, n.e.p.
- 3156 **122** Gas comprimido, oxidante, n.e.p.
- 3157 **122** Gas licuado, comburente, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3157	122	Gas licuado, oxidante, n.e.p.
3158	120	Gas, líquido refrigerado, n.e.p.
3159	126	Gas refrigerante R-134a
3159	126	1,1,1,2-Tetrafluoroetano
3160	119	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p.
3160	119	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3160	119	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3160	119	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3160	119	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3160	119	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p.
3160	119	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3160	119	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3160	119	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3160	119	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3161	115	Gas licuado, inflamable, n.e.p.
3162	123	Gas licuado, tóxico, n.e.p.
3162	123	Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3162	123	Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3162	123	Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3162	123	Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3162	123	Gas licuado, venenoso, n.e.p.
3162	123	Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3162	123	Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3162	123	Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3162	123	Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3163	126	Gas licuado, n.e.p.
3164	126	Artículos, presurizados, hidráulicos (que contienen gas no inflamables)
3164	126	Artículos, presurizados, neumáticos (que contienen gas no inflamables)
3164	126	Objetos, con presión interior, hidráulicos (que contienen gas no inflamables)
3164	126	Objetos, con presión interior, neumáticos (que contienen gas no inflamables)
3165	131	Depósito de combustible de grupo motor de circuito hidráulico de aeronave

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3165 **131** Depósito de combustible para unidad de potencia hidráulica para aeronave
- 3166 **128** Motores de combustión interna, impulsado por gas inflamable
- 3166 **128** Motores de combustión interna, impulsado por líquido inflamable
- 3166 **128** Motores de combustión interna, incluso los montados en máquinas o vehículos
- 3166 **128** Vehículos impulsados por un gas inflamable
- 3166 **128** Vehículos impulsados por un líquido inflamable
- 3167 **115** Muestras de gas, no presurizado, inflamable, n.e.p., líquido no refrigerado
- 3168 **119** Muestras de gas, no presurizado, tóxico, inflamable, n.e.p., líquido no refrigerado
- 3168 **119** Muestras de gas, no presurizado, venenoso, inflamable, n.e.p., líquido no refrigerado
- 3169 **123** Muestras de gas, no presurizado, tóxico, n.e.p., líquido no refrigerado
- 3169 **123** Muestras de gas, no presurizado, venenoso, n.e.p., líquido no refrigerado
- 3170 **138** Aluminio, escoria de
- 3170 **138** Aluminio, procesado, subproductos de
- 3170 **138** Subproductos de la fundición de aluminio
- 3170 **138** Subproductos de la refundición de aluminio

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3171 **154** Acumulador de potencia para equipo (acumulador húmedo)
- 3171 **154** Aparato accionado por batería (acumulador húmedo)
- 3171 **154** Silla de ruedas, eléctrica, con baterías
- 3171 **154** Vehículo accionado por acumulador (acumulador húmedo)
- 3172 **153** Toxinas, extraídas de organismos vivos, líquidas, n.e.p.
- 3172 **153** Toxinas, extraídas de organismos vivos, sólidas, n.e.p.
- 3172 **153** Toxinas, extraídas de un medio vivo, líquidas, n.e.p.
- 3172 **153** Toxinas, extraídas de un medio vivo, n.e.p.
- 3174 **135** Disulfuro de titanio
- 3175 **133** Sólidos, que contienen líquido inflamable, n.e.p.
- 3176 **133** Sólido inflamable, orgánico, fundido, n.e.p.
- 3178 **133** Polvora sin humo, para armas pequeñas
- 3178 **133** Sólido inflamable, inorgánico, n.e.p.
- 3179 **134** Sólido inflamable, inorgánico, tóxico, n.e.p.
- 3179 **134** Sólido inflamable, venenoso, inorgánico, n.e.p.
- 3180 **134** Sólido inflamable, corrosivo, inorgánico, n.e.p.
- 3180 **134** Sólido inflamable, inorgánico, corrosivo, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3181 **133** Sales metálicas de compuestos orgánicos, inflamables, n.e.p.

3182 **170** Hidruros metálicos, inflamables, n.e.p.

3183 **135** Líquido de calentamiento espontáneo, orgánico, n.e.p.

3184 **136** Líquido de calentamiento espontáneo, tóxico, orgánico, n.e.p.

3184 **136** Líquido de calentamiento espontáneo, venenoso, orgánico, n.e.p.

3185 **136** Líquido de calentamiento espontáneo, corrosivo, orgánico, n.e.p.

3186 **135** Líquido de calentamiento espontáneo, inorgánico, n.e.p.

3187 **136** Líquido de calentamiento espontáneo, tóxico, inorgánico, n.e.p.

3187 **136** Líquido de calentamiento espontáneo, venenoso, inorgánico, n.e.p.

3188 **136** Líquido de calentamiento espontáneo, corrosivo, inorgánico, n.e.p.

3189 **135** Polvo metálico, de calentamiento espontáneo, n.e.p.

3189 **135** Polvos metálicos, de calentamiento espontáneo, n.e.p.

3190 **135** Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, n.e.p.

3191 **136** Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, tóxico, n.e.p.

3191 **136** Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, venenoso, n.e.p.

3191 **136** Sólido de calentamiento espontáneo, tóxico, inorgánico, n.e.p.

3191 **136** Sólido de calentamiento espontáneo, venenoso, inorgánico, n.e.p.

3192 **136** Sólido de calentamiento espontáneo, corrosivo, inorgánico, n.e.p.

3194 **135** Líquido pirofórico, inorgánico, n.e.p.

3200 **135** Sólido pirofórico, inorgánico, n.e.p.

3203 **135** Compuestos organometálicos, pirofóricos, n.e.p.

3203 **135** Compuestos organometálicos, pirofóricos, que reacciona con el agua, n.e.p.

3205 **135** Alcoolatos de metales alcalinotérreos, n.e.p.

3206 **136** Alcoolatos de metales alcalinos, de calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.p.

3207 **138** Compuesto organometálico, en dispersión, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.

3207 **138** Compuesto organometálico, en solución, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.

3207 **138** Compuesto organometálico, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3208 **138** Sustancia metálica, que reacciona con el agua, n.e.p.
- 3208 **138** Sustancia metálica, que reacciona con el agua, n.e.p.
- 3209 **138** Sustancia metálica, que reacciona con el agua y de calentamiento espontáneo, n.e.p.
- 3209 **138** Sustancia metálica, que reacciona con el agua y de calentamiento espontáneo, n.e.p.
- 3210 **140** Cloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.p.
- 3211 **140** Percloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.p.
- 3212 **140** Hipocloritos, inorgánicos, n.e.p.
- 3213 **140** Bromatos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.p.
- 3214 **140** Permanganatos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.p.
- 3215 **140** Persulfatos, inorgánicos, n.e.p.
- 3216 **140** Persulfatos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.p.
- 3217 **140** Percarbonatos, inorgánicos, n.e.p.
- 3218 **140** Nitratos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.p.
- 3219 **140** Nitritos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.p.
- 3220 **126** Gas refrigerante R-125
- 3220 **126** Pentafluoroetano
- 3221 **149** Líquido de reacción espontánea, Tipo B

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3222 **149** Sólido de reacción espontánea, Tipo B
- 3223 **149** Líquido de reacción espontánea, Tipo C
- 3224 **149** Sólido de reacción espontánea, Tipo C
- 3225 **149** Líquido de reacción espontánea, Tipo D
- 3226 **149** Sólido de reacción espontánea, Tipo D
- 3227 **149** Líquido de reacción espontánea, Tipo E
- 3228 **149** Sólido de reacción espontánea, Tipo E
- 3229 **149** Líquido de reacción espontánea, Tipo F
- 3230 **149** Sólido de reacción espontánea, Tipo F
- 3231 **150** Líquido de reacción espontánea, Tipo B, con temperatura controlada
- 3232 **150** Sólido de reacción espontánea, Tipo B, con temperatura controlada
- 3233 **150** Líquido de reacción espontánea, Tipo C, con temperatura controlada
- 3234 **150** Sólido de reacción espontánea, Tipo C, con temperatura controlada
- 3235 **150** Líquido de reacción espontánea, Tipo D, con temperatura controlada
- 3236 **150** Sólido de reacción espontánea, Tipo D, con temperatura controlada
- 3237 **150** Líquido de reacción espontánea, Tipo E, con temperatura controlada

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3238	150	Sólido de reacción espontánea, Tipo E, con temperatura controlada	3252	115	Gas refrigerante R-32
3239	150	Líquido de reacción espontánea, Tipo F, con temperatura controlada	3253	154	Trioxosilicato de disodio, pentahidrato
3240	150	Sólido de reacción espontánea, Tipo F, con temperatura controlada	3254	135	Tributilfosfano
3241	133	2-Bromo-2-nitropropano-1, 3-diol	3254	135	Tributilfosfeno
3242	149	Azodicarbonamida	3255	135	Hipoclorito de ter-butilo
3243	151	Sólidos, que contienen líquido tóxico, n.e.p.	3256	128	Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.p., con punto de inflamación superior a 37.8°C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación
3243	151	Sólidos, que contienen líquido venenoso, n.e.p.	3256	128	Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.p., con punto de inflamación superior a 60.5°C, a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación
3244	154	Sólidos, que contienen líquido corrosivo, n.e.p.	3257	128	Líquido a temperatura elevada, n.e.p., igual o arriba de 100°C e inferior a su punto de inflamación
3245	171	Microorganismos modificados genéticamente	3258	171	Sólido a temperatura elevada, n.e.p., igual o arriba de 240°C
3245	171	Organismos modificados genéticamente	3259	154	Aminas, sólidas, corrosivas, n.e.p.
3246	156	Cloruro de metanosulfonilo	3259	154	Poliaminas, sólidas, corrosivas, n.e.p.
3247	140	Peroxoborato de sodio, anhidro	3260	154	Sólido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.
3248	131	Medicina, líquida, inflamable, tóxica, n.e.p.	3261	154	Sólido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.
3248	131	Medicina, líquida, inflamable, venenosa, n.e.p.	3262	154	Sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.
3249	151	Medicina, sólida, tóxica, n.e.p.	3263	154	Sólido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.
3249	151	Medicina, sólida, venenosa, n.e.p.			
3250	153	Acido cloroacético, fundido			
3251	133	Isosorbida-5-mononitrato			
3251	133	Mononitrato-5 de isosorbida			
3252	115	Difluorometano			

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3264	154	Líquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.
3265	153	Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.
3266	154	Líquido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.
3267	153	Líquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.
3268	171	Infladores de bolsas de aire, pirotécnico
3268	171	Infladores para bolsas de aire
3268	171	Módulos de bolsas de aire, pirotécnico
3268	171	Módulos para bolsas de aire
3268	171	Módulos para cinturones de seguridad
3268	171	Pretensores para cinturones de seguridad
3268	171	Pretensores para cinturones de seguridad, pirotécnicos
3269	128	Artículos para resina poliéster
3269	128	Bolsa de resina poliésterica
3270	133	Filtros de membrana de nitrocelulosa
3271	127	Eteres, n.e.p.
3272	127	Esteres, n.e.p.
3273	131	Nitrilos, inflamables, tóxicos, n.e.p.
3273	131	Nitrilos, inflamables, venenosos, n.e.p.
3274	132	Alcoholatos, solución de, n.e.p., en alcohol
3275	131	Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.p.
3275	131	Nitrilos, venenosos, inflamables, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3276	151	Nitrilos, tóxicos, líquidos, n.e.p.
3276	151	Nitrilos, tóxicos, n.e.p.
3276	151	Nitrilos, venenosos, líquidos, n.e.p.
3276	151	Nitrilos, venenosos, n.e.p.
3277	154	Cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, n.e.p.
3277	154	Cloroformiatos, venenosos, corrosivos, n.e.p.
3278	151	Organofosforado, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.p.
3278	151	Organofosforado, compuesto de, tóxico, n.e.p.
3278	151	Organofosforado, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.p.
3278	151	Organofosforado, compuesto de, venenoso, n.e.p.
3278	151	Organofosforoso, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.p.
3278	151	Organofosforoso, compuesto de, tóxico, n.e.p.
3278	151	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.p.
3278	151	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, n.e.p.
3279	131	Organofosforado, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.p.
3279	131	Organofosforado, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.p.
3279	131	Organofosforoso, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.p.
3279	131	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.p.
3280	151	Compuesto organoarsénical, tóxico, líquido, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3280	151	Compuesto organoarsénical, tóxico, n.e.p.
3280	151	Organoarsénico, compuesto de, líquido, n.e.p.
3280	151	Organoarsénico, compuesto de, n.e.p.
3281	151	Carbonilos metálicos, líquidos, n.e.p.
3281	151	Carbonilos metálicos, n.e.p.
3282	151	Compuesto organometálico, tóxico, líquido, n.e.p.
3282	151	Compuesto organometálico, tóxico, n.e.p.
3282	151	Compuesto organometálico, venenoso, líquido, n.e.p.
3282	151	Compuesto organometálico, venenoso, n.e.p.
3283	151	Compuesto de selenio, n.e.p.
3283	151	Compuesto de selenio, sólido, n.e.p.
3284	151	Telurio, compuesto de, n.e.p.
3285	151	Vanadio, compuesto de, n.e.p.
3286	131	Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.
3286	131	Líquido inflamable, venenoso, corrosivo, n.e.p.
3287	151	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.p.
3287	151	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3287	151	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3287	151	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.p.

3287	151	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3287	151	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3288	151	Sólido tóxico, inorgánico, n.e.p.
3288	151	Sólido venenoso, inorgánico, n.e.p.
3289	154	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p.
3289	154	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3289	154	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3289	154	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p.
3289	154	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3289	154	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3290	154	Sólido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p.
3290	154	Sólido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p.
3291	158	Desechos (Bio) médicos, n.e.p.
3291	158	Desechos clínicos, no especificados, n.e.p.
3291	158	Desechos médicos, n.e.p.
3291	158	Desechos médicos regulados, n.e.p.
3292	138	Acumuladores, que contienen sodio

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
--------------------------	----------------	---------------------

3292	138	Baterías, que contienen sodio
3292	138	Celdas, que contienen sodio
3292	138	Elementos de batería, que contienen sodio
3293	152	Hidrazina, solución acuosa de, con un máximo del 37%, en masa de hidrazina
3294	131	Cianuro de hidrógeno, solución en alcohol con no más del 45% de cianuro de hidrógeno
3295	128	Hidrocarburos, líquidos, n.e.p.
3296	126	Gas refrigerante R-227
3296	126	Heptafluoropropano
3297	126	Clorotetrafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno
3297	126	Clorotetrafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno
3297	126	Oxido de etileno y clorotetrafluoroetano, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno
3297	126	Oxido de etileno y clorotetrafluoroetano, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno
3298	126	Oxido de etileno y pentafluoretano, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno
3298	126	Oxido de etileno y pentafluoroetano, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
--------------------------	----------------	---------------------

3298	126	Pentafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno
3298	126	Pentafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno
3299	126	Oxido de etileno y tetrafluoretano, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno
3299	126	Oxido de etileno y tetrafluoroetano, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno
3299	126	Tetrafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno
3299	126	Tetrafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno
3300	119P	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno
3300	119P	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno
3301	136	Líquido corrosivo, de calentamiento espontáneo, n.e.p.
3302	152	Acrilato de 2-dimetilaminoetil
3303	124	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p.
3303	124	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

3303 **124** Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3304 **123** Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3303 **124** Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3304 **123** Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3303 **124** Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3304 **123** Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3303 **124** Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p.

3304 **123** Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3303 **124** Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3305 **119** Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p.

3303 **124** Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3305 **119** Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3303 **124** Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3305 **119** Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3303 **124** Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3305 **119** Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3304 **123** Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p.

3305 **119** Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3304 **123** Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3305 **119** Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p.

3304 **123** Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3305 **119** Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3304 **123** Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3305 **119** Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3304 **123** Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3304 **123** Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3305 119 Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3305 119 Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3306 124 Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p.

3306 124 Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3306 124 Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3306 124 Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3306 124 Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3306 124 Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p.

3306 124 Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3306 124 Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3306 124 Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3306 124 Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3307 124 Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p.

3307 124 Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3307 124 Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3307 124 Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3307 124 Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3307 124 Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p.

3307 124 Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3307 124 Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3307 124 Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3307 124 Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3308 123 Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p.

3308 123 Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3308 123 Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3308 **123** Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3308 **123** Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3308 **123** Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p.

3308 **123** Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3308 **123** Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3308 **123** Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3308 **123** Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3309 **119** Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p.

3309 **119** Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3309 **119** Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3309 **119** Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3309 **119** Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3309 **119** Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p.

3309 **119** Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3309 **119** Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3309 **119** Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3309 **119** Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3310 **124** Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p.

3310 **124** Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3310 **124** Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3310 **124** Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

3310 **124** Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3310 **124** Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p.

3310 **124** Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

3310 **124** Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

3310 **124** Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3310 **124** Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

3311 **122** Gas, líquido refrigerado, oxidante, n.e.p.

3312 **115** Gas, líquido refrigerado, inflamable, n.e.p.

3313 **135** Pigmentos orgánicos, de calentamiento espontáneo

3314 **171** Compuesto, para el moldeado de plásticos

3314 **171** Compuesto, para moldear plástico

3315 **151** Muestra química, de líquido tóxico

3315 **151** Muestra química, de líquido venenoso

3315 **151** Muestra química, de sólido tóxico

3315 **151** Muestra química, de sólido venenoso

3315 **151** Muestra química, tóxico

3315 **151** Muestra química, venenoso

3316 **171** Botiquín de urgencia

3316 **171** Equipo químico

3316 **171** Estuche de primeros auxilios

3316 **171** Estuche químico

3317 **113** 2-Amino-4,6-dinitrofenol, húmedo con no menos del 20% de agua

3318 **125** Solución acuosa de amoniaco con más del 50% de amoniaco

3319 **113** Nitroglicerina, mezcla de, con más del 2% pero no más del 10% de nitroglicerina, desensibilizada

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3319 **113** Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, sólida, con más del 2% pero no más del 10% de nitroglicerina, desensibilizada

3320 **157** Borohidruro de sodio e hidróxido de sodio en solución, con no más del 12% de borohidruro de sodio y no más del 40% de hidróxido de sodio

3320 **157** Borohidruro sódico e hidróxido sódico en solución, con no más del 12% de borohidruro sódico y no más del 40% de hidróxido sódico

3321 **162** Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-II) no fisionable o fisionable exceptuado

3322 **162** Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-III) no fisionable o fisionable exceptuado

3323 **163** Material radiactivo, bulto de Tipo C

3324 **165** Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-II), fisionable

3325 **165** Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-III), fisionable

3326 **165** Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-I), fisionable

3326 **165** Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-II), fisionable

3327 **165** Material radiactivo, bulto de Tipo A, fisible, no en forma especial

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3328 **165** Material radiactivo, bulto de Tipo B(U), fisible
- 3329 **165** Material radiactivo, bulto de Tipo B(M), fisible
- 3330 **165** Material radiactivo, bulto de Tipo C, fisible
- 3331 **165** Material radiactivo, transportado con arreglo o disposiciones especiales, fisible
- 3332 **164** Material radiactivo, bulto de Tipo A, forma especial, no fisionable o fisionable exceptuado
- 3333 **165** Material radiactivo, bulto de Tipo A, forma especial, fisible
- 3334 **171** Líquido regulado para la aviación, n.e.p.
- 3334 **171** Rocío de defensa personal, no presurizado
- 3334 **171** Spray de defensa personal, no presurizado
- 3335 **171** Sólido regulado para la aviación, n.e.p.
- 3336 **130** Mercaptanos, líquidos inflamables, mezcla de, n.e.p.
- 3336 **130** Mercaptanos, líquidos, inflamables, n.e.p.
- 3337 **126** Gas refrigerante R-404A
- 3338 **126** Gas refrigerante R-407A
- 3339 **126** Gas refrigerante R-407B
- 3340 **126** Gas refrigerante R-407C
- 3341 **135** Dióxido de tiourea
- 3342 **135** Xantatos

- 3343 **113** Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, líquida, inflamable, n.e.p. con no más de 30% de nitroglicerina
- 3344 **113** Pentrita, en mezcla de, desensibilizado, sólido, n.e.p., con más del 10% pero no más del 20% de TNPE
- 3344 **113** Tetranitrato de pentaeritrita, en mezcla, desensibilizado, sólido, n.e.p., con más del 10% pero no más del 20% de TNPE
- 3344 **113** Tetranitrato de pentaeritritol, en mezcla, desensibilizado, sólido, n.e.p., con más del 10% pero no más del 20% de TNPE
- 3344 **113** TNPE, en mezcla, desensibilizado, sólido, n.e.p., con más del 10% pero no más del 20% de TNPE
- 3345 **153** Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, sólido, tóxico
- 3345 **153** Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, sólido, venenoso
- 3346 **131** Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, inflamable, tóxico
- 3346 **131** Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, inflamable, venenoso
- 3347 **131** Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, tóxico, inflamable
- 3347 **131** Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, venenoso, inflamable

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

3348	153	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, tóxico
3348	153	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, venenoso
3349	151	Plaguicida piretroideo, sólido, tóxico
3349	151	Plaguicida piretroideo, sólido, venenoso
3350	131	Plaguicida piretroideo, líquido, inflamable, tóxico
3350	131	Plaguicida piretroideo, líquido, inflamable, venenoso
3351	131	Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico, inflamable
3351	131	Plaguicida piretroideo, líquido, venenoso, inflamable
3352	151	Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico
3352	151	Plaguicida piretroideo, líquido, venenoso
3353	126	Dispositivos de gas comprimido para inflar bolsas inflables
3353	126	Infladores de bolsas de aire, gas comprimido
3353	126	Módulos de bolsas de aire, gas comprimido
3353	126	Pretensores de gas comprimido de cinturones de seguridad
3354	115	Gas insecticida, inflamable, n.e.p.
3354	115	Insecticida, gaseoso, inflamable, n.e.p.
3355	119	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p.
3355	119	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número Guía** **Nombre del Material**

3355	119	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p.
3355	119	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p.
3355	119	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3355	119	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3355	119	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3356	140	Generador químico de oxígeno
3356	140	Generador químico de oxígeno, agotado
3357	113	Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, líquida, n.e.p. con no más de 30% de nitroglicerina
3358	115	Máquinas refrigeradoras, que contienen gases líquidos inflamables, no tóxicos
3358	115	Máquinas refrigeradoras, que contienen gases líquidos inflamables, no venenosos
3359	171	Unidad sometida a fumigación
3360	133	Fibras, vegetal, secas
3361	156	Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, n.e.p.
3361	156	Clorosilanos, venenosos, corrosivos, n.e.p.
3362	155	Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.p.

3362	155	Clorosilanos, venenosos, corrosivos, inflamables, n.e.p.
3363	171	Materiales peligrosos en aparatos
3363	171	Mercancías peligrosas en aparatos
3363	171	Mercancías peligrosas en maquinaria
3364	113	Acido pícrico, húmedo con no menos del 10% de agua
3364	113	Trinitrofenol, húmedo con no menos del 10% de agua
3365	113	Cloruro de picrilo, húmedo con no menos del 10% de agua
3365	113	Trinitroclorobenceno, húmedo con no menos del 10% de agua
3366	113	TNT, húmedo con no menos del 10% de agua
3366	113	Trinitrotolueno, húmedo con no menos del 10% de agua
3367	113	Trinitrobenceno, húmedo con no menos del 10% de agua
3368	113	Acido trinitrobenzoico, húmedo con no menos del 30% de agua
3369	113	Dinitro-o-cresolato sódico, húmedo con un mínimo del 10% de agua
3370	113	Nitrato de urea, húmedo con no menos del 10% de agua
3371	129	2-Metilbutanal
3372	138	Compuesto organometálico, sólido, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.
3373	158	Muestras clínicas
3373	158	Muestras para diagnóstico

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3373	158	Sustancia biológica, categoría B
3374	116	Acetileno exento de solvente
3375	140	Emulsión de nitrato de amonio
3375	140	Gel de nitrato de amonio
3375	140	Suspensión de nitrato de amonio
3376	113	4-Nitrofenilhidrazina con no menos del 30% de agua
3377	140	Perborato de sodio monohidrato
3378	140	Carbonato de sodio peroxihidrato
3379	128	Explosivo desensibilizado, líquido, n.e.p.
3380	133	Explosivo desensibilizado, sólido, n.e.p.
3381	151	Líquido tóxico por inhalación, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3381	151	Líquido venenoso por inhalación, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3382	151	Líquido tóxico por inhalación, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3382	151	Líquido venenoso por inhalación, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3383	131	Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3383	131	Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3384	131	Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3384	131	Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3385	139	Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3385	139	Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3386	139	Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3386	139	Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3387	142	Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3387	142	Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3387	142	Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3387	142	Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3388	142	Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3388	142	Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3388	142	Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3388	142	Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3389	154	Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3389	154	Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3390	154	Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3390	154	Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3391	135	Sustancia organometálica, sólida, pirofórica
3392	135	Sustancia organometálica, líquida, pirofórica
3393	135	Sustancia organometálica, sólida, pirofórica, reactiva con el agua
3394	135	Sustancia organometálica, líquida, pirofórica, reactiva con el agua
3395	135	Sustancia organometálica, sólida, reactiva con el agua
3396	138	Sustancia organometálica, sólida, reactiva con el agua, inflamable
3397	138	Sustancia organometálica, sólida, reactiva con el agua, de calentamiento espontáneo

3398	135	Sustancia organometálica, líquida, reactiva con el agua
3399	138	Sustancia organometálica, líquida, reactiva con el agua, inflamable
3400	138	Sustancia organometálica, sólida, de calentamiento espontáneo
3401	138	Amalgamas de metales alcalinos, sólidos
3401	138	Metales alcalinos, amalgamas de, sólidas
3402	138	Metales alcalinotérreos, amalgamas de, sólidos
3403	138	Potasio metálico, aleaciones sólidas de
3404	138	Potasio y sodio, aleaciones sólidas de
3404	138	Sodio y potasio, aleaciones sólidas de
3405	141	Clorato de bario, en solución
3406	141	Perclorato de bario, en solución
3407	140	Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de, en solución
3407	140	Cloruro de magnesio y clorato, mezclas de, en solución
3408	141	Perclorato de plomo, solución de
3409	152	Cloronitrobenzenos, líquidos
3410	153	Clorhidrato de 4-cloro-otoluidina, en solución
3411	153	beta-Naftilamina, en solución
3411	153	Naftilamina (beta), en solución
3412	153	Acido fórmico con un mínimo de 5% y un máximo de 10% de ácido

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3412	153	Acido fórmico con un mínimo de 10% y un máximo de 85% de ácido
3413	157	Cianuro de potasio, en solución
3413	157	Cianuro potásico, en solución
3414	157	Cianuro de sodio, en solución
3414	157	Cianuro sódico, en solución
3415	154	Fluoruro de sodio, en solución
3415	154	Fluoruro sódico, en solución
3416	153	Cloroacetofenona, líquida
3417	152	Bromuro de xililo, sólido
3418	151	2,4-Toluilendiamina, en solución
3418	151	Toluilen-2,4-diamina, en solución
3419	157	Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de, sólido
3420	157	Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de, sólido
3421	154	Difluoruro ácido de potasio, en solución
3421	154	Hidrógenodifluoruro de potasio, en solución
3422	154	Fluoruro de potasio, en solución
3422	154	Fluoruro potásico, en solución
3423	153	Hidróxido de tetrametilamonio, sólido
3424	141	Dinitro-o-cresolato amónico, en solución
3424	141	Dinitro-o-cresolato de amonio, en solución
3425	156	Acido bromoacético, sólido
3426	153P	Acilamida, en solución

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3427	153	Cloruros de clorobencilo, sólidos
3428	156	3-Cloro-4-metilfenilo isocianato, sólido
3428	156	Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo, sólido
3429	153	Clorotoluidinas, líquidas
3430	153	Xilenoles, líquidos
3431	152	Nitrobenzotrifluoruros, sólidos
3432	171	Difenilos policlorados, sólidos
3433	135	Alquilos de litio, sólidos
3434	153	Nitrocresoles, líquidos
3435	153	Hidroquinona, en solución
3436	151	Hidrato de hexafluoroacetona, sólido
3436	151	Hidrato de hexafluoroacetona, sólido
3437	152	Clorocresoles, sólidos
3438	153	Alcohol alfa-metilbencílico, sólido
3439	151	Nitrilos, tóxicos, sólidos, n.e.p.
3439	151	Nitrilos, venenosos, sólidos, n.e.p.
3440	151	Compuesto de selenio, líquido, n.e.p.
3441	153	Clorodinitrobenzenos, sólidos
3442	153	Dicloroanilinas, sólidas
3443	152	Dinitrobenzenos, sólidos
3444	151	Clorhidrato de nicotina, sólido
3444	151	Clorhidrato nicotínico, sólido
3445	151	Sulfato de nicotina, sólido
3446	152	Nitrotoluenos, sólidos
3447	152	Nitroxilenos, sólidos

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3448 **159** Gases lacrimógenos, sustancia sólida para la fabricación de, n.e.p.

3448 **159** Sustancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.p.

3449 **159** Cianuros de bromobencilo, sólidos

3450 **151** Difencilcloroarsina, sólida

3451 **153** Toluidinas, sólidas

3452 **153** Xilidinas, sólidas

3453 **154** Acido fosfórico, sólido

3454 **152** Dinitrotoluenos, sólidos

3455 **153** Cresoles, sólidos

3456 **157** Acido nitrosilsulfúrico, sólido

3457 **152** Cloronitrotoluenos, sólidos

3458 **152** Nitroanisol, sólido

3459 **152** Nitrobromobenzenos, sólidos

3460 **153** N-Etilbencitolidinas, sólidas

3461 **135** Haluros de alquilo de aluminio, sólidos

3462 **153** Toxinas, extraídas de organismos vivos, sólidas, n.e.p.

3462 **153** Toxinas, extraídas de un medio vivo, sólidas, n.e.p.

3463 **132** Acido propiónico con un mínimo de 90% de ácido

3464 **151** Compuesto organofosforado, tóxico, sólido, n.e.p.

3464 **151** Compuesto organofosforado, venenoso, sólido, n.e.p.

3464 **151** Compuesto organofosforoso, tóxico, sólido, n.e.p.

3464 **151** Compuesto organofosforoso, venenoso, sólido, n.e.p.

3464 **151** Organofosforado, compuesto de, tóxico, sólido, n.e.p.

3464 **151** Organofosforado, compuesto de, venenoso, sólido, n.e.p.

3464 **151** Organofosforoso, compuesto de, tóxico, sólido, n.e.p.

3464 **151** Organofosforoso, compuesto de, venenoso, sólido, n.e.p.

3465 **151** Compuesto organoarsénico, sólido, n.e.p.

3465 **151** Organoarsénico, compuesto de, sólido, n.e.p.

3466 **151** Carbonilos metálicos, sólidos, n.e.p.

3467 **151** Compuesto organometálico, tóxico, sólido, n.e.p.

3467 **151** Compuesto organometálico, venenoso, sólido, n.e.p.

3468 **115** Hidrógeno en un dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico

3468 **115** Hidrógeno en un dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico embalado con un equipo

3468 **115** Hidrógeno en un dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico instalado en un equipo

3468 **115** Hidrógeno en un sistema de almacenamiento de hidruro metálico

3469 **132** Pintura, inflamable, corrosiva

3469 **132** Productos para pintura, inflamables, corrosivos

3470 **132** Pintura, corrosiva, inflamable

3470 **132** Productos para pintura, corrosivos, inflamables

3471 **154** Difluoruros de hidrógeno, en solución, n.e.p.

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3471 **154** Hidrógenodifluoruros, en solución, n.e.p.
- 3472 **153** Acido crotónico, líquido
- 3473 **128** Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen líquidos inflamables
- 3473 **128** Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen líquidos inflamables
- 3473 **128** Cartuchos para pilas de combustible que contienen líquidos inflamables
- 3474 **113** 1-Hidroxibenzotriazol, anhidro, humidificado con un mínimo del 20% de agua
- 3475 **127** Combustible para motores y Etanol, mezcla de, con más del 10% del etanol
- 3475 **127** Etanol y Combustible para motores, mezcla de, con más del 10% del etanol
- 3475 **127** Etanol y Gasolina, mezcla de, con más del 10% del etanol
- 3475 **127** Gasolina y etanol, mezcla de, con más del 10% del etanol
- 3475 **127** Mezcla de combustible para motores y etanol con más del 10% del etanol
- 3475 **127** Mezcla de etanol y combustible para motores con más del 10% del etanol
- 3475 **127** Mezcla de etanol y gasolina con más del 10% de etanol
- 3475 **127** Mezcla de gasolina y etanol con más del 10% de etanol

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

- 3476 **138** Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen sustancias que reaccionan con el agua
- 3476 **138** Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen sustancias que reaccionan con el agua
- 3476 **138** Cartuchos para pilas de combustible que contienen sustancias que reaccionan con el agua
- 3477 **153** Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen sustancias corrosivas
- 3477 **153** Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen sustancias corrosivas
- 3477 **153** Cartuchos para pilas de combustible que contienen sustancias corrosivas
- 3478 **115** Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen un gas licuado inflamable
- 3478 **115** Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen un gas licuado inflamable
- 3478 **115** Cartuchos para pilas de combustible que contienen un gas licuado inflamable
- 3479 **115** Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen hidrógeno en un hidruro metálico

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

Número de Identificación **Número de Guía** **Nombre del Material**

3479 **115** Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen hidrógeno en un hidruro metálico

3479 **115** Cartuchos para pilas de combustible que contienen hidrógeno en un hidruro metálico

3480 **147** Baterías de ión litio (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)

3481 **147** Baterías de ión litio embaladas con un equipo (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)

3481 **147** Baterías de ión litio instaladas en un equipo (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)

8000 **171** Mercancías de consumo público

8013 **171** Conjuntos generadores de gas

8038 **171** Artículo que produce calor

9035 **123** Equipo para identificación de gases

9163 **171** Sulfato de circonio (zirconio)

9163 **171** Sulfato de circonio

9191 **143** Dióxido de cloro hidratado, congelado

9192 **167** Flúor, líquido refrigerado (líquido criogénico)

9195 **135** Metalalquilos, solución de, n.e.p.

9202 **168** Monóxido de carbono, líquido refrigerado (líquido criogénico)

9206 **137** Dicloruro metilfosfónico

9260 **169** Aluminio, fundido

9263 **156** Cloruro de cloropivaloilo

9264 **151** 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina

9269 **132** Trimetoxisilano

9279 **115** Hidrógeno absorbido en hidruro metálico

Nota: Si un material está resaltado en verde tanto en las páginas amarillas como en las páginas azules, Y NO HAY FUEGO, diríjase a la Tabla 1 – Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora (páginas de borde verde) y busque el número de identificación y el nombre del material para obtener distancias de aislamiento inicial y acción protectora. SI HAY UN INCENDIO, o SI UN FUEGO ESTÁ INVOLUCRADO, TAMBIÉN CONSULTE la guía correspondiente (páginas de borde naranja) y use la información de Evacuación enunciada bajo SEGURIDAD PÚBLICA. Recuerde que, si el nombre en la Tabla 1 se muestra con “(cuando está derramado en agua)”, y el material no se ha derramado en agua, la Tabla 1 no aplica y las distancias de seguridad se pueden encontrar dentro del guía correspondiente.

Nombre del Material

Número de Guía Número de Identificación

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
A C	117	1051
Aceite de alcanfor	128	1130
Aceite de colofonia	127	1286
Aceite de esquisito	128	1288
Aceite de fusel	127	1201
Aceite de petróleo crudo	128	1267
Aceite de petróleo	128	1270
Aceite de pino	129	1272
Aceite mineral para caldeo	128	1202
Aceites de acetona	127	1091
Acetal	127	1088
Acetaldehído	129	1089
Acetaldehído amoniaco	171	1841
Acetaldoxima	129	2332
Acetato de alilo	131	2333
Acetato de ciclohexilo	130	2243
Acetato de 2-etilbutilo	130	1177
Acetato de etilbutilo	130	1177
Acetato de etilo	129	1173
Acetato de isobutilo	129	1213
Acetato de isopropenilo	129P	2403
Acetato de isopropilo	129	1220
Acetato del éter monoetílico del etilenglicol	129	1172
Acetato del éter monometílico del etilenglicol	129	1189
Acetato de mercurio	151	1629
Acetato de metilamilo	130	1233
Acetato de metilo	129	1231
Acetato de plomo	151	1616
Acetato de n-propilo	129	1276
Acetato de vinilo, estabilizado	129P	1301
Acetato fenilmercurico	151	1674

Nombre del Material

Número de Guía Número de Identificación

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acetatos de amilo	129	1104
Acetatos de butilo	129	1123
Acetileno	116	1001
Acetileno, disuelto	116	1001
Acetileno, etileno y propileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno	115	3138
Acetileno exento de solvente	116	3374
Acetilmetilcarbinol	127	2621
Acetoarsenito de cobre	151	1585
Acetona	127	1090
Acetonitrilo	127	1648
Acido acético, glacial	132	2789
Acido acético, solución de, con más del 10% pero no más del 80% de ácido	153	2790
Acido acético, solución de, con más del 80% de ácido	132	2789
Acido acrílico, estabilizado	132P	2218
Acido arsénico, líquido	154	1553
Acido arsénico, sólido	154	1554
Acido bromhídrico	154	1788
Acido bromhídrico, solución de	154	1788
Acido bromoacético	156	1938
Acido bromoacético, en solución	156	1938
Acido bromoacético, sólido	156	3425
Acido butírico	153	2820
Acido cacodílico	151	1572
Acido caproico	153	2829
Acido cianhídrico, anhidro, estabilizado	117	1051
Acido cianhídrico, estabilizado	117	1051

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acido cianhídrico, estabilizado (con menos del 3% de agua)	117	1051	Acido crotónico, sólido	153	2823
Acido cianhídrico, solución acuosa, con menos del 5% de cianuro de hidrógeno	154	1613	Acido dicloroacético	153	1764
Acido cianhídrico, soluciones acuosas de, con más del 20% de cianuro de hidrógeno	117	1051	Acido dicloroisocianúrico, sales de	140	2465
Acido cianhídrico, soluciones acuosas de, con no más del 20% de cianuro de hidrógeno	154	1613	Acido dicloroisocianúrico, seco	140	2465
Acido clorhídrico	157	1789	Acido difluorofosfórico, anhidro	154	1768
Acido clorhídrico, en solución	157	1789	Acido dodecilbencensulfónico	153	2584
Acido clórico, solución acuosa de, con no más del 10% de ácido clórico	140	2626	Acido, en lodo	153	1906
Acido cloroacético, fundido	153	3250	Acido etilsulfúrico	156	2571
Acido cloroacético, líquido	153	1750	Acido fenolsulfónico, líquido	153	1803
Acido cloroacético, sólido	153	1751	Acido fluobórico	154	1775
Acido cloroacético, solución	153	1750	Acido fluorhídrico	157	1790
Acido cloroplatínico, sólido	154	2507	Acido fluorhídrico, anhidro	125	1052
Acido 2-cloropropiónico	153	2511	Acido fluorhídrico, solución de	157	1790
Acido 2-cloropropiónico, en solución	153	2511	Acido fluorhídrico y ácido sulfúrico, mezclas de	157	1786
Acido 2-cloropropiónico, sólido	153	2511	Acido fluoroacético	154	2642
Acido clorosulfónico	137	1754	Acido fluorobórico	154	1775
Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de	137	1754	Acido fluorofosfórico, anhidro	154	1776
Acido cresílico	153	2022	Acido fluorosilícico	154	1778
Acido crómico, sólido	141	1463	Acido fluorosulfónico	137	1777
Acido crómico, solución de	154	1755	Acido fluosilícico	154	1778
Acido cromosulfúrico	154	2240	Acido fórmico	153	1779
Acido crotónico	153	2823	Acido fórmico con más de 85% de ácido	153	1779
Acido crotónico, líquido	153	2823	Acido fórmico con un mínimo de 5% y un máximo de 10% de ácido	153	3412
Acido crotónico, líquido	153	3472	Acido fórmico con un mínimo de 10% y un máximo de 85% de ácido	153	3412
			Acido fosfórico	154	1805
			Acido fosfórico, en solución	154	1805
			Acido fosfórico, líquido	154	1805

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acido fosfórico, sólido	154	1805
Acido fosfórico, sólido	154	3453
Acido fosfórico	154	2834
Acido hexafluorofosfórico	154	1782
Acido hexanoico	153	2829
Acido hidrofluorosilícico	154	1778
Acido isobutírico	132	2529
Acido maléico	156	2215
Acido metacrílico, estabilizado	153P	2531
Acido muriático	157	1789
Acido nitrante (ácido mixto), mezcla de, gastado	157	1826
Acido nitrante, mezcla de	157	1796
Acido nítrico, excepto el ácido nítrico fumante rojo	157	2031
Acido nítrico, fumante	157	2032
Acido nítrico, fumante rojo	157	2032
Acido nítrico, que no sea el fumante rojo	157	2031
Acido nitrobencensulfónico	153	2305
Acido nitroclorhídrico	157	1798
Acido nitrosilsulfúrico	157	2308
Acido nitrosilsulfúrico, líquido	157	2308
Acido nitrosilsulfúrico, sólido	157	2308
Acido nitrosilsulfúrico, sólido	157	3456
Acido ortofosfórico	154	2834
Acido perclórico, con más del 50% pero no más del 72% de ácido	143	1873
Acido perclórico, con no más del 50% de ácido	140	1802
Acido pícrico, húmedo con no menos del 10% de agua	113	1344
Acido pícrico, húmedo con no menos del 10% de agua	113	3364

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acido pícrico, húmedo con no menos del 30% de agua	113	1344
Acido propiónico	132	1848
Acido propiónico con un mínimo de 10% pero menos de 90% de ácido	132	1848
Acido propiónico con un mínimo de 90% de ácido	132	3463
Acidos alquilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	153	2584
Acidos alquilsulfónicos, líquidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	153	2586
Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	153	2583
Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	153	2585
Acidos alquilsulfúricos	156	2571
Acidos arilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	153	2584
Acidos arilsulfónicos, líquidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	153	2586
Acidos arilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	153	2583
Acidos arilsulfónicos, sólidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	153	2585
Acido selénico	154	1905
Acido sulfámico	154	2967
Acido sulfúrico	137	1830
Acido sulfúrico, agotado	137	1832
Acido sulfúrico, con más del 51% de ácido	137	1830

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acido sulfúrico, con no más del 51% de ácido	157	2796	Acrilatos de butilo, estabilizados	129P	2348
Acido sulfúrico, fumante	137	1831	Acrilonitrilo, estabilizado	131P	1093
Acido sulfúrico, fumante, con menos del 30% de trióxido de azufre libre	137	1831	Acroleína, estabilizada	131P	1092
Acido sulfúrico, fumante, con no menos del 30% de trióxido de azufre libre	137	1831	Acumulador de potencia para equipo (acumulador húmedo)	154	3171
Acido sulfúrico, residual	137	1832	Acumuladores de litio	138	3090
Acido sulfúrico y ácido fluorhídrico, mezclas de	157	1786	Acumuladores de litio, con cátodo líquido o sólido	138	3090
Acido sulfuroso	154	1833	Acumuladores de litio, empacados con equipo	138	3091
Acido tioacético	129	2436	Acumuladores de litio, instalados en equipo	138	3091
Acido tioglicólico	153	1940	Acumuladores de litio, húmedos, de electrolito líquido ácido	154	2794
Acido tioláctico	153	2936	Acumuladores, eléctricos, húmedos, de electrolito líquido alcalino	154	2795
Acido tricloroacético	153	1839	Acumuladores, eléctricos, húmedos, no derramables de electrolito líquido	154	2800
Acido tricloroacético, en solución	153	2564	Acumuladores, eléctricos, secos, que contienen hidróxido de potasio sólido	154	3028
Acido tricloroisocianúrico, seco	140	2468	Acumuladores, presurizados, neumáticos o hidráulicos	126	1956
Acido trifluoroacético	154	2699	Acumuladores, que contienen sodio	138	3292
Acido trinitrobenzoico, húmedo con no menos del 30% de agua	113	1355	Adamsita	154	1698
Acido trinitrobenzoico, húmedo con no menos del 30% de agua	113	3368	Adhesivos (inflamables)	128	1133
Acido yodhídrico	154	1787	Adiponitrilo	153	2205
Acido yodhídrico, soluciones de	154	1787	Aerosoles	126	1950
Acridina	153	2713	Aerosoles, contenedores de	126	1950
Acrilamida	153P	2074	Agente biológico	158	---
Acrilamida, en solución	153P	3426	Agente detonante, n.e.p.	112	---
Acrilamida, sólida	153P	2074	Agua regia	157	1798
Acrilato de 2-dimetilaminoetilo	152	3302			
Acrilato de etilo, estabilizado	129P	1917			
Acrilato de isobutilo, estabilizado	129P	2527			
Acrilato de metilo, estabilizado	129P	1919			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Aire, comprimido	122	1002	Alcoholes, venenosos, n.e.p.	131	1986
Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico)	122	1003	Alcohol etílico	127	1170
Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico), no-presurizado	122	1003	Alcohol etílico, en solución	127	1170
Alcaloides, líquidos, n.e.p. (venenosos)	151	3140	Alcohol furfurílico	153	2874
Alcaloides, sólidos, n.e.p. (venenosos)	151	1544	Alcohol isobutílico	129	1212
Alcanfor	133	2717	Alcohol isopropílico	129	1219
Alcanfor sintético	133	2717	Alcohol metalílico	129	2614
Alcohol alfa-metilbencílico	153	2937	Alcohol metilamílico	129	2053
Alcohol alfa-metilbencílico, líquido	153	2937	Alcohol metilbencílico (alfa)	153	2937
Alcohol alfa-metilbencílico, sólido	153	3438	Alcohol metílico	131	1230
Alcohol alílico	131	1098	Alcohol normal propílico	129	1274
Alcoholatos de metales alcalinos, de calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.p.	136	3206	Alcohol propargílico	131	1986
Alcoholatos de metales alcalinotérreos, n.e.p.	135	3205	Alcohol propílico, normal	129	1274
Alcoholatos, solución de, n.e.p., en alcohol	132	3274	Aldehído amónico III	171	1841
Alcohol, desnaturalizado	127	1987	Aldehído caproico	130	1207
Alcohol, desnaturalizado (tóxico)	131	1986	Aldehído isobutírico	130	2045
Alcoholes amílicos	129	1105	Aldehídos de octilo	129	1191
Alcoholes, inflamables, tóxicos, n.e.p.	131	1986	Aldehídos, inflamables, tóxicos, n.e.p.	131	1988
Alcoholes, inflamables, venenosos, n.e.p.	131	1986	Aldehídos, inflamables, venenosos, n.e.p.	131	1988
Alcoholes, n.e.p.	127	1987	Aldehídos, n.e.p.	129	1989
Alcoholes, tóxicos, n.e.p.	131	1986	Aldehídos octílicos	129	1191
			Aldehídos, tóxicos, n.e.p.	131	1988
			Aldehídos, venenosos, n.e.p.	131	1988
			Aldol	153	2839
			Aldrin, líquido	131	2762
			Aldrin, sólido	151	2761
			Aleaciones pirofóricas, n.e.p.	135	1383
			Algodón	133	1365
			Algodón, húmedo	133	1365
			Alilamina	131	2334

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Alil etil éter	131	2335	Aluminiosilicio, en polvo, no recubierto	138	1398
Alil glicidil éter	129	2219	Amalgamas de metales alcalinos, líquidos	138	1389
Aliltriclorosilano, estabilizado	155	1724	Amalgamas de metales alcalinos, sólidos	138	1389
Alquilaminas, n.e.p.	132	2733	Amalgamas de metales alcalinos, sólidos	138	3401
Alquilaminas, n.e.p.	132	2734	Amida de litio	139	1412
Alquilaminas, n.e.p.	153	2735	Amidas de metales alcalinos	139	1390
Alquil fenoles, líquidos, n.e.p. (incluidos los homologos C2-C12)	153	3145	Amilaminas	132	1106
Alquil fenoles, sólidos, n.e.p. (incluidos los homologos C2-C12)	153	2430	n-Amileno	128	1108
Alquilos de aluminio	135	3051	Amilmercaptano	130	1111
Alquilos de litio	135	2445	n-Amilmetilcetona	127	1110
Alquilos de litio, líquidos	135	2445	Amilmetilcetona	127	1110
Alquilos de litio, sólidos	135	3433	Amiltriclorosilano	155	1728
Alquilos de magnesio	135	3053	Aminas, inflamables, corrosivas, n.e.p.	132	2733
Alquilos de metales, n.e.p.	135	2003	Aminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.p.	132	2734
Alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.	135	2003	Aminas, líquidas, corrosivas, n.e.p.	153	2735
Alquitranes, líquidos	130	1999	Aminas, sólidas, corrosivas, n.e.p.	154	3259
Aluminato de sodio, en solución	154	1819	2-Amino-4-clorofenol	151	2673
Aluminato de sodio, sólido	154	2812	2-Amino-5-dietilaminopentano	153	2946
Aluminato sódico, en solución	154	1819	2-Amino-4,6-dinitrofenol, húmedo con no menos del 20% de agua	113	3317
Aluminato sódico, sólido	154	2812	N-Aminoetilpiperazina	153	2815
Aluminio en polvo, no recubierto	138	1396	2-(2-Aminoetoxi)etanol	154	3055
Aluminio en polvo, pirofórico	135	1383	Aminofenoles	152	2512
Aluminio en polvo, recubierto	170	1309	Aminopiridinas	153	2671
Aluminio, escoria de	138	3170	Amoniaco, anhidro	125	1005
Aluminioferrosilicio, en polvo	139	1395			
Aluminio, fundido	169	9260			
Aluminio, procesado, subproductos de	138	3170			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Amoniaco, en solución, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco	154	2672	Arilos de metales, n.e.p.	135	2003
Amoniaco, solución de, con más del 35% y un máximo del 50% de amoniaco	125	2073	Arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.	135	2003
Anhídrido acético	137	1715	Arsanilato de sodio	154	2473
Anhídrido butírico	156	2739	Arsanilato sódico	154	2473
Anhídrido fosfórico	137	1807	Arseniato amónico	151	1546
Anhídrido ftálico	156	2214	Arseniato cálcico	151	1573
Anhídrido isobutírico	132	2530	Arseniato cálcico y arsenito cálcico, mezclas de, sólidas	151	1574
Anhídrido maléico	156	2215	Arseniato de amonio	151	1546
Anhídrido maléico, fundido	156	2215	Arseniato de calcio	151	1573
Anhídrido propiónico	156	2496	Arseniato de calcio y arsenito de calcio, mezclas de, sólidas	151	1574
Anhídridos tetrahidroftálicos	156	2698	Arseniato de cinc	151	1712
Anilina	153	1547	Arseniato de cinc y arsenito de cinc, mezcla de	151	1712
Anisidinas	153	2431	Arseniato de magnesio	151	1622
Anisidinas, líquidas	153	2431	Arseniato de mercurio	151	1623
Anisidinas, sólidas	153	2431	Arseniato de potasio	151	1677
Anisol	128	2222	Arseniato de sodio	151	1685
Antimonio, compuestos de, inorgánicos, n.e.p.	157	1549	Arseniato de zinc	151	1712
Antimonio, compuestos de, inorgánicos, sólidos, n.e.p.	157	1549	Arseniato de zinc y arsenito de zinc, mezcla de	151	1712
Antimonio, en polvo	170	2871	Arseniato férrico	151	1606
Aparato accionado por batería (acumulador húmedo)	154	3171	Arseniato ferroso	151	1608
Aparatos de salvamento, autoinflables	171	2990	Arseniato magnésico	151	1622
Aparatos de salvamento, no autoinflables	171	3072	Arseniato mercúrico	151	1623
Argón	121	1006	Arseniato potásico	151	1677
Argón, comprimido	121	1006	Arseniato sódico	151	1685
Argón, líquido refrigerado (líquido criogénico)	120	1951	Arseniatos de plomo	151	1617
			Arsénico	152	1558
			Arsénico, compuesto de, sólido, n.e.p.	152	1557

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Arsénico, compuesto de, sólido, n.e.p., inorgánico	152	1557	Artículos, presurizados, neumáticos (que contienen gas no inflamables)	126	3164
Arsenito cálcico, sólido	151	1574	Artículos que contienen bifenilos policlorados (BPC)	171	2315
Arsenito cálcico y arseniato cálcico, mezclas de, sólidas	151	1574	Asbesto	171	2212
Arsenito de calcio, sólido	151	1574	Asbesto, azul	171	2212
Arsenito de calcio y arseniato de calcio, mezclas de, sólidas	151	1574	Asbesto, blanco	171	2590
Arsenito de cinc	151	1712	Asbesto, pardo	171	2212
Arsenito de cinc y arseniato de cinc, mezcla de	151	1712	Asfalto	130	1999
Arsenito de cobre	151	1586	Azida de bario, húmeda con no menos del 50% de agua	113	1571
Arsenito de estroncio	151	1691	Azida de sodio	153	1687
Arsenito de plata	151	1683	Azida sódica	153	1687
Arsenito de potasio	154	1678	Aziridina, estabilizada	131P	1185
Arsenito de sodio, en solución acuosa	154	1686	Azodicarbonamida	149	3242
Arsenito de sodio, sólido	151	2027	Azufre	133	1350
Arsenito de zinc	151	1712	Azufre, fundido	133	2448
Arsenito de zinc y arseniato de zinc, mezcla de	151	1712	Bario	138	1400
Arsenito férrico	151	1607	Bario, aleaciones pirofóricas de	135	1854
Arsenito potásico	154	1678	Bario, compuestos de, n.e.p.	154	1564
Arsenito sódico, en solución acuosa	154	1686	Baterías de ión litio (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)	147	3480
Arsenito sódico, sólido	151	2027	Baterías de ión litio embaladas con un equipo (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)	147	3481
Arsenitos de plomo	151	1618	Baterías de ión litio instaladas en un equipo (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)	147	3481
Arsina	119	2188	Baterías de litio	138	3090
Artículo que produce calor	171	8038	Baterías de litio, embaladas con un aparato	138	3091
Artículos para resina poliéster	128	3269			
Artículos, presurizados, hidráulicos (que contienen gas no inflamables)	126	3164			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Baterías de litio, instaladas en un aparato	138	3091	Bisulfatos, solución acuosa de	154	2837
Baterías de metal litio (incluidas las baterías de aleación de litio)	138	3090	Bisulfitos, en solución acuosa, n.e.p.	154	2693
Baterías de metal litio embaladas con un equipo (incluidas las baterías de aleación de litio)	138	3091	Bisulfitos, inorgánicos, soluciones acuosas de, n.e.p.	154	2693
Baterías de metal litio instaladas en un equipo (incluidas las baterías de aleación de litio)	138	3091	Bisulfuro de carbono	131	1131
Baterías, que contienen sodio	138	3292	Blanqueador, en polvo	140	2208
Bebidas alcohólicas	127	3065	Bolsa de resina poliésterica	128	3269
Benceno	130	1114	Bombas, fumígenas, no explosivas, que contengan un líquido corrosivo, sin dispositivo iniciador	153	2028
Bencidina	153	1885	Borato de etilo	129	1176
Bencildimetilamina	132	2619	Borato de trialilo	156	2609
Bengalas (para vía férrea o carretera)	133	1325	Borato de triisopropilo	129	2616
Benzaldehído	129	1990	Borato de trimetilo	129	2416
Benzoato de mercurio	154	1631	Borato y clorato, mezcla de	140	1458
Benzoato de metilo	152	2938	Borneol	133	1312
Benzonitrilo	152	2224	Borohidruro aluminico	135	2870
Benzoquinona	153	2587	Borohidruro aluminico, en dispositivos	135	2870
Benzotricloruro	156	2226	Borohidruro de aluminio	135	2870
Benzotrifluoruro	127	2338	Borohidruro de aluminio, en dispositivos	135	2870
Berilio, compuesto de, n.e.p.	154	1566	Borohidruro de litio	138	1413
Berilio, en polvo	134	1567	Borohidruro de potasio	138	1870
Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno, estabilizado	128P	2251	Borohidruro de sodio	138	1426
Bifenilos policlorados	171	2315	Borohidruro de sodio e hidróxido de sodio en solución, con no más del 12% de borohidruro de sodio y no más del 40% de hidróxido de sodio	157	3320
Bifluoruro de amonio en solución	154	2817	Borohidruro potásico	138	1870
Bifluoruro de amonio, sólido	154	1727	Borohidruro sódico	138	1426
Bisulfato de sodio, en solución	154	2837			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Borohidruro sódico e hidróxido sódico en solución, con no más del 12% de borohidruro sódico y no más del 40% de hidróxido sódico	157	3320	2-Bromoetil etil éter	130	2340
Botiquín de urgencia	171	3316	Bromoformo	159	2515
BPC	171	2315	1-Bromo-3-metilbutano	130	2341
Bromato bórico	141	2719	Bromometilpropanos	130	2342
Bromato de bario	141	2719	2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol	133	3241
Bromato de cinc	140	2469	2-Bromopentano	130	2343
Bromato de magnesio	140	1473	2-Bromopropano	129	2344
Bromato de potasio	140	1484	Bromopropanos	129	2344
Bromato de sodio	141	1494	3-Bromopropino	130	2345
Bromato de zinc	140	2469	Bromotrifluoretileno	116	2419
Bromato potásico	140	1484	Bromotrifluoroetileno	116	2419
Bromato sódico	141	1494	Bromotrifluorometano	126	1009
Bromatos, inorgánicos, n.e.p.	141	1450	Bromuro aluminico, anhidro	137	1725
Bromatos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.p.	140	3213	Bromuro aluminico, en solución	154	2580
Bromo	154	1744	Bromuro de acetilo	156	1716
Bromo, solución de	154	1744	Bromuro de alilo	131	1099
Bromo, solución de (Zona A de Peligro para la Inhalación)	154	1744	Bromuro de aluminio, anhidro	137	1725
Bromo, solución de (Zona B de Peligro para la Inhalación)	154	1744	Bromuro de aluminio, en solución	154	2580
Bromoacetato de etilo	155	1603	Bromuro de arsénico	151	1555
Bromoacetato de metilo	155	2643	Bromuro de bencilo	156	1737
Bromoacetona	131	1569	Bromuro de bromoacetilo	156	2513
Bromobenceno	130	2514	Bromuro de n-butilo	130	1126
1-Bromobutano	130	1126	Bromuro de cianógeno	157	1889
2-Bromobutano	130	2339	Bromuro de difenilmetilo	153	1770
Bromoclorodifluorometano	126	1974	Bromuro de etilo	131	1891
Bromoclorometano	160	1887	Bromuro de fenacilo	153	2645
1-Bromo-3-cloropropano	159	2688	Bromuro de hidrógeno, anhidro	125	1048
			Bromuro de metilmagnesio, en éter etílico	135	1928
			Bromuro de metilo	123	1062
			Bromuro de metilo y cloropicrina, mezclas de	123	1581

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Bromuro de metilo y dibromuro de etileno, mezcla de, líquida	151	1647
Bromuro de vinilo, estabilizado	116P	1085
Bromuro de xililo	152	1701
Bromuro de xililo, líquido	152	1701
Bromuro de xililo, sólido	152	3417
Bromuro mercúrico	154	1634
Bromuro mercuroso	154	1634
Bromuros de mercurio	154	1634
Brucina	152	1570
Busha, mojada, húmeda o contaminada con aceite	133	1327
Butadienos e hidrocarburos, mezclas de, estabilizadas	116P	1010
Butadienos, estabilizados	116P	1010
Butano	115	1011
Butano	115	1075
Butanodiona	127	2346
Butano en mezcla	115	1075
Butanoles	129	1120
Butano, mezclas de	115	1011
n-Butilamina	132	1125
n-Butilnilina	153	2738
Butilbencenos	128	2709
n-Butil cloroformiato	155	2743
Butileno	115	1012
Butileno	115	1075
N,n-Butilimidazol	152	2690
n-Butil isocianato	155	2485
Butil mercaptano	130	2347
n-Butil metacrilato, estabilizado	130P	2227
Butil metil éter	127	2350
Butiltoluenos	152	2667

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Butiltriclorosilano	155	1747
5-ter-Butil-2,4,6-trinitro-m-xileno	149	2956
Butil vinil éter, estabilizado	127P	2352
1,4-Butinodiol	153	2716
Butiraldehído	129	1129
Butiraldoxima	129	2840
Butirato de etilo	130	1180
Butirato de isopropilo	129	2405
Butirato de metilo	129	1237
Butirato de vinilo, estabilizado	129P	2838
Butiratos de amilo	130	2620
Butironitrilo	131	2411
Butoxilo	127	2708
Buzz	153	2810
BZ	153	2810
CA	159	1694
Cacodilato de sodio	152	1688
Cacodilato sódico	152	1688
Cadmio, compuestos de	154	2570
Cal cáustica con más del 4% de hidróxido de sodio	154	1907
Calcio	138	1401
Calcio, aleaciones de, pirofóricas	135	1855
Calciomanganesosilicio	138	2844
Calcio, metal y aleaciones de, pirofóricas	135	1855
Calcio, pirofórico	135	1855
Cal sodada con más del 4% de hidróxido sódico	154	1907
Carbón, activado	133	1362
Carbonato de dietilo	128	2366
Carbonato de dimetilo	129	1161

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Carbonato de metilo	129	1161	Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen hidrógeno en un hidruro metálico	115	3479
Carbonato de sodio peroxihidrato	140	3378	Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen líquidos inflamables	128	3473
Carbón de hulla	133	1361	Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen sustancias corrosivas	153	3477
Carbón, de origen animal o vegetal	133	1361	Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen sustancias que reaccionan con el agua	138	3476
Carbonilo de níquel	131	1259	Cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo que contienen un gas licuado inflamable	115	3478
Carbonilos metálicos, líquidos, n.e.p.	151	3281	Cartuchos para pilas de combustible que contienen hidrógeno en un hidruro metálico	115	3479
Carbonilos metálicos, n.e.p.	151	3281	Cartuchos para pilas de combustible que contienen líquidos inflamables	128	3473
Carbonilos metálicos, sólidos, n.e.p.	151	3466	Cartuchos para pilas de combustible que contienen sustancias corrosivas	153	3477
Carburo aluminico	138	1394	Cartuchos para pilas de combustible que contienen sustancias que reaccionan con el agua	138	3476
Carburo cálcico	138	1402	Cartuchos para pilas de combustible que contienen un gas licuado inflamable	115	3478
Carburo de aluminio	138	1394	Catalizador de metal, húmedo	170	1378
Carburo de calcio	138	1402	Catalizador de metal, seco	135	2881
Cartuchos de gas	115	2037			
Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen hidrógeno en un hidruro metálico	115	3479			
Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen líquidos inflamables	128	3473			
Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen sustancias corrosivas	153	3477			
Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen sustancias que reaccionan con el agua	138	3476			
Cartuchos para pilas de combustible embalados con un equipo que contienen un gas licuado inflamable	115	3478			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Catalizador de níquel, seco	135	2881
Caucho, desechos de, en polvo o granular	133	1345
Caucho, disolución de	127	1287
Caucho, recortes de, pulverizado o granulado	133	1345
Celdas, que contienen sodio	138	3292
Celuloide, desechos de	135	2002
Celuloide, en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos	133	2000
Cerio, en placas, lingotes o barras	170	1333
Cerio, torneaduras o polvo granulado	138	3078
Cesio	138	1407
Cetonas líquidas, n.e.p.	127	1224
CG	125	1076
Cianamida cálcica, con más del 0.1% de carburo de calcio	138	1403
Cianamida de calcio, con más del 0.1% de carburo de calcio	138	1403
Cianhidrina de la acetona, estabilizada	155	1541
Cianoacetato de etilo	156	2666
Cianógeno	119	1026
Cianógeno, gas	119	1026
Cianuro bórico	157	1565
Cianuro cálcico	157	1575
Cianuro de bario	157	1565
Cianuro de calcio	157	1575
Cianuro de cinc	151	1713
Cianuro de cobre	151	1587
Cianuro de hidrógeno, anhidro, estabilizado	117	1051

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Cianuro de hidrógeno, estabilizado	117	1051
Cianuro de hidrógeno, estabilizado (absorbido)	152	1614
Cianuro de hidrógeno, solución acuosa, con menos del 20% de cianuro de hidrógeno	154	1613
Cianuro de hidrógeno, solución en alcohol con no más del 45% de cianuro de hidrógeno	131	3294
Cianuro de mercurio	154	1636
Cianuro de mercurio y potasio	157	1626
Cianuro de metilo	127	1648
Cianuro de níquel	151	1653
Cianuro de plata	151	1684
Cianuro de plomo	151	1620
Cianuro de potasio	157	1680
Cianuro de potasio, en solución	157	3413
Cianuro de potasio, sólido	157	1680
Cianuro de sodio	157	1689
Cianuro de sodio, en solución	157	3414
Cianuro de sodio, sólido	157	1689
Cianuro de zinc	151	1713
Cianuro en solución, n.e.p.	157	1935
Cianuro mercúrico	154	1636
Cianuro potásico	157	1680
Cianuro potásico, en solución	157	3413
Cianuro potásico, sólido	157	1680
Cianuro sódico	157	1689
Cianuro sódico, en solución	157	3414
Cianuro sódico, sólido	157	1689
Cianuros de bromobencilo	159	1694
Cianuros de bromobencilo, líquidos	159	1694

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Cianuros de bromobencilo, sólidos	159	1694	Circonio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua	170	1358
Cianuros de bromobencilo, sólidos	159	3449	Circonio, en polvo, seco	135	2008
Cianuros, inorgánicos, n.e.p.	157	1588	Circonio, metálico, en polvo, húmedo	170	1358
Cianuros, inorgánicos, sólidos, n.e.p.	157	1588	Circonio, seco, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras	170	2858
Ciclobutano	115	2601	Circonio, seco, hojas terminadas, tiras o alambre enrollado	135	2009
1,5,9-Ciclododecatrieno	153	2518	Circonio, suspendido en un líquido inflamable	170	1308
Cicloheptano	128	2241	Circonio, trozos de	135	1932
Cicloheptatrieno	131	2603	Circonio (Zirconio), metal de, en suspensión líquida	170	1308
Ciclohepteno	128	2242	CK	125	1589
Ciclohexano	128	1145	Cloral, anhidro, estabilizado	153	2075
Ciclohexanona	127	1915	Clorato bórico	141	1445
Ciclohexanotiol	129	3054	Clorato cálcico	140	1452
Ciclohexeniltriclorosilano	156	1762	Clorato cálcico, solución acuosa	140	2429
Ciclohexeno	130	2256	Clorato cálcico, solución de	140	2429
Ciclohexilamina	132	2357	Clorato de bario	141	1445
Ciclohexilmercaptano	129	3054	Clorato de bario, en solución	141	3405
Ciclohexiltriclorosilano	156	1763	Clorato de bario, sólido	141	1445
Ciclooctadienos	130P	2520	Clorato de calcio	140	1452
Ciclooctatetraeno	128P	2358	Clorato de calcio, solución acuosa	140	2429
Ciclopentano	128	1146	Clorato de calcio, solución de	140	2429
Ciclopentanol	129	2244	Clorato de cinc	140	1513
Ciclopentanona	128	2245	Clorato de cobre	141	2721
Ciclopenteno	128	2246	Clorato de estroncio	143	1506
Ciclopropano	115	1027	Clorato de estroncio, sólido	143	1506
Cimeno	130	2046	Clorato de estroncio, solución de	143	1506
Cinc, cenizas de	138	1435			
Cinc, en polvo	138	1436			
Circonio, desechos de	135	1932			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Clorato de magnesio	140	2723	Clorhidrato de nicotina, solución de	151	1656
Clorato de potasio	140	1485	Clorhidrato de nicotina, líquido	151	1656
Clorato de potasio, en solución	140	2427	Clorhidrato nicotínico	151	1656
Clorato de potasio, solución acuosa de	140	2427	Clorhidrato nicotínico, líquido	151	1656
Clorato de sodio	140	1495	Clorhidrato nicotínico, sólido	151	1656
Clorato de sodio, solución acuosa de	140	2428	Clorhidrato nicotínico, sólido	151	3444
Clorato de talio	141	2573	Clorhidrato nicotínico, solución de	151	1656
Clorato de zinc	140	1513	Clorhidrina de propileno	131	2611
Clorato magnésico	140	2723	Clorhidrina propilénica	131	2611
Clorato potásico	140	1485	Clorito cálcico	140	1453
Clorato potásico, en solución	140	2427	Clorito de calcio	140	1453
Clorato potásico, solución acuosa de	140	2427	Clorito de sodio	143	1496
Clorato sódico	140	1495	Clorito de sodio, en solución, con más del 5% de cloro activo	154	1908
Clorato sódico, solución acuosa de	140	2428	Clorito, en solución	154	1908
Cloratos, inorgánicos, n.e.p.	140	1461	Clorito, en solución, con más del 5% de cloro activo	154	1908
Cloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.p.	140	3210	Clorito sódico	143	1496
Clorato y borato, mezclas de	140	1458	Cloritos, inorgánicos, n.e.p.	143	1462
Clorato y cloruro de magnesio, mezcla de	140	1459	Cloro	124	1017
Clorato y cloruro de magnesio, mezcla de, sólida	140	1459	Cloroacetaldehído	153	2232
Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de, en solución	140	3407	Cloroacetato de etilo	155	1181
Clorhidrato de anilina	153	1548	Cloroacetato de isopropilo	155	2947
Clorhidrato de 4-cloro-otoluidina	153	1579	Cloroacetato de metilo	155	2295
Clorhidrato de 4-cloro-otoluidina, en solución	153	3410	Cloroacetato de sodio	151	2659
Clorhidrato de 4-cloro-otoluidina, sólido	153	1579	Cloroacetato de vinilo	155	2589
Clorhidrato de nicotina, sólido	151	3444	Cloroacetato sódico	151	2659
			Cloroacetofenona	153	1697
			Cloroacetofenona, líquida	153	1697
			Cloroacetofenona, líquida	153	3416
			Cloroacetofenona, sólida	153	1697

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Cloroacetona, estabilizada	131	1695	Clorofenatos, sólidos	154	2905
Cloroacetónitrilo	131	2668	Clorofeniltriclorosilano	156	1753
Cloroanilinas, líquidas	152	2019	Clorofenolatos, líquidos	154	2904
Cloroanilinas, sólidas	152	2018	Clorofenolatos, sólidos	154	2905
Cloroanisidinas	152	2233	Clorofenoles, líquidos	153	2021
Clorobenceno	130	1134	Clorofenoles, sólidos	153	2020
Clorobenzotrifluoruros	130	2234	Cloroformiato de alilo	155	1722
1-Cloro-3-bromopropano	159	2688	Cloroformiato de bencilo	137	1739
Clorobutanos	130	1127	Cloroformiato de ter-butilciclohexilo	156	2747
Clorocarbonato de alilo	155	1722	Cloroformiato de sec-butilo	155	2742
Clorocresoles	152	2669	Cloroformiato de ciclobutilo	155	2744
Clorocresoles, en solución	152	2669	Cloroformiato de clorometilo	157	2745
Clorocresoles, líquidos	152	2669	Cloroformiato de etilo	155	1182
Clorocresoles, sólidos	152	2669	Cloroformiato de fenilo	156	2746
Clorocresoles, sólidos	152	3437	Cloroformiato de isobutilo	155	2742
Clorodifluobromometano	126	1974	Cloroformiato de isopropilo	155	2407
Clorodifluometano	126	1018	Cloroformiato de metilo	155	1238
Clorodifluometano y cloropentafluoretano, mezclas de	126	1973	Cloroformiatos, n.e.p.	155	2742
Clorodifluorobromometano	126	1974	Cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.p.	155	2742
1-Cloro-1,1-difluoroetano	115	2517	Cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, n.e.p.	154	3277
Clorodifluoroetanos	115	2517	Cloroformiatos, venenosos, corrosivos, inflamables, n.e.p.	155	2742
Clorodifluorometano	126	1018	Cloroformiatos, venenosos, corrosivos, n.e.p.	154	3277
Clorodifluorometano y cloropentafluoroetano, mezclas de	126	1973	Cloroformio	151	1888
Clorodinitrobencenos	153	1577	Clorometil etil éter	131	2354
Clorodinitrobencenos, líquidos	153	1577	3-Cloro-4-metilfenilo isocianato	156	2236
Clorodinitrobencenos, sólidos	153	1577	3-Cloro-4-metilfenilo isocianato, líquido	156	2236
Clorodinitrobencenos, sólidos	153	3441			
1-Cloro-2,3-epoxipropano	131P	2023			
2-Cloroetanal	153	2232			
Clorofenatos, líquidos	154	2904			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
3-Cloro-4-metilfenilo isocianato, sólido	156	3428
Cloronitroanilinas	153	2237
Cloronitrobencenos	152	1578
Cloronitrobencenos, líquidos	152	1578
Cloronitrobencenos, líquidos	152	3409
Cloronitrobencenos, sólidos	152	1578
Cloronitrotoluenos	152	2433
Cloronitrotoluenos, líquidos	152	2433
Cloronitrotoluenos, sólidos	152	2433
Cloronitrotoluenos, sólidos	152	3457
Cloropentafluoretano	126	1020
Cloropentafluoretano y clorodifluometano, mezclas de	126	1973
Cloropentafluoroetano	126	1020
Cloropentafluoroetano y clorodifluorometano, mezclas de	126	1973
Cloropicrina	154	1580
Cloropicrina, mezclas de, n.e.p.	154	1583
Cloropicrina y bromuro de metilo, mezclas de	123	1581
Cloropicrina y cloruro de metilo, mezcla de	119	1582
2-Cloropiridina	153	2822
Cloropreno, estabilizado	131P	1991
1-Cloropropano	129	1278
2-Cloropropano	129	2356
3-Cloro 1-propanol	153	2849
2-Cloropropeno	130P	2456
2-Cloropropionato de etilo	129	2935
2-Cloropropionato de isopropilo	129	2934
2-Cloropropionato de metilo	129	2933

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.p.	155	2986
Clorosilanos, corrosivos, n.e.p.	156	2987
Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.p.	155	2985
Clorosilanos, n.e.p.	155	2985
Clorosilanos, n.e.p.	155	2986
Clorosilanos, n.e.p.	156	2987
Clorosilanos, n.e.p.	139	2988
Clorosilanos, reactivos con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.p.	139	2988
Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.p.	155	3362
Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, n.e.p.	156	3361
Clorosilanos, venenosos, corrosivos, n.e.p.	156	3361
Clorosilanos, venenosos, corrosivos, inflamables, n.e.p.	155	3362
1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoretano	126	1021
Clorotetrafluoretano	126	1021
Clorotetrafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno	126	3297
1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano	126	1021
Clorotetrafluoroetano	126	1021
Clorotetrafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno	126	3297
Clorotioformiato de etilo	155	2826
Clorotoluenos	129	2238
Clorotoluidinas	153	2239

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Clorotoluidinas, líquidas	153	2239	Cloruro de cinc, en solución	154	1840
Clorotoluidinas, líquidas	153	3429	Cloruro de cloroacetilo	156	1752
Clorotoluidinas, sólidas	153	2239	Cloruro de cloropivaloilo	156	9263
1-Cloro-2,2,2-trifluoretano	126	1983	Cloruro de cobre	154	2802
1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano	126	1983	Cloruro de cromilo	137	1758
Clorotrifluoroetano	126	1983	Cloruro de dicloroacetilo	156	1765
Clorotrifluorometano	126	1022	Cloruro de dietiltiofosforilo	155	2751
Clorotrifluorometano y trifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano	126	2599	Cloruro de dimetilcarbamoilo	156	2262
Cloruro aluminico, anhidro	137	1726	Cloruro de dimetil tiofosforilo	156	2267
Cloruro aluminico, en solución	154	2581	Cloruro de etilo	115	1037
Cloruro cianúrico	157	2670	Cloruro de fenilacetilo	156	2577
Cloruro de acetilo	155	1717	Cloruro de fenilcarbamina	151	1672
Cloruro de alilo	131	1100	Cloruro de fumarilo	156	1780
Cloruro de aluminio, anhidro	137	1726	Cloruro de hidrógeno, anhidro	125	1050
Cloruro de aluminio, en solución	154	2581	Cloruro de hidrógeno, líquido refrigerado	125	2186
Cloruro de amilo	129	1107	Cloruro de isobutirilo	132	2395
Cloruro de anisoilo	156	1729	Cloruro de magnesio y clorato, mezcla de	140	1459
Cloruro de arsénico	157	1560	Cloruro de magnesio y clorato, mezcla de, sólida	140	1459
Cloruro de bencensulfonilo	156	2225	Cloruro de magnesio y clorato, mezclas de, en solución	140	3407
Cloruro de bencilideno	156	1886	Cloruro de mercurio	154	1624
Cloruro de bencilo	156	1738	Cloruro de mercurio y amónio	151	1630
Cloruro de benzoilo	137	1736	Cloruro de metanosulfonilo	156	3246
Cloruro de bromo	124	2901	Cloruro de metilalilo	130P	2554
Cloruro de butilo	130	1127	Cloruro de metileno	160	1593
Cloruro de butirilo	132	2353	Cloruro de metileno y cloruro de metilo, mezclas de	115	1912
Cloruro de cianógeno, estabilizado	125	1589	Cloruro de metilo	115	1063
Cloruro de cianúro	157	2670	Cloruro de metilo y cloropicrina, mezcla de	119	1582
Cloruro de cinc, anhidro	154	2331	Cloruro de metilo y cloruro de metileno, mezclas de	115	1912

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Cloruro de nitrosilo	125	1069
Cloruro de picrilo, húmedo con no menos del 10% de agua	113	3365
Cloruro de piro-sulfurilo	137	1817
Cloruro de propilo	129	1278
Cloruro de propionilo	132	1815
Cloruro de sulfurilo	137	1834
Cloruro de tiofosforilo	157	1837
Cloruro de tionilo	137	1836
Cloruro de tricloroacetilo	156	2442
Cloruro de trifluoroacetilo	125	3057
Cloruro de trimetilacetilo	132	2438
Cloruro de valerilo	132	2502
Cloruro de vinilideno, estabilizado	130P	1303
Cloruro de vinilo, estabilizado	116P	1086
Cloruro de zinc, anhidro	154	2331
Cloruro de zinc, en solución	154	1840
Cloruro estánnico, anhidro	137	1827
Cloruro estánnico, pentahidratado	154	2440
Cloruro férrico	157	1773
Cloruro férrico, anhidro	157	1773
Cloruro férrico, en solución	154	2582
Cloruro ferroso, sólido	154	1759
Cloruro ferroso, solución de	154	1760
Cloruro mercuríco	154	1624
Cloruros de azufre	137	1828
Cloruros de clorobencilo	153	2235
Cloruros de clorobencilo, líquidos	153	2235
Cloruros de clorobencilo, sólidos	153	3427
CN	153	1697

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Colorante intermedio, líquido, corrosivo, n.e.p.	154	2801
Colorante intermedio, líquido, tóxico, n.e.p.	151	1602
Colorante intermedio, líquido, venenoso, n.e.p.	151	1602
Colorante intermedio, sólido, corrosivo, n.e.p.	154	3147
Colorante intermedio, sólido, tóxico, n.e.p.	151	3143
Colorante intermedio, sólido, venenoso, n.e.p.	151	3143
Colorante, líquido, corrosivo, n.e.p.	154	2801
Colorante, líquido, tóxico, n.e.p.	151	1602
Colorante, líquido, venenoso, n.e.p.	151	1602
Colorante, sólido, corrosivo, n.e.p.	154	3147
Colorante, sólido, tóxico, n.e.p.	151	3143
Colorante, sólido, venenoso, n.e.p.	151	3143
Combustible diesel	128	1993
Combustible para motor	128	1203
Combustible para motores de turbina de aviación	128	1863
Combustible para motores y Etanol, mezcla de, con más del 10% del etanol	127	3475
Combustoleo	128	1202
Combustoleo	128	1993
Combustoleo número 1, 2, 4, 5, 6	128	1202
Compuesto de antimonio, inorgánico, líquido, n.e.p.	157	3141

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Compuesto de arsénico, líquido, n.e.p.	152	1556	Compuesto organometálico, en dispersión, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.	138	3207
Compuesto de arsénico, líquido, n.e.p., inorgánico	152	1556	Compuesto organometálico, en solución, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.	138	3207
Compuesto de organoestaño, líquido, n.e.p.	153	2788	Compuesto organometálico, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.	138	3207
Compuesto de selenio, líquido, n.e.p.	151	3440	Compuesto organometálico, sólido, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.	138	3372
Compuesto de selenio, n.e.p.	151	3283	Compuesto organometálico, tóxico, líquido, n.e.p.	151	3282
Compuesto de selenio, sólido, n.e.p.	151	3283	Compuesto organometálico, tóxico, n.e.p.	151	3282
Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (corrosivo)	154	1760	Compuesto organometálico, tóxico, sólido, n.e.p.	151	3467
Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (inflamable)	128	1993	Compuesto organometálico, venenoso, líquido, n.e.p.	151	3282
Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (tóxico)	153	2810	Compuesto organometálico, venenoso, sólido, n.e.p.	151	3467
Compuesto fenilmercuríco, n.e.p.	151	2026	Compuesto organometálico, para el moldeado de plásticos	171	3314
Compuesto organoarsénico, sólido, n.e.p.	151	3465	Compuesto, para limpieza, líquido (corrosivo)	154	1760
Compuesto organoarsénico, tóxico, líquido, n.e.p.	151	3280	Compuesto, para moldear plástico	171	3314
Compuesto organoarsénico, tóxico, n.e.p.	151	3280	Compuestos organometálicos, pirofóricos, n.e.p.	135	3203
Compuesto organofosforado, tóxico, sólido, n.e.p.	151	3464	Compuestos organometálicos, pirofóricos, que reacciona con el agua, n.e.p.	135	3203
Compuesto organofosforado, venenoso, sólido, n.e.p.	151	3464	Compuestos, para limpieza, líquidos (inflamables)	128	1993
Compuesto organofosforoso, tóxico, sólido, n.e.p.	151	3464	Conjuntos generadores de gas	171	8013
Compuesto organofosforoso, venenoso, sólido, n.e.p.	151	3464			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Copra	135	1363
Cresoles	153	2076
Cresoles, líquidos	153	2076
Cresoles, sólidos	153	2076
Cresoles, sólidos	153	3455
Criptón	121	1056
Criptón, comprimido	121	1056
Criptón, líquido refrigerado (líquido criogénico)	120	1970
Crotonaldehído	131P	1143
Crotonaldehído, estabilizado	131P	1143
Crotonato de etilo	130	1862
Crotonileno	128	1144
CS	153	2810
Cumeno	130	1918
Cuprietilendiamina, solución de	154	1761
Cuprocianuro de potasio	157	1679
Cuprocianuro de sodio, en solución	157	2317
Cuprocianuro de sodio, sólido	157	2316
Cuprocianuro potásico	157	1679
Cuprocianuro sódico, en solución	157	2317
Cuprocianuro sódico, sólido	157	2316
CX	154	2811
DA	151	1699
DC	153	2810
Decaborano	134	1868
Decahidronaftaleno	130	1147
n-Decano	128	2247
Depósito de combustible de grupo motor de circuito hidráulico de aeronave	131	3165

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Depósito de combustible para unidad de potencia hidráulica para aeronave	131	3165
Desechos (Bio) médicos, n.e.p.	158	3291
Desechos clínicos, no especificados, n.e.p.	158	3291
Desechos de aceite de algodón	133	1364
Desechos de grasientos de algodón	133	1364
Desechos de pescado, estabilizados	171	2216
Desechos de pescado, no estabilizados	133	1374
Desechos médicos, n.e.p.	158	3291
Desechos médicos regulados, n.e.p.	158	3291
Desechos textiles húmedos	133	1857
Desinfectante, líquido, corrosivo, n.e.p.	153	1903
Desinfectante, líquido, tóxico, n.e.p.	151	3142
Desinfectante, líquido, venenoso, n.e.p.	151	3142
Desinfectante, sólido, n.e.p. (venenoso)	151	1601
Desinfectante, sólido, tóxico, n.e.p.	151	1601
Desinfectante, sólido, venenoso, n.e.p.	151	1601
Desinfectantes, corrosivos, líquidos, n.e.p.	153	1903
Desinfectantes, líquidos, n.e.p. (venenosos)	151	3142
Destilados de alquitrán de hulla, inflamables	128	1136
Destilados de petróleo, n.e.p.	128	1268

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Deuterio	115	1957	Dicloroanilinas, sólidas	153	3442
Deuterio, comprimido	115	1957	o-Diclorobenceno	152	1591
Diacetilo	127	2346	Diclorobuteno	132	2920
Diacetonalcohol	129	1148	Diclorodifluometano	126	1028
Dialilamina	132	2359	Diclorodifluorometano	126	1028
Diamida de magnesio	135	2004	Diclorodifluorometano y difluoroetano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano	126	2602
Diamida magnésica	135	2004	Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno	126	3070
Di-n-amilamina	131	2841	Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 12.5% de óxido de etileno	126	3070
4,4'-Diaminodifenilmetano	153	2651	Diclorodimetil éter, simétrico	131	2249
Dibencildiclorosilano	156	2434	1,1-Dicloroetano	130	2362
Diborano	119	1911	1,2-Dicloroetileno	130P	1150
Diborano, comprimido	119	1911	Dicloroetileno	130P	1150
Diborano, mezclas de	119	1911	Diclorofenilfosfina	137	2798
Dibromobenceno	129	2711	Diclorofenil isocianatos	156	2250
1,2-Dibromo-3-butanona	154	2648	Diclorofeniltriclorosilano	156	1766
Dibromocloropropanos	159	2872	Diclorofluometano	126	1029
Dibromodifluometano	171	1941	Diclorofluorometano	126	1029
Dibromodifluorometano	171	1941	Dicloroisocianúrate de sodio	140	2465
Dibromometano	160	2664	Dicloroisopropil éter	153	2490
Dibromuro de etileno	154	1605	Diclorometano	160	1593
Dibromuro de etileno y bromuro de metilo, mezcla de, líquida	151	1647	1,1-Dicloro-1-nitroetano	153	2650
Di-n-butilamina	132	2248	Dicloropentanos	130	1152
Dibutilaminoetanol	153	2873	1,2-Dicloropropano	130	1279
Diceteno, estabilizado	131P	2521	Dicloropropano	130	1279
Diciclohexilamina	153	2565	1,3-Dicloro-2-propanol	153	2750
Diciclopentadieno	130	2048			
Dicloroacetato de metilo	155	2299			
1,3-Dicloroacetona	153	2649			
Dicloroanilinas	153	1590			
Dicloroanilinas, líquidas	153	1590			
Dicloroanilinas, sólidas	153	1590			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Dicloropropenos	129	2047
Diclorosilano	119	2189
1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano	126	1958
Diclorotetrafluoroetano	126	1958
Dicloro-s-triacinetrión de sodio	140	2465
3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	151	9264
Dicloruro de benceno fosforoso	137	2798
Dicloruro de etileno	131	1184
Dicloruro de propileno	130	1279
Dicloruro etilfosfónico, anhidro	135	2845
Dicloruro etilfosfonotioico, anhidro	154	2927
Dicloruro metilfosfónico	137	9206
Dicloruro metilfosfónoso	135	2845
Dicromato amónico	141	1439
Dicromato de amonio	141	1439
1,2-Di-(Dimetilamino)etano	129	2372
Dieldrina	151	2761
Diesel combustible	128	1202
Dietilacetaldehído	130	1178
Dietilamina	132	1154
2-Dietilaminoetanol	132	2686
Dietilaminoetanol	132	2686
3-Dietilaminopropilamina	132	2684
Dietilaminopropilamina	132	2684
N,N-Dietilanilina	153	2432
Dietilbenceno	130	2049
Dietilcetona	127	1156
Dietilcinc	135	1366
Dietildiclorosilano	155	1767
Dietilentriamina	154	2079

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Dietileterato de trifluoruro de boro	132	2604
N,N-Dietiletilendiamina	132	2685
Dietilzinc	135	1366
Dietoximetano	127	2373
3,3-Dietoxipropeno	127	2374
Difenilaminocloroarsina	154	1698
Difenilcloroarsina	151	1699
Difenilcloroarsina, líquida	151	1699
Difenilcloroarsina, sólida	151	1699
Difenilcloroarsina, sólida	151	3450
Difenildiclorosilano	156	1769
Difenilmagnesio	135	2005
Difenilos policlorados, líquidos	171	2315
Difenilos policlorados, sólidos	171	2315
Difenilos policlorados, sólidos	171	3432
Difenilos polihalogenados, líquidos	171	3151
Difenilos polihalogenados, sólidos	171	3152
1,1-Difluoretano	115	1030
1,1-Difluoretileno	116P	1959
Difluorocloroetanos	115	2517
1,1-Difluoroetano	115	1030
Difluoroetano	115	1030
Difluoroetano y diclorodifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano	126	2602
1,1-Difluoroetileno	116P	1959
Difluorometano	115	3252
Difluoruro ácido de amonio, sólido	154	1727

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Difluoruro ácido de amonio, solución de	154	2817	2-Dimetilaminoacetnitrilo	131	2378
Difluoruro ácido de potasio, en solución	154	3421	2-Dimetilaminoetanol	132	2051
Difluoruro ácido de potasio, sólido	154	1811	Dimetilaminoetanolamina	132	2051
Difluoruro ácido de sodio	154	2439	Dimetilaminoetil metacrilato	153P	2522
Difluoruro de oxígeno	124	2190	N,N-dimetilanilina	153	2253
Difluoruro de oxígeno, comprimido	124	2190	2,3-Dimetilbutano	128	2457
Difluoruros de hidrógeno, en solución, n.e.p.	154	3471	1,3-Dimetilbutilamina	132	2379
Difluoruros de hidrógeno, n.e.p.	154	1740	Dimetilciclohexanos	128	2263
Difluoruros de hidrógeno, sólidos, n.e.p.	154	1740	N,N-Dimetilciclohexilamina	132	2264
Difosgeno	125	1076	Dimetilciclohexilamina	132	2264
Dihidrofluoruro amónico, en solución	154	2817	Dimetilcinc	135	1370
2,3-Dihidropirano	127	2376	Dimetildiclorosilano	155	1162
Diisobutilamina	132	2361	Dimetildiétoxisilano	127	2380
Diisobutilcetona	128	1157	Dimetildioxanos	127	2707
Diisobutileno, compuestos isoméricos de	128	2050	Dimetileterato de trifluoro de boro	139	2965
Diisocianato de hexametileno	156	2281	Dimetiletrato de trifluoro de boro	139	2965
Diisocianato de isoforona	156	2290	N,N-Dimetilformamida	129	2265
Diisocianato de tolueno	156	2078	1,1-Dimetilhidrazina	131	1163
Diisocianato de trimetilhexametileno	156	2328	1,2-Dimetilhidrazina	131	2382
Diisopropilamina	132	1158	Dimetilhidrazina, asimétrica	131	1163
Dímero de la acroleína, estabilizado	129P	2607	Dimetilhidrazina, simétrica	131	2382
Dimetilamina, anhidra	118	1032	2,2-Dimetilpropano	115	2044
Dimetilamina, en solución	132	1160	Dimetil-N-propilamina	132	2266
Dimetilamina, en solución acuosa	132	1160	Dimetilzinc	135	1370
			1,1-Dimetoxietano	127	2377
			1,2-Dimetoxietano	127	2252
			Dimetoximetano	127	1234
			Dinitrato de isosorbida, mezcla de	133	2907
			Dinitroanilinas	153	1596
			Dinitrobenzenos	152	1597

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Dinitrobencenos, líquidos	152	1597
Dinitrobencenos, sólidos	152	1597
Dinitrobencenos, sólidos	152	3443
Dinitroclorobencenos	153	1577
Dinitro-o-cresol	153	1598
Dinitro-o-cresolato amónico, en solución	141	3424
Dinitro-o-cresolato amónico, sólido	141	1843
Dinitro-o-cresolato de amonio	141	1843
Dinitro-o-cresolato de amonio, en solución	141	3424
Dinitro-o-cresolato de amonio, sólido	141	1843
Dinitro-o-cresolato de sodio, húmedo	113	1348
Dinitro-o-cresolato de sodio, húmedo con un mínimo del 15% de agua	113	1348
Dinitro-o-cresolato sódico, húmedo con un mínimo del 10% de agua	113	3369
Dinitro-o-cresolato sódico, húmedo con un mínimo del 15% de agua	113	1348
Dinitrofenolatos, húmedos con un mínimo del 15% de agua	113	1321
Dinitrofenol, en solución	153	1599
Dinitrofenol, húmedo con no menos del 15% de agua	113	1320
Dinitroresorcina, húmeda con no menos del 15% de agua	113	1322
Dinitroresorcinol, húmedo con no menos del 15% de agua	113	1322
Dinitrotoluenos	152	2038
Dinitrotoluenos, fundidos	152	1600
Dinitrotoluenos, líquidos	152	2038

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Dinitrotoluenos, sólidos	152	2038
Dinitrotoluenos, sólidos	152	3454
Dioxano	127	1165
Dióxido de azufre	125	1079
Dióxido de carbono	120	1013
Dióxido de carbono, comprimido	120	1013
Dióxido de carbono, líquido refrigerado	120	2187
Dióxido de carbono, sólido	120	1845
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno	115	1041
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno	115	1041
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno	119P	3300
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezclas de, con no más del 6% de óxido de etileno	126	1952
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezclas de, con no más del 9% de óxido de etileno	126	1952
Dióxido de carbono y óxido nitroso, mezcla de	126	1015
Dióxido de carbono y oxígeno, mezcla de	122	1014
Dióxido de carbono y oxígeno, mezcla de, comprimida	122	1014
Dióxido de cloro hidratado, congelado	143	9191
Dióxido de nitrógeno	124	1067
Dióxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de	124	1975

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Dióxido de plomo	141	1872	Dodeciltriclorosilano	156	1771
Dióxido de tiourea	135	3341	DP	125	1076
Dioxolano	127	1166	ED	151	1892
Dipenteno	128	2052	Electrolito ácido para baterías	157	2796
Dipropilamina	132	2383	Electrolito alcalino para acumuladores	154	2797
Dipropilcetona	128	2710	Elementos de batería, que contienen sodio	138	3292
Di-n-propiléter	127	2384	Emulsión de nitrato de amonio	140	3375
Dispersión de metal alcalino	138	1391	Encendedor para cigarrros, puros, (líquido inflamable)	128	1226
Dispersiones de metales alcalinoterreos	138	1391	Encendedores de cigarrillos, con gas inflamable	115	1057
Dispositivos de gas comprimido para inflar bolsas inflables	126	3353	Encendedores, sólidos, con líquido inflamable	133	2623
Dispositivos para gases lacrimógenos	159	1693	Epibromohidrina	131	2558
Dispositivos, pequeños, accionados por hidrocarburos gaseosos, con dispositivo de escape	115	3150	Epiclorhidrina	131P	2023
Disulfuro de carbono	131	1131	1,2-Epoxi-3-etoxipropano	127	2752
Disulfuro de dimetilo	130	2381	Equipo para identificación de gases	123	9035
Disulfuro de selenio	153	2657	Equipo químico	171	3316
Disulfuro de titanio	135	3174	Esteres, n.e.p.	127	3272
Ditionito cálcico	135	1923	Estibina	119	2676
Ditionito de calcio	135	1923	Estireno, monómero de, estabilizado	128P	2055
Ditionito de cinc	171	1931	Estricnina	151	1692
Ditionito de potasio	135	1929	Estricnina, sales de	151	1692
Ditionito de sodio	135	1384	Estuche de primeros auxilios	171	3316
Ditionito de zinc	171	1931	Estuche químico	154	1760
Ditionito potásico	135	1929	Estuche químico	171	3316
Ditionito sódico	135	1384	Etano	115	1035
Ditiopirofosfato de tetraetilo	153	1704	Etano, comprimido	115	1035
Ditiopirofosfato de tetraetilo, seco, líquido o mezcla de	153	1704	Etano, líquido refrigerado	115	1961
DM	154	1698	Etanol	127	1170
			Etanol, en solución	127	1170

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Etanolamina	153	2491	Eter vinílico, estabilizado	128P	1167
Etanolamina, soluciones de	153	2491	Eter vinil isobutílico, estabilizado	127P	1304
Etanol y Combustible para motores, mezcla de, con más del 10% del etanol	127	3475	Eteres butílicos	128	1149
Etanol y Gasolina, mezcla de, con más del 10% del etanol	127	3475	Eteres dibutílicos	128	1149
Etano y propano, mezcla de, líquido refrigerado	115	1961	Eteres, n.e.p.	127	3271
Eter alilglicídico	129	2219	Etilacetileno, estabilizado	116P	2452
Eter dialílico	131P	2360	Etil amil cetona	128	2271
Eter 2,2'-diclorodietílico	152	1916	Etilamina	118	1036
Eter dicloroetílico	152	1916	Etilamina, en solución acuosa, con no menos del 50% pero no más del 70% de etilamina	132	2270
Eter dicloroisopropílico	153	2490	2-Etilanilina	153	2273
Eter dietílico	127	1155	N-Etilanilina	153	2272
Eter dietílico del etilenglicol	127	1153	Etilbenceno	130	1175
Eter diisopropílico	127	1159	N-Etil-N-bencilanilina	153	2274
Eter dimetílico	115	1033	N-Etilbenciltoluidinas	153	2753
Eter di-n-propílico	127	2384	N-Etilbenciltoluidinas, líquidas	153	2753
Eter dipropílico	127	2384	N-Etilbenciltoluidinas, sólidas	153	2753
Eter divinílico, estabilizado	128P	1167	N-Etilbenciltoluidinas, sólidas	153	3460
Eter etílico	127	1155	2-Etilbutanol	129	2275
Eter etílico de 2-bromoetilo	130	2340	Etil butíl éter	127	1179
Eter etil metílico	115	1039	2-Etilbutiraldehído	130	1178
Eter etil vinílico, estabilizado	127P	1302	Etildicloroarsina	151	1892
Eter metil etílico	115	1039	Etildiclorosilano	139	1183
Eter metílico	115	1033	Etilenclorhidrina	131	1135
Eter monobutílico del etilenglicol	152	2369	Etilenclorohidrina	131	1135
Eter monoetílico del etilenglicol	127	1171	Etilendiamina	132	1604
Eter monometílico del etilenglicol	127	1188	Etilenimina, estabilizada	131P	1185
Eter perfluoroetilvinílico	115	3154	Etileno	116P	1962
Eter perfluorometilvinílico	115	3153	Etileno, acetileno y propileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno	115	3138

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Etileno, comprimido	116P	1962	Feniletano	130	1175
Etileno, líquido refrigerado	115	1038	Fenilhidrazina	153	2572
Etilfenildiclorosilano	156	2435	Fenilmercaptano	131	2337
Etilhexaldehídos	129	1191	Feniltriclorosilano	156	1804
2-Etilhexilamina	132	2276	Fenolatos, líquidos	154	2904
2-Etilhexilcloroformiato	156	2748	Fenolatos, sólidos	154	2905
Etilmercaptano	129	2363	Fenol, en solución	153	2821
Etilmetilcetona	127	1193	Fenol, fundido	153	2312
1-Etil piperidina	132	2386	Fenol, sólido	153	1671
Etil propil éter	127	2615	Ferrocerio	170	1323
N-Etiltoluidinas	153	2754	Ferrosilicio	139	1408
Etiltriclorosilano	155	1196	Ferrosilicio de litio	139	2830
Explosivo A	112	—	Ferrosilicon de aluminio, en polvo	139	1395
Explosivo B	112	—	Fertilizante, solución amoniacal de, con amoniaco libre	125	1043
Explosivo C	114	—	Fibras, animal o vegetal o sintética, con aceite, n.e.p.	133	1373
Explosivo desensibilizado, líquido, n.e.p.	128	3379	Fibras, animal o vegetal, quemadas, mojadas o húmedas	133	1372
Explosivo desensibilizado, sólido, n.e.p.	133	3380	Fibras, impregnadas con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.p.	133	1353
Explosivos, división 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6	112	—	Fibras, impregnadas de nitrocelulosa poco nitrada, n.e.p.	133	1353
Explosivos, división 1.4	114	—	Fibras, vegetal, secas	133	3360
Extintores de incendios, cargas de, líquido corrosivo	154	1774	Filtros de membrana de nitrocelulosa	133	3270
Extintores de incendios, con gas comprimido	126	1044	Fluido para la puesta en marcha de motores	115	1960
Extintores de incendios, con gas licuado	126	1044	Fluobenceno	130	2387
Extractos aromáticos, líquidos	127	1169	Flúor	124	1045
Extractos saborizantes, líquidos	127	1197	Fluoranilinas	153	2941
Extractos saporíferos, líquidos	127	1197	Flúor, comprimido	124	1045
Fenetidinas	153	2311			
Fenilacetnitrilo, líquido	152	2470			
Fenilendiaminas	153	1673			

Nombre del Material **Número de Guía** **Número de Identificación**

Flúor, líquido refrigerado (líquido criogénico)	167	9192
Fluoroacetato de potasio	151	2628
Fluoroacetato de sodio	151	2629
Fluoroanilinas	153	2941
Fluorobenceno	130	2387
Fluorosilicato amónico	151	2854
Fluorosilicato de amonio	151	2854
Fluorosilicato de cinc	151	2855
Fluorosilicato de magnesio	151	2853
Fluorosilicato de potasio	151	2655
Fluorosilicato de sodio	154	2674
Fluorosilicato de zinc	151	2855
Fluorosilicato magnésico	151	2853
Fluorosilicatos, n.e.p.	151	2856
Fluorotoluenos	130	2388
Fluoruro ácido de amonio, sólido	154	1727
Fluoruro ácido de amonio, solución de	154	2817
Fluoruro amónico	154	2505
Fluoruro crómico, en solución	154	1757
Fluoruro crómico, sólido	154	1756
Fluoruro de amonio	154	2505
Fluoruro de carbonilo	125	2417
Fluoruro de carbonilo, comprimido	125	2417
Fluoruro de etilo	115	2453
Fluoruro de hidrógeno, anhidro	125	1052
Fluoruro de metilo	115	2454
Fluoruro de perclorilo	124	3083
Fluoruro de potasio	154	1812
Fluoruro de potasio, en solución	154	3422
Fluoruro de potasio, sólido	154	1812

Nombre del Material **Número de Guía** **Número de Identificación**

Fluoruro de sodio	154	1690
Fluoruro de sodio, en solución	154	3415
Fluoruro de sodio, sólido	154	1690
Fluoruro de sulfurilo	123	2191
Fluoruro de vinilo, estabilizado	116P	1860
Fluoruro potásico	154	1812
Fluoruro potásico, en solución	154	3422
Fluoruro potásico, sólido	154	1812
Fluoruro sódico	154	1690
Fluoruro sódico, en solución	154	3415
Fluoruro sódico, sólido	154	1690
Fluosilicato amónico	151	2854
Fluosilicato de cinc	151	2855
Fluosilicato de potasio	151	2655
Fluosilicato magnésico	151	2853
Fluosilicatos, n.e.p.	151	2856
Fluotoluenos	130	2388
Formaldehído, en solución, inflamable	132	1198
Formaldehído, soluciones de (Formalina) (corrosiva)	132	2209
Formaldehídos, soluciones de (Formalina)	132	1198
Formiato de alilo	131	2336
Formiato de n-butilo	129	1128
Formiato de etilo	129	1190
Formiato de isobutilo	129	2393
Formiato de metilo	129	1243
Formiatos de amilo	129	1109
Formiatos de propilo	129	1281
9-Fosfabciclononanos	135	2940
Fosfamina	119	2199
Fosfato ácido de amilo	153	2819
Fosfato ácido de butilo	153	1718

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Fosfato ácido de disiooctilo	153	1902	Fosforo orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido	123	1955
Fosfato ácido de isopropilo	153	1793	Fósforo, rojo	133	1338
Fosfato de butilo ácido	153	1718	Fósforo, rojo, amorfo	133	1338
Fosfato de tricresilo	151	2574	Fósforos, de cera "Vesta"	133	1945
Fosfato orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido	123	1955	Fósforos, de seguridad (en estuches cartones o cajas)	133	1944
Fosfato orgánico, mezclado con gas comprimido	123	1955	Fósforos, distintos de los de seguridad	133	1331
Fosfina	119	2199	Fósforos resistentes al viento	133	2254
Fosfinas de ciclooctadieno	135	2940	Fosfuro aluminico	139	1397
Fosfito de plomo, dibásico	133	2989	Fosfuro cálcico	139	1360
Fosfito de trietilo	130	2323	Fosfuro de aluminio	139	1397
Fosfito de trimetilo	130	2329	Fosfuro de calcio	139	1360
Fosfito trietilico	130	2323	Fosfuro de cinc	139	1714
Fosfito trimetilico	130	2329	Fosfuro de estroncio	139	2013
Fósforo, amarillo, en solución	136	1381	Fosfuro de magnesio	139	2011
Fósforo, amarillo, fundido	136	2447	Fosfuro de magnesio y aluminio	139	1419
Fósforo, amarillo, seco	136	1381	Fosfuro de potasio	139	2012
Fósforo, amarillo, seco o sumergido en agua o en solución	136	1381	Fosfuro de sodio	139	1432
Fósforo, amarillo, sumergido en agua	136	1381	Fosfuro de zinc	139	1714
Fósforo, amorfo	133	1338	Fosfuro magnésico	139	2011
Fósforo, amorfo, rojo	133	1338	Fosfuro potásico	139	2012
Fósforo, blanco, en solución	136	1381	Fosfuro sódico	139	1432
Fósforo, blanco, fundido	136	2447	Fosfuros estánnicos	139	1433
Fósforo, blanco, seco	136	1381	Fosgeno	125	1076
Fósforo, blanco, seco o sumergido en agua o en solución	136	1381	Furaldehídos	132P	1199
Fósforo, blanco, sumergido en agua	136	1381	Furano	128	2389
Fosforodichloridato de etilo	154	2927	Furfural	132P	1199
			Furfuraldehídos	132P	1199
			Furfurilamina	132	2526
			GA	153	2810
			Galio	172	2803

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas comprimido, comburente, n.e.p.	122	3156
Gas comprimido, inflamable, n.e.p.	115	1954
Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, n.e.p.	126	1956
Gas comprimido, oxidante, n.e.p.	122	3156
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p.	123	3304
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	123	3304
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	123	3304

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	123	3304
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	123	3304
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p.	119	3305
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3305
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3305
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3305
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3305
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p.	119	1953
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	1953
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	1953

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Gas comprimido, tóxico, n.e.p.	123	1955
--------------------------------	-----	------

Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	123	1955
---	-----	------

Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	123	1955
---	-----	------

Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	123	1955
---	-----	------

Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	123	1955
---	-----	------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p.	124	3306
---	-----	------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	124	3306
--	-----	------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	124	3306
--	-----	------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	124	3306
--	-----	------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	124	3306
--	-----	------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p.	124	3303
--	-----	------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	124	3303
---	-----	------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	124	3303
---	-----	------

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	124	3303
---	-----	------

Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	124	3303
---	-----	------

Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p.	123	3304
---	-----	------

Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	123	3304
--	-----	------

Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	123	3304
--	-----	------

Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	123	3304
--	-----	------

Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	123	3304
--	-----	------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p.	119	3305
---	-----	------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3305
--	-----	------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3305
--	-----	------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3305
--	-----	------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3305
--	-----	------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p.	119	1953
--	-----	------

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	1953
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	1953
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	1953
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	1953
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, n.e.p.	123	1955
----------------------------------	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	123	1955
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	123	1955
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	123	1955
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	123	1955
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p.	124	3306
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	124	3306
--	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	124	3306
--	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	124	3306
--	------------	-------------

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	124	3306
--	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p.	124	3303
--	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	124	3303
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	124	3303
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	124	3303
---	------------	-------------

Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	124	3303
---	------------	-------------

Gas de hidrocarburo, comprimido, n.e.p.	115	1964
---	------------	-------------

Gas de hidrocarburo, licuado, n.e.p.	115	1965
--------------------------------------	------------	-------------

Gas de hidrocarburo, mezcla de, comprimido, n.e.p.	115	1964
--	------------	-------------

Gas de hulla	119	1023
--------------	------------	-------------

Gas de hulla, comprimido	119	1023
--------------------------	------------	-------------

Gas de petróleo	119	1071
-----------------	------------	-------------

Gas de petróleo, comprimido	119	1071
-----------------------------	------------	-------------

Gas dispersante, n.e.p.	126	1078
-------------------------	------------	-------------

Gas dispersante, n.e.p., (inflamable)	115	1954
---------------------------------------	------------	-------------

Gases de hidrocarburos, mezclas de, licuados, n.e.p.	115	1965
--	------------	-------------

Gases de petróleo, licuados	115	1075
-----------------------------	------------	-------------

Gases lacrimógenos, sustancia líquida para la fabricación de, n.e.p.	159	1693
--	------------	-------------

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gases lacrimógenos, sustancia sólida para la fabricación de, n.e.p.	159	1693	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3355
Gases lacrimógenos, sustancia líquida para la fabricación de, n.e.p.	159	1693	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p.	119	3355
Gases lacrimógenos, sustancia sólida para la fabricación de, n.e.p.	159	1693	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3355
Gases lacrimógenos, sustancia sólida para la fabricación de, n.e.p.	159	3448	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3355
Gases raros, mezclas de	121	1979	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3355
Gases raros, mezclas de, comprimidos	121	1979	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3355
Gases raros y nitrógeno, mezclas de	121	1981	Gas licuado, comburente, n.e.p.	122	3157
Gases raros y nitrógeno, mezclas de, comprimido	121	1981	Gas licuado de petróleo	115	1075
Gases raros y oxígeno, mezcla de	121	1980	Gas licuado, inflamable, n.e.p.	115	3161
Gases raros y oxígeno, mezcla de, comprimido	121	1980	Gas licuado, n.e.p.	126	3163
Gas insecticida, inflamable, n.e.p.	115	1954	Gas licuado, no inflamable, cargado con nitrógeno, dióxido de carbono o aire	120	1058
Gas insecticida, inflamable, n.e.p.	115	3354	Gas licuado, oxidante, n.e.p.	122	3157
Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p.	119	3355	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p.	123	3308
Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3355	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	123	3308
Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3355	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	123	3308
Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3355	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	123	3308

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	123	3308
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p.	119	3309
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3309
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3309
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3309
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3309
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p.	119	3160
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3160
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3160
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3160
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3160
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, n.e.p.	123	3162
-----------------------------	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	123	3162
--	------------	-------------

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	123	3162
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	123	3162
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	123	3162
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p.	124	3310
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	124	3310
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	124	3310
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	124	3310
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	124	3310
---	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p.	124	3307
---------------------------------------	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	124	3307
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	124	3307
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	124	3307
--	------------	-------------

Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	124	3307
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p.	123	3308
--	------------	-------------

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	123	3308
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	123	3308
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	123	3308
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	123	3308
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p.	119	3309
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3309
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3309
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3309
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3309
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p.	119	3160
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3160
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3160
--	------------	-------------

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3160
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3160
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, n.e.p.	123	3162
-------------------------------	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	123	3162
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	123	3162
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	123	3162
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	123	3162
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p.	124	3310
--	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	124	3310
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	124	3310
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	124	3310
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	124	3310
---	------------	-------------

Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p.	124	3307
---	------------	-------------

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	124	3307
Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	124	3307
Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	124	3307
Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	124	3307
Gas, líquido refrigerado, inflamable, n.e.p.	115	3312
Gas, líquido refrigerado, n.e.p.	120	3158
Gas, líquido refrigerado, oxidante, n.e.p.	122	3311
Gas natural, comprimido	115	1971
Gas natural, licuado (líquido criogénico)	115	1972
Gas natural, líquido refrigerado (líquido criogénico)	115	1972
Gasohol	128	1203
Gasoleo	128	1202
Gasolina	128	1203
Gasolina y etanol, mezcla de, con más del 10% del etanol	127	3475
Gas refrigerante, n.e.p.	126	1078
Gas refrigerante, n.e.p. (inflamable)	115	1954
Gas refrigerante R-12	126	1028
Gas refrigerante R-12B1	126	1974

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas refrigerante R-12 y gas refrigerante R-152a, mezcla azeotrópica de, con el 74% de gas refrigerante R-12	126	2602
Gas refrigerante R-13	126	1022
Gas refrigerante R-13B1	126	1009
Gas refrigerante R-13 y gas refrigerante R-23, mezcla azeotrópica de, con el 60% de gas refrigerante R-13	126	2599
Gas refrigerante R-14	126	1982
Gas refrigerante R-14, comprimido	126	1982
Gas refrigerante R-21	126	1029
Gas refrigerante R-22	126	1018
Gas refrigerante R-23	126	1984
Gas refrigerante R-23 y gas refrigerante R-13, mezcla azeotrópica de, con el 60% de gas refrigerante R-13	126	2599
Gas refrigerante R-32	115	3252
Gas refrigerante R-40	115	1063
Gas refrigerante R-41	115	2454
Gas refrigerante R-114	126	1958
Gas refrigerante R-115	126	1020
Gas refrigerante R-116	126	2193
Gas refrigerante R-116, comprimido	126	2193
Gas refrigerante R-124	126	1021
Gas refrigerante R-125	126	3220
Gas refrigerante R-133a	126	1983
Gas refrigerante R-134a	126	3159
Gas refrigerante R-142b	115	2517
Gas refrigerante R-143a	115	2035
Gas refrigerante R-152a	115	1030

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas refrigerante R-152a y gas refrigerante R-12, mezcla azeotrópica de, con el 74% de gas refrigerante R-12	126	2602	GLP	115	1075
Gas refrigerante R-161	115	2453	Gluconato de mercurio	151	1637
Gas refrigerante R-218	126	2424	GNL (líquido criogénico)	115	1972
Gas refrigerante R-227	126	3296	Granadas de gas lacrimógeno	159	1700
Gas refrigerante R-404A	126	3337	Gránulos de magnesio, recubiertos	138	2950
Gas refrigerante R-407A	126	3338	Gránulos de poliestireno, expansibles	133	2211
Gas refrigerante R-407B	126	3339	Gránulos poliméricos, expansibles	133	2211
Gas refrigerante R-407C	126	3340	H	153	2810
Gas refrigerante R-500 (mezcla azeotrópica de gas refrigerante R-12 y gas refrigerante R-152a con aproximadamente el 74% de gas refrigerante R-12)	126	2602	Hafnio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua	170	1326
Gas refrigerante R-502	126	1973	Hafnio, en polvo, seco	135	2545
Gas refrigerante R-503 (gas refrigerante R-13 y gas refrigerante R-23, mezcla azeotrópica de, con el 60% de gas refrigerante R-13)	126	2599	Haluros de alquilos de aluminio	135	3052
Gas refrigerante R-1132a	116P	1959	Haluros de alquilos de aluminio, líquidos	135	3052
Gas refrigerante R-1216	126	1858	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos	135	3052
Gas refrigerante R-1318	126	2422	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos	135	3461
Gas refrigerante RC-318	126	1976	Haluros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.	138	3049
GB	153	2810	Haluros de alquilos metálicos, n.e.p.	138	3049
GD	153	2810	Haluros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.	138	3049
GD (Espeso)	153	2810	Haluros de arilos metálicos, n.e.p.	138	3049
Gel de nitrato de amonio	140	3375	Harina de pescado, estabilizada	171	2216
Generador químico de oxígeno	140	3356	Harina de pescado, no estabilizada	133	1374
Generador químico de oxígeno, agotado	140	3356	HD	153	2810
Germanio	119	2192	Helio	121	1046
GF	153	2810			
Glicidaldehído	131P	2622			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Helio, comprimido	121	1046
Helio, líquido refrigerado (líquido criogénico)	120	1963
Heno, mojado, húmedo o contaminado con aceite	133	1327
Heptafluoropropano	126	3296
n-Heptaldehído	129	3056
Heptanos	128	1206
Heptasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo blanco o amarillo	139	1339
n-Hepteno	128	2278
Hexacloroacetona	153	2661
Hexaclorobenceno	152	2729
Hexaclorobutadieno	151	2279
Hexaclorociclopentadieno	151	2646
Hexaclorofeno	151	2875
Hexadeciltriclorosilano	156	1781
Hexadieno	130	2458
Hexafluoroacetona	125	2420
Hexafluoretano	126	2193
Hexafluoretano, comprimido	126	2193
Hexafluoroacetona	125	2420
Hexafluoropropileno	126	1858
Hexafluoruro de azufre	126	1080
Hexafluoruro de selenio	125	2194
Hexafluoruro de telurio	125	2195
Hexafluoruro de tungsteno	125	2196
Hexafluoruro de uranio	166	2978
Hexafluoruro de uranio, fisionable, que contiene más del 1.0% de uranio-235	166	2977
Hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado	166	2978

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Hexaldehído	130	1207
Hexametilendiamina, sólida	153	2280
Hexametilendiamina, solución de	153	1783
Hexametenimina	132	2493
Hexametenotetramina	133	1328
Hexametilentetramina	133	1328
Hexamina	133	1328
Hexanoles	129	2282
Hexanos	128	1208
1-Hexeno	128	2370
Hexiltriclorosilano	156	1784
Hidrato de hexafluoroacetona, sólido	151	3436
Hidrato de hexafluoroacetona	151	2552
Hidrato de hexafluoroacetona, líquido	151	2552
Hidrato de hexafluoroacetona, sólido	151	3436
Hidrazina, anhidra	132	2029
Hidrazina, hidratada	153	2030
Hidrazina, solución acuosa, con más del 37% de hidrazina	153	2030
Hidrazina, solución acuosa, con más del 64% de hidrazina	132	2029
Hidrazina, solución acuosa de, con no menos del 37% pero no más del 64% de hidrazina	153	2030
Hidrazina, solución acuosa de, con un máximo del 37%, en masa de hidrazina	152	3293
Hidrocarburos, líquidos, n.e.p.	128	3295
Hidrocarburos terpénicos, n.e.p.	128	2319
Hidrógeno	115	1049

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Hidrógeno absorbido en hidruro metálico	115	9279	Hidroquinona	153	2662
Hidrógeno, comprimido	115	1049	Hidroquinona, en solución	153	3435
Hidrógenodifluoruro de amonio, sólido	154	1727	Hidroquinona, sólida	153	2662
Hidrógenodifluoruro de potasio	154	1811	Hidrosulfido de sodio, solución de	154	2922
Hidrógenodifluoruro de potasio, en solución	154	3421	Hidrosulfito cálcico	135	1923
Hidrógenodifluoruro de potasio, sólido	154	1811	Hidrosulfito de calcio	135	1923
Hidrógenodifluoruro de sodio	154	2439	Hidrosulfito de cinc	171	1931
Hidrógenodifluoruros, en solución, n.e.p.	154	3471	Hidrosulfito de potasio	135	1929
Hidrógenodifluoruros, n.e.p.	154	1740	Hidrosulfito de sodio	135	1384
Hidrógenodifluoruros, sólidos, n.e.p.	154	1740	Hidrosulfito de zinc	171	1931
Hidrógeno en un dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico	115	3468	Hidrosulfito potásico	135	1929
Hidrógeno en un dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico embalado con un equipo	115	3468	Hidrosulfito sódico	135	1384
Hidrógeno en un dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico instalado en un equipo	115	3468	Hidrosulfuro de sodio, con menos del 25% de agua de cristalización	135	2318
Hidrógeno en un sistema de almacenamiento de hidruro metálico	115	3468	Hidrosulfuro de sodio, con no menos del 25% de agua de cristalización	154	2949
Hidrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)	115	1966	Hidrosulfuro sódico, con menos del 25% de agua de cristalización	135	2318
Hidrógeno y metano, mezcla de, comprimida	115	2034	Hidrosulfuro sódico, con no menos del 25% de agua de cristalización	154	2949
Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de	119	2600	1-Hidroxibenzotriazol, anhidro, humidificado con un mínimo del 20% de agua	113	3474
Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de, comprimida	119	2600	Hidróxido de amonio	154	2672
			Hidróxido de amonio, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco	154	2672
			Hidróxido de cesio	157	2682
			Hidróxido de cesio, en solución	154	2681
			Hidróxido de fenilmercurio	151	1894
			Hidróxido de litio	154	2680

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Hidróxido de litio, en solución	154	2679	Hidruro cálcico	138	1404
Hidróxido de litio, monohidratado	154	2680	Hidruro de aluminio	138	2463
Hidróxido de litio, sólido	154	2680	Hidruro de aluminio y sodio	138	2835
Hidróxido de potasio, en escamas	154	1813	Hidruro de calcio	138	1404
Hidróxido de potasio, seco, sólido	154	1813	Hidruro de circonio	138	1437
Hidróxido de potasio, sólido	154	1813	Hidruro de litio	138	1414
Hidróxido de potasio, solución de	154	1814	Hidruro de litio, sólido, fundido	138	2805
Hidróxido de rubidio	154	2678	Hidruro de litio y aluminio	138	1410
Hidróxido de rubidio, en solución	154	2677	Hidruro de magnesio	138	2010
Hidróxido de rubidio, sólido	154	2678	Hidruro de sodio	138	1427
Hidróxido de sodio, en escamas	154	1823	Hidruro de titanio	170	1871
Hidróxido de sodio, en granulos	154	1823	Hidruro etéreo de litio y aluminio	138	1411
Hidróxido de sodio, en solución	154	1824	Hidruro magnésico	138	2010
Hidróxido de sodio, granular	154	1823	Hidruro sódico	138	1427
Hidróxido de sodio, seco	154	1823	Hidruro sódico aluminico	138	2835
Hidróxido de sodio, sólido	154	1823	Hidruros de alquil de aluminio	138	3076
Hidróxido de tetrametilamonio	153	1835	Hidruros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.	138	3050
Hidróxido de tetrametilamonio, en solución	153	1835	Hidruros de alquilos metálicos, n.e.p.	138	3050
Hidróxido de tetrametilamonio, sólido	153	3423	Hidruros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.	138	3050
Hidróxido fenilmercurico	151	1894	Hidruros de arilos metálicos, n.e.p.	138	3050
Hidróxido potásico, sólido	154	1813	Hidruros metálicos, inflamables, n.e.p.	170	3182
Hidróxido potásico, solución de	154	1814	Hidruros metálicos, n.e.p.	138	1409
Hidróxido sódico, en solución	154	1824	Hidruros metálicos, reactivos con el agua, n.e.p.	138	1409
Hidróxido sódico, sólido	154	1823	Hielo seco	120	1845
Hidruro aluminico	138	2463	Hierro, esponja gastado	135	1376
			Hierro pentacarbonilo	131	1994
			Hipoclorito bórico, con más del 22% de cloro activo	141	2741

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Hipoclorito cálcico en mezcla, seco, con más del 10% pero no más del 39% de cloro libre	140	2208	Hipoclorito, en solución, con más del 5% de cloro disponible	154	1791
Hipoclorito cálcico, hidratado, con no menos del 5.5% y un máximo del 16% de agua	140	2880	Hipocloritos, inorgánicos, n.e.p.	140	3212
Hipoclorito cálcico, mezcla hidratada de, con no menos del 5.5% pero no más del 16% de agua	140	2880	HL	153	2810
Hipoclorito cálcico, seco	140	1748	HN-1	153	2810
Hipoclorito cálcico, seco o mezcla de, con más del 39% de cloro activo (con 8.8% de oxígeno activo)	140	1748	HN-2	153	2810
Hipoclorito de bario, con más del 22% de cloro activo	141	2741	HN-3	153	2810
Hipoclorito de ter-butilo	135	3255	3,3'-Iminodipropilamina	153	2269
Hipoclorito de calcio en mezcla, seco, con más del 10% pero no más del 39% de cloro libre	140	2208	Infladores de bolsas de aire, gas comprimido	126	3353
Hipoclorito de calcio, hidratado, con no menos del 5.5% y un máximo del 16% de agua	140	2880	Infladores de bolsas de aire, pirotécnico	171	3268
Hipoclorito de calcio, mezcla hidratada de, con no menos del 5.5% pero no más del 16% de agua	140	2880	Infladores para bolsas de aire	171	3268
Hipoclorito de calcio, seco	140	1748	Insecticida, gas de, n.e.p.	126	1968
Hipoclorito de calcio, seco o mezcla de, con más del 39% de cloro activo (con 8.8% de oxígeno activo)	140	1748	Insecticida, gas de, tóxico, n.e.p.	123	1967
Hipoclorito de litio, mezcla de	140	1471	Insecticida, gas de, venenoso, n.e.p.	123	1967
Hipoclorito de litio, mezclas de, secas	140	1471	Insecticida, gaseoso, inflamable, n.e.p.	115	3354
Hipoclorito de litio, seco	140	1471	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p.	119	3355
Hipoclorito, en solución	154	1791	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3355
			Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3355
			Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3355
			Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3355
			Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p.	119	3355

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	119	3355
Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	119	3355
Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	119	3355
Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	119	3355
IPDI	156	2290
Isobutano	115	1075
Isobutano	115	1969
Isobutano, en mezcla	115	1075
Isobutano, en mezcla	115	1969
Isobutanol	129	1212
Isobutilamina	132	1214
Isobutileno	115	1055
Isobutileno	115	1075
Isobutiraldehído	130	2045
Isobutirato de etilo	129	2385
Isobutirato de isobutilo	130	2528
Isobutirato de isopropilo	127	2406
Isobutironitrilo	131	2284
Isocianatobenzotri fluoruros	156	2285
Isocianato de n-butilo	155	2485
Isocianato de ter-butilo	155	2484
Isocianato de ciclohexilo	155	2488
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo, líquido	156	2236
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo, sólido	156	3428
Isocianato de etilo	155	2481

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Isocianato de fenilo	155	2487
Isocianato de isobutilo	155	2486
Isocianato de isopropilo	155	2483
Isocianato de metilo	155	2480
Isocianato de metoximetilo	155	2605
Isocianato de n-propilo	155	2482
Isocianato, en soluciones, n.e.p.	155	2206
Isocianato, en soluciones, n.e.p.	155	2478
Isocianato, en solución, inflamable, tóxico, n.e.p.	155	2478
Isocianato, en solución, inflamable, venenoso, n.e.p.	155	2478
Isocianato, en solución, tóxico, inflamable, n.e.p.	155	3080
Isocianato, en solución, tóxico, n.e.p.	155	2206
Isocianato, en solución, venenoso, inflamable, n.e.p.	155	3080
Isocianato, en solución, venenoso, n.e.p.	155	2206
Isocianatos de diclorofenilo	156	2250
Isocianatos, inflamables, tóxicos, n.e.p.	155	2478
Isocianatos, inflamables, venenosos, n.e.p.	155	2478
Isocianatos, n.e.p.	155	2206
Isocianatos, n.e.p.	155	2478
Isocianatos, n.e.p.	155	3080
Isocianato, soluciones de, n.e.p.	155	3080
Isocianatos, tóxicos, inflamables, n.e.p.	155	3080
Isocianatos, tóxicos, n.e.p.	155	2206

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Isocianatos, venenosos, inflamables, n.e.p.	155	3080	Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.p., con punto de inflamación superior a 37.8°C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación	128	3256
Isocianatos, venenosos, n.e.p.	155	2206			
Isoforondiamina	153	2289			
Isoforondiisocianato	156	2290	Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.p., con punto de inflamación superior a 60.5°C, a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación	128	3256
Isoheptenos	128	2287			
Isohexenos	128	2288			
Isooctano	128	1262			
Isooctenos	128	1216			
Isopentano	128	1265	Líquido a temperatura elevada, n.e.p., igual o arriba de 100°C e inferior a su punto de inflamación	128	3257
Isopentenos	128	2371			
Isopreno, estabilizado	130P	1218			
Isopropanol	129	1219	Líquido comburente, corrosivo, n.e.p.	140	3098
Isopropenilbenceno	128	2303			
Isopropilamina	132	1221	Líquido comburente, n.e.p.	140	3139
Isopropilbenceno	130	1918	Líquido comburente, tóxico, n.e.p.	142	3099
Isosorbida-5-mononitrato	133	3251			
Isotiocianato de alilo, estabilizado	155	1545	Líquido combustible, n.e.p.	128	1993
Isotiocianato de metilo	131	2477	Líquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.	154	3264
Isovalerato de metilo	130	2400	Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.	153	3265
Isovalerianato de metilo	130	2400			
Keroseno	128	1223	Líquido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.	154	3266
Lactato de antimonio	151	1550	Líquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.	153	3267
Lactato de etilo	129	1192			
Lana, residuo de, húmedo	133	1387	Líquido corrosivo, comburente, n.e.p.	140	3093
Lewisita	153	2810	Líquido corrosivo, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	136	3301
Líquido alcalino cáustico, n.e.p.	154	1719	Líquido corrosivo, inflamable, n.e.p.	132	2920
			Líquido corrosivo, n.e.p.	154	1760

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido corrosivo, oxidante, n.e.p.	140	3093	Líquido de reacción espontánea, Tipo C	149	3223
Líquido corrosivo, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p.	138	3094	Líquido de reacción espontánea, Tipo C, con temperatura controlada	150	3233
Líquido corrosivo, que reacciona con el agua, n.e.p.	138	3094	Líquido de reacción espontánea, Tipo D	149	3225
Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p.	154	2922	Líquido de reacción espontánea, Tipo D, con temperatura controlada	150	3235
Líquido corrosivo, venenoso, n.e.p.	154	2922	Líquido de reacción espontánea, Tipo E	149	3227
Líquido de calentamiento espontáneo, corrosivo, inorgánico, n.e.p.	136	3188	Líquido de reacción espontánea, Tipo E, con temperatura controlada	150	3237
Líquido de calentamiento espontáneo, corrosivo, orgánico, n.e.p.	136	3185	Líquido de reacción espontánea, Tipo F	149	3229
Líquido de calentamiento espontáneo, inorgánico, n.e.p.	135	3186	Líquido de reacción espontánea, Tipo F, con temperatura controlada	150	3239
Líquido de calentamiento espontáneo, orgánico, n.e.p.	135	3183	Líquido halogenado irritante, n.e.p.	159	1610
Líquido de calentamiento espontáneo, tóxico, inorgánico, n.e.p.	136	3187	Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p.	132	2924
Líquido de calentamiento espontáneo, tóxico, orgánico, n.e.p.	136	3184	Líquido inflamable, n.e.p.	128	1993
Líquido de calentamiento espontáneo, venenoso, inorgánico, n.e.p.	136	3187	Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.	131	3286
Líquido de calentamiento espontáneo, venenoso, orgánico, n.e.p.	136	3184	Líquido inflamable, tóxico, n.e.p.	131	1992
Líquido de reacción espontánea, Tipo B	149	3221	Líquido inflamable, venenoso, corrosivo, n.e.p.	131	3286
Líquido de reacción espontánea, Tipo B, con temperatura controlada	150	3231	Líquido inflamable, venenoso, n.e.p.	131	1992
			Líquido oxidante, corrosivo, n.e.p.	140	3098
			Líquido oxidante, n.e.p.	140	3139
			Líquido oxidante, tóxico, n.e.p.	142	3099

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido oxidante, venenoso, n.e.p.	142	3099	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	154	3289
Líquido para acumulador, alcalino	154	2797	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	154	3289
Líquido para acumulador, alcalino, con equipo electrónico o dispositivo accionador	154	2797	Líquido tóxico, corrosivo, n.e.p.	154	2927
Líquido para acumulador, alcalino, dentro del acumulador	154	2797	Líquido tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	154	2927
Líquido para acumuladores, ácido	157	2796	Líquido tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	154	2927
Líquido pirofórico, inorgánico, n.e.p.	135	3194	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p.	154	2927
Líquido pirofórico, n.e.p.	135	2845	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	154	2927
Líquido pirofórico, orgánico, n.e.p.	135	2845	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	154	2927
Líquido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p.	138	3129	Líquido tóxico, inflamable, n.e.p.	131	2929
Líquido que reacciona con el agua, n.e.p.	138	3148	Líquido tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	131	2929
Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p.	139	3130	Líquido tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	131	2929
Líquido que reacciona con el agua, venenoso, n.e.p.	139	3130	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p.	131	2929
Líquido regulado para la aviación, n.e.p.	171	3334	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	131	2929
Líquido tóxico, comburente, n.e.p.	142	3122	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	131	2929
Líquido tóxico, comburente, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	142	3122			
Líquido tóxico, comburente, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	142	3122			
Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p.	154	3289			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido tóxico, inorgánico, n.e.p.	151	3287
Líquido tóxico, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	151	3287
Líquido tóxico, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	151	3287
Líquido tóxico, n.e.p.	153	2810
Líquido tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	153	2810
Líquido tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	153	2810
Líquido tóxico, orgánico, n.e.p.	153	2810
Líquido tóxico, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	153	2810
Líquido tóxico, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	153	2810
Líquido tóxico, oxidante, n.e.p.	142	3122
Líquido tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	142	3122
Líquido tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	142	3122
Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	142	3387
Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	142	3388
Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	154	3389

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	154	3390
Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	131	3383
Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	131	3384
Líquido tóxico por inhalación, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	151	3381
Líquido tóxico por inhalación, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	151	3382
Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	142	3387
Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	142	3388
Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	139	3385
Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	139	3386
Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p.	139	3123
Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	139	3123
Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	139	3123

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p. **139** 3123

Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **139** 3123

Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **139** 3123

Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p. **154** 3289

Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **154** 3289

Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **154** 3289

Líquido venenoso, corrosivo, n.e.p. **154** 2927

Líquido venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **154** 2927

Líquido venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **154** 2927

Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p. **154** 2927

Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **154** 2927

Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **154** 2927

Líquido venenoso, inflamable, n.e.p. **131** 2929

Líquido venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **131** 2929

Líquido venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **131** 2929

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p. **131** 2929

Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **131** 2929

Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **131** 2929

Líquido venenoso, inorgánico, n.e.p. **151** 3287

Líquido venenoso, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **151** 3287

Líquido venenoso, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **151** 3287

Líquido venenoso, n.e.p. **153** 2810

Líquido venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **153** 2810

Líquido venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **153** 2810

Líquido venenoso, orgánico, n.e.p. **153** 2810

Líquido venenoso, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **153** 2810

Líquido venenoso, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **153** 2810

Líquido venenoso, oxidante, n.e.p. **142** 3122

Líquido venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación) **142** 3122

Líquido venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) **142** 3122

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	142	3387
Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	142	3388
Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	154	3389
Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	154	3390
Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	131	3383
Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	131	3384
Líquido venenoso por inhalación, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	151	3381
Líquido venenoso por inhalación, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	151	3382
Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	142	3387
Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	142	3388
Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	139	3385
Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	139	3386

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.p.	139	3123
Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	139	3123
Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	139	3123
Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.p.	139	3123
Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	139	3123
Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	139	3123
Litio	138	1415
Litioferrosilicio	139	2830
Litiosilicio	138	1417
L (Lewisita)	153	2810
Lodo ácido	153	1906
Magnesio	138	1869
Magnesio, aleaciones de, en polvo	138	1418
Magnesio en polvo	138	1418
Magnesio, gránulos, recortes o tiras	138	1869
Magnesio o aleaciones de magnesio con más del 50% de magnesio, en recortes, gránulos o tiras	138	1869
Malononitrilo	153	2647
Maneb	135	2210

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Maneb, estabilizado	135	2968	Material magnetizado	171	2807
Maneb, preparación de, con no menos del 60% de maneb	135	2210	Material radiactivo, bulto de Tipo A, fisible, no en forma especial	165	3327
Maneb, preparación de, estabilizada	135	2968	Material radiactivo, bulto de Tipo A, forma especial, fisible	165	3333
Máquina refrigeradora	128	1993	Material radiactivo, bulto de Tipo A, forma especial, no fisionable o fisionable exceptuado	164	3332
Máquinas refrigeradoras, conteniendo gas licuado, inflamable, no venenoso, no corrosivo	115	1954	Material radiactivo, bulto de Tipo A, no en forma especial, no fisionable o fisionable exceptuado	163	2915
Máquinas refrigeradoras, que contienen gases líquidos inflamables, no tóxicos	115	3358	Material radiactivo, bulto de Tipo B(M), fisible	165	3329
Máquinas refrigeradoras, que contienen gases líquidos inflamables, no venenosos	115	3358	Material radiactivo, bulto de Tipo B(M) no fisionable o fisionable exceptuado	163	2917
Máquinas refrigeradoras, que contienen gases, no inflamable, no tóxico	126	2857	Material radiactivo, bulto de Tipo B(U), fisible	165	3328
Máquinas refrigeradoras, que contienen gases, no inflamable, no venenoso	126	2857	Material radiactivo, bulto de Tipo B(U) no fisionable o fisionable exceptuado	163	2916
Máquinas refrigeradoras, que contienen soluciones de amoníaco (UN2672)	126	2857	Material radiactivo, bulto de Tipo C	163	3323
Materia intermedia para colorantes, líquida, corrosiva, n.e.p.	154	2801	Material radiactivo, bulto de Tipo C, fisible	165	3330
Materia intermedia para colorantes, líquida, tóxica, n.e.p.	151	1602	Material radiactivo, bulto exceptuado, cantidad limitada de material	161	2910
Materia intermedia para colorantes, sólida, corrosiva, n.e.p.	154	3147	Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de torio natural	161	2909
Materia intermedia para colorantes, sólida, tóxica, n.e.p.	151	3143	Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de uranio gastado	161	2909
Materiales peligrosos en aparatos	171	3363	Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de uranio natural	161	2909

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Material radiactivo, bulto excluido, embalaje vacío de	161	2908
Material radiactivo, bulto excluido, instrumentos o artículos	161	2911
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE), n.e.p.	162	2912
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-I) no fisionable o fisionable exceptuado	162	2912
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-II), fisionable	165	3324
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-II) no fisionable o fisionable exceptuado	162	3321
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-III), fisionable	165	3325
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-III) no fisionable o fisionable exceptuado	162	3322
Material radiactivo, en forma especial, n.e.p.	164	2974
Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con torio natural	161	2910
Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con uranio empobrecido	161	2910
Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con uranio natural	161	2910

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Material radiactivo, envase exceptuado, cantidad limitada de material	161	2910
Material radiactivo, envase exceptuado, instrumentos o artículos	161	2910
Material radiactivo, envase exceptuado, o envase vacío	161	2910
Material radiactivo, fisionable, n.e.p.	165	2918
Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio	166	2978
Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, fisionable	166	2977
Material radiactivo, n.e.p.	163	2982
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS)	162	2913
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-I), fisionable	165	3326
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-I) no fisionable o fisionable exceptuado	162	2913
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-II), fisionable	165	3326
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-II) no fisionable o fisionable exceptuado	162	2913
Material radiactivo, transportado con arreglo o disposiciones especiales, fisible	165	3331
Material radiactivo, transportado con disposiciones especiales no fisionable o fisionable exceptuado	163	2919

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Material radiactivo, transportado en virtud de arreglos especiales no fisionable o fisionable exceptuado	163	2919	Mercaptano, mezcla de, líquido, tóxico, inflamable, n.e.p.	131	3071
Material relacionado con la pintura (corrosivo)	153	3066	Mercaptano, mezcla de, líquido, venenoso, inflamable, n.e.p.	131	3071
Material relacionado con la pintura (inflamable)	128	1263	Mercaptanos, líquidos, inflamables, mezcla de, n.e.p.	130	3336
Material relacionado con la tinta de imprenta	129	1210	Mercaptanos, líquidos, inflamables, n.e.p.	130	3336
MD	152	1556	Mercaptanos, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.p.	131	1228
Medicamentos, corrosivos, líquidos, n.e.p.	154	1760	Mercaptanos, líquidos, inflamables, venenosos, n.e.p.	131	1228
Medicina, líquida, inflamable, tóxica, n.e.p.	131	3248	Mercaptanos, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.p.	131	3071
Medicina, líquida, inflamable, venenosa, n.e.p.	131	3248	Mercaptanos, líquidos, venenosos, inflamables, n.e.p.	131	3071
Medicina, líquida, tóxica, n.e.p.	151	1851	Mercurio	172	2809
Medicina, líquida, venenosa, n.e.p.	151	1851	Mercurio, compuesto de, líquido, n.e.p.	151	2024
Medicina, sólida, tóxica, n.e.p.	151	3249	Mercurio, compuesto de, sólido, n.e.p.	151	2025
Medicina, sólida, venenosa, n.e.p.	151	3249	Mercurio de metal	172	2809
Medicinas, corrosivas, sólidas, n.e.p.	154	1759	Metacrilaldehído, estabilizado	131P	2396
Medicinas, inflamables, líquidas, n.e.p.	128	1993	Metacrilato de n-butilo, estabilizado	130P	2227
Medicinas, inflamables, sólidas, n.e.p.	133	1325	Metacrilato de etilo	130P	2277
Mercancías de consumo público	171	8000	Metacrilato de etilo, estabilizado	130P	2277
Mercancías peligrosas en aparatos	171	3363	Metacrilato de isobutilo, estabilizado	130P	2283
Mercancías peligrosas en maquinaria	171	3363	Metacrilato 2-dimetilaminoetílico	153P	2522
			Metacrilonitrilo, estabilizado	131P	3079

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Metalalquilos, solución de, n.e.p.	135	9195	Metilato de sodio	138	1431
Metaldehído	133	1332	Metilato de sodio, seco	138	1431
Metales alcalinos, aleaciones líquidas, n.e.p.	138	1421	Metilato sódico	138	1431
Metales alcalinos, amalgamas de	138	1389	Metilato sódico, en solución alcohólica	132	1289
Metales alcalinos, amalgamas de, sólidas	138	3401	2-Metilbutanal	129	3371
Metales alcalinotérreos, aleaciones de, n.e.p.	138	1393	3-Metil-2-butanona	127	2397
Metales alcalinotérreos, amalgamas de	138	1392	2-Metil-1-buteno	128	2459
Metales alcalinotérreos, amalgamas de, líquidas	138	1392	2-Metil-2-buteno	128	2460
Metales alcalinotérreos, amalgamas de, sólidos	138	3402	3-Metil-1-buteno	128	2561
Metal pirofórico, n.e.p.	135	1383	N-Metilbutilamina	132	2945
Metano	115	1971	Metil-ter-butiléter	127	2398
Metano, comprimido	115	1971	Metilciclohexano	128	2296
Metano e hidrógeno, mezcla de, comprimida	115	2034	Metilciclohexanoles	129	2617
Metano, líquido refrigerado (líquido criogénico)	115	1972	Metilciclohexanona	128	2297
Metanol	131	1230	Metilciclopentano	128	2298
Metavanadato amónico	154	2859	Metil clorometil éter	131	1239
Metavanadato de amonio	154	2859	Metilclorosilano	119	2534
Metavanadato de potasio	151	2864	Metildicloroarsina	152	1556
Metavanadato potásico	151	2864	Metildiclorosilano	139	1242
Metilacetileno y propadieno, mezclas de, estabilizadas	116P	1060	Metil etil cetona	127	1193
Metilal	127	1234	2-Metil-5-etilpiridina	153	2300
Metilamilcetona	127	1110	Metilfenildiclorosilano	156	2437
Metilamina, anhidra	118	1061	2-Metilfurano	128	2301
Metilamina, en solución acuosa	132	1235	2-Metil-2-heptanotiol	131	3023
N-Metilanilina	153	2294	5-Metil-2-hexanona	127	2302
			Metilhidrazina	131	1244
			Metilisobutilcarbinol	129	2053
			Metilisobutilcetona	127	1245
			Metilisopropenilcetona, estabilizada	127P	1246
			Metilmercaptano	117	1064
			4-Metilmorfolina	132	2535

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
N-Metilmorfolina	132	2535	Microorganismos modificados genéticamente	171	3245
Metilmorfolina	132	2535	Módulos de bolsas de aire, gas comprimido	126	3353
Metil paratión, líquido	152	3018	Módulos de bolsas de aire, pirotécnico	171	3268
Metil paratión, sólido	152	2783	Módulos para bolsas de aire	171	3268
Metilpentadieno	128	2461	Módulos para cinturones de seguridad	171	3268
2-Metil-2-pentanol	129	2560	alfa-Monoclorohidrina de glicerol	153	2689
1-Metilpiperidina	132	2399	Monocloruro de yodo	157	1792
Metilpropilcetona	127	1249	Monoetanolamina	153	2491
Metil propil éter	127	2612	Monómero de metacrilato de metilo, estabilizado	129P	1247
Metiltetrahidrofurano	127	2536	Mononitrato-5 de isosorbida	133	3251
Metiltriclorosilano	155	1250	Mononitrotoluidinas	153	2660
alfa-Metilvaleraldehído	130	2367	Monopropilamina	132	1277
Metilvaleraldehído (alfa)	130	2367	Monóxido de carbono	119	1016
Metilvinilcetona, estabilizada	131P	1251	Monóxido de carbono, comprimido	119	1016
4-Metoxi-4-metil-2-pentanona	128	2293	Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de	119	2600
1-Metoxi-2-propanol	129	3092	Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de, comprimido	119	2600
Mezcla de combustible para motores y etanol con más del 10% del etanol	127	3475	Monóxido de carbono, líquido refrigerado (líquido criogénico)	168	9202
Mezcla de etanol y combustible para motores con más del 10% del etanol	127	3475	Monóxido de potasio	154	2033
Mezcla de etanol y gasolina con más del 10% de etanol	127	3475	Monóxido de sodio	157	1825
Mezcla de gasolina y etanol con más del 10% de etanol	127	3475	Monóxido potásico	154	2033
Mezcla de mercaptano, líquido, inflamable, tóxico, n.e.p.	131	1228	Monóxido sódico	157	1825
Mezcla de mercaptano, líquido, inflamable, venenoso, n.e.p.	131	1228	Mono-(tricloro)-tetra-(mono-potasio-dicloro)-penta-S-triazinatriona, seco	140	2468
Mezclas antidetonantes para combustible de motor	131	1649			
M. I. B. C.	129	2053			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Morfolina	132	2054
Mostaza	153	2810
Mostaza Lewisita	153	2810
Motores de combustión interna, impulsado por gas inflamable	128	3166
Motores de combustión interna, impulsado por líquido inflamable	128	3166
Motores de combustión interna, incluso los montados en máquinas o vehículos	128	3166
Muestra química, de líquido tóxico	151	3315
Muestra química, de líquido venenoso	151	3315
Muestra química, de sólido tóxico	151	3315
Muestra química, de sólido venenoso	151	3315
Muestra química, tóxico	151	3315
Muestra química, venenoso	151	3315
Muestras clínicas	158	3373
Muestras de gas, no presurizado, inflamable, n.e.p., líquido no refrigerado	115	3167
Muestras de gas, no presurizado, tóxico, inflamable, n.e.p., líquido no refrigerado	119	3168
Muestras de gas, no presurizado, tóxico, n.e.p., líquido no refrigerado	123	3169
Muestras de gas, no presurizado, venenoso, inflamable, n.e.p., líquido no refrigerado	119	3168
Muestras de gas, no presurizado, venenoso, n.e.p., líquido no refrigerado	123	3169
Muestras para diagnóstico	158	3373

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Munición, lacrimógena, no explosiva	159	2017
Munición, tóxica, no explosiva	151	2016
Munición, venenosa, no explosiva	151	2016
Naftaleno, crudo	133	1334
Naftaleno, fundido	133	2304
Naftaleno, refinado	133	1334
Naftenatos de cobalto, en polvo	133	2001
alfa-Naftilamina	153	2077
beta-Naftilamina	153	1650
beta-Naftilamina, en solución	153	3411
beta-Naftilamina, sólida	153	1650
Naftilamina (alfa)	153	2077
Naftilamina (beta)	153	1650
Naftilamina (beta), en solución	153	3411
Naftilamina (beta), sólida	153	1650
Naftiltiourea	153	1651
Naftilurea	153	1652
Neohexano	128	1208
Neón	121	1065
Neón, comprimido	121	1065
Neón, líquido refrigerado (líquido criogénico)	120	1913
Nicotina	151	1654
Nicotina, compuesto de, líquido, n.e.p.	151	3144
Nicotina, compuesto de, sólido, n.e.p.	151	1655
Nicotina, preparación de, líquida, n.e.p.	151	3144
Nicotina, preparación de, sólida, n.e.p.	151	1655
Níquel carbonilo	131	1259
Nitrato aluminico	140	1438

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Nitrato amónico, abonos a base de	140	2067	Nitrato amónico, fertilizantes a base de, mezclados	140	2069
Nitrato amónico, abonos a base de	140	2071	Nitrato amónico, líquido (en solución concentrada caliente)	140	2426
Nitrato amónico, abonos a base de	140	2072	Nitrato bórico	141	1446
Nitrato amónico, abonos a base de, con carbonato de calcio	140	2068	Nitrato cálcico	140	1454
Nitrato amónico, abonos a base de, con fosfato o potasa	143	2070	Nitrato crómico	141	2720
Nitrato amónico, abonos a base de, con no más del 0.4% de material combustible	140	2071	Nitrato de aluminio	140	1438
Nitrato amónico, abonos a base de, con sulfato amónico	140	2069	Nitrato de amilo	140	1112
Nitrato amónico, abonos a base de, mezclados	140	2069	Nitrato de amonio, líquido (en solución concentrada caliente)	140	2426
Nitrato amónico, abonos a base de, n.e.p.	140	2072	Nitrato de amonio y gasoleo, mezclas de	112	—
Nitrato amónico, con no más del 0.2% de sustancias combustibles	140	1942	Nitrato de bario	141	1446
Nitrato amónico, fertilizante a base de	140	2067	Nitrato de berilio	141	2464
Nitrato amónico, fertilizante a base de, con carbonato de calcio	140	2068	Nitrato de calcio	140	1454
Nitrato amónico, fertilizante a base de, con fosfato o potasa	143	2070	Nitrato de cesio	140	1451
Nitrato amónico, fertilizante a base de, con no más del 0.4% de material combustible	140	2071	Nitrato de cinc	140	1514
Nitrato amónico, fertilizante a base de, con sulfato amónico	140	2069	Nitrato de circonio	140	2728
Nitrato amónico, fertilizante a base de, n.e.p.	140	2072	Nitrato de cromo	141	2720
Nitrato amónico, fertilizantes a base de	140	2071	Nitrato de didimio	140	1465
Nitrato amónico, fertilizantes a base de	140	2072	Nitrato de estroncio	140	1507
			Nitrato de fenilmercurio	151	1895
			Nitrato de guanidina	143	1467
			Nitrato de isopropilo	130	1222
			Nitrato de litio	140	2722
			Nitrato de magnesio	140	1474
			Nitrato de manganeso	140	2724
			Nitrato de níquel	140	2725
			Nitrato de plata	140	1493
			Nitrato de plomo	141	1469
			Nitrato de potasio	140	1486

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Nitrato de potasio y nitrato de sodio, mezcla de	140	1499
Nitrato de potasio y nitrito de sodio, mezcla de	140	1487
Nitrato de n-propilo	131	1865
Nitrato de sodio	140	1498
Nitrato de sodio y nitrato de potasio, mezcla de	140	1499
Nitrato de talio	141	2727
Nitrato de torio, sólido	162	2976
Nitrato de uranilo, hexahidratado, en solución	162	2980
Nitrato de uranilo, sólido	162	2981
Nitrato de urea, húmedo con no menos del 10% de agua	113	3370
Nitrato de urea, húmedo con no menos del 20% de agua	113	1357
Nitrato de zinc	140	1514
Nitrato fenilmercurico	151	1895
Nitrato férrico	140	1466
Nitrato mercúrico	141	1625
Nitrato mercurioso	141	1627
Nitrato potásico	140	1486
Nitrato potásico y nitrato sódico, mezcla de	140	1499
Nitrato potásico y nitrito sódico, mezcla de	140	1487
Nitrato sódico	140	1498
Nitrato sódico y nitrato potásico, mezcla de	140	1499
Nitratos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.p.	140	3218
Nitratos, inorgánicos, n.e.p.	140	1477
Nitrilos, inflamables, tóxicos, n.e.p.	131	3273

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Nitrilos, inflamables, venenosos, n.e.p.	131	3273
Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.p.	131	3275
Nitrilos, tóxicos, líquidos, n.e.p.	151	3276
Nitrilos, tóxicos, n.e.p.	151	3276
Nitrilos, tóxicos, sólidos, n.e.p.	151	3439
Nitrilos, venenosos, inflamables, n.e.p.	131	3275
Nitrilos, venenosos, líquidos, n.e.p.	151	3276
Nitrilos, venenosos, n.e.p.	151	3276
Nitrilos, venenosos, sólidos, n.e.p.	151	3439
Nitrito de cinc y amonio	140	1512
Nitrito de diciclohexilamonio	133	2687
Nitrito de etilo, en solución	131	1194
Nitrito de metilo	116	2455
Nitrito de níquel	140	2726
Nitrito de potasio	140	1488
Nitrito de sodio	140	1500
Nitrito de sodio y nitrato de potasio, mezcla de	140	1487
Nitrito de zinc y amonio	140	1512
Nitrito potásico	140	1488
Nitrito sódico	140	1500
Nitrito sódico y nitrato potásico, mezcla de	140	1487
Nitritos de amilo	129	1113
Nitritos de butilo	129	2351
Nitritos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.p.	140	3219
Nitritos, inorgánicos, n.e.p.	140	2627

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Nitroalmidón, húmedo con no menos del 20% de agua	113	1337	Nitrocelulosa, solución, inflamable	127	2059
Nitroalmidón, húmedo con no menos del 30% de solvente	113	1337	3-Nitro-4-clorobenzotrifluoruro	152	2307
Nitroanilinas	153	1661	Nitrocresoles	153	2446
Nitroanisol	152	2730	Nitrocresoles, líquidos	153	3434
Nitroanisol, líquido	152	2730	Nitrocresoles, sólidos	153	2446
Nitroanisol, sólido	152	2730	Nitroetano	129	2842
Nitroanisol, sólido	152	3458	4-Nitrofenilhidrazina con no menos del 30% de agua	113	3376
Nitrobenceno	152	1662	Nitrofenoles	153	1663
Nitrobenzotrifluoruros	152	2306	Nitrógeno	121	1066
Nitrobenzotrifluoruros, líquidos	152	2306	Nitrógeno, comprimido	121	1066
Nitrobenzotrifluoruros, sólidos	152	3431	Nitrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)	120	1977
Nitrobromobencenos	152	2732	Nitrógeno y gases raros, mezclas de	121	1981
Nitrobromobencenos, líquidos	152	2732	Nitrógeno y gases raros, mezclas de, comprimido	121	1981
Nitrobromobencenos, sólidos	152	2732	Nitroglicerina, en solución alcohólica, con más del 1% pero no más del 5% de nitroglicerina	127	3064
Nitrobromobencenos, sólidos	152	3459	Nitroglicerina, en solución alcohólica, con no más del 1% de nitroglicerina	127	1204
Nitrocelulosa	133	2557	Nitroglicerina, mezcla de, con más del 2% pero no más del 10% de nitroglicerina, desensibilizada	113	3319
Nitrocelulosa, con agua, con no menos del 25% de agua	113	2555	Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, líquida, inflamable, n.e.p. con no más de 30% de nitroglicerina	113	3343
Nitrocelulosa, con alcohol	113	2556	Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, líquida, n.e.p. con no más de 30% de nitroglicerina	113	3357
Nitrocelulosa, con no menos del 25% de alcohol	113	2556			
Nitrocelulosa, en mezcla, con pigmento	133	2557			
Nitrocelulosa, en mezcla, con pigmento y plastificante	133	2557			
Nitrocelulosa, en mezcla, con plastificante	133	2557			
Nitrocelulosa, en mezcla, sin pigmento	133	2557			
Nitrocelulosa, en mezcla, sin plastificante	133	2557			
Nitrocelulosa, en solución de líquido inflamable	127	2059			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, sólida, con más del 2% pero no más del 10% de nitroglicerina, desensibilizada	113	3319
Nitroguanidina, húmeda con no menos del 20% de agua	113	1336
Nitroguanidina (Picrita), húmeda con no menos del 20% de agua	113	1336
Nitrometano	129	1261
Nitronaftaleno	133	2538
Nitropropanos	129	2608
p-Nitrosodimetilanilina	135	1369
Nitrotoluenos	152	1664
Nitrotoluenos, líquidos	152	1664
Nitrotoluenos, sólidos	152	1664
Nitrotoluenos, sólidos	152	3446
Nitrotoluidinas (mono)	153	2660
Nitroxilenos	152	1665
Nitroxilenos, líquidos	152	1665
Nitroxilenos, sólidos	152	1665
Nitroxilenos, sólidos	152	3447
Nitruro de litio	138	2806
Nonanos	128	1920
Noniltriclorosilano	156	1799
2,5-Norbornadieno, estabilizado	128P	2251
Nucleato de mercurio	151	1639
Objetos, con presión interior, hidráulicos (que contienen gas no inflamables)	126	3164
Objetos, con presión interior, neumáticos (que contienen gas no inflamables)	126	3164
Octadeciltriclorosilano	156	1800
Octadieno	128P	2309

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
2-Octafluobuteno	126	2422
Octafluociclobutano	126	1976
2-Octafluorobuteno	126	2422
Octafluorociclobutano	126	1976
Octafluoropropano	126	2424
Octanos	128	1262
Ter-octilmercaptano	131	3023
Octiltriclorosilano	156	1801
Oleato de mercurio	151	1640
Organismos modificados genéticamente	171	3245
Organoarsénico, compuesto de, líquido, n.e.p.	151	3280
Organoarsénico, compuesto de, n.e.p.	151	3280
Organoarsénico, compuesto de, sólido, n.e.p.	151	3465
Organoestánico, compuesto de, sólido, n.e.p.	153	3146
Organofosforado, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.p.	131	3279
Organofosforado, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.p.	151	3278
Organofosforado, compuesto de, tóxico, n.e.p.	151	3278
Organofosforado, compuesto de, tóxico, sólido, n.e.p.	151	3464
Organofosforado, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.p.	131	3279
Organofosforado, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.p.	151	3278
Organofosforado, compuesto de, venenoso, n.e.p.	151	3278
Organofosforado, compuesto de, venenoso, sólido, n.e.p.	151	3464

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Organofosforoso, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.p.	131	3279
Organofosforoso, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.p.	151	3278
Organofosforoso, compuesto de, tóxico, n.e.p.	151	3278
Organofosforoso, compuesto de, tóxico, sólido, n.e.p.	151	3464
Organofosforoso, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.p.	131	3279
Organofosforoso, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.p.	151	3278
Organofosforoso, compuesto de, venenoso, n.e.p.	151	3278
Organofosforoso, compuesto de, venenoso, sólido, n.e.p.	151	3464
Ortoformiato de etilo	129	2524
Ortosilicato de metilo	155	2606
Ortotitanato tetrapropílico	128	2413
Otras sustancias reguladas, líquidas, n.e.p.	171	3082
Otras sustancias reguladas, sólidas, n.e.p.	171	3077
Oxalato de etilo	156	2525
Oxibromuro de fósforo	137	1939
Oxibromuro de fósforo, fundido	137	2576
Oxibromuro de fósforo, sólido	137	1939
Oxicianuro de mercurio, desensibilizado	151	1642
Oxicianuro mercúrico	151	1642
Oxicloruro de cromo	137	1758
Oxicloruro de fósforo	137	1810
Oxicloruro de selenio	157	2879
Oxidante sólido, n.e.p.	140	1479
Oxido bórico	157	1884

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Oxido 1,2-butileno, estabilizado	127P	3022
Oxido cálcico	157	1910
Oxido de bario	157	1884
Oxido de calcio	157	1910
Oxido de etileno	119P	1040
Oxido de etileno con nitrógeno	119P	1040
Oxido de etileno y clorotetrafluoretano, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno	126	3297
Oxido de etileno y clorotetrafluoretano, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno	126	3297
Oxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno	126	3070
Oxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12.5% de óxido de etileno	126	3070
Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno	115	1041
Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno	115	1041
Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno	119P	3300
Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con no más del 6% de óxido de etileno	126	1952
Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con no más del 9% de óxido de etileno	126	1952

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Oxido de etileno y óxido de propileno, mezcla de, con no más del 30% de óxido de etileno	129P	2983
Oxido de etileno y pentafluoretano, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno	126	3298
Oxido de etileno y pentafluoroetano, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno	126	3298
Oxido de etileno y tetrafluoretano, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno	126	3299
Oxido de etileno y tetrafluoroetano, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno	126	3299
Oxido de hexafluoropropileno	126	1956
Oxido de hierro, gastado	135	1376
Oxido de mercurio	151	1641
Oxido de mesitilo	129	1229
Oxido de propileno	127P	1280
Oxido de propileno y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 30% de óxido de etileno	129P	2983
Oxido de selenio	154	2811
Oxido de tri-(1-aziridinil) fosfina, en solución	152	2501
Oxido nítrico	124	1660
Oxido nítrico, comprimido	124	1660
Oxido nítrico y dióxido de nitrógeno, mezcla de	124	1975
Oxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno, mezcla de	124	1975
Oxido nítrico y tetróxido de nitrógeno, mezcla de	124	1975

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Oxido nitroso	122	1070
Oxido nitroso, comprimido	122	1070
Oxido nitroso, líquido refrigerado	122	2201
Oxido nitroso y dióxido de carbono, mezcla de	126	1015
Oxígeno	122	1072
Oxígeno, comprimido	122	1072
Oxígeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)	122	1073
Oxígeno y dióxido de carbono, mezcla de	122	1014
Oxígeno y dióxido de carbono, mezcla de, comprimida	122	1014
Oxígeno y gases raros, mezcla de	121	1980
Oxígeno y gases raros, mezcla de, comprimido	121	1980
Oxitricloruro de vanadio	137	2443
Paja, mojada, húmeda o contaminada con aceite	133	1327
Papel, tratado con aceites no saturados, no seco (incluye el papel de carbón)	133	1379
Paraformaldehído	133	2213
Paraldehído	129	1264
Paratión	152	2783
Paratión y gas comprimido, mezcla de	123	1967
PD	152	1556
Películas a base de nitrocelulosa	133	1324
Pentaborano	135	1380
Pentabromuro de fósforo	137	2691
Pentacarbonilo de hierro	131	1994
Pentacloroetano	151	1669

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Pentaclorofenato de sodio	154	2567	Pentóxido de fósforo	137	1807
Pentaclorofenato sódico	154	2567	Pentóxido de vanadio	151	2862
Pentaclorofenol	154	3155	Pentrita, en mezcla de, desensibilizado, sólido, n.e.p., con más del 10% pero no más del 20% de TNPE	113	3344
Pentacloruro de antimonio, en solución	157	1731	Perborato de sodio monohidrato	140	3377
Pentacloruro de antimonio, líquido	157	1730	Percarbonatos de sodio	140	2467
Pentacloruro de fósforo	137	1806	Percarbonatos, inorgánicos, n.e.p.	140	3217
Pentacloruro de molibdeno	156	2508	Perclorato amónico	143	1442
Pentafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno	126	3298	Perclorato bórico	141	1447
Pentafluoroetano	126	3220	Perclorato cálcico	140	1455
Pentafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno	126	3298	Perclorato de amonio	143	1442
Pentafluoruro de antimonio	157	1732	Perclorato de bario	141	1447
Pentafluoruro de bromo	144	1745	Perclorato de bario, en solución	141	3406
Pentafluoruro de cloro	124	2548	Perclorato de bario, sólido	141	1447
Pentafluoruro de fósforo	125	2198	Perclorato de calcio	140	1455
Pentafluoruro de fósforo, comprimido	125	2198	Perclorato de estroncio	140	1508
Pentafluoruro de yodo	144	2495	Perclorato de magnesio	140	1475
Pentametilheptano	128	2286	Perclorato de plomo	141	1470
n-Pentano	128	1265	Perclorato de plomo, sólido	141	1470
2,4-Pentanodiona	131	2310	Perclorato de plomo, solución de	141	1470
Pentano-2,4-diona	131	2310	Perclorato de plomo, solución de	141	3408
Pentanoles	129	1105	Perclorato de potasio	140	1489
Pentanos	128	1265	Perclorato de sodio	140	1502
Pentasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo amarillo o blanco	139	1340	Perclorato potásico	140	1489
1-Penteno	128	1108	Perclorato sódico	140	1502
1-Pentol	153P	2705	Percloratos, inorgánicos, n.e.p.	140	1481
Pentóxido de arsénico	151	1559	Percloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.p.	140	3211
			Percloroetileno	160	1897

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Perclorometilmercaptano	157	1670
Perfluoro (éter etilvinílico)	115	3154
Perfluoro (éter metilvinílico)	115	3153
Perfluoroetilvinil éter	115	3154
Perfluorometilvinil éter	115	3153
Permanganato bórico	141	1448
Permanganato cálcico	140	1456
Permanganato de bario	141	1448
Permanganato de calcio	140	1456
Permanganato de cinc	140	1515
Permanganato de potasio	140	1490
Permanganato de sodio	140	1503
Permanganato de zinc	140	1515
Permanganato potásico	140	1490
Permanganato sódico	140	1503
Permanganatos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.p.	140	3214
Permanganatos, inorgánicos, n.e.p.	140	1482
Peróxido bórico	141	1449
Peróxido cálcico	140	1457
Peróxido de bario	141	1449
Peróxido de calcio	140	1457
Peróxido de cinc	143	1516
Peróxido de estroncio	143	1509
Peróxido de hidrógeno de urea	140	1511
Peróxido de hidrógeno, en solución acuosa, con no menos del 8% pero menos del 20% de peróxido de hidrógeno	140	2984
Peróxido de hidrógeno, en solución acuosa, estabilizado, con más del 60% de peróxido de hidrógeno	143	2015

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Peróxido de hidrógeno, estabilizado	143	2015
Peróxido de hidrógeno, solución acuosa, con no menos del 20% y un máximo del 60% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario)	140	2014
Peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético, en mezcla, con ácido(s), agua y con no más del 5% de ácido peroxiacético, estabilizado	140	3149
Peróxido de litio	143	1472
Peróxido de magnesio	140	1476
Peróxido de potasio	144	1491
Peróxido de sodio	144	1504
Peróxido de zinc	143	1516
Peróxido orgánico, Tipo B, líquido	146	3101
Peróxido orgánico, Tipo B, líquido, de temperatura controlada	148	3111
Peróxido orgánico, Tipo B, sólido	146	3102
Peróxido orgánico, Tipo B, sólido, de temperatura controlada	148	3112
Peróxido orgánico, Tipo C, líquido	146	3103
Peróxido orgánico, Tipo C, líquido, de temperatura controlada	148	3113
Peróxido orgánico, Tipo C, sólido	146	3104
Peróxido orgánico, Tipo C, sólido, de temperatura controlada	148	3114

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Peróxido orgánico, Tipo D, líquido	145	3105	Persulfato de potasio	140	1492
Peróxido orgánico, Tipo D, líquido, de temperatura controlada	148	3115	Persulfato de sodio	140	1505
Peróxido orgánico, Tipo D, sólido	145	3106	Persulfato potásico	140	1492
Peróxido orgánico, Tipo D, sólido, de temperatura controlada	148	3116	Persulfato sódico	140	1505
Peróxido orgánico, Tipo E, líquido	145	3107	Persulfatos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.p.	140	3216
Peróxido orgánico, Tipo E, líquido, de temperatura controlada	148	3117	Persulfatos, inorgánicos, n.e.p.	140	3215
Peróxido orgánico, Tipo E, sólido	145	3108	Pesticida organofosforado, sólido, tóxico	152	2783
Peróxido orgánico, Tipo E, sólido, de temperatura controlada	148	3118	Pesticida organofosforado, sólido, venenoso	152	2783
Peróxido orgánico, Tipo F, líquido	145	3109	Petróleo, aceite de	128	1270
Peróxido orgánico, Tipo F, líquido, de temperatura controlada	148	3119	Petróleo, bruto	128	1267
Peróxido orgánico, Tipo F, sólido	145	3110	Picolinas	129	2313
Peróxido orgánico, Tipo F, sólido, de temperatura controlada	148	3120	Picramato de circonio, húmedo con no menos del 20% de agua	113	1517
Peróxido potásico	144	1491	Picramato de sodio, húmedo con no menos del 20% de agua	113	1349
Peróxido sódico	144	1504	Picramato sódico, húmedo con no menos del 20% de agua	113	1349
Peróxidos, inorgánicos, n.e.p.	140	1483	Picrato amónico, humidificado con no menos del 10% de agua	113	1310
Peroxoborato de sodio, anhidro	140	3247	Picrato de amonio, húmedo con no menos del 10% de agua	113	1310
Persulfato amónico	140	1444	Picrato de plata, húmedo con no menos del 30% de agua	113	1347
Persulfato de amonio	140	1444	Picrita, húmeda	113	1336
			Pigmento, sólido, corrosivo, n.e.p.	154	3147
			Pigmentos orgánicos, de calentamiento espontáneo	135	3313
			alfa-Pineno	128	2368
			Pineno (alfa)	128	2368

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Pintura (corrosiva)	153	3066	Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable	131	3009
Pintura, corrosiva, inflamable	132	3470	Plaguicida a base de cobre, líquido, venenoso	151	3010
Pintura (inflamable)	128	1263	Plaguicida a base de cobre, líquido, venenoso, inflamable	131	3009
Pintura, inflamable, corrosiva	132	3469	Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico	151	2775
Piperazina	153	2579	Plaguicida a base de cobre, sólido, venenoso	151	2775
Piperidina	132	2401	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, inflamable, tóxico	131	2770
Piridina	129	1282	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, inflamable, venenoso	131	2770
Pirofosfato de tetraetil, líquido	152	3018	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico	151	3004
Pirofosfato de tetraetil, sólido	152	2783	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable	131	3003
Pirrolidina	132	1922	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, venenoso	151	3004
Plaguicida a base de carbamato, líquido, inflamable, tóxico	131	2758	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable	131	3003
Plaguicida a base de carbamato, líquido, inflamable, venenoso	131	2758	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, venenoso	151	3004
Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico	151	2992	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable	131	2769
Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable	131	2991	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, venenoso, inflamable	131	3003
Plaguicida a base de carbamato, líquido, venenoso	151	2992	Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, tóxico	151	2769
Plaguicida a base de carbamato, líquido, venenoso, inflamable	131	2991	Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, venenoso	131	3024
Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico	151	2757	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, inflamable, tóxico	131	3024
Plaguicida a base de carbamato, sólido, venenoso	151	2757	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, inflamable, venenoso	151	3026
Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, tóxico	131	2776			
Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, venenoso	131	2776			
Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico	151	3010			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, tóxico, inflamable	131	3025	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico	151	3016
Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, venenoso	151	3026	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, inflamable	131	3015
Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, venenoso, inflamable	131	3025	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, venenoso	151	3016
Plaguicida a base de derivados de cumarina, sólido, tóxico	151	3027	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, venenoso, inflamable	131	3015
Plaguicida a base de derivados de cumarina, sólido, venenoso	151	3027	Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico	151	2781
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, inflamable, tóxico	131	2774	Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, venenoso	151	2781
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, inflamable, venenoso	131	2774	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico	131	2772
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, tóxico	151	3008	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, venenoso	131	2772
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, tóxico, inflamable	131	3007	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico	151	3006
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, venenoso	151	3008	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable	131	3005
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, venenoso, inflamable	131	3007	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, venenoso	151	3006
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, sólido, tóxico	151	2773	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, venenoso, inflamable	131	3005
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, sólido, venenoso	151	2773	Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, tóxico	151	2771
Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, tóxico	131	2782	Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, venenoso	151	2771
Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, venenoso	131	2782	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, inflamable, tóxico	131	2768
			Plaguicida a base de fenilurea, líquido, inflamable, venenoso	131	2768

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico	151	3002	Plaguicida a base de organoestáño, líquido, venenoso, inflamable	131	3019
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, inflamable	131	3001	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, tóxico	152	3018
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, venenoso	151	3002	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, tóxico, inflamable	131	3017
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, venenoso, inflamable	131	3001	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, venenoso	152	3018
Plaguicida a base de fenilurea, sólido, tóxico	151	2767	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, venenoso, inflamable	131	3017
Plaguicida a base de fenilurea, sólido, venenoso	151	2767	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico	131	2772
Plaguicida a base de fosforo de aluminio	157	3048	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, inflamable, venenoso	131	2772
Plaguicida a base de mercurio, líquido, inflamable, tóxico	131	2778	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, inflamable, venenoso	131	3005
Plaguicida a base de mercurio, líquido, inflamable, venenoso	131	2778	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable	131	3006
Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico	151	3012	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, venenoso	131	3005
Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable	131	3011	Plaguicida a base de tiocarbamato, sólido, tóxico	151	2771
Plaguicida a base de mercurio, líquido, venenoso	151	3012	Plaguicida a base de tiocarbamato, sólido, venenoso	151	2771
Plaguicida a base de mercurio, líquido, venenoso, inflamable	131	3011	Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico	151	2998
Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico	151	2777	Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico, inflamable	131	2997
Plaguicida a base de mercurio, sólido, venenoso	151	2777			
Plaguicida a base de organoestáño, líquido, tóxico	153	3020			
Plaguicida a base de organoestáño, líquido, tóxico, inflamable	131	3019			
Plaguicida a base de organoestáño, líquido, venenoso	153	3020			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Plaguicida a base de triazina, líquido, venenoso	151	2998	Plaguicida de nitrofenol sustituido, sólido, venenoso	153	2779
Plaguicida a base de triazina, líquido, venenoso, inflamable	131	2997	Plaguicida de organoestáño, líquido, inflamable, tóxico	131	2787
Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, tóxico	131	2760	Plaguicida de organoestáño, líquido, inflamable, venenoso	131	2787
Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, venenoso	131	2760	Plaguicida de organoestáño, líquido, tóxico	153	3020
Plaguicida arsenical, líquido, tóxico	151	2994	Plaguicida de organoestáño, líquido, tóxico, inflamable	131	3019
Plaguicida arsenical, líquido, tóxico, inflamable	131	2993	Plaguicida de organoestáño, líquido, venenoso	153	3020
Plaguicida arsenical, líquido, venenoso	151	2994	Plaguicida de organoestáño, líquido, venenoso, inflamable	131	3019
Plaguicida arsenical, líquido, venenoso, inflamable	131	2993	Plaguicida de organoestáño, sólido, tóxico	153	2786
Plaguicida arsenical, sólido, tóxico	151	2759	Plaguicida de organoestáño, sólido, venenoso	153	2786
Plaguicida arsenical, sólido, venenoso	151	2759	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, inflamable, tóxico	131	2766
Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, inflamable, tóxico	131	2780	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, inflamable, venenoso	131	2766
Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, inflamable, venenoso	131	2780	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico	152	3000
Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, tóxico	153	3014	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico, inflamable	131	2999
Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, tóxico, inflamable	131	3013	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, venenoso	152	3000
Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, venenoso	153	3014	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, venenoso, inflamable	131	2999
Plaguicida de nitrofenol sustituido, líquido, venenoso, inflamable	131	3013	Plaguicida de radical fenoxi, sólido, tóxico	152	2765
Plaguicida de nitrofenol sustituido, sólido, tóxico	153	2779	Plaguicida de radical fenoxi, sólido, venenoso	152	2765
			Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, inflamable, tóxico	131	3346

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, inflamable, venenoso	131	3346	Plaguicida, líquido, venenoso, n.e.p.	151	2902
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, tóxico	153	3348	Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, tóxico	131	2762
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, tóxico, inflamable	131	3347	Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, venenoso	131	2762
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, venenoso	153	3348	Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico	151	2996
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, venenoso, inflamable	131	3347	Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico, inflamable	131	2995
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, sólido, tóxico	153	3345	Plaguicida organoclorado, líquido, venenoso	151	2996
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, sólido, venenoso	153	3345	Plaguicida organoclorado, líquido, venenoso, inflamable	131	2995
Plaguicida de triazina, líquido, inflamable, tóxico	131	2764	Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico	151	2761
Plaguicida de triazina, líquido, inflamable, venenoso	131	2764	Plaguicida organoclorado, sólido, venenoso	151	2761
Plaguicida de triazina, sólido, tóxico	151	2763	Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, tóxico	131	2784
Plaguicida de triazina, sólido, venenoso	151	2763	Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, venenoso	131	2784
Plaguicida, líquido, inflamable, tóxico, n.e.p.	131	3021	Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico	152	3018
Plaguicida, líquido, inflamable, venenoso, n.e.p.	131	3021	Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable	131	3017
Plaguicida, líquido, tóxico, inflamable, n.e.p.	131	2903	Plaguicida organofosforado, líquido, venenoso	152	3018
Plaguicida, líquido, tóxico, n.e.p.	151	2902	Plaguicida organofosforado, líquido, venenoso, inflamable	131	3017
Plaguicida, líquido, venenoso, inflamable, n.e.p.	131	2903	Plaguicida piretroideo, líquido, inflamable, tóxico	131	3350
			Plaguicida piretroideo, líquido, inflamable, venenoso	131	3350
			Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico	151	3352
			Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico, inflamable	131	3351

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Plaguicida piretroideo, líquido, venenoso	151	3352	Polivanadato amónico	151	2861
Plaguicida piretroideo, líquido, venenoso, inflamable	131	3351	Polivanadato de amonio	151	2861
Plaguicida piretroideo, sólido, tóxico	151	3349	Polvo arsenical	152	1562
Plaguicida piretroideo, sólido, venenoso	151	3349	Polvo de metal, inflamable, n.e.p.	170	3089
Plaguicidas a base de tiocarbamato, líquidos, tóxicos	151	3006	Polvo metálico, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	135	3189
Plaguicida, sólido, tóxico, n.e.p.	151	2588	Polvora sin humo, para armas pequeñas	133	3178
Plaguicida, sólido, venenoso	151	2588	Polvos metálicos, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	135	3189
Plaguicida, sólido, venenoso, n.e.p.	151	2588	Potasa cáustica, líquida	154	1814
Plástico, a base de nitrocelulosa, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	135	2006	Potasa cáustica, seca, sólida	154	1813
Plásticos, a base de nitrocelulosa, inflamables espontáneamente, n.e.p.	135	2006	Potasa cáustica, solución de	154	1814
Plomo, compuesto de, soluble, n.e.p.	151	2291	Potasio	138	2257
Polialquilaminas, n.e.p.	132	2733	Potasio, metal de	138	2257
Polialquilaminas, n.e.p.	132	2734	Potasio metálico, aleaciones de	138	1420
Polialquilaminas, n.e.p.	153	2735	Potasio metálico, aleaciones líquidas de	138	1420
Poliaminas, inflamables, corrosivas, n.e.p.	132	2733	Potasio metálico, aleaciones sólidas de	138	3403
Poliaminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.p.	132	2734	Potasio y sodio, aleaciones de	138	1422
Poliaminas, líquidas, corrosivas, n.e.p.	153	2735	Potasio y sodio, aleaciones líquidas de	138	1422
Poliaminas, sólidas, corrosivas, n.e.p.	154	3259	Potasio y sodio, aleaciones sólidas de	138	3404
Polimero en bolitas dilatables	133	2211	Preparado líquido a base de nicotina, n.e.p.	151	3144
Polisulfuro de amonio, en solución	154	2818	Pretensores de gas comprimido de cinturones de seguridad	126	3353
			Pretensores para cinturones de seguridad	171	3268
			Pretensores para cinturones de seguridad, pirotécnicos	171	3268

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Productos de perfumería, que contengan disolventes inflamables	127	1266
Productos de petróleo, n.e.p.	128	1268
Productos líquidos para la conservación de la madera	129	1306
Productos para pintura (corrosivo)	153	3066
Productos para pintura, corrosivos, inflamables	132	3470
Productos para pintura (inflamable)	128	1263
Productos para pintura, inflamables, corrosivos	132	3469
Propadieno, estabilizado	116P	2200
Propadieno y metilacetileno, mezclas de, estabilizadas	116P	1060
Propano	115	1075
Propano	115	1978
Propano, en mezcla	115	1075
Propano, en mezcla	115	1978
n-Propanol	129	1274
Propanotioles	130	2402
Propano y étano, mezcla de, líquido refrigerado	115	1961
Propilamina	132	1277
n-Propilbenceno	128	2364
n-Propil cloroformiato	155	2740
1,2-Propilendiamina	132	2258
1,3-Propilendiamina	132	2258
Propilenimina, estabilizada	131P	1921
Propileno	115	1075
Propileno	115	1077

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Propileno, etileno y acetileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno	115	3138
n-Propil isocianato	155	2482
Propiltriclorosilano	155	1816
Propionaldehído	129	1275
Propionato de butilo	130	1914
Propionato de etilo	129	1195
Propionato de isobutilo	129	2394
Propionato de isopropilo	129	2409
Propionato de metilo	129	1248
Propionitrilo	131	2404
Punteras de protección a base de nitrocelulosa	133	1353
Púrpura de Londres	151	1621
Queroseno	128	1223
Quinoleína	154	2656
Rastrojo, mojado, húmedo o contaminado con aceite	133	1327
Recargas de encendedores (de cigarrillos) (gas inflamable)	115	1057
Recargas de hidrocarburos gaseosos para dispositivos pequeños, con dispositivo de descarga	115	3150
Recipientes, pequeños, que contienen gas	115	2037
Repuesto para encendedor (cigarros) (gas inflamable)	115	1057
Repuestos con gas de hidrocarburos, para dispositivos, pequeños, con dispositivo de escape	115	3150

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Residuo peligroso, líquido, n.e.p.	171	3082	Selenitos	151	2630
Residuo peligroso, sólido, n.e.p.	171	3077	Seleniuro de hidrógeno, anhidro	117	2202
Resina, en solución	127	1866	Semillas, harina o torta de ricino o ricino en copos	171	2969
Resinato aluminico	133	2715	Sesquisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco	139	1341
Resinato cálcico	133	1313	Silano	116	2203
Resinato cálcico, fundido	133	1314	Silano, comprimido	116	2203
Resinato de aluminio	133	2715	Silicato de aluminio, en polvo, no recubierto	138	1398
Resinato de calcio	133	1313	Silicato de etilo	129	1292
Resinato de calcio, fundido	133	1314	Silicato de litio	138	1417
Resinato de cinc	133	2714	Silicato de tetraetilo	129	1292
Resinato de cobalto, precipitado	133	1318	Silicio de calcio	138	1406
Resinato de manganeso	133	1330	Silicio de manganeso cálcico	138	2844
Resinato de zinc	133	2714	Silicio en polvo, amorfo	170	1346
Resorcinol	153	2876	Siliciuro cálcico	138	1405
Rocío de defensa personal, no presurizado	171	3334	Siliciuro de calcio	138	1405
Rubidio	138	1423	Siliciuro de magnesio	138	2624
Rubidio, metálico	138	1423	Silicofluoruro de amonio	151	2854
SA	119	2188	Silicofluoruro de cinc	151	2855
Sales de alcaloides, líquidas, n.e.p. (venenosas)	151	3140	Silicofluoruro de magnesio	151	2853
Sales de alcaloides, sólidas, n.e.p. (venenosas)	151	1544	Silicofluoruro de potasio	151	2655
Sales metálicas de compuestos orgánicos, inflamables, n.e.p.	133	3181	Silicofluoruro de sodio	154	2674
Salicilato de mercurio	151	1644	Silicofluoruro de zinc	151	2855
Salicilato de nicotina	151	1657	Silicofluoruros, n.e.p.	151	2856
Sarin	153	2810	Silla de ruedas, eléctrica, con baterías	154	3171
Seleniatos	151	2630	Soda cáustica, en escamas	154	1823
Selenio, en polvo	152	2658	Soda cáustica, en gránulos	154	1823
Selenito de sodio	151	2630	Soda cáustica, en solución	154	1824
			Soda cáustica, granular	154	1823
			Sodio	138	1428

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Sodio y potasio, aleaciones de	138	1422
Sodio y potasio, aleaciones líquidas de	138	1422
Sodio y potasio, aleaciones sólidas de	138	3404
Sólido a temperatura elevada, n.e.p., igual o arriba de 240°C	171	3258
Sólido comburente, corrosivo, n.e.p.	140	3085
Sólido comburente, inflamable, n.e.p.	140	3137
Sólido comburente, n.e.p.	140	1479
Sólido comburente que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p.	135	3100
Sólido comburente, que reacciona con el agua, n.e.p.	144	3121
Sólido comburente, tóxico, n.e.p.	141	3087
Sólido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.	154	3260
Sólido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.	154	3261
Sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.	154	3262
Sólido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.	154	3263
Sólido corrosivo, comburente, n.e.p.	140	3084
Sólido corrosivo, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	136	3095
Sólido corrosivo, inflamable, n.e.p.	134	2921
Sólido corrosivo, n.e.p.	154	1759

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Sólido corrosivo, oxidante, n.e.p.	140	3084
Sólido corrosivo, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.p.	138	3096
Sólido corrosivo, que reacciona con el agua, n.e.p.	138	3096
Sólido corrosivo, tóxico, n.e.p.	154	2923
Sólido corrosivo, venenoso, n.e.p.	154	2923
Sólido de calentamiento espontáneo, comburente, n.e.p.	135	3127
Sólido de calentamiento espontáneo, corrosivo, inorgánico, n.e.p.	136	3192
Sólido de calentamiento espontáneo, corrosivo, orgánico, n.e.p.	136	3126
Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, n.e.p.	135	3190
Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, tóxico, n.e.p.	136	3191
Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, venenoso, n.e.p.	136	3191
Sólido de calentamiento espontáneo, orgánico, n.e.p.	135	3088
Sólido de calentamiento espontáneo, oxidante, n.e.p.	135	3127
Sólido de calentamiento espontáneo, tóxico, inorgánico, n.e.p.	136	3191

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Sólido de calentamiento espontáneo, tóxico, orgánico, n.e.p.	136	3128	Sólido inflamable, corrosivo, n.e.p.	134	2925
Sólido de calentamiento espontáneo, venenoso, inorgánico, n.e.p.	136	3191	Sólido inflamable, corrosivo, orgánico, n.e.p.	134	2925
Sólido de calentamiento espontáneo, venenoso, orgánico, n.e.p.	136	3128	Sólido inflamable, inorgánico, corrosivo, n.e.p.	134	3180
Sólido de reacción espontánea, Tipo B	149	3222	Sólido inflamable, inorgánico, n.e.p.	133	3178
Sólido de reacción espontánea, Tipo B, con temperatura controlada	150	3232	Sólido inflamable, inorgánico, tóxico, n.e.p.	134	3179
Sólido de reacción espontánea, Tipo C	149	3224	Sólido inflamable, n.e.p.	133	1325
Sólido de reacción espontánea, Tipo C, con temperatura controlada	150	3234	Sólido inflamable, orgánico, fundido, n.e.p.	133	3176
Sólido de reacción espontánea, Tipo D	149	3226	Sólido inflamable, orgánico, n.e.p.	133	1325
Sólido de reacción espontánea, Tipo D, con temperatura controlada	150	3236	Sólido inflamable, oxidante, n.e.p.	140	3097
Sólido de reacción espontánea, Tipo E	149	3228	Sólido inflamable, tóxico, orgánico, n.e.p.	134	2926
Sólido de reacción espontánea, Tipo E, con temperatura controlada	150	3238	Sólido inflamable, venenoso, inorgánico, n.e.p.	134	3179
Sólido de reacción espontánea, Tipo F	149	3230	Sólido inflamable, venenoso, n.e.p.	134	2926
Sólido de reacción espontánea, Tipo F, con temperatura controlada	150	3240	Sólido inflamable, venenoso, orgánico, n.e.p.	134	2926
Sólido inflamable, comburente, n.e.p.	140	3097	Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p.	135	3088
Sólido inflamable, corrosivo, inorgánico, n.e.p.	134	3180	Sólido oxidante, corrosivo, n.e.p.	140	3085
			Sólido oxidante, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	135	3100
			Sólido oxidante, inflamable, n.e.p.	140	3137
			Sólido oxidante, que reacciona con el agua, n.e.p.	144	3121
			Sólido oxidante, tóxico, n.e.p.	141	3087

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Sólido oxidante, venenoso, n.e.p.	141	3087	Sólido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p.	134	2930
Sólido pirofórico, inorgánico, n.e.p.	135	3200	Sólido tóxico, inorgánico, n.e.p.	151	3288
Sólido pirofórico, n.e.p.	135	2846	Sólido tóxico, orgánico, n.e.p.	154	2811
Sólido pirofórico, orgánico, n.e.p.	135	2846	Sólido tóxico, oxidante, n.e.p.	141	3086
Sólido que reacciona con el agua, comburente, n.e.p.	138	3133	Sólido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p.	139	3125
Sólido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p.	138	3131	Sólido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p.	139	3125
Sólido que reacciona con el agua, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	138	3135	Sólido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p.	154	3290
Sólido que reacciona con el agua, inflamable, n.e.p.	138	3132	Sólido venenoso, corrosivo, n.e.p.	154	2928
Sólido que reacciona con el agua, oxidante, n.e.p.	138	3133	Sólido venenoso, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	136	3124
Sólido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p.	139	3134	Sólido venenoso, inflamable, n.e.p.	134	2930
Sólido que reacciona con el agua, venenoso, n.e.p.	139	3134	Sólido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p.	134	2930
Sólido reactivo con el agua, n.e.p.	138	2813	Sólido venenoso, inorgánico, n.e.p.	151	3288
Sólido regulado para la aviación, n.e.p.	171	3335	Sólido venenoso, orgánico, n.e.p.	154	2811
Sólido tóxico, comburente, n.e.p.	141	3086	Sólido venenoso, oxidante, n.e.p.	141	3086
Sólido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p.	154	3290	Sólido venenoso, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p.	139	3125
Sólido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p.	154	2928	Sólido venenoso, que reacciona con el agua, n.e.p.	139	3125
Sólido tóxico, de calentamiento espontáneo, n.e.p.	136	3124	Sólidos, que contienen líquido corrosivo, n.e.p.	154	3244
Sólido tóxico, inflamable, n.e.p.	134	2930			

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Sólidos, que contienen líquido inflamable, n.e.p.	133	3175	Sulfato de circonio (zirconio)	171	9163
Sólidos, que contienen líquido tóxico, n.e.p.	151	3243	Sulfato de dietilo	152	1594
Sólidos, que contienen líquido venenoso, n.e.p.	151	3243	Sulfato de dimetilo	156	1595
Solución acuosa de amoniaco con más del 50% de amoniaco	125	3318	Sulfato de hidrógeno y amonio	154	2506
Solución para revestimiento	127	1139	Sulfato de hidrógeno y potasio	154	2509
Soman	153	2810	Sulfato de hidrógeno y sodio, en solución	154	2837
Sosa cáustica, en escamas	154	1823	Sulfato de hidroxilamina	154	2865
Sosa cáustica, en granulos	154	1823	Sulfato de mercurio	151	1645
Sosa cáustica, en solución	154	1824	Sulfato de nicotina, en solución	151	1658
Sosa cáustica, granular	154	1823	Sulfato de nicotina, sólido	151	1658
Sosa cáustica, sólida	154	1823	Sulfato de nicotina, sólido	151	3445
Spray de defensa personal, no presurizado	171	3334	Sulfato de plomo, con más del 3% de ácido libre	154	1794
Subproductos de la fundicion de aluminio	138	3170	Sulfato de talio, sólido	151	1707
Subproductos de la refundicion de aluminio	138	3170	Sulfato de titanio, solución de	154	1760
Substancia metálica, que reacciona con el agua, n.e.p.	138	3208	Sulfato de vanadilo	151	2931
Substancia metálica, que reacciona con el agua y de calentamiento espontáneo, n.e.p.	138	3209	Sulfato de circonio	171	9163
Substancia para gas lacrimógeno, líquida, n.e.p.	159	1693	Sulfato mercúrico	151	1645
Substancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.p.	159	1693	Sulfhidrato sódico, con menos del 25% de agua de cristalización	135	2318
Substituto de trementina	128	1300	Sulfhidrato sódico, con no menos del 25% de agua de cristalización	154	2949
Sucedaneo de trementina	128	1300	Sulfuro amónico, en solución	132	2683
Sulfato ácido de amonio	154	2506	Sulfuro de amonio, en solución	132	2683
Sulfato ácido de potasio	154	2509	Sulfuro de arsénico	152	1557
			Sulfuro de carbonilo	119	2204
			Sulfuro de dietilo	129	2375
			Sulfuro de dimetilo	130	1164
			Sulfuro de dipicrilo, húmedo con no menos del 10% en masa de agua	113	2852

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Sulfuro de hidrógeno	117	1053
Sulfuro de metilo	130	1164
Sulfuro de potasio, anhidro	135	1382
Sulfuro de potasio, anhidro o con menos del 30% de agua de hidratación	135	1382
Sulfuro de potasio, con menos del 30% de agua de cristalización	135	1382
Sulfuro de potasio, hidratado, con no menos del 30% de agua de cristalización	153	1847
Sulfuro de potasio, hidratado, con no menos del 30% de agua de hidratación	153	1847
Sulfuro de sodio, anhidro	135	1385
Sulfuro de sodio, con menos del 30% de agua de cristalización	135	1385
Sulfuro de sodio, hidratado, con no menos del 30% de agua	153	1849
Sulfuro potásico, con menos del 30% de agua de cristalización	135	1382
Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de cristalización	153	1847
Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de hidratación	153	1847
Sulfuro sódico, anhidro	135	1385
Sulfuro sódico, con menos del 30% de agua de cristalización	135	1385
Sulfuro sódico, hidratado, con no menos del 30% de agua	153	1849
Superóxido de potasio	143	2466
Superóxido de sodio	143	2547
Superóxido potásico	143	2466

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Superóxido sódico	143	2547
Suspensión de nitrato de amonio	140	3375
Sustancia biológica, categoría B	158	3373
Sustancia infecciosa, únicamente para los animales	158	2900
Sustancia metálica, que reacciona con el agua, n.e.p.	138	3208
Sustancia metálica, que reacciona con el agua y de calentamiento espontáneo, n.e.p.	138	3209
Sustancia organometálica líquida, pirofórica	135	3392
Sustancia organometálica líquida, pirofórica, reactiva con el agua	135	3394
Sustancia organometálica líquida, reactiva con el agua	135	3398
Sustancia organometálica líquida, reactiva con el agua, inflamable	138	3399
Sustancia organometálica sólida, de calentamiento espontáneo	138	3400
Sustancia organometálica sólida, pirofórica	135	3391
Sustancia organometálica sólida, pirofórica, reactiva con el agua	135	3393
Sustancia organometálica sólida, reactiva con el agua	135	3395
Sustancia organometálica sólida, reactiva con el agua, de calentamiento espontáneo	138	3397
Sustancia organometálica sólida, reactiva con el agua, inflamable	138	3396
Sustancia para gas lacrimógeno, líquida, n.e.p.	159	1693

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Sustancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.p.	159	1693	Tetracloroetano	151	1702
Sustancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.p.	159	3448	Tetracloroetileno	160	1897
Sustancias infecciosas, que afectan a los humanos	158	2814	Tetracloruro de carbono	151	1846
Sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.p.	171	3082	Tetracloruro de circonio	137	2503
Sustancias peligrosas para el medio ambiente, sólidas, n.e.p.	171	3077	Tetracloruro de estaño	137	1827
Tabun	153	2810	Tetracloruro de estaño, pentahidratado	154	2440
Talio, compuestos de, n.e.p.	151	1707	Tetracloruro de silicio	157	1818
Tartrato de antimonio potásico	151	1551	Tetracloruro de titanio	137	1838
Tartrato de antimonio y potasio	151	1551	Tetracloruro de vanadio	137	2444
Tartrato nicotínico	151	1659	Tetraetilenpentamina	153	2320
Tejidos, de origen animal, vegetal o sintético, n.e.p., con aceite	133	1373	Tetraetilo de plomo, líquido	131	1649
Tejidos, impregnados con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.p.	133	1353	Tetrafluometano, comprimido	126	1982
Tejidos, impregnados de nitrocelulosa poco nitrada, n.e.p.	133	1353	Tetrafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno	126	3299
Telurio, compuesto de, n.e.p.	151	3284	1,1,2,2-Tetrafluoroetano	126	3159
Terfenilos polihalogenados, líquidos	171	3151	Tetrafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno	126	3299
Terfenilos polihalogenados, sólidos	171	3152	Tetrafluoroetileno, estabilizado	116P	1081
Terpinoleno	128	2541	Tetrafluorometano	126	1982
Tetrabromoetano	159	2504	Tetrafluorometano, comprimido	126	1982
Tetrabromuro de acetileno	159	2504	Tetrafluoruro de azufre	125	2418
Tetrabromuro de carbono	151	2516	Tetrafluoruro de silicio	125	1859
1,1,2,2-Tetracloroetano	151	1702	Tetrafluoruro de silicio, comprimido	125	1859
			Tetrafosfato de hexaetilo	151	1611
			Tetrafosfato de hexaetilo, líquido	151	1611
			Tetrafosfato de hexaetilo, sólido	151	1611
			Tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido, mezcla de	123	1612

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído	129	2498
Tetrahidrofurano	127	2056
Tetrahidrofurfurilamina	129	2943
1,2,3,6-Tetrahidropiridina	129	2410
1,2,5,6-Tetrahidropiridina	129	2410
Tetrahidrotiofeno	130	2412
Tetrámero de propileno	128	2850
Tetrametilsilano	130	2749
Tetranitrato de pentaeritrita, en mezcla, desensibilizado, sólido, n.e.p., con más del 10% pero no más del 20% de TNPE	113	3344
Tetranitrato de pentaeritritol, en mezcla, desensibilizado, sólido, n.e.p., con más del 10% pero no más del 20% de TNPE	113	3344
Tetranitrometano	143	1510
Tetrapropil ortotitaniato	128	2413
Tetróxido de dinitrógeno	124	1067
Tetróxido de dinitrógeno y óxido nítrico, mezcla de	124	1975
Tetróxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de	124	1975
Tetróxido de osmio	154	2471
4-Tiapentanal	152	2785
Tia-4-pentanal	152	2785
Tinta de imprenta, inflamable	129	1210
Tinturas medicinales	127	1293
Tiocianato de mercurio	151	1646
Tiodiclorofenilfosfina	137	2799
Tiodicloruro de benceno y fósforo	137	2799
Tiofeno	130	2414
Tiofosgeno	157	2474

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Tioglicol	153	2966
Titanio, en esponja o en gránulos	170	2878
Titanio, en esponja o en polvo	170	2878
Titanio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua	170	1352
Titanio, en polvo, seco	135	2546
TNPE, en mezcla, desensibilizado, sólido, n.e.p., con más del 10% pero no más del 20% de TNPE	113	3344
TNT, húmedo con no menos del 10% de agua	113	3366
TNT, húmedo con no menos del 30% de agua	113	1356
2,4-Toluendiamina	151	1709
Tolueno	130	1294
Toluidinas	153	1708
Toluidinas, líquidas	153	1708
Toluidinas, sólidas	153	1708
Toluidinas, sólidas	153	3451
2,4-Toluilendiamina	151	1709
2,4-Toluilendiamina, en solución	151	3418
2,4-Toluilendiamina, sólida	151	1709
Toluilen-2,4-diamina, en solución	151	3418
Toluilen-2,4-diamina, sólida	151	1709
m-Toluilendiamina, sólida	151	1709
Torio, metal pirofórico	162	2975
Torta oleaginosa, con más del 1.5% de aceite y no más del 11% de humedad	135	1386
Torta oleaginosa, con no más del 1.5% de aceite y del 11% de humedad	135	2217
Toxinas	153	---

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Toxinas, extraídas de organismos vivos, líquidas, n.e.p.	153	3172	Tricloruro de antimonio, líquido	157	1733
Toxinas, extraídas de organismos vivos, sólidas, n.e.p.	153	3172	Tricloruro de antimonio, sólido	157	1733
Toxinas, extraídas de organismos vivos, sólidas, n.e.p.	153	3462	Tricloruro de arsénico	157	1560
Toxinas, extraídas de un medio vivo, líquidas, n.e.p.	153	3172	Tricloruro de boro	125	1741
Toxinas, extraídas de un medio vivo, sólidas, n.e.p.	153	3462	Tricloruro de fósforo	137	1809
Toxinas, extraídas de un medio vivo, n.e.p.	153	3172	Tricloruro de titanio, mezcla, pirofórica	135	2441
Trapos con aceite	133	1856	Tricloruro de titanio, mezclas de	157	2869
Trementina	128	1299	Tricloruro de titanio, pirofórico	135	2441
Trietilamina	132	2610	Tricloruro de vanadio	157	2475
Tribromuro de antimonio, en solución	157	1549	Trietilamina	132	1296
Tribromuro de antimonio, sólido	157	1549	Trietilentetramina	153	2259
Tribromuro de boro	157	2692	Trifluocloroetileno, estabilizado	119P	1082
Tribromuro de fósforo	137	1808	Trifluorocloroetileno, estabilizado	119P	1082
Tributilamina	153	2542	1,1,1-Trifluoroetano	115	2035
Tributilfosfano	135	3254	Trifluoroetano, comprimido	115	2035
Tributilfosfeno	135	3254	Trifluorometano	126	1984
Tricloroacetato de metilo	156	2533	Trifluorometano, líquido refrigerado	120	3136
Triclorobencenos, líquidos	153	2321	Trifluorometano y clorotrifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano	126	2599
Triclorobuteno	152	2322	2-Trifluorometilanilina	153	2942
1,1,1-Tricloroetano	160	2831	3-Trifluorometilanilina	153	2948
Tricloroetileno	160	1710	Trifluoruro de antimonio, en solución	157	1549
Triclorosilano	139	1295	Trifluoruro de antimonio, sólido	157	1549
Tricloruro de antimonio	157	1733	Trifluoruro de boro	125	1008
Tricloruro de antimonio, en solución	157	1733	Trifluoruro de boro, comprimido	125	1008
			Trifluoruro de boro, dihidratado	157	2851

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de	157	1742	Trinitrofenol, húmedo con no menos del 30% de agua	113	1344
Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de, líquido	157	1742	Trinitrotolueno, húmedo con no menos del 10% de agua	113	3366
Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de, sólido	157	3419	Trinitrotolueno, húmedo con no menos del 30% de agua	113	1356
Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de	157	1743	Trióxido de arsénico	151	1561
Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de, líquido	157	1743	Trióxido de azufre, estabilizado	137	1829
Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de, sólido	157	3420	Trióxido de azufre, inhibido	137	1829
Trifluoruro de bromo	144	1746	Trióxido de azufre, no inhibido	137	1829
Trifluoruro de cloro	124	1749	Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de	137	1754
Trifluoruro de nitrógeno	122	2451	Trióxido de cromo, anhidro	141	1463
Trifluoruro de nitrógeno, comprimido	122	2451	Trióxido de fósforo	157	2578
Triisobutileno	128	2324	Trióxido de nitrógeno	124	2421
Trimetilamina, anhidra	118	1083	Trioxosilicato de sodio	154	3253
Trimetilamina, en solución acuosa	132	1297	Trioxosilicato de sodio, pentahidrato	154	3253
1,3,5-Trimetilbenceno	129	2325	Tripipilamina	132	2260
Trimetilciclohexilamina	153	2326	Tripipileno	128	2057
Trimetilclorosilano	155	1298	Trisulfuro de arsénico	152	1557
Trimetilhexametilendiaminas	153	2327	Trisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco	139	1343
Trimetoxisilano	132	9269	Undecano	128	2330
Trinitrobenceno, húmedo con no menos del 10% de agua	113	3367	Unidad sometida a fumigación	171	3359
Trinitrobenceno, húmedo con no menos del 30% de agua	113	1354	Uranio, metálico de, pirofórico	162	2979
Trinitroclorobenceno, húmedo con no menos del 10% de agua	113	3365	Urea-agua oxigenada	140	1511
Trinitrofenol, húmedo con no menos del 10% de agua	113	3364	Valeraldehído	129	2058
			Vanadato de sodio y amonio	154	2863
			Vanadio, compuesto de, n.e.p.	151	3285
			Vehículo accionado por acumulador (acumulador húmedo)	154	3171

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación	Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Vehículos impulsados por un gas inflamable	128	3166	Yodometil propanos	129	2391
Vehículos impulsados por un líquido inflamable	128	3166	Yodopropanos	129	2392
Velas lacrimógenas	159	1700	Yoduro de acetilo	156	1898
Venoso B, líquido, n.e.p.	153	2810	Yoduro de alilo	132	1723
Vinil etil éter, estabilizado	127P	1302	Yoduro de bencilo	156	2653
Vinil isobutil éter, estabilizado	127P	1304	Yoduro de hidrógeno, anhidro	125	2197
Vinil metil éter, estabilizado	116P	1087	Yoduro de mercurio	151	1638
Vinilpiridinas, estabilizadas	131P	3073	Yoduro de mercurio y potasio	151	1643
Viniltoluenos, estabilizados	130P	2618	Yoduro de metilo	151	2644
Viniltriclorosilano	155P	1305	Zinc, cenizas de	138	1435
Viniltriclorosilano, estabilizado	155P	1305	Zinc, en polvo	138	1436
Virutas, torneaduras o raspaduras de metales ferrosos	170	2793	Zinc, escoria de	138	1435
VX	153	2810	Zinc, espuma de	138	1435
Xantatos	135	3342	Zinc, polvo de	138	1436
Xenón	121	2036	Zinc, residuo de	138	1435
Xenón, comprimido	121	2036			
Xenón, líquido refrigerado (líquido criogénico)	120	2591			
Xileno de almizcle	149	2956			
Xilenoles	153	2261			
Xilenoles, líquidos	153	3430			
Xilenoles, sólidos	153	2261			
Xilenos	130	1307			
Xilidinas	153	1711			
Xilidinas, líquidas	153	1711			
Xilidinas, sólidas	153	1711			
Xilidinas, sólidas	153	3452			
Yescas sólidas, con un líquido inflamable	133	2623			
2-Yodobutano	129	2390			

Nombre del Material

**Número
de
Guía**

**Número
de Identi-
ficación**

Nombre del Material

**Número
de
Guía**

**Número
de Identi-
ficación**

Esta página está en blanco en forma intencional

NOTAS

GUIAS

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por calor, choque, fricción o contaminación.
- Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el aire, agua o espuma.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

- La inhalación, ingestión o contacto con la sustancia, puede causar lesiones severas, infección, enfermedad o la muerte.
- La alta concentración de gas puede causar asfixia sin previo aviso.
- El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
- El fuego o el contacto con el agua pueden producir gases irritantes, tóxicos y/o corrosivos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio **UNICAMENTE**; puede no ser efectiva en situaciones de derrames.

EVACUACION

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

PRECAUCION: Este material puede reaccionar con el agente extinguidor.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques

- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No introducir agua en los contenedores.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventillas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrame Pequeño

- Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Ducharse y lavarse con agua y jabón.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **PUEDA EXPLOTAR Y LANZAR FRAGMENTOS (1600 metros) UNA MILLA O MAS, SI EL FUEGO LLEGA A LA CARGA.**
- Para información sobre la letra del “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la sección del Glosario.

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Aisle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 500 metros (1600 pies) a la redonda.
- Mueva a la gente fuera del lugar de la escena y aléjelos de las ventanas.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- **Considere la evacuación inicial de 800 metros (1/2 milla) a la redonda.**

Incendio

- Si un carro de ferrocarril o remolque está involucrado en un incendio y se sospecha que transporta explosivos encajonados, tales como bombas o proyectiles de artillería, AISLE a 1600 metros (1 milla) a la redonda; también, inicie la evacuación incluyendo a los respondedores de emergencia a 1600 metros (1 milla) a la redonda.
- Cuando no se involucran los explosivos fuertemente encajonados, evacuar el área a 800 metros (1/2 milla) a la redonda.

* Para información sobre la letra del “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la sección del Glosario.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio en la CARGA

- ¡NO combatir el incendio cuando llega a la carga! ¡la carga puede EXPLOTAR!
- Detenga todo el tráfico y despeje el área a por lo menos 1600 metros (1 milla) a la redonda y permita que arda.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.

Incendio de LLANTA o VEHICULO

- Use bastante agua, ¡INUNDELO! Si no hay agua disponible, use CO₂, polvo químico seco o barro.
- Si es posible, y SIN NINGUN RIESGO, use los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores a la máxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al área de carga.
- Ponga especial atención al fuego de las llantas, porque puede encenderse de nuevo. Manténgase alerta con los extinguidores listos.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- NO OPERE RADIOS TRANSMISORES DENTRO DE UN AREA DE 100 metros (330 pies) DE DETONADORES ELECTRICOS.
- NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

* Para información sobre la letra del “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la sección del Glosario.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Material combustible/inflamable.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- El material **SECO** puede explotar si se expone al calor, las llamas, la fricción o al impacto; **Trátele como un explosivo (GUIA 112).**
- **Mantener el material húmedo con agua o tratarlo como un explosivo (GUIA 112).**
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- Algunos son tóxicos y pueden ser fatales si se inhalan, se ingieren o se absorben por la piel.
- El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Aisle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 100 metros (330 pies) a la redonda.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- **Considere la evacuación inicial de 500 metros (1/3 de milla) a la redonda.**

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio en la CARGA**

- ¡NO combatir el incendio cuando llega a la carga! ¡la carga puede EXPLOTAR!
- Detenga todo el tráfico y despeje el área a por lo menos 800 metros (1/2 milla) a la redonda y permita que arda.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.

Incendio de LLANTA o VEHICULO

- Use bastante agua, ¡INUNDELO! Si no hay agua disponible, use CO₂, polvo químico seco o barro.
- Si es posible, y SIN NINGUN RIESGO, use los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores a la máxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al área de carga.
- Ponga especial atención al fuego de las llantas, porque puede encenderse de nuevo. Manténgase alerta con los extinguidores listos.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Derrame Pequeño

- Inundar el área con grandes cantidades de agua.

Derrame Grande

- Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contención para su desecho posterior.
- MANTENER EL PRODUCTO HÚMEDO, CONTINUE HUMEDECIÉNDOLO AGREGANDO LENTAMENTE CANTIDADES INUNDANTES DE AGUA.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- PUEDE EXPLOTAR Y LANZAR FRAGMENTOS A (500 metros) 1/3 DE MILLA O MAS, SI EL FUEGO LLEGA A LA CARGA.
- Para información sobre la letra del “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la sección del Glosario.

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

- LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.
- Aisle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 100 metros (330 pies) a la redonda.
- Mueva a la gente fuera del lugar de la escena y aléjelos de las ventanas.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial de 250 metros (800 pies) a la redonda.

Incendio

- Si un carro de ferrocarril o remolque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 500 metros (1/3 de milla); también, inicie la evacuación a la redonda a 500 metros (1/3 de milla) de los respondedores de emergencia.

* Para información sobre la letra del “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la sección del Glosario.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio en la CARGA**

- ¡**NO combatir el incendio cuando llega a la carga! ¡la carga puede EXPLOTAR!**
- Detenga todo el tráfico y despeje el área a por lo menos 500 metros (1/3 milla) a la redonda y permita que arda.
- **No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.**

Incendio de LLANTA o VEHICULO

- **Use bastante agua, ¡INUNDELO!** Si no hay agua disponible, use CO₂, polvo químico seco o barro.
- Si es posible, y SIN NINGUN RIESGO, use los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores a la máxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al área de carga.
- Ponga especial atención al fuego de las llantas, porque puede encenderse de nuevo. Manténgase alerta con los extinguidores listos.

DERRAME O FUGA

- **ELIMINAR** todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- **NO OPERE RADIOS TRANSMISORES DENTRO DE UN AREA DE 100 metros (330 pies) DE DETONADORES ELECTRICOS.**
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

INFORMACION SUPLEMENTARIA

- Los embalajes con la etiqueta 1.4S o que contienen un material clasificado como 1.4S están diseñados o empacados de tal manera que cuando se involucran en un incendio, pueden arder enérgicamente con detonaciones localizadas y proyección de fragmentos.
- Los efectos están usualmente limitados a la cercanía inmediata de los empaques.
- Si el incendio amenaza el área de carga que contiene embalajes con etiqueta 1.4S o materiales 1.4S, considere un área de aislamiento de por lo menos 15 metros a la redonda. Combata el incendio con precauciones normales desde una distancia razonable.

* Para información sobre la letra del "Grupo de Compatibilidad", refiérase a la sección del Glosario.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

• EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.

- Se encenderá fácilmente por calor, chispas o llamas.
- Formará mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

CUIDADO: el Hidrógeno (UN1049), Deuterio (UN1957), Hidrógeno, líquido refrigerado (UN1966) y Metano (UN1971) son más livianos que el aire y se elevarán. Los fuegos con Hidrógeno y Deuterio son difíciles de detectar debido a que arden con llama invisible. Use un método alternativo de detección (cámara térmica, etc.)

- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

ALA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Algunos pueden ser irritantes si se inhalan en altas concentraciones.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA. CUIDADO:** el Hidrógeno (UN1049), Deuterio (UN1957) y el Hidrógeno, líquido refrigerado (UN1966) arden con llama invisible. La mezcla comprimida de Hidrógeno y Metano (UN2034) puede arder con llama invisible.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos o CO₂.

Incendio Grande

- Use rocío de agua o niebla.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- **ELIMINAR** todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Prevenga la expansión de vapores a través de las alcantarillas, sistemas de ventilación y áreas confinadas.
- Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRECAUCION: Cuando se está en contacto con líquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningún aviso.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.**
- Se encenderá fácilmente por calor, chispas o llamas.
- Formará mezclas explosivas con el aire.
- El silano puede encenderse espontáneamente al contacto con el aire.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Algunos pueden ser tóxicos si se inhalan en altas concentraciones.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Manténgase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos o CO₂.

Incendio Grande

- Use rocío de agua o niebla.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **Tóxico; Extremadamente Peligroso.**
- Puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.
- El olor inicial puede ser irritante o pestilente y puede disminuir su sentido del olfato.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Estos materiales son extremadamente inflamables.
- Puede formar mezclas explosivas con el aire.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada ÚNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.
- Considere encender un derrame o fuga para eliminar la preocupación de gas tóxico.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.**
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

LA SALUD

- Puede causar efectos tóxicos si se inhala.
- Los vapores son extremadamente irritantes.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos o CO₂.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

ALA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.**
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Inflamable; puede encenderse por calor, chispas o llamas.
- Puede formar mezclas explosivas con el aire.
- Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada ÚNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- **PARA CLOROSILANOS, NO USE AGUA**, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansión.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- **ELIMINAR** todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- **PARA CLOROSILANOS**, use espuma AFFF-espuma resistente al alcohol como medio de expansión para reducir los vapores.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia. • Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.** • Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. • En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia. • En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación. • Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada. • Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismo.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.

INCENDIO O EXPLOSION

- **Gases no inflamables.**
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos o sólidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfíe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Deje que la sustancia se evapore.
- Ventile el área.

PRECAUCION: Cuando se está en contacto con líquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningún aviso.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

INCENDIO O EXPLOSION

- **Gases no inflamables.**
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Deje que la sustancia se evapore.
- Ventile el área.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia no arde, pero propiciará combustión.
- Algunos pueden reaccionar explosivamente con los combustibles.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 500 metros (1/3 de milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos o CO₂.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Deje que la sustancia se evapore.
- Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRECAUCION: Cuando se está en contacto con líquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningún aviso.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.**
- Los vapores pueden ser irritantes.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos pueden arder pero no incendiarse inmediatamente.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos y/o corrosivos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos o CO₂.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- No introducir agua en los contenedores.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.**
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia no arde, pero propiciará combustión.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Estos son oxidantes muy fuertes y reaccionarán vigorosamente o explosivamente con muchos materiales, incluyendo los combustibles.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Algunos reaccionarán explosivamente con aire, aire húmedo y/o agua.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos y/o corrosivos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- **Solamente agua, no use polvos químicos secos, CO₂ o Halon®.**
- Contenga el fuego y permita que arda. Si el fuego debiera ser combatido se recomienda rocío de agua o niebla.
- No introducir agua en los contenedores.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.
- Ventile el área.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe por la piel.**
- Los vapores son extremadamente irritantes y corrosivos.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos pueden arder pero no incendiarse inmediatamente.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos y/o corrosivos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución; aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos o CO₂.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No introducir agua en los contenedores.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- **En caso de contacto con Fluoruro de Hidrógeno, anhídrido (UN1052), lave con abundante agua la piel y ojos por 5 minutos; luego lave la piel expuesta con gel de calcio; y para los ojos lave con solución calcio/agua durante 15 minutos.**
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos pueden arder pero no incendiarse inmediatamente.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

ALA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 500 metros (1/3 de milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos o CO₂.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Algunos de estos materiales, si se derraman, pueden evaporarse dejando un residuo inflamable.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Deje que la sustancia se evapore.
- Ventile el área.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).
- #### **Incendio**
- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.
- La sustancia puede ser transportada caliente.
- **Si está involucrado el aluminio fundido, use la GUIA 169.**

ALA SALUD

- La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).
- **Incendio**
- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

CUIDADO: Para mezclas conteniendo alcohol o un solvente polar, la espuma resistente al alcohol puede ser más efectiva.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

ALA SALUD

- Puede causar efectos tóxicos si se inhala o absorbe por la piel.
- La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
- **No usar extintores de productos químicos secos, para controlar fuegos que involucren nitrometano o nitroetano.**

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- **No usar chorros rectos.**
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

A LA SALUD

- Puede causar efectos tóxicos si se inhala o absorbe por la piel.
- La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- **No usar chorros rectos.**
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe por la piel.**
- La inhalación o el contacto con algunos de estos materiales irritará o quemará la piel y los ojos.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor y de envenenamiento en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- **ELIMINAR** todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra. • No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.

Derrame Pequeño

- Absorber con tierra, arena u otro material no-combustible y transferir a los contenedores para su desecho posterior.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia. • Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.** • Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. • Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel. • Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. • Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Material combustible/inflamable.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

ALA SALUD

- Puede causar efectos tóxicos si se inhala o se ingiere.
- El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.**

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.
- No introducir agua en los contenedores.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores (excepto para hidracina).
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia. • Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.** • Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. • En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Material combustible/inflamable.
- Puede incendiarse por fricción, calor, chispas o llamas.
- Algunos pueden arder rápidamente con efecto de fuego brillante.
- Los polvos, cenizas, virutas, rebabas o recortes pueden explotar o incendiarse con violencia explosiva.
- La sustancia puede ser transportada fundida a una temperatura superior a la temperatura de inflamación (flash point).
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.
- El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂, arena, tierra, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendios Involucrando Pigmentos o Pastas Metálicas (ej. "Pasta de Aluminio")

- Los incendios de Pasta de Aluminio deben tratarse como incendios de metales combustibles. Use arena SECA, Grafito en polvo, extinguidores a base de cloruro de sodio seco, G-1® o polvo Met-L-X®. También, vea la GUÍA 170.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Derrame Seco Pequeño

- Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrame Grande

- Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contención para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- La remoción de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Material combustible/inflamable.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

A LA SALUD

- **TOXICO:** la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la muerte.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).
- #### **Incendio**
- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, **AISLE** a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- No introducir agua en los contenedores.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Material combustible/inflamable.
- Puede encenderse al contacto con el aire húmedo o la humedad.
- Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
- Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
- Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

ALA SALUD

- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La inhalación de productos en descomposición puede causar lesiones severas o la muerte.
- El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO USAR AGUA, CO₂ O ESPUMA SOBRE EL MATERIAL.**

• Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.

EXCEPCIÓN: Para incendios **PEQUEÑOS** y **GRANDES** de Xantatos, UN3342 y Ditionito (Hidrosulfito) UN1384, UN1923 y UN1929, USE ABUNDANTE CANTIDAD DE AGUA para detener la reacción. El sofocamiento no es útil para estos materiales, estos no necesitan aire para arder.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena SECA. **EXCEPTO** para UN1384, UN1923 y UN1929.

Incendio Grande

- Arena SECA, polvo químico seco, carbonato de sodio o cal. **EXCEPTO** para UN1384, UN1923 y UN1929 o retírese del área y deje quemar.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores, no permitir que el agua entre en contacto con la sustancia.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- **ELIMINAR** todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequeño

EXCEPCIÓN: Para derrames de Xantatos, UN3342 y Ditionito (Hidrosulfito) UN1384, UN1923 y UN1929, **disolver con 5 partes de agua y recolectar para su disposición final.**

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Lleve a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Extremadamente inflamable; se encenderá por sí solo, si se expone al aire.
- Arde rápidamente, produciendo humo denso, blanco e irritante.
- La sustancia puede ser transportada en forma fundida.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
- Las sustancias corrosivas en contacto con metales puede producir hidrógeno (gas inflamable).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

A LA SALUD

- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- TOXICO; la ingestión de la sustancia o inhalación de los productos en descomposición causará severas lesiones o la muerte.
- El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Se pueden experimentar algunos efectos debido a la absorción por la piel.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.
- **Para Fósforo UN1381: Cuando hay un posible contacto directo con la sustancia, debe utilizar ropa de protección especial aluminizada.**

EVACUACION

Derrame

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Rocío de agua, arena húmeda o tierra húmeda.

Incendio Grande

- Use rocío de agua o niebla.
- **No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión.**
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- **ELIMINAR** todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequeño

- Cubrir con agua, arena o tierra. Levantar con una pala limpia, colocar el material en un contenedor de metal y conservar el material bajo el agua.

Derrame Grande

- Construir un dique de desague para su desecho posterior y cubrir con arena o tierra húmeda.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, mantenga las áreas de la piel expuestas inmersas en agua o cubiertas con vendajes húmedos hasta que se reciba atención médica.
- La remoción de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.
- Quite y aisle la ropa y el calzado contaminados en el lugar, y póngalos en un contenedor de metal lleno de agua. Existe peligro de incendio si se deja secar.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **CORROSIVO** y/o **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto (piel y ojos) con vapores, polvo o sustancias puede causar daño severo, quemaduras, o la muerte.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentración de humos en el aire.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- **EXCEPTO PARA EL ANHIDRIDO ACETICO (UN1715), QUE ES INFLAMABLE**, algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se encenderá fácilmente.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- La sustancia reaccionará con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases y vertidos corrosivos y/o tóxicos.
- Los gases tóxicos inflamables pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, cisternas, vagón tolva/autotankes, etc.).
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.
- La sustancia puede ser transportada en forma fundida.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotankes está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- Cuando el material no está involucrado en un incendio, no use agua sobre el mismo.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos o CO₂.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio Grande

- Inunde el área incendiada con grandes cantidades de agua, al mismo tiempo, elimine los vapores con niebla de agua. Si el suministro de agua no es suficiente, elimine únicamente los vapores.
- Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas**
- Enfíe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
 - No introducir agua en los contenedores.
 - Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
 - SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; no ponga agua directamente sobre la fuga, área de derrame o la parte interna de un contenedor.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

Derrame Pequeño

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- La remoción de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Se producen gases inflamables al contacto con el agua.
- Puede encender al contacto con el agua o la humedad.
- Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
- Algunos son transportados en líquidos altamente inflamables.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

ALA SALUD

- La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la muerte.
- Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile el área antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****• NO USAR AGUA O ESPUMA.****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena.

Incendio Grande

- Usar arena SECA, polvo químico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del área y dejar que arda.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendios Involucrando Metales o Polvos (Aluminio, Litio, Magnesio, etc.)

- Use polvo químico seco, arena SECA, Cloruro de Sodio en polvo, Grafito en polvo, o polvo Met-L-X®; además, para Litio puede usar el polvo Lith-X® o polvo de cobre. También vea la GUÍA 170.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**

Derrame Pequeño

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Hacer un dique de contención para su desecho posterior; no aplique agua, a menos que se le haya indicado hacerlo.

Derrame de Polvo

- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para disminuir la expansión y conservar el polvo seco.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, limpiar el material de la piel de inmediato; enjuagar la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Se producen gases inflamables y tóxicos al contacto con el agua.
- Puede encender al contacto con el agua o la humedad.
- Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
- Algunos son transportados en líquidos altamente inflamables.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- Altamente tóxico: al contacto con el agua produce gas tóxico, puede ser fatal si se inhala.
- La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la muerte.
- Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile el área antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO UTILICE AGUA O ESPUMA (LA ESPUMA PUEDE UTILIZARSE PARA CLOROSILANOS, VER DEBAJO)**

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena.

Incendio Grande

- Usar arena SECA, polvo químico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del área y dejar que arda.
- **PARA CLOROSILANOS NO USE AGUA**, use espuma AFFF resistente al alcohol de expansión media; **NO USE** polvos químicos secos, cal, o carbonato de sodio, ya que pueden producir grandes cantidades de hidrógeno gaseoso, el cual puede explotar.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No introducir agua en los contenedores.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). • No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- **PARA CLOROSILANOS**, use espuma AFFF-espuma resistente al alcohol como medio de expansión para reducir los vapores.

Derrame Pequeño

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Hacer un dique de contención para su desecho posterior; no aplique agua, a menos que se le haya indicado hacerlo.

Derrame de Polvo

- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para disminuir la expansión y conservar el polvo seco.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia. • Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.** • Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. • En caso de contacto con la sustancia, limpiar el material de la piel de inmediato; enjuagar la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. • Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. • Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Estas sustancias acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio.
- Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
- Puede explotar por calor o contaminación.
- Algunos reaccionarán explosivamente con hidrocarburos (combustibles).
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- La inhalación, ingestión o contacto (piel y ojos) con los vapores o sustancia puede causar daños severos, quemaduras o la muerte.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).
- Incendio**
- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Use agua. No usar polvos químicos secos o espuma. El uso de CO₂ y Halon® pueden proveer un control limitado.

Incendio Grande

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfíe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No introducir agua en los contenedores.

Derrame Seco Pequeño

- Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrame Pequeño de Líquido

- Use un material no-combustible como vermiculita o arena para absorber el producto y ponerlo en un contenedor para su desecho posterior.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- Después de la recuperación del producto, lave el área con agua.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Estas sustancias acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio.
- Puede explotar por calor o contaminación.
- Algunos pueden arder rápidamente.
- Algunos reaccionarán explosivamente con hidrocarburos (combustibles).
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

ALA SALUD

- Tóxico por ingestión.
- La inhalación del polvo es tóxica.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).
- **Incendio**
- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Use agua. No usar polvos químicos secos o espuma. El uso de CO₂ y Halon® pueden proveer un control limitado.

Incendio Grande

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Seco Pequeño

- Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Estas sustancias acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio.
- Puede explotar por calor o contaminación.
- Algunos reaccionarán explosivamente con hidrocarburos (combustibles).
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- **TOXICO:** la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) o sustancia puede causar lesión severa, quemaduras o la muerte.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Humos tóxicos/inflamables pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, carros tanque, etc.).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Use agua. No usar polvos químicos secos o espuma. El uso de CO₂ y Halon® pueden proveer un control limitado.

Incendio Grande

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva.
- No introducir agua en los contenedores.

Derrame Pequeño de Líquido

- Use un material no-combustible como vermiculita o arena para absorber el producto y ponerlo en un contenedor para su desecho posterior.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por fricción, calor o contaminación.
- Estas sustancias acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Algunos reaccionarán explosivamente con hidrocarburos (combustibles).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.
- Humos tóxicos o polvo pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, carros tanque, y de tolva etc.).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, **AISLE** a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Use agua. No usar polvos químicos secos o espuma. El uso de CO₂ y Halon® pueden proveer un control limitado.

Incendio Grande

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No introducir agua en los contenedores. Puede ocurrir una reacción violenta.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrame Pequeño

- Inundar el área con grandes cantidades de agua.

Derrame Grande

- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Reacciona vigorosamente y/o explosivamente con agua.
- Se producen sustancias tóxicas y/o corrosivas al contacto con el agua.
- Los gases tóxicos inflamables pueden acumularse en tanques y vagones tolva.
- Algunos pueden producir hidrógeno (gas inflamable) al contacto con metales.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación o contacto con el vapor, sustancia, o productos en descomposición puede causar severas lesiones, quemaduras o la muerte.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****• NO USAR AGUA O ESPUMA.****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio o cal.

Incendio Grande

- Usar arena SECA, polvo químico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del área y dejar que arda.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**

Derrame Pequeño

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.

Derrame Grande

- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por calor o contaminación.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La ingestión o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en (piel y ojos).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Es preferible agua en forma de niebla o rocío; si no hay agua disponible utilice polvo químico seco, CO₂ o espuma regular.

Incendio Grande

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Mantener la sustancia húmeda usando rocío de agua.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequeño

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.

Derrame Grande

- Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contención para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo cuando se seca.
- Quitar el material de la piel inmediatamente.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por calor, choque, fricción o contaminación.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La ingestión o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en (piel y ojos).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Es preferible agua en forma de niebla o rocío; si no hay agua disponible utilice polvo químico seco, CO₂ o espuma regular.

Incendio Grande

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Mantener la sustancia húmeda usando rocío de agua.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequeño

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.

Derrame Grande

- Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contención para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- Quitar el material de la piel inmediatamente.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Las baterías de Ion-Litio contienen un electrolito líquido inflamable que puede ventearse, encenderse y producir chispas cuando se expone a altas temperaturas (> 150 °C (302 °F)), cuando se daña o abusa (ej. daño mecánico o sobrecarga eléctrica).
- Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
- Puede encender otras baterías cercanas.

ALA SALUD

- El contacto con el electrolito de la batería puede ser irritante a la piel, ojos y membranas mucosas.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las baterías incendiadas pueden producir gas tóxico de Fluoruro de Hidrógeno (vea GUÍA 125).
- Los humos pueden causar vértigo o sofocación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un carro de ferrocarril o remolque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 500 metros (1/3 de milla); también, inicie la evacuación a la redonda a 500 metros (1/3 de milla) de los respondedores de emergencia.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Absorber con tierra, arena u otro material absorbente no combustible.
- Las baterías con pérdidas, y el material absorbente contaminado deben colocarse en contenedores metálicos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por calor, contaminación o pérdida de control de temperatura.
- Estos materiales son particularmente sensibles a las temperaturas elevadas. Arriba de un "Control de Temperatura" dado se descomponen violentamente y prenden fuego.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Puede encender espontáneamente, si se expone al aire.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

ALA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La ingestión o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en (piel y ojos).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- **NO PERMITA que la sustancia se caliente. Consiga nitrógeno líquido, hielo seco o hielo para enfriarla, si no puede conseguir ninguno, evacue el área inmediatamente.**

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- La sustancia deben mantenerse siempre a una temperatura igual o más baja que la “temperatura de control”.

Incendio Pequeño

- Es preferible agua en forma de niebla o rocío; si no hay agua disponible utilice polvo químico seco, CO₂ o espuma regular.

Incendio Grande

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- **TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.**
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequeño

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- Quitar el material de la piel inmediatamente.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- La auto-descomposición o el auto-encendido pueden ser provocados por calor, reacción química, fricción o impacto.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
- Puede arder violentamente. Se puede autoacelerar la descomposición y producir grandes cantidades de gases.
- Los vapores o el polvo pueden formar mezclas explosivas con el aire.

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la muerte.
- Puede producir gases irritantes tóxicos, y/o corrosivos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas**• TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.**

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequeño

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- La auto-descomposición o el auto-encendido pueden ser provocados por calor, reacción química, fricción o impacto.
- Puede ocurrir una descomposición autoacelerada si no se mantiene el control específico de temperatura.
- Estos materiales son particularmente sensibles a las temperaturas elevadas. Arriba de un "Control de Temperatura" dado se descomponen violentamente y prenden fuego.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
- Puede arder violentamente. Se puede autoacelerar la descomposición y producir grandes cantidades de gases.
- Los vapores o el polvo pueden formar mezclas explosivas con el aire.

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la muerte.
- Puede producir gases irritantes tóxicos, y/o corrosivos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- **NO PERMITA que la sustancia se caliente. Consiga nitrógeno líquido, hielo seco o hielo para enfriarla, si no puede conseguir ninguno, evacúe el área inmediatamente.**

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- La sustancia deben mantenerse siempre a una temperatura igual o más baja que la "temperatura de control".

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- **Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas**
- **TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.**
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequeño

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **Altamente tóxico**, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorción cutánea.
- Evitar cualquier contacto con la piel.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y producir vapores corrosivos y/o tóxicos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, **AISLE** a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂ o rocío de agua.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Cubra con una hoja de plástico para prevenir su propagación.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **Altamente tóxico**, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorción cutánea.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Evitar cualquier contacto con la piel.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.
- La sustancia puede ser transportada en forma fundida.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂ o rocío de agua.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Cubra con una hoja de plástico para prevenir su propagación.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la muerte.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Evitar cualquier contacto con la piel.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente.
- Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.
- La sustancia puede ser transportada en forma fundida.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂ o rocío de agua.

Incendio Grande

- Usar polvo químico seco, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la muerte.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Evitar cualquier contacto con la piel.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y producir vapores corrosivos y/o tóxicos.
- Algunos son oxidantes y pueden encender otros materiales combustibles (madera, aceite, ropa, etc.).
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, **AISLE** a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂ o rocío de agua.

Incendio Grande

- Usar polvo químico seco, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores forman mezclas explosivas con el aire: peligro de explosión en interiores, exteriores, y alcantarillas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- La sustancia reaccionará con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases y vertidos inflamables, corrosivos y/o tóxicos.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

A LA SALUD

- **TOXICO;** la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.
- **Los bromoacetatos y cloroacetatos son extremadamente lacrimógenos e irritantes.**
- La reacción con el agua o aire húmedo puede producir gases tóxicos, corrosivos e inflamables.
- La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentración de humos en el aire.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fumas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

• Nota: La mayoría de las espumas reaccionan con el material y despiden gases corrosivos/tóxicos.

CUIDADO: Para el Cloruro de Acetilo (UN1717), use únicamente CO₂ o polvo químico seco.

Incendio Pequeño • CO₂, polvo químico seco, arena seca, espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- **PARA CLOROSILANOS, NO USE AGUA**, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansión.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- **Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas**
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- **PARA CLOROSILANOS**, use espuma AFFF-espuma resistente al alcohol como medio de expansión para reducir los vapores.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrame Pequeño

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente.
- La sustancia reaccionará con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases y vertidos inflamables, corrosivos y/o tóxicos.
- Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- La reacción con el agua o aire húmedo puede producir gases tóxicos, corrosivos e inflamables.
- La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentración de humos en el aire.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

• Nota: La mayoría de las espumas reaccionan con el material y despiden gases corrosivos/tóxicos.

Incendio Pequeño • CO₂, polvo químico seco, arena seca, espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- **PARA CLOROSILANOS, NO USE AGUA**, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansión.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- **PARA CLOROSILANOS**, use espuma AFFF-espuma resistente al alcohol como medio de expansión para reducir los vapores.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrame Pequeño

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO:** la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.
- La reacción con el agua o aire húmedo puede producir gases tóxicos, corrosivos e inflamables.
- La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentración de humos en el aire.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y producir vapores corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, tanques, carros de ferrocarril y de tolva etc.).
- La sustancia reaccionará con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases y vertidos corrosivos y/o tóxicos.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

• Nota: La mayoría de las espumas reaccionan con el material y despiden gases corrosivos/tóxicos.

Incendio Pequeño

• CO₂ (excepto para cianuros), polvo químico seco, arena seca, espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrame Pequeño

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Lleve a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con la sustancia puede causar infección, enfermedad o la muerte.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.
- **Nota: Los empaques dañados que contengan CO, sólido como refrigerante, pueden producir agua o escarcha por la condensación de aire. No toque éste líquido que podría estar contaminado por los contenidos del paquete.**

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
- Algunos pueden transportarse en líquidos inflamables.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Obtenga la identidad de la sustancia involucrada.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena.

Incendio Grande

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.
- No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Absorber con tierra, arena u otro material absorbente no combustible.
- Cubra el empaque dañado o material derramado con una toalla o trapo humedecido y consérvelo húmedo con blanqueador u otro desinfectante.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a un lugar aislado seguro.

PRECAUCION: La víctima puede ser una fuente de contaminación.

- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- **Para mayor ayuda, póngase en contacto con su Centro local de Control de Envenenamiento.**
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La inhalación de los vapores o el polvo es extremadamente irritante.
- Puede causar ardor en los ojos y lagrimeo.
- Puede causar tos, dificultad para respirar y náusea.
- Los efectos a la exposición breve duran solamente unos minutos.
- La exposición en un área encerrada puede ser muy dañina.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Como acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.

Derrame Pequeño

- Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos deberán desaparecer después de que el individuo ha estado expuesto al aire fresco por aproximadamente 10 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- Tóxico por ingestión.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- La exposición en un área encerrada puede ser muy dañina.
- El contacto puede irritar o quemar la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire.
- Las mezclas de aire/vapor pueden explotar cuando se encienden.
- El contenedor puede explotar en el calor del fuego.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use el equipo de protección personal para productos químicos que está específicamente recomendado por el fabricante del producto.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂ o rocío de agua.

Incendio Grande

- Usar polvo químico seco, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequeño de Líquido

- Absorber con arena, tierra u otros materiales absorbentes no combustibles.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Lave la piel con agua y jabón.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia y al público durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del contenido radiactivo es más severo.
- Bajos niveles de material radioactivo empacado y baja radiación fuera del empaque es de poco riesgo para las personas. Empaques rotos liberando cantidades mesurables de material radiactivo, deben representar riesgo bajo.
- Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comunmente disponibles.
- Los empaques no tienen las etiquetas de RADIATIVO I, II o III. Algunos pueden tener etiquetas de VACIO, o estar marcados con la palabra "radiactivo".

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoría de ellos no encienden inmediatamente.
- Muchos tienen un embalaje exterior de cartón; el contenido puede ser de cualquier forma física (grande o pequeño).
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje de bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Cubrir el líquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.
- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiológicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia y al público durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del contenido radiactivo es más severo.
- Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede causar una alta exposición a radiación externa, o una exposición interna y externa si el contenido es liberado.
- Peligro de baja radiación cuando el material está dentro del contenedor. Si el material se sale del envase o del contenedor de granel, el peligro varía de bajo a moderado. Este nivel de peligro dependerá del tipo y cantidad de radiactividad, la clase de material que es, y/o las superficies donde se encuentran.
- Algunos materiales moderadamente peligrosos pueden fugarse de los embalajes en los accidentes. Esto no representa un riesgo importante a la vida.
- Los materiales radiactivos liberados u objetos contaminados generalmente serán visibles si el envasado tiene fallas.
- Algunos embarques de carga y materiales empacados de uso exclusivo no tendrán etiquetas, carteles, marcas de "RADIATIVO" y documentos de embarque que proporcionen su identificación.
- Cuando un paquete muestre una etiqueta de "RADIATIVO" y otra etiqueta de riesgo secundario, siga las guías de estos dos peligros. Generalmente el segundo peligro es mayor que el peligro de radiación.
- Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comunmente disponibles.
- Las fugas resultantes del control de la carga incendiada, puede causar contaminación de bajo nivel.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoría de ellos no encienden inmediatamente.
- El Uranio y el Torio en granulos o recortes pueden encenderse espontáneamente si se exponen al aire. (Consulte la GUIA 136)
- Los nitratos son oxidantes y pueden encender a otros combustibles. (También consulte la GUIA 141)

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje de bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Cubrir el líquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.
- Hacer un dique de contención para recoger derrames grandes de líquidos.
- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiológicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, limpiar el material de la piel de inmediato; enjuagar la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia y al público durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del contenido radiactivo es más severo.
- Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede causar una alta exposición a radiación externa, o una exposición interna y externa si el contenido es liberado.
- Los paquetes Tipo A (cajas de cartón, cajas, cilindros, artículos, etc.) Identificados como "Tipo A" con una marca en los paquetes o mediante los documentos de embarque contienen cantidades que no ponen en peligro la vida. Las fugas parciales pueden darse, si los paquetes identificados del "Tipo A" se dañan en accidentes moderadamente severos.
- Los embalajes Tipo B y Tipo C (grandes y pequeños, generalmente de metal), contienen las cantidades más peligrosas. Pueden estar identificados por marcas en los embalajes o en los documentos de transporte. Condiciones que atenten contra la vida pueden existir unicamente si hay derrame del contenido o si falla el empaque. Debido al diseño, a la evaluación y a la prueba de los embalajes, sólo se presentarían en casos de accidentes de extrema severidad.
- Los transportes bajo la condición "Acuerdos Especiales" pueden ser de embalajes del Tipo A, Tipo B o Tipo C. El tipo de embalaje debe figurar en los embalajes y los detalles de envío se encuentran en los documentos de transporte.
- Las señales blancas de radioactividad "I", indican que los niveles de radioactividad fuera de un embalaje simple, no dañado y aislado son muy bajos (menos de 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)).
- Los envases radiactivos con etiquetas Amarillo II y Amarillo III tienen niveles más altos de radiación. El índice de transporte (TI) en la etiqueta, identifica el nivel máximo de radiación en mrem/h a un metro de un embalaje simple, aislado y no dañado.
- Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comunmente disponibles.
- El agua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de una carga, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoría de ellos no encienden inmediatamente.
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.
- Los paquetes Tipo B, estan diseñados y evaluados para resistir el estar envueltos totalmente en llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un periodo de 30 minutos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Como acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada en contra de la exposición de radiación interna, pero no para la exposición de radiación externa.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Las superficies exteriores no dañadas o ligeramente dañadas o mojadas, rara vez indican la falla del embalaje. La mayoría de los embalajes para líquidos tienen un recipiente interior y/o material absorbente.
- Cubrir el líquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiológicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia y al público durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del contenido radiactivo es más severo.
- Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede causar exposición a radiación externa, que aumenta si el contenido (cápsulas) es liberado.
- Los riesgos de radiación interna y contaminación no son esperados, pero no son imposibles.
- Los paquetes Tipo A (cajas de cartón, cajas, cilindros, artículos, etc.) Identificados como "Tipo A" con una marca en los paquetes o mediante los documentos de embarque contienen cantidades que no ponen en peligro la vida. Las fuentes radiactivas pueden escaparse si los paquetes "Tipo A" se dañan en accidentes moderadamente severos.
- Los embalajes Tipo B y Tipo C (grandes y pequeños, generalmente de metal), contienen las cantidades más peligrosas. Pueden estar identificados por marcas en los embalajes o en los documentos de transporte. Condiciones que atentan contra la vida pueden existir unicamente si hay derrame del contenido o si falla el empaque. Debido al diseño, a la evaluación y a la prueba de los embalajes, sólo se presentarian en casos de accidentes de extrema severidad.
- Las señales blancas de radioactividad "I", indican que los niveles de radioactividad fuera de un embalaje simple, no dañado y aislado son muy bajos (menos de 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)).
- Los envases radiactivos con etiquetas Amarillo II y Amarillo III tienen niveles más altos de radiación. El índice de transporte (TI) en la etiqueta, identifica el nivel máximo de radiación en mrem/h a un metro de un embalaje simple, aislado y no dañado.
- La radiación del contenido de los embalajes, usualmente en capsulas metálicas, puede ser detectada por la mayoría de los instrumentos.
- No se espera que cause contaminación el agua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de la carga.

INCENDIO O EXPLOSION

- Los empaques pueden arder totalmente sin riesgo de pérdida del contenido de la cápsula de fuente sellada.
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.
- Las cápsulas de fuente radiactiva y los bultos del Tipo B están diseñados y evaluados para soportar el estar rodeado totalmente de llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un periodo de 30 minutos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- **Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.**
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retrasar la limpieza final hasta que se reciban instrucciones o aviso por parte de la Autoridad de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada en contra de la exposición de radiación interna, pero no para la exposición de radiación externa.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Superficies húmedas en embalajes levemente dañados o no dañados son rara vez indicador de una falla en el embalaje. El contenido es usualmente una cápsula metálicas, fácilmente visible si sale del embalaje.
- Si se identifica que la fuente está fuera del empaque **NO LO TOQUE**. Mantenerse alejado y esperar las instrucciones de la Autoridad de Radiación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiológicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- No es probable que las personas expuestas a fuentes de forma especial, estén contaminadas con el material radiactivo.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los transportistas, personal de respuesta a emergencias, y el público durante accidentes en el transporte. La durabilidad del embalaje aumenta a medida que la potencial radiación y amenazas críticas aumentan.
- Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede causar una alta exposición a radiación externa, o una exposición interna y externa si el contenido es liberado.
- Los embalajes (tambores o cajas) identificados como Tipo AF o Tipo IF, contienen escasa cantidad material que no representa un peligro a la vida. Los niveles de radiación externa son bajos y los embalajes están diseñados y probados para controlar descargas y para prevenir la reacción en cadena de fisión, bajo severas condiciones de transporte.
- Los embalajes identificados del Tipo B(U)F, B(M)F o CF en los embalajes o mediante los documentos de embarque, contienen cantidades potencialmente peligrosas a la vida. Debido al diseño, evaluación, y prueba de paquetes, los accidentes por fisión se previenen y no se espera que ocurran fugas que puedan poner en peligro la vida en caso de accidentes, excepto aquellos sumamente graves.
- Los transportes bajo la condición "Acuerdos Especiales" pueden ser de embalajes del Tipo AF, BF o CF. El tipo de embalaje debe figurar en los embalajes y los detalles de envío se encuentran en los documentos de transporte.
- El índice de transporte (TI) mostrado en las etiquetas o el documento de embarque podría no indicar el nivel de radiación a un metro de un embalaje simple, aislado y no dañado; mientras que, puede relacionarse con los controles necesarios para el transporte debido a las propiedades fisionables de los materiales. Alternativamente, la naturaleza fisionable de los contenidos puede ser indicada por Índice de Seguridad con respecto a Criticidad (IC) en una señal especial de FISIONABLE o en los documentos de transporte.
- Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comunmente disponibles.
- No se espera que cause contaminación el agua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de la carga.

INCENDIO O EXPLOSION

- Estos materiales son raramente inflamables y los paquetes están diseñados para resistir incendios sin dañar los contenidos.
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.
- Los embalajes Tipo AF, IF, B(U)F, B(M)F y CF están diseñados y evaluados para resistir el estar envueltos totalmente en llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un periodo de 30 minutos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- **Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.**
- **Permanezca en dirección del viento.** • Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada en contra de la exposición de radiación interna, pero no para la exposición de radiación externa.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Las superficies exteriores no dañadas o ligeramente dañadas o mojadas, rara vez indican la falla del embalaje. La mayoría de los embalajes para líquidos tienen un recipiente interior y/o material absorbente.

Derrame Líquido

- Los contenidos de los empaques rara vez son líquidos, si se presenta cualquier contaminación radiactiva resultante de un escape líquido, ésta será probablemente de bajo nivel.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiológicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los transportistas, personal de respuesta a emergencias, y el público durante accidentes en el transporte. La durabilidad del embalaje aumenta a medida que la potencial radiación y amenazas críticas aumentan.
- El peligro químico es muy superior al peligro de radiación.
- La sustancia reacciona con agua y vapor en el aire, formando gas de ácido fluorhídrico corrosivo y tóxico y un residuo de color blanco soluble en agua, que es, extremadamente irritante y corrosivo.
- Si se inhala, puede causar la muerte.
- El contacto directo ocasiona quemaduras a la piel, ojos y al tracto respiratorio.
- Materiales radiactivos de bajo nivel; bajo peligro de radiación para la gente.
- Las fugas resultantes del control de la carga incendiada, puede causar contaminación de bajo nivel.

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia no arde.
- El material puede reaccionar violentamente con los combustibles.
- Los contenedores con empaques exteriores de protección (De forma cilíndrica y patas cortas para amarre), también identificados como "Tipo AF", "B(U)F" o "H(U)" en los documentos de embarque o por marcas en los empaques exteriores, están diseñados y evaluados para soportar condiciones severas incluyendo estar envuelto en llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un período de 30 minutos.
- Los cilindros llenos sin revestimiento, identificados con UN2978 como parte de su señal (puede también estar identificado como H(U) o H(M)), pueden romperse al calor de un fuego envolvente; los cilindros vacíos (excepto con residuos) sin revestimiento no se romperán en incendios.
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora.

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- NO USAR AGUA O ESPUMA SOBRE EL MATERIAL.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos o CO₂.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Si esto es imposible, retirarse del área de incendio, dejar que el fuego arda.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Sin fuego o humo, el escape será evidente por vapores visibles e irritantes y la formación de residuos en el punto de derrame.
- Use rocío fino de agua para reducir los vapores; no ponga agua directamente sobre el punto del escape del material del contenedor.
- El residuo acumulado puede auto-sellar pequeños derrames.
- Hacer un dique de contención adelante del derrame para recoger el agua de escurrimiento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiológicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala.**
- Los vapores son extremadamente irritantes.
- El contacto con gas licuado causa quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia no arde, pero propiciará combustión.
- Este es un oxidante fuerte y reaccionará vigorosamente o explosivamente con muchos materiales, incluyendo los combustibles.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Peligro de explosión de vapor y de envenenamiento en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Manténgase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada **UNICAMENTE** en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).
- No introducir agua en los contenedores.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Si no se ha puesto ropa de protección especial aprobada para este material, no se exponga a ningún riesgo de que este material haga contacto con usted.
- **No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.**
- Se puede usar un rocío fino de agua dirigido remotamente al borde del derrame, para permitir un incendio controlado que queme el material derramado.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.
- Ventile el área.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

ALA SALUD

- **Tóxico; Extremadamente Peligroso.**
- Su inhalación es extremadamente peligrosa; puede causar la muerte.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- Inodoro, no será detectado por el sentido del olfato.

INCENDIO O EXPLOSION

- **EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.**
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- La flama puede ser invisible.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Peligro de explosión de vapor y de envenenamiento en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada ÚNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendio Pequeño

- Polvos químicos secos, CO₂ o rocío de agua.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- **ELIMINAR** todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia es transportada en forma fundida a una temperatura arriba de 705°C (1300°F).
- Reacción violenta con el agua; su contacto puede causar una explosión o puede producir un gas inflamable.
- Encenderá los materiales combustibles (madera, papel, aceite, escombros, etc.).
- El contacto con nitratos u otros oxidantes puede causar una explosión.
- El contacto con los contenedores u otros materiales, incluyendo herramientas frías, húmedas o sucias, puede causar una explosión.
- El contacto con concreto puede causar astillamiento y pequeñas explosiones.

A LA SALUD

- El contacto causa severas quemaduras en la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use el traje de protección estructural para bomberos profesionales, retardante del fuego, incluyendo careta, casco y guantes, ésto proporcionará protección térmica limitada.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **No Usar Agua**, excepto en situaciones que ponen la vida en peligro y en ese caso, solamente en un rocío fino.
- **No usar los agentes extintores halogenados, ni la espuma.**
- Mueva los combustibles fuera del camino del charco creciente si puede hacerlo sin ningún riesgo.
- Extinguir los incendios iniciados por materiales derretidos, usando un método apropiado para el material ardiente; mantener el agua, los agentes extintores halogenados y la espuma, alejados del material derretido.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No tratar de detener la fuga, debido al peligro de explosión.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- La sustancia es muy fluida, se esparce rápidamente, y puede salpicar. No trate de detenerla con palas u otros objetos.
- Hacer un dique de contención adelante del derrame; use arena seca para contener el flujo del material.
- Donde sea posible permita que el material fundido se solidifique naturalmente.
- Evitar el contacto aun después de que el material se solidifique. El aluminio fundido, caliente y frío se parecen; no tocarlo a menos que sepa que esta frío.
- Limpiar solamente bajo la supervisión de un experto, después de que el material se haya solidificado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Para quemaduras severas, se requiere de atención médica inmediata.
- La remoción de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el agua.
- Algunos son transportados en líquidos inflamables.
- Puede incendiarse por fricción, calor, chispas o llamas.
- Algunos de estos materiales arderán con calor intenso.
- Los polvos o vapores pueden formar mezclas explosivas en el aire.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.

A LA SALUD

- Los óxidos de incendios de metales son un peligro severo para la salud.
- La inhalación o el contacto con la sustancia o productos en descomposición puede causar daño severo o muerte.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 50 metros (160 pies).
- Incendio**
- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanke está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- **NO USAR AGUA, ESPUMA O CO₂.**
- Al mojar los fuegos metálicos con agua se genera hidrógeno gaseoso, provocando un riesgo extremo de explosión, particularmente si el fuego se encuentra en un sitio confinado (ej. Edificio, compartimiento de carga, etc.).
- Use arena SECA, grafito en polvo, extinguidores con base de cloruro de sodio seco, polvo G-1® o Met-L-X®.
- Es preferible confinar y sofocar los fuegos de metal en lugar de aplicarles agua.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Si la extinción es imposible, proteja los alrededores y deje que el incendio se extinga por sí mismo.

DERRAME O FUGA

- **ELIMINAR** todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos pueden arder pero no incendiarse inmediatamente.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Algunos pueden transportarse calientes.

A LA SALUD

- La inhalación del material puede ser dañina.
- El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
- La inhalación de polvo de Asbesto puede tener un efecto dañino en los pulmones.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Algunos líquidos producen vapores que pueden causar sofocación y mareo.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO****Incendio Pequeño**

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio Grande

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.

Incendio que involucra Tanques

- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la nube de polvo.
- Evitar la inhalación del polvo de asbesto.

Derrame Seco Pequeño

- Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrame Pequeño

- Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior.

Derrame Grande

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La inhalación de los vapores o el contacto con la sustancia resultará en efectos de contaminación y daños potenciales.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

INCENDIO O EXPLOSION

- Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero pueden reaccionar al calentarse y producir humos tóxicos.
- La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, dirijase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Como acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando algún contenedor grande esté involucrado en un incendio, considere la evacuación inicial de 500 metros (1/3 de milla) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA**FUEGO**

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.
- **No ponga agua directamente al metal calentado.**

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- No usar equipo o herramientas de acero o aluminio.
- Cubra con tierra, arena u otro material no combustible seguido de una hoja de plástico para minimizar su propagación o su contacto con la lluvia.
- Para mercurio, use un equipo para derrame de mercurio.
- Las áreas de derrame de mercurio pueden ser tratadas con posterioridad, con un lavado de sulfuro de calcio o tiosulfato de sodio, para neutralizar cualquier residuo de mercurio.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

NOTAS

INTRODUCCION A LA TABLA 1 – DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

La Tabla 1- Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora, sugiere las distancias útiles para proteger a la población en las áreas de derrame que involucran materiales peligrosos que son considerados venenosos/tóxicos por inhalación (RIT), incluyendo ciertos agentes químicos (utilizados en guerras), o que producen gases tóxicos cuando entran en contacto con agua. La Tabla 1 proporciona los lineamientos iniciales a quienes responden primero a la emergencia, hasta que personal de respuesta de emergencia técnicamente calificado esté disponible. **Las distancias muestran áreas que probablemente se verían afectadas durante los primeros 30 minutos después de que los materiales son derramados y que podrían aumentar con el tiempo.**

La **Zona de Aislamiento Inicial** define un área ALREDEDOR del incidente en la cual la población puede estar expuesta a concentraciones tóxicas que ponen en peligro la vida. La **Zona de Acción Protectora** define un área del incidente EN FAVOR DEL VIENTO en la cual la población se puede ver incapacitada o inhabilitada para tomar la acción de protección y/o sufrir graves e irreversibles efectos en la salud. La Tabla 1 proporciona los lineamientos para derrames grandes o pequeños que pudieran ocurrir de día o de noche.

Ajustar las distancias para un incidente específico comprende muchas variables interdependientes y deberá llevarse a cabo solamente por personal técnicamente calificado para hacer dichos ajustes. Por esta razón, no se puede proporcionar ningún lineamiento preciso en este documento para ayudar en el ajuste de la tabla de distancias; sin embargo, a continuación se dan lineamientos generales:

Factores que pueden cambiar las distancias de acción protectora

La guía para un material (páginas naranjas) indica claramente en la sección EVACUACIÓN – INCENDIO, la distancia de evacuación requerida para enfrentarse con un peligro de fragmentación de un contenedor grande. Si el material se ve involucrado en un **FUEGO**, el peligro tóxico se puede volver menos importante que el peligro de fuego o explosión.

Si más de un autotanke, carrotanke, tanque portátil o cilindro grande están involucrados en un incidente y fuga, las distancias de DERRAME GRANDE pueden necesitar aumentarse.

Para un material con una distancia de acción protectora de 11.0+ km (7.0+ millas), la distancia real puede ser mayor en condiciones de viento de alta velocidad. Si la nube de vapor de materiales peligrosos está canalizada en un valle o entre muchos edificios altos, las distancias pueden ser mayores que las mostradas en la tabla, debido a una menor mezcla de la nube con la atmósfera. Los derrames durante el día en regiones donde se sabe que hay fuertes inversiones térmicas, lugares cubiertos de nieve o cuando ocurre cerca de la puesta del sol, pueden requerir un aumento de la distancia de acción protectora, debido a que los contaminantes en el aire se mezclan y se dispersan más lentamente, y pueden viajar mucho más lejos en favor del viento. En estos casos, la distancia de acción protectora de noche puede ser más apropiada. Cuando la temperatura del ambiente es superior a 30°C (86°F), las distancias para acciones protectoras pueden ser mayores.

Los materiales que reaccionan con el agua y producen grandes cantidades de vapores tóxicos, están incluidos en la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora. Advierta que algunos Materiales Reactivos con el Agua (MRA) también poseen Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) (ej. Trifluoruro de bromo (1746), cloruro de tionilo (1836), etc.) producen, al derramarse en agua, otro producto RIT. Para estos materiales, existen dos datos en la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora, para derrames en tierra y derrames en agua. Si no está claro si el derrame es en agua o tierra, o en casos en que el derrame ocurre tanto en agua como tierra, elija la mayor distancia para Acción Protectora. A continuación de la Tabla 1, la Tabla 2 – Materiales que producen grandes cantidades de gases Tóxicos por Inhalación (RIT) cuando se derraman en agua enlista los gases tóxicos que se forman cuando los Materiales Reactivos con el Agua (MRA) se derraman en el agua.

Cuando Material Reactivo con el Agua (MRA) con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) se derrama en un río o un arroyo, la fuente de gas tóxico puede desplazarse en sentido de la corriente una distancia considerable.

Las Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora de esta guía derivan de datos históricos de incidentes en el transporte y el uso de modelos estadísticos. Para los escenarios de peor condición que involucren la liberación instantánea del contenido total del embalaje (ej., como resultado de actos terroristas, sabotaje, o accidente catastrófico) las distancias pueden incrementar sustancialmente. En estos eventos, tomar el doble de las Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora, puede ser la opción más apropiada si no se cuenta con otra información.

FACTORES A CONSIDERAR EN LA DECISIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN

La selección de Acciones de Protección para una determinada situación, depende de varios factores. Para algunos casos la evacuación puede ser la mejor opción; en otros, la protección en el lugar puede ser adecuada. Algunas veces estas dos acciones pueden ser usadas en combinación. En cualquier emergencia las autoridades necesitan proporcionar rápidamente instrucciones a la población. La población necesitará información e instrucciones continuas mientras está siendo evacuada o protegida en el lugar.

Una correcta evaluación de los factores listados debajo determinará la efectividad de la evacuación o la protección en el lugar. La importancia de estos factores pueden variar en cada emergencia. En situaciones específicas, existen otros factores que pueden ser identificados y considerados. A continuación enumeramos una lista de factores a considerar para las acciones de protección.

Los Materiales Peligrosos

- Riesgo para la salud
- Propiedades químicas y físicas
- Cantidad involucrada
- Contención / control del derrame
- Velocidad del movimiento de los vapores

Amenaza a la Población

- Ubicación
- Número de personas afectadas o expuestas
- Tiempo para evacuar o proteger el lugar
- Capacidad de controlar la evacuación o protección en el lugar
- Tipos de edificios y disponibilidad
- Presencia de hospitales, escuelas, asilos, cárceles, etc.

Condiciones Climáticas y Geográficas

- Comportamiento del gas tóxico en la atmósfera
- Pronóstico de cambios climáticos
- Recomendaciones sobre la evacuación o protección en el lugar

ACCIONES DE PROTECCIÓN

Las **Acciones de Protección** son aquellos pasos tomados para preservar la salud y la seguridad de los que responden a la emergencia y de la población, durante un incidente que involucre liberación de materiales peligrosos. La Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora (páginas de borde verde) predicen el tamaño del área, en favor del viento, que podrían ser afectadas por una nube de gases peligrosos. La población en esta área deberá ser evacuada y/o protegida dentro de recintos cerrados (edificios, casas, comercios, etc.)

Aisle el área de peligro y no permita el ingreso a la misma: Significa mantener lejos del área, a todos aquellos que no están directamente involucrados en las operaciones de respuesta de emergencia. Al personal de respuesta que no posea equipos de protección, no se le debe permitir la entrada a la zona de aislamiento. Esta tarea de «aislamiento» se realiza para establecer un control sobre el área de operaciones. Este es el primer paso que se debe seguir para cualquiera de las acciones protectoras. Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora (páginas de borde verde) para información más detallada sobre ciertos materiales específicos.

Evacuar: Consiste en movilizar a toda la población desde un área amenazada hasta un lugar seguro. Para realizar la evacuación, es necesario disponer de tiempo suficiente para advertir a la población, para que esté preparada y para abandonar el área. Si hay tiempo suficiente, la evacuación es la mejor acción de protección. Empiece por evacuar a la población más cercana y a aquellos al aire libre que están directamente expuestos. Cuando llegue la ayuda adicional, expanda el área que va a ser evacuada a favor del viento y en viento cruzado hasta el punto recomendado en este libro guía. Aún después de que la gente ha sido evacuada a las distancias recomendadas, puede que no estén completamente a salvo. Dirija a los evacuados a un lugar definido, por una ruta específica, lo suficientemente lejos para que no tengan que retirarse nuevamente si el viento cambia.

Protección en el lugar: En numerosos casos es conveniente que la población se mantenga en lugares cerrados (edificios, comercios, casas, etc.) hasta que pase el peligro. **La protección en el lugar, se usa cuando la evacuación de la población pudiera causar mayores riesgos que el de quedarse donde están o cuando una evacuación no puede ser realizada.** Movilice a la gente hacia lugares cerrados, **ordene cerrar todas las puertas y ventanas, sistemas de ventilación, calefacción y aislamiento.** La protección en el lugar puede no ser la mejor opción si:

- (a) los vapores son inflamables;
- (b) si toma mucho tiempo el limpiar el gas del área; o
- (c) si los edificios no pueden cerrarse herméticamente.

Los vehículos pueden ofrecer alguna protección por un período corto si se cierran las ventanas y se desconectan los sistemas de ventilación. Los vehículos no son tan efectivos como los edificios para una protección en el lugar.

Es de vital importancia mantener la comunicación con personas competentes dentro del edificio para que estén avisadas acerca de los cambios de condiciones. **Las personas que se encuentren en un lugar en donde puede suscitarse un incendio o una explosión, deben ser advertidas de estar lejos de ventanas** porque existe peligro de proyección de vidrios o de fragmentos de metal.

Cada incidente con materiales peligrosos es diferente. Cada uno tendrá problemas y complicaciones especiales. La acción para proteger a la población deberá seleccionarse cuidadosamente. Estas páginas pueden ayudar en un principio. Los respondedores deberán continuar reuniendo información y evaluando la situación hasta que la amenaza haya sido eliminada.

INFORMACION ACERCA DE LA TABLA 1 – DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Las distancias de aislamiento inicial y acción protectora para este libro guía fueron determinadas para pequeños y grandes derrames ocurridos de día o de noche. En el análisis se utilizaron modelos de dispersión de contaminantes y una aplicación probabilística de la base de datos del Sistema de Reportes de Incidentes de Materiales Peligrosos (HMIRS) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos; datos atmosféricos de los últimos cinco años de más de 120 localidades de Estados Unidos, Canadá y México; y los más recientes resultados de pruebas de exposición toxicológica disponibles para cada material.

Para cada producto químico, se modelaron miles de liberaciones hipotéticas en diferentes condiciones de liberación y climáticas. Basado en este estudio estadístico, se adoptó el 90% de las Distancias de Acción Protectora como las distancias que figuran en la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora. Una breve descripción del análisis se detalla a continuación. Un detallado informe acerca de la metodología y datos utilizados para la generación de estos datos, puede ser obtenido del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Administración de Seguridad en Tuberías y Materiales Peligrosos.

Las cantidades liberadas y los rangos de emisión en la atmósfera fueron estadísticamente modelados considerando: (1) la base de datos HMIRS del Departamento de Transporte, (2) los tipos y tamaños de envases autorizados para transportar materiales peligrosos tal como se especifica en 49 CFR 172.101 y Parte 173; (3) propiedades físicas del material, y (4) datos atmosféricos históricos. Con el modelo de emisión se calculó la liberación de vapor resultante de la evaporación desde un charco líquido, la emisión directa de vapores gaseosos de un envase hacia la atmósfera o la combinación de ambos tal como ocurre en los gases licuados que pueden liberarse tanto de una mezcla aerosol/vapor o evaporarse de un charco. También se utilizó el modelo para calcular la emisión de vapores tóxicos generados por derrames de materiales reactivos con el agua en cursos de agua. Derrames que incluyen aproximadamente 200 litros (o 300 kg para sólidos) o menos son considerados Derrames Pequeños, mientras que derrames de más de 200 litros (o 300 kg para sólidos) son considerados Derrames Grandes. Una excepción a esto son algunas armas químicas donde se considera el Derrame Pequeño hasta 2 kg y un Derrame Grande hasta 25 kg. Estos agentes son: BZ, CX, GA, GB, GD, GF, HD, HL, HN1, HN2, HN3, L y VX.


La dispersión del vapor en la dirección del viento fue estimada para cada caso modelado. Los parámetros atmosféricos que afectan la dispersión, y el rango de emisión, fueron seleccionados en forma estadística de una base de datos que contiene promedios horarios de las variables meteorológicas de 120 ciudades en los Estados Unidos, Canadá y México. En el cálculo de la dispersión se consideraron las variables de tiempo de liberación y densidad de la pluma del gas (ej. efectos de gases pesados). Debido a que el proceso de mezcla atmosférica es menos efectivo para dispersar vapores durante la noche, se han separado el día y la noche y fueron analizados individualmente. En la Tabla 1, un incidente de “Día” deberá ser considerado cuando ocurra en cualquier momento después de la salida del sol y antes de la puesta del sol, mientras que el de “Noche” incluye todas las horas entre la puesta del sol y la salida del sol.

Los lineamientos de exposición toxicológica a corto plazo para los materiales, se aplicaron a las concentraciones de vapor para determinar qué tan lejos, considerando la dirección del viento, la población se encuentra en peligro. Cuando estén disponibles, las guías de exposición toxicológica AEGL-2 o ERPG-2 fueron elegidas, los valores de AEGL-2 fueron los de primera elección. Para los materiales que no tienen valores de AEGL-2 o ERPG-2, los lineamientos de respuesta a emergencia fueron estimados por estudios de concentración letal en animales, tal como lo recomienda un panel independiente de expertos en toxicología de la industria y academias.

COMO USAR LA TABLA 1 - DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA


- (1) Antes de iniciar cualquier acción, el responsable de las acciones de respuesta deberá:
 - Identificar la sustancia por el número de Naciones Unidas (ONU) y nombre; (si un número de identificación no puede ser encontrado, use el nombre del material del índice en las páginas de borde azul para localizar ese número.)
 - Leer la guía correspondiente al producto y adoptar las acciones de emergencia en ella recomendadas;
 - **Observar la dirección del viento.**
- (2) Buscar en la Tabla 1 (páginas de borde verde) el número de identificación y Nombre de la sustancia involucrada en el accidente. Algunos números de identificación tienen más de un nombre. Busque el nombre específico de la sustancia. (Si no encuentra el nombre de embarque y en la Tabla 1 hay más de un nombre con el mismo número de identificación, use el nombre con las mayores distancias protectoras.)
- (3) Determine si el incidente involucra un derrame PEQUEÑO o GRANDE y si es de DIA o de NOCHE. Generalmente, un DERRAME PEQUEÑO es el que involucra un solo envase pequeño (ej., hasta un tambor de 200 litros), cilindro pequeño o una fuga pequeña de un envase grande. Un DERRAME GRANDE es aquél que involucra un derrame de un envase grande, o múltiples derrames de muchos envases pequeños. EL DIA es cualquier momento después de la salida del sol y antes del atardecer. LA NOCHE es cualquier momento entre el atardecer y la salida del sol.

- (4) Busque la DISTANCIA DE AISLAMIENTO INICIAL. Indique a todas las personas en el área afectada, que se muevan en una dirección perpendicular (cruzado) al viento, lejos del derrame a la distancia especificada en metros y pies.

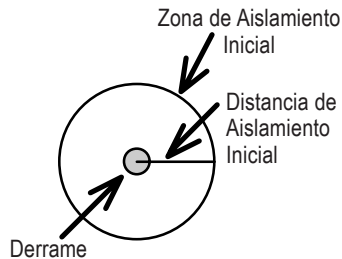

- (5) Busque la DISTANCIA DE ACCION PROTECTORA inicial, que se muestra en la Tabla 1. Para determinado tamaño de derrame de sustancias químicas, ya sea de día o de noche, la Tabla 1 brinda la distancia en favor del viento (en kilómetros y millas) para lo cual las acciones de protección deberán ser consideradas. Por motivos prácticos, la Zona de Acción Protectora (ej., el área donde la gente está en riesgo de exposición perjudicial) es un cuadrado cuyo largo y ancho es el mismo que la distancia en favor del viento mostrada en la Tabla 1.

- (6) Inicie las acciones de protección. Comience con las acciones de protección si puede hacerlo sin arriesgar su vida. Empiece con aquellas personas más cercanas al sitio del derrame y manténgase alejado del lugar del accidente, con viento a favor. Cuando una sustancia que es reactiva con el agua y produce otra sustancia tóxica por inhalación (en inglés Toxic Inhalation Hazard - TIH), se derrama en un río o corriente de agua, la fuente de gas tóxico puede moverse en el sentido de la corriente o extenderse desde el punto del derrame río abajo a una distancia considerable. La forma del área en la cuál se deberán tomar las acciones de protección (la Zona de Acción Protectora) se muestra en este dibujo. El derrame se localiza en el centro del círculo pequeño. El círculo grande representa la zona de AISLAMIENTO INICIAL alrededor del derrame.

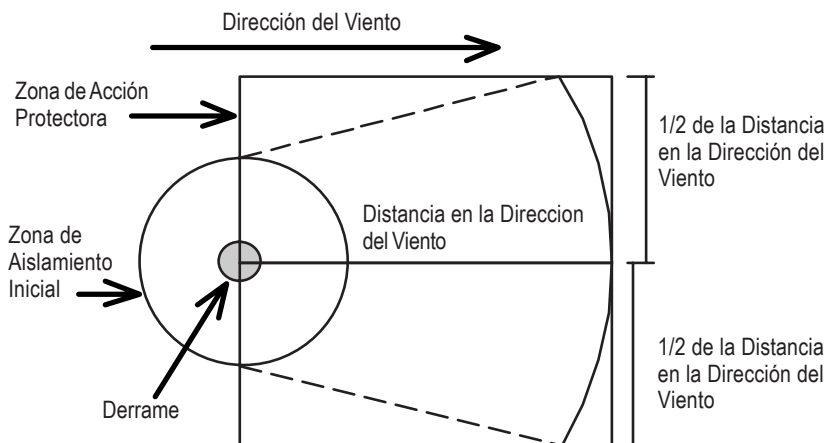

NOTA 1: Vea la "Introducción a Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora" para factores que puedan aumentar o disminuir las Distancias de Acción Protectora.

NOTA 2: Vea Tabla 2 – Materiales Reactivos con el Agua que producen Gases Tóxicos para la lista de gases formados cuando estos se derraman en el agua.

Llame a los Teléfonos de Respuesta a Emergencias enunciados en los documentos de embarque, o la agencia de respuesta apropiada, tan pronto como sea posible, para obtener mayor información sobre el material, precauciones de seguridad y procedimientos de mitigación.

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero AISLAR a la Redonda		Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero AISLAR a la Redonda		Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
		Metros	DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	Metros	DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)
1005	Amoniaco, anhídrido	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	2.3 km (1.4 mis)			
1008	Trifluoruro de boro	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.6 km (0.4 mis)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)			
1016	Monóxido de carbono	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)			
1017	Cloro	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)	3.5 km (2.2 mis)	8.0 km (5.0 mis)			
1023	Gas de hulla	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	0.4 km (0.3 mis)			
1026	Cianógeno, gas	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.9 km (0.5 mis)	1.0 km (0.7 mis)	3.5 km (2.2 mis)			
1040	Oxido de etileno	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	2.5 km (1.6 mis)			
1045	Fluor	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	0.8 km (0.5 mis)	3.1 km (1.9 mis)			
1048	Bromuro de hidrógeno, anhídrido	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.3 mis)	1.5 km (1.0 mis)	4.5 km (2.8 mis)			
1050	Cloruro de hidrógeno, anhídrido	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	0.3 km (0.2 mis)	1.4 km (0.9 mis)			
1051	AC (cuando es utilizado como una arma)	100 m (300 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.1 km (0.7 mis)	1000 m (3000 pies)	3.8 km (2.4 mis)	7.2 km (4.5 mis)		

1051	Acido cianhidrico, anhídrido, estabilizado	60 m (200 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.6 km (0.4 mls)	400 m (1250 pies)	1.6 km (1.0 mls)	4.1 km (2.5 mls)
1051	Acido cianhidrico, estabilizado						
1051	Acido cianhidrico, estabilizado (con menos del 3% de agua)						
1051	Acido cianhidrico, soluciones acuosas de, con más del 20% de cianuro de hidrógeno						
1051	Cianuro de hidrógeno anhídrido, estabilizado						
1051	Cianuro de hidrógeno, estabilizado						
1052	Acido fluorhidrico, anhídrido	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.5 km (0.3 mls)	300 m (1000 pies)	1.7 km (1.1 mls)	3.6 km (2.2 mls)
1052	Fluoruro de hidrógeno, anhídrido						
1053	Sulfuro de hidrógeno	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.4 km (0.3 mls)	300 m (1000 pies)	2.0 km (1.3 mls)	6.2 km (3.9 mls)
1062	Bromuro de metilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.4 mls)	2.2 km (1.4 mls)
1064	Metilmercaptano	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	200 m (600 pies)	1.3 km (0.8 mls)	4.1 km (2.6 mls)
1067	Dióxido de nitrógeno	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.4 km (0.2 mls)	400 m (1250 pies)	1.1 km (0.7 mls)	3.0 km (1.9 mls)
1067	Tetróxido de dinitrógeno						
1069	Cloruro de nitrosilo	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mls)	1.1 km (0.7 mls)	800 m (2500 pies)	4.2 km (2.6 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
1071	Gas de petróleo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.4 km (0.3 mls)
1071	Gas de petróleo, comprimido						
1076	CG (cuando es utilizado como una arma)	200 m (600 pies)	1.1 km (0.7 mls)	4.0 km (2.5 mls)	1000 m (3000 pies)	7.5 km (4.7 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
1076	Difosgeno	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.2 mls)	0.5 km (0.3 mls)
1076	DP (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mls)	0.7 km (0.5 mls)	200 m (600 pies)	1.1 km (0.7 mls)	2.6 km (1.6 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primeros AISLAR a la Redonda Metros	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	Primeros AISLAR a la Redonda Metros	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
								(Pies)	(Pies)
1076	Fosgeno	100 m (300 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.6 km (1.6 mis)	500 m (1500 pies)	3.3 km (2.0 mis)	9.7 km (6.1 mis)		
1079	Dióxido de azufre	60 m (200 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.7 mis)	400 m (1250 pies)	2.1 km (1.3 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
1082	Trifluorocloroetileno, estabilizado	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.0 km (0.6 mis)		
1082	Trifluorocloroetileno, estabilizado	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.0 km (0.6 mis)		
1092	Acroleína, estabilizada	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mis)	3.3 km (2.0 mis)	1000 m (3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
1098	Alcohol alílico	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.1 km (0.7 mis)		
1135	Etilenclorhidrina	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.5 mis)	1.2 km (0.7 mis)		
1135	Etilenclorhidrina	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.5 mis)	1.2 km (0.7 mis)		
1143	Crotonaldehído, estabilizado	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	0.7 km (0.5 mis)		
1143	Crotonaldehído, estabilizado	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	0.7 km (0.5 mis)		
1162	Dimetilclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.0 km (1.3 mis)		
1163	1,1-Dimetilhidrazina	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.5 km (0.4 mis)	100 m (300 pies)	1.3 km (0.8 mis)	2.4 km (1.5 mis)		
1163	Dimetilhidrazina, asimétrica	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.5 km (0.4 mis)	100 m (300 pies)	1.3 km (0.8 mis)	2.4 km (1.5 mis)		
1182	Cloroformato de etilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	0.7 km (0.4 mis)		
1183	Etilclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.2 km (1.4 mis)		
1185	Aziridina, estabilizada	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mis)	2.2 km (1.4 mis)		
1185	Etilenimina, estabilizada	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mis)	2.2 km (1.4 mis)		
1196	Etiltriflorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	0.8 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
								1.5 km (0.9 mis)	2.3 km (1.4 mis)
1360	Fosturo cálcico (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.5 km (0.9 mis)	500 m (1500 pies)	4.4 km (2.8 mis)	11.0+ km (7.0 + mis)		
1360	Fosturo de calcio (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.3 km (1.4 mis)	400 m (1250 pies)	4.6 km (2.9 mis)	8.9 km (5.5 mis)		
1380	Pentaborano	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.7 mis)		
1384	Dittonito de sodio (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.9 km (1.2 mis)	600 m (2000 pies)	5.7 km (3.6 mis)	11.0+ km (7.0 + mis)		
1384	Dittonito sódico (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.7 mis)		
1384	Hidrosulfito de sodio (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.7 mis)		
1384	Hidrosulfito sódico (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.9 km (1.2 mis)	600 m (2000 pies)	5.7 km (3.6 mis)	11.0+ km (7.0 + mis)		
1397	Fosturo aluminico (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.7 mis)		
1397	Fosturo de aluminio (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.9 km (1.2 mis)	600 m (2000 pies)	5.7 km (3.6 mis)	11.0+ km (7.0 + mis)		
1412	Amida de litio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.7 mis)		
1419	Fosturo de magnesio y aluminio (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.7 km (1.1 mis)	600 m (2000 pies)	5.3 km (3.3 mis)	11.0+ km (7.0 + mis)		
1432	Fosturo de sodio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)	400 m (1250 pies)	3.5 km (2.2 mis)	10.6 km (6.6 mis)		
1432	Fosturo sódico (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)	400 m (1250 pies)	3.5 km (2.2 mis)	10.6 km (6.6 mis)		

1510	Tetrainitrometano	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.4 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.0 km (0.6 mis)
1541	Cianhidrina de la acetona, estabilizada (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.0 km (0.7 mis)
1556	MD (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.5 km (0.4 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.2 km (1.4 mis)
1556	Metilcloroarsina	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)
1556	PD (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)
1560	Cloruro de arsénico	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mis)	1.8 km (1.1 mis)
1560	Tricloruro de arsénico	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.8 km (0.5 mis)	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mis)	2.3 km (1.5 mis)
1569	Bromoacetona	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.0 km (0.6 mis)	150 m (500 pies)	1.9 km (1.2 mis)	3.3 km (2.1 mis)
1580	Cloropiricina	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.6 km (0.4 mis)	300 m (1000 pies)	2.1 km (1.3 mis)	5.9 km (3.7 mis)
1581	Bromuro de metilo y cloropiricina, mezclas de	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)			
1581	Cloropiricina y bromuro de metilo, mezclas de	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.3 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.7 km (1.1 mis)
1582	Cloruro de metilo y cloropiricina, mezcla de	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.0 km (0.6 mis)	150 m (500 pies)	1.9 km (1.2 mis)	3.3 km (2.1 mis)
1583	Cloropiricina, mezclas de, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.5 km (1.0 mis)	600 m (2000 pies)	4.1 km (2.5 mis)	8.0 km (5.0 mis)
1589	OK (cuando es utilizado como una arma)						

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
1589	Cloruro de cianógeno, estabilizado	100 m (300 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.5 km (0.9 mis)	400 m (1250 pies)	3.1 km (2.0 mis)	6.8 km (4.3 mis)		
1595	Sulfato de dimetil	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.7 km (0.5 mis)		
1605	Dibromuro de etileno	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.5 km (0.3 mis)		
1612	Tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido, mezcla de	100 m (300 pies)	0.8 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)	400 m (1250 pies)	3.5 km (2.2 mis)	8.1 km (5.1 mis)		
1613	Acido cianhidrico, soluciones acuosas de, con no más del 20% de cianuro de hidrógeno	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.1 km (0.7 mis)		
1613	Cianuro de hidrógeno acuosos, con menos del 20% de cianuro de hidrógeno								
1614	Cianuro de hidrógeno, estabilizado (absorbido)	60 m (200 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.6 km (0.4 mis)	150 m (500 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.7 km (1.1 mis)		
1647	Bromuro de metilo y dibromuro de etileno, mezcla de, líquida	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.2 km (1.4 mis)		
1647	Dibromuro de etileno y bromuro de metilo, mezcla de, líquida								
1660	Oxido nítrico	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.6 km (0.4 mis)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.2 km (1.4 mis)		
1660	Oxido nítrico, comprimido								
1670	Perclorometilmercaplano	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.4 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.4 km (0.9 mis)		

1680	Cianuro de potasio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)
1680	Cianuro de potasio, sólido (cuando es derramado en el agua)						
1680	Cianuro potásico (cuando es derramado en el agua)						
1680	Cianuro potásico, sólido (cuando es derramado en el agua)						
1689	Cianuro de sodio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.4 km (0.9 mis)
1689	Cianuro de sodio, sólido (cuando es derramado en el agua)						
1689	Cianuro sódico (cuando es derramado en el agua)						
1689	Cianuro sódico, sólido (cuando es derramado en el agua)						
1694	CA (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.3 mis)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.7 km (1.7 mis)
1695	Cloroacetona, estabilizada	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.1 km (0.7 mis)
1697	CN (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.4 km (0.9 mis)
1698	Adamsita (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.4 km (0.9 mis)
1698	DM (cuando es utilizado como una arma)						
1699	DA (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.6 km (0.4 mis)	200 m (600 pies)	1.0 km (0.6 mis)	3.8 km (2.4 mis)
1716	Bromuro de acetilo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.7 km (1.1 mis)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fúga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
1717	Cloruro de acetilo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	0.9 km (0.6 mis)	2.8 km (1.8 mis)		
1722	Clorocarbonato de alilo	100 m (300 pies)	1.2 km (0.8 mis)	2.8 km (1.8 mis)	600 m (2000 pies)	7.8 km (4.9 mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
1722	Cloroforniato de alilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.9 km (1.2 mis)		
1724	Alitriclorosilano, estabilizado (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)		
1725	Bromuro aluminico, anhídrido (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)		
1725	Bromuro de aluminio, anhídrido (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)		
1726	Cloruro aluminico, anhídrido (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.1 km (1.3 mis)		
1726	Cloruro de aluminio, anhídrido (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.9 km (1.2 mis)		
1728	Anitriclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.9 km (1.2 mis)		
1732	Pentfluoruro de antimonio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)	150 m (500 pies)	1.2 km (0.8 mis)	4.0 km (2.5 mis)		
1741	Tricloruro de boro (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.5 km (1.0 mis)		
1741	Tricloruro de boro (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)	100 m (300 pies)	1.3 km (0.8 mis)	3.9 km (2.4 mis)		

1744	Bromo	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	3.1 km (1.9 mls)	6.6 km (4.1 mls)
1744	Bromo, solución de						
1744	Bromo, solución de (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.1 km (0.7 mls)	150 m (500 pies)	1.9 km (1.2 mls)	3.4 km (2.1 mls)
1744	Bromo, solución de (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mls)	0.9 km (0.6 mls)	150 m (500 pies)	1.5 km (0.9 mls)	3.2 km (2.0 mls)
1745	Pentافلورuro de bromo (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.5 km (0.4 mls)	150 m (500 pies)	1.3 km (0.8 mls)	4.2 km (2.6 mls)
1745	Pentافلورuro de bromo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.5 km (0.3 mls)
1746	Trifluoruro de bromo (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.5 km (0.3 mls)	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mls)	3.9 km (2.4 mls)
1746	Trifluoruro de bromo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.2 km (0.7 mls)
1747	Butilclorosilano (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	1.8 km (1.1 mls)	400 m (1250 pies)	2.7 km (1.7 mls)	7.2 km (4.5 mls)
1747	Butilclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.7 km (0.4 mls)	150 m (500 pies)	1.4 km (0.9 mls)	2.3 km (1.5 mls)
1749	Trifluoruro de cloro	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.9 km (0.5 mls)
1752	Cloruro de cloroacetilo (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.0 km (0.7 mls)
1752	Cloruro de cloroacetilo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.9 km (0.5 mls)
1753	Cloroetilclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.0 km (0.7 mls)
1754	Acido clorosulfónico (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.4 km (0.3 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
								0.1 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)
1754	Acido clorosulfónico (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)	60 m (200 pies)	1.0 km (0.6 mis)	2.9 km (1.8 mis)		
1754	Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de (cuando es derramado sobre la tierra)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.0 km (0.6 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
1754	Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)	60 m (200 pies)	1.0 km (0.6 mis)	2.9 km (1.8 mis)		
1754	Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de (cuando es derramado sobre la tierra)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.0 km (0.6 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
1754	Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)	60 m (200 pies)	1.0 km (0.6 mis)	2.9 km (1.8 mis)		
1758	Cloruro de cromo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
1762	Ciclohexenilclorosilano (cuando derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.4 km (0.9 mis)		
1763	Ciclohexilclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.4 km (0.9 mis)		

1765	Cloruro de dicloroacetoilo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.0 km (0.6 mis)
1766	Diclorofeniltriclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)	0.2 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.2 km (1.4 mis)
1767	Dietildiclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.1 km (0.7 mis)
1769	Difenildiclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.6 km (0.4 mis)
1771	Dodeciltriclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.4 km (0.9 mis)
1777	Acido fluorosulfónico (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.8 km (0.5 mis)
1781	Hexadeciltriclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.7 km (0.4 mis)
1784	Hexiltriclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.5 km (0.9 mis)
1799	Noniltriclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)
1800	Octadeciltriclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.4 km (0.9 mis)
1801	Octiltriclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)
1804	Feniltriclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)
1806	Pentacloruro de fósforo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)	0.2 km (0.2 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
1808	Tribromuro de fósforo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.0 km (1.2 mis)		
1809	Tricloruro de fósforo (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.7 km (0.4 mis)	150 m (500 pies)	1.5 km (0.9 mis)	3.0 km (1.9 mis)		
1809	Tricloruro de fósforo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	2.8 km (1.7 mis)		
1810	Oxícloruro de fósforo (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.5 km (0.4 mis)	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mis)	2.0 km (1.3 mis)		
1810	Oxícloruro de fósforo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.3 km (1.4 mis)		
1815	Cloruro de propionilo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
1816	Propiliclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.0 km (1.3 mis)		
1818	Tetracloruro de silicio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	0.9 km (0.6 mis)	2.9 km (1.8 mis)		
1828	Cloruros de azufre (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.5 mis)	1.2 km (0.8 mis)		
1828	Cloruros de azufre (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)		

1829	Trióxido de azufre, estabilizado	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
1829	Trióxido de azufre, inhibido						
1829	Trióxido de azufre, no inhibido						
1831	Acido sulfúrico, fumante	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
1831	Acido sulfúrico, fumante, con no menos del 30% de trióxido de azufre libre						
1834	Cloruro de sulfuro (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.5 km (0.4 mls)	100 m (300 pies)	1.0 km (0.6 mls)	2.1 km (1.3 mls)
1834	Cloruro de sulfuro (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.8 km (1.2 mls)
1836	Cloruro de tionilo (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.7 km (0.5 mls)	100 m (300 pies)	0.9 km (0.6 mls)	1.9 km (1.2 mls)
1836	Cloruro de tionilo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.4 km (0.9 mls)	300 m (1000 pies)	3.3 km (2.1 mls)	7.5 km (4.7 mls)
1838	Tetracloruro de titanio (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)
1838	Tetracloruro de titanio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	1.9 km (1.2 mls)
1859	Tetrafluoruro de silicio	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.5 km (0.3 mls)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.9 km (1.2 mls)
1859	Tetrafluoruro de silicio, comprimido						
1892	ED (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	150 m (500 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.9 km (1.2 mls)
1892	Etildicloroarsina	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	0.9 km (0.6 mls)
1898	Yoduro de acetilo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.4 km (0.9 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una flga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
								0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)
1911	Diborano	60 m (200 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)	300 m (1000 pies)	1.7 km (1.1 mis)	4.3 km (2.7 mis)		
1911	Diborano, comprimido								
1923	Ditionito cálcico (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.2 km (0.8 mis)		
1923	Ditionito de calcio (cuando es derramado en el agua)								
1923	Hidrosulfito cálcico (cuando es derramado en el agua)								
1923	Hidrosulfito de calcio (cuando es derramado en el agua)								
1929	Ditionito de potasio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.1 km (0.7 mis)		
1929	Ditionito potásico (cuando es derramado en el agua)								
1929	Hidrosulfito de potasio (cuando es derramado en el agua)								
1929	Hidrosulfito potásico (cuando es derramado en el agua)								
1931	Ditionito de cinc (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.1 km (0.7 mis)		
1931	Ditionito de zinc (cuando es derramado en el agua)								
1931	Hidrosulfito de cinc (cuando es derramado en el agua)								
1931	Hidrosulfito de zinc (cuando es derramado en el agua)								

1953	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.5 km (1.5 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)
1953	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)
1953	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)
1953	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)
1953	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.5 km (1.5 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)
1953	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)
1953	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)
1953	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)
1953	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.5 km (1.5 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)			DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)		
		Primero AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)
1953	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)
1953	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)
1953	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)
1953	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.5 km (1.5 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)
1953	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)
1953	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)
1953	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)

1955	Fosfato orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido	100 m (300 pies)	1.0 km (0.7 mis)	3.4 km (2.1 mis)	500 m (1500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	9.6 km (6.0 mis)
1955	Fosfato orgánico, mezclado con gas comprimido						
1955	Fosforo orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido						
1955	Gas comprimido, tóxico, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.1 km (1.3 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)
1955	Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
1955	Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)
1955	Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	200 m (600 pies)	1.0 km (0.6 mis)	3.2 km (2.0 mis)
1955	Gas comprimido, tóxico, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)
1955	Gas comprimido, venenoso, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.1 km (1.3 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)
1955	Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
1955	Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)
1955	Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	200 m (600 pies)	1.0 km (0.6 mis)	3.2 km (2.0 mis)

“+” Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
1955	Gas comprimido, venenoso, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		
1967	Insecticida, gas de, tóxico, n.e.p.	100 m (300 pies)	1.0 km (0.7 mis)	3.4 km (2.1 mis)	500 m (1500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	9.6 km (6.0 mis)		
1967	Insecticida, gas de, venenoso, n.e.p.								
1967	Paratión y gas comprimido, mezcla de								
1975	Dióxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.6 km (0.4 mis)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.2 km (1.4 mis)		
1975	Oxido nítrico y dióxido de nitrógeno, mezcla de								
1975	Oxido nítrico y tetóxido de dinitrógeno, mezcla de								
1975	Oxido nítrico y tetóxido de nitrógeno, mezcla de								
1975	Tetóxido de dinitrógeno y óxido nítrico, mezcla de								
1975	Tetóxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de								
1994	Hierro pentacarbonilo	100 m (300 pies)	0.9 km (0.6 mis)	2.1 km (1.3 mis)	500 m (1500 pies)	5.5 km (3.5 mis)	8.9 km (5.5 mis)		
1994	Pentacarbonilo de hierro								
2004	Diamida de magnesio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.3 km (1.5 mis)		
2004	Diamida magnésica (cuando es derramado en el agua)								

2011	Fosforo de magnesio (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	1.6 km (1.0 mls)	500 m (1500 pies)	4.8 km (3.0 mls)	11.0+ km (7.0 + mls)
2011	Fosforo magnesico (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.7 mls)	400 m (1250 pies)	3.1 km (2.0 mls)	9.4 km (5.9 mls)
2012	Fosforo de potasio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.1 km (0.7 mls)	400 m (1250 pies)	3.0 km (1.9 mls)	9.4 km (5.9 mls)
2032	Acido nitrico, fumante	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	150 m (500 pies)	0.6 km (0.4 mls)	1.1 km (0.7 mls)
2032	Acido nitrico, fumante rojo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.4 km (0.2 mls)	500 m (1500 pies)	2.8 km (1.7 mls)	10.2 km (6.3 mls)
2186	Cloruro de hidrogeno, liquido refrigerado	200 m (600 pies)	1.1 km (0.7 mls)	4.0 km (2.5 mls)	1000 m (3000 pies)	7.0 km (4.4 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2188	Arsina	400 m (1250 pies)	2.0 km (1.3 mls)	5.5 km (3.4 mls)	1000 m (3000 pies)	9.2 km (5.7 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2189	Diclorosilano	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	1.0 km (0.6 mls)	800 m (2500 pies)	4.2 km (2.6 mls)	10.3 km (6.4 mls)
2190	Difluoruro de oxigeno	800 m (2500 pies)	5.3 km (3.3 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)	1000 m (3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2190	Difluoruro de oxigeno, comprimido	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.5 km (0.3 mls)	300 m (1000 pies)	1.7 km (1.1 mls)	4.9 km (3.1 mls)
2192	Germanio	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.8 km (0.5 mls)	150 m (500 pies)	0.9 km (0.5 mls)	2.8 km (1.8 mls)
2194	Hexafluoruro de selenio	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	1.9 km (1.2 mls)	500 m (1500 pies)	2.9 km (1.8 mls)	6.4 km (4.0 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
2195	Hexafluoruro de telurio	200 m (600 pies)	1.2 km (0.8 mis)	4.3 km (2.7 mis)	1000 m (3000 pies)	9.4 km (5.9 mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2196	Hexafluoruro de tungsteno	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	150 m (500 pies)	1.0 km (0.6 mis)	2.9 km (1.8 mis)		
2197	Yoduro de hidrógeno, anhídrido	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	150 m (500 pies)	1.0 km (0.6 mis)	3.2 km (2.0 mis)		
2198	Pentafluoruro de fósforo	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	1.1 km (0.7 mis)	200 m (600 pies)	1.3 km (0.8 mis)	3.8 km (2.4 mis)		
2198	Pentafluoruro de fósforo, comprimido								
2199	Fosfamina	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.5 km (1.5 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)		
2199	Fosfina								
2202	Seleniuro de hidrógeno, anhídrido	200 m (600 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.6 km (2.9 mis)	1000 m (3000 pies)	8.7 km (5.4 mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2204	Sulfuro de carbonilo	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.7 km (0.4 mis)	500 m (1500 pies)	3.3 km (2.1 mis)	8.7 km (5.4 mis)		
2232	Cloroacetaldéhidido	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.4 km (0.3 mis)	100 m (300 pies)	0.9 km (0.5 mis)	1.5 km (0.9 mis)		
2232	2-Cloroetanol								
2308	Acido nitrosulfúrico (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.3 mis)	300 m (1000 pies)	0.8 km (0.5 mis)	2.5 km (1.6 mis)		
2308	Acido nitrosulfúrico, líquido (cuando es derramado en el agua)								
2308	Acido nitrosulfúrico, sólido (cuando es derramado en el agua)								
2334	Alliamina	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.6 km (0.4 mis)	150 m (500 pies)	1.7 km (1.1 mis)	3.0 km (1.9 mis)		
2337	Fenilmercaptano	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.5 km (0.3 mis)		

2353	Cloruro de butirilo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)
2382	1,2-Dimetilhidrazina	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.4 km (0.3 mls)	100 m (300 pies)	1.0 km (0.6 mls)	1.7 km (1.1 mls)
2382	Dimetilhidrazina, simétrica	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mls)	0.6 km (0.4 mls)
2395	Cloruro de isobutirilo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.5 mls)	1.4 km (0.9 mls)
2407	Cloroformato de isopropilo	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.8 km (0.5 mls)	150 m (500 pies)	0.9 km (0.5 mls)	3.0 km (1.9 mls)
2417	Fluoruro de carbonilo	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)				
2417	Fluoruro de carbonilo, comprimido	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.6 km (1.6 mls)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mls)	10.3 km (6.4 mls)
2420	Tetrafluoruro de azufre	60 m (200 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.5 km (0.9 mls)	1000 m (3000 pies)	8.4 km (5.2 mls)	11.0+ km (7.0 + mls)
2420	Hexafluoroacetona	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	100 m (300 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)
2421	Trióxido de nitrógeno	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.6 km (0.4 mls)
2434	Dibencilclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.1 km (0.7 mls)
2435	Etilfenilclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.6 km (0.4 mls)
2437	Metilfenilclorosilano (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.6 km (0.4 mls)
2438	Cloruro de trimetilacetilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	1.1 km (0.7 mls)
2442	Cloruro de tricloroacetilo	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.5 mls)	1.3 km (0.8 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
2474	Trofosgeno	60 m (200 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.0 km (1.3 mis)	300 m (1000 pies)	3.1 km (1.9 mis)	5.3 km (3.3 mis)		
2477	Isocianato de metilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
2480	Isocianato de metilo	150 m (500 pies)	1.8 km (1.1 mis)	5.3 km (3.3 mis)	1000 m (3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2481	Isocianato de etilo	150 m (500 pies)	1.5 km (1.0 mis)	3.8 km (2.4 mis)	1000 m (3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2482	Isocianato de n-propilo	100 m (300 pies)	1.2 km (0.8 mis)	2.8 km (1.7 mis)	800 m (2500 pies)	9.6 km (6.0 mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2482	n-Propil isocianato	100 m (300 pies)	1.3 km (0.8 mis)	3.0 km (1.9 mis)	1000 m (3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2483	Isocianato de isopropilo	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mis)	2.6 km (1.6 mis)	800 m (2500 pies)	9.3 km (5.8 mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2484	Isocianato de ter-butilo	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.7 km (1.1 mis)	400 m (1250 pies)	4.8 km (3.0 mis)	6.9 km (4.3 mis)		
2485	n-Butil isocianato	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.7 km (1.1 mis)	400 m (1250 pies)	4.8 km (3.0 mis)	6.9 km (4.3 mis)		
2485	Isocianato de n-butilo	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	400 m (1250 pies)	4.8 km (3.0 mis)	7.4 km (4.6 mis)		
2486	Isocianato de isobutilo	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	0.6 km (0.4 mis)	150 m (500 pies)	1.6 km (1.0 mis)	2.5 km (1.6 mis)		
2487	Isocianato de fenilo	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.4 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	1.0 km (0.6 mis)	1.4 km (0.9 mis)		
2488	Isocianato de ciclohexilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.5 km (0.4 mis)	150 m (500 pies)	1.2 km (0.8 mis)	4.2 km (2.6 mis)		
2495	Pentfluoruro de yodo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.5 km (0.3 mis)		
2521	Dicetero, estabilizado	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.7 km (0.4 mis)	300 m (1000 pies)	1.6 km (1.0 mis)	4.3 km (2.7 mis)		
2534	Metilclorosilano	60 m (200 pies)	0.3 km (0.2 mis)	1.4 km (0.9 mis)	400 m (1250 pies)	2.3 km (1.4 mis)	6.5 km (4.1 mis)		
2548	Pentfluoruro de cloro								

2600	Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)
2600	Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de, comprimida						
2600	Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de						
2600	Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de, comprimido						
2605	Isocianato de metoximetilo	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	0.6 km (0.4 mis)	150 m (500 pies)	1.6 km (1.0 mis)	2.5 km (1.6 mis)
2606	Ortosulfato de metilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.5 km (0.3 mis)
2644	Yoduro de metilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.8 km (0.5 mis)
2646	Hexaclorociclopentadieno	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	0.5 km (0.3 mis)
2668	Cloroacetnitrilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.5 km (0.3 mis)
2676	Estibina	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mis)	1.7 km (1.1 mis)	500 m (1500 pies)	2.8 km (1.7 mis)	7.2 km (4.5 mis)
2691	Pentabromuro de fósforo (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.5 km (1.0 mis)
2692	Tribromuro de boro (cuando es derramado sobre la tierra)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.0 km (0.6 mis)
2692	Tribromuro de boro (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.6 km (0.4 mis)	100 m (300 pies)	1.0 km (0.6 mis)	3.0 km (1.9 mis)
2740	n-Propil cloroformiato	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.5 mis)	1.3 km (0.8 mis)
2742	Cloroformiato de sec-butilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.4 km (0.2 mis)	0.6 km (0.4 mis)
2742	Cloroformiato de isobutilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.5 km (0.3 mis)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer Aislamiento a la Redonda Metros (Pies)	Luego, Proteja a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer Aislamiento a la Redonda Metros (Pies)	Luego, Proteja a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
2743	n-Butil cloroformiato	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.5 km (0.3 mis)		
2806	Nitrato de litio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.2 km (1.4 mis)		
2810	Buzz (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)		
2810	BZ (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.7 km (0.4 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.1 km (1.3 mis)		
2810	CS (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.6 km (0.4 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.0 km (1.3 mis)		
2810	DC (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	0.7 km (0.4 mis)		
2810	GA (cuando es utilizado como una arma)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.2 km (0.8 mis)	800 m (2500 pies)	2.3 km (1.4 mis)	4.5 km (2.8 mis)		
2810	GD (cuando es utilizado como una arma)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.7 km (1.1 mis)	2.4 km (1.5 mis)		
2810	GD (Espeso) (cuando es utilizado como una arma)	60 m (200 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.3 km (0.2 mis)	150 m (500 pies)	0.9 km (0.6 mis)	1.1 km (0.7 mis)		

2810	H (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mis)	0.4 km (0.3 mis)
2810	HD (cuando es utilizado como una arma)						
2810	HL (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.0 km (0.7 mis)
2810	HN-1 (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mis)	0.5 km (0.4 mis)
2810	HN-2 (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.5 km (0.3 mis)
2810	HN-3 (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)
2810	Lewisita (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.0 km (0.7 mis)
2810	Líquido tóxico, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)
2810	Líquido tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
2810	Líquido tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)
2810	Líquido tóxico, orgánico, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	400 m (1250 pies)	4.8 km (3.0 mis)	7.4 km (4.6 mis)
2810	Líquido tóxico, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
2810	Líquido tóxico, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
2810	Líquido venenoso, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
2810	Líquido venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
2810	Líquido venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
2810	Líquido venenoso, orgánico, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	400 m (1250 pies)	4.8 km (3.0 mis)	7.4 km (4.6 mis)		
2810	Líquido venenoso, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
2810	Líquido venenoso, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
2810	L (Lewisita) (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.0 km (0.7 mis)		
2810	Mostaza (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mis)	0.4 km (0.3 mis)		
2810	Mostaza Lewisita (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.0 km (0.7 mis)		

2810	Sarin (cuando es utilizado como una arma)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.2 km (0.8 mis)	800 m (2500 pies)	2.3 km (1.4 mis)	4.5 km (2.8 mis)
2810	Soman (cuando es utilizado como una arma)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.7 km (1.1 mis)	2.4 km (1.5 mis)
2810	Tabun (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	0.7 km (0.4 mis)
2810	VX (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.2 mis)	0.4 km (0.3 mis)
2811	CX (cuando es utilizado como una arma)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.7 km (0.4 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.3 km (1.4 mis)
2826	Cloroformiato de etilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.7 km (0.5 mis)
2845	Dicloruro etilfosfónico, anhídrido	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.8 km (0.5 mis)	150 m (500 pies)	1.6 km (1.0 mis)	2.9 km (1.8 mis)
2845	Dicloruro metilfosfónico	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.2 km (0.8 mis)	200 m (600 pies)	2.6 km (1.6 mis)	4.5 km (2.8 mis)
2901	Cloruro de bromo	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	1.0 km (0.6 mis)	400 m (1250 pies)	2.4 km (1.5 mis)	6.5 km (4.0 mis)
2927	Dicloruro etilfosfonotioico, anhídrido	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.2 km (0.2 mis)
2927	Fosforodichloridato de etilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.3 km (0.2 mis)
2927	Líquido tóxico, corrosivo, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)
2927	Líquido tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
2927	Líquido tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
								2.8 km (1.8 mis)	11.0+ km (7.0+ mis)
2927	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p.	100 m (300 pies)	1.2 km (0.8 mis)	2.8 km (1.8 mis)	600 m (2000 pies)	7.8 km (4.9 mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2927	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
2927	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
2927	Líquido venenoso, corrosivo, n.e.p.	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
2927	Líquido venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	100 m (300 pies)	1.2 km (0.8 mis)	2.8 km (1.8 mis)	600 m (2000 pies)	7.8 km (4.9 mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2927	Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p.	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
2927	Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
2927	Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p.	100 m (300 pies)	1.2 km (0.8 mis)	2.8 km (1.8 mis)	600 m (2000 pies)	7.8 km (4.9 mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
2927	Líquido venenoso, corrosivo, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		

2929	Líquido tóxico, inflamable, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.7 km (0.4 mls)	2.3 km (1.4 mls)	400 m (1250 pies)	4.6 km (2.9 mls)	8.9 km (5.5 mls)
2929	Líquido tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
2929	Líquido tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)
2929	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p.	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mls)	2.6 km (1.6 mls)	600 m (2000 pies)	7.8 km (4.9 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2929	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
2929	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)
2929	Líquido venenoso, inflamable, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.7 km (0.4 mls)	2.3 km (1.4 mls)	400 m (1250 pies)	4.6 km (2.9 mls)	8.9 km (5.5 mls)
2929	Líquido venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
2929	Líquido venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)
2929	Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p.	100 m (300 pies)	1.1 km (0.7 mls)	2.6 km (1.6 mls)	600 m (2000 pies)	7.8 km (4.9 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2929	Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA el Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA el Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
								0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)
2929	Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
2977	Hexafluoruro de uranio, fisiónable, que contiene más del 1.0% de uranio-235 (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.3 km (1.4 mis)		
2977	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, fisiónable (cuando es derramado en el agua)								
2978	Hexafluoruro de uranio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.2 km (1.4 mis)		
2978	Hexafluoruro de uranio no fisiónable o fisiónable exceptuado (cuando es derramado en el agua)								
2978	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, (cuando es derramado en el agua)								
2985	Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)		
2985	Clorosilanos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)								

2986	Clorosianos, corrosivos, inflamables, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.6 km (1.0 mls)
2986	Clorosianos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.6 km (1.0 mls)
2987	Clorosianos, corrosivos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.6 km (1.0 mls)
2987	Clorosianos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.6 km (1.0 mls)
2988	Clorosianos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.6 km (1.0 mls)
2988	Clorosianos, reactivos con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.6 km (1.0 mls)
3023	2-Metil-2-heptanotiol	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.7 km (0.5 mls)
3023	Tet-octilmercaptano	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.7 km (0.5 mls)
3048	Plaguicida a base de fosforo de aluminio (cuando es derramado en el agua)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.9 km (1.2 mls)	600 m (2000 pies)	5.8 km (3.6 mls)	11.0+ km (7.0 + mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer Aislamiento a la Redonda Metros (Pies)	Luego, Durante	DIA		Primer Aislamiento a la Redonda Metros (Pies)	Luego, Durante	DIA	
				(Millas)	(Kilómetros)			(Millas)	(Kilómetros)
3049	Haluros de alquios de metales, reactivos con el agua, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.3 km (0.8 mis)		
3049	Haluros de alquios metálicos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)								
3049	Haluros de anios de metales, reactivos con el agua, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)								
3049	Haluros de anios metálicos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)								
3052	Haluros de alquios de aluminio (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.3 km (0.8 mis)		
3052	Haluros de alquios de aluminio, líquidos (cuando es derramado en el agua)								
3052	Haluros de alquios de aluminio, sólidos (cuando es derramado en el agua)								
3057	Cloruro de trifluoroacetilo	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	1.0 km (0.7 mis)	800 m (2500 pies)	4.6 km (2.9 mis)	11.0+ km (7.0 + mis)		
3079	Metacianitrilo, estabilizado	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.9 km (0.5 mis)		
3083	Fluoruro de perclorio	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.7 km (0.4 mis)	500 m (1500 pies)	3.1 km (2.0 mis)	8.4 km (5.2 mis)		

3122	Líquido tóxico, comburente, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
3122	Líquido tóxico, comburente, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3122	Líquido tóxico, comburente, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	1.0 km (0.6 mls)
3122	Líquido tóxico, oxidante, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
3122	Líquido tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3122	Líquido tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	1.0 km (0.6 mls)
3122	Líquido venenoso, oxidante, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
3122	Líquido venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3122	Líquido venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	1.0 km (0.6 mls)
3123	Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
3123	Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer Aislamiento a la Redonda Metros (Pies)	Luego, Proteja a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer Aislamiento a la Redonda Metros (Pies)	Luego, Proteja a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
3123	Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
3123	Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
3123	Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
3123	Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
3123	Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		

3123	Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
3123	Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)
3123	Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.5 km (1.5 mls)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mls)	8.9 km (5.6 mls)
3160	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p.	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.8 km (0.5 mls)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mls)	4.8 km (3.0 mls)
3160	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mls)	4.1 km (2.6 mls)
3160	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3160	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.5 km (1.5 mls)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mls)	8.9 km (5.6 mls)
3160	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.8 km (0.5 mls)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mls)	4.8 km (3.0 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)	Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
								0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)
3160	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)		
3160	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		
3162	Gas licuado, tóxico, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.1 km (1.3 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)		
3162	Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3162	Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)		
3162	Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.2 mis)	200 m (600 pies)	1.0 km (0.6 mis)	3.2 km (2.0 mis)		
3162	Gas licuado, tóxico, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		
3162	Gas licuado, venenoso, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.1 km (1.3 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)		
3162	Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3162	Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)		

3162	Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.4 km (0.2 mls)	200 m (600 pies)	1.0 km (0.6 mls)	3.2 km (2.0 mls)
3162	Gas licuado, venenoso, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3246	Cloruro de metanosulfonilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.2 km (0.2 mls)
3275	Nitritos, tóxicos, inflamables, n.e.p.	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.9 km (0.5 mls)
3275	Nitritos, venenosos, inflamables, n.e.p.						
3276	Nitritos, tóxicos, líquidos, n.e.p.	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.9 km (0.5 mls)
3276	Nitritos, venenosos, líquidos, n.e.p.						
3276	Nitritos, venenosos, n.e.p.						
3278	Organofosforado, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.p.	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.9 km (0.5 mls)
3278	Organofosforado, compuesto de, tóxico, n.e.p.						
3278	Organofosforado, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.p.						
3278	Organofosforado, compuesto de, venenoso, n.e.p.						
3278	Organofosforoso, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.p.	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mls)	1.2 km (0.8 mls)	200 m (600 pies)	2.6 km (1.6 mls)	4.5 km (2.8 mls)
3278	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.p.						
3278	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.p.						
3278	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, n.e.p.						

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
3279	Organofosforado, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.p.	30 m (100 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.2 km (0.8 mis)	200 m (600 pies)	2.6 km (1.6 mis)	4.5 km (2.8 mis)		
3279	Organofosforado, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.p.								
3279	Organofosforoso, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.p.								
3279	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.p.								
3280	Compuesto organoarsénical, tóxico, líquido, n.e.p.	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	150 m (500 pies)	2.0 km (1.3 mis)	4.8 km (3.0 mis)		
3280	Compuesto organoarsénical, tóxico, n.e.p.								
3280	Organoarsénico, compuesto de, líquido, n.e.p.								
3280	Organoarsénico, compuesto de, n.e.p.								
3281	Carbonilos metálicos, líquidos, n.e.p.	150 m (500 pies)	1.4 km (0.9 mis)	4.9 km (3.1 mis)	1000 m (3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mis)	11.0+ km (7.0+ mis)		
3281	Carbonilos metálicos, n.e.p.								
3287	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
3287	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3287	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	150 m (500 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.1 km (0.7 mis)		

3287	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
3287	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3287	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	150 m (500 pies)	0.6 km (0.4 mls)	1.1 km (0.7 mls)
3289	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
3289	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3289	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.5 mls)	1.2 km (0.8 mls)
3289	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p.	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
3289	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3289	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.5 mls)	1.2 km (0.8 mls)
3294	Cianuro de hidrógeno, solución en alcohol con no más del 45% de cianuro de hidrógeno	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	200 m (600 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.9 km (1.2 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
3300	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.8 km (0.5 mis)	2.5 km (1.6 mis)		
3300	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno								
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.1 km (1.3 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)		
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.2 km (0.2 mis)	1.0 km (0.6 mis)	500 m (1500 pies)	2.7 km (1.7 mis)	7.2 km (4.5 mis)		
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)		
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		
3303	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	2.1 km (1.3 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)		
3303	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								

3303	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.2 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	500 m (1500 pies)	2.7 km (1.7 mls)	7.2 km (4.5 mls)
3303	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mls)	4.1 km (2.6 mls)
3303	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3304	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p.	150 m (500 pies)	0.7 km (0.4 mls)	2.5 km (1.6 mls)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mls)	10.3 km (6.4 mls)
3304	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	1.0 km (0.6 mls)	400 m (1250 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.5 km (4.0 mls)
3304	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.4 km (0.3 mls)	300 m (1000 pies)	1.7 km (1.1 mls)	3.6 km (2.2 mls)
3304	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p.	150 m (500 pies)	0.7 km (0.4 mls)	2.5 km (1.6 mls)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mls)	10.3 km (6.4 mls)
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)			DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)		
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	1.0 km (0.6 mis)	400 m (1250 pies)	2.4 km (1.5 mis)	6.5 km (4.0 mis)
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.3 mis)	300 m (1000 pies)	1.7 km (1.1 mis)	3.6 km (2.2 mis)
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)
3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.5 km (1.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mis)	10.3 km (6.4 mis)
3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	1.0 km (0.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.2 km (2.6 mis)	10.3 km (6.4 mis)
3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)

3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3305	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.7 km (0.4 mls)	2.5 km	(1.6 mls)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mls)	10.3 km (6.4 mls)
3305	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	800 m (2500 pies)	4.2 km (2.6 mls)	10.3 km (6.4 mls)
3305	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mls)	4.1 km (2.6 mls)
3305	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3306	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.5 km	(1.5 mls)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mls)	8.9 km (5.6 mls)
3306	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)							

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
3306	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.2 km (0.2 mis)	1.0 km (0.6 mis)	500 m (1500 pies)	2.7 km (1.7 mis)	7.2 km (4.5 mis)		
3306	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)		
3306	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		
3306	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.5 km (1.5 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)		
3306	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.2 km (0.2 mis)	1.0 km (0.6 mis)	500 m (1500 pies)	2.7 km (1.7 mis)	7.2 km (4.5 mis)		
3306	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)		

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
3307	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)		
3307	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		
3308	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p.	150 m (500 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.5 km (1.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mis)	10.3 km (6.4 mis)		
3308	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	1.0 km (0.6 mis)	400 m (1250 pies)	2.4 km (1.5 mis)	6.5 km (4.0 mis)		
3308	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.3 mis)	300 m (1000 pies)	1.7 km (1.1 mis)	3.6 km (2.2 mis)		
3308	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		
3308	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p.	150 m (500 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.5 km (1.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mis)	10.3 km (6.4 mis)		
3308	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.5 km (1.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mis)	10.3 km (6.4 mis)		

3308	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	1.0 km (0.6 mis)	400 m (1250 pies)	2.4 km (1.5 mis)	6.5 km (4.0 mis)
3308	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.4 km (0.3 mis)	300 m (1000 pies)	1.7 km (1.1 mis)	3.6 km (2.2 mis)
3308	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)
3309	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.5 km (1.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mis)	10.3 km (6.4 mis)
3309	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3309	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	1.0 km (0.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.2 km (2.6 mis)	10.3 km (6.4 mis)
3309	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)
3309	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)				
		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA el Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	Luego, PROTEJA el Viento Durante NOCHE Kilómetros (Millas)	Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA el Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	Luego, PROTEJA el Viento Durante NOCHE Kilómetros (Millas)	Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA el Viento Durante DIA Kilómetros (Millas)	Luego, PROTEJA el Viento Durante NOCHE Kilómetros (Millas)
3309	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.7 km (0.4 mis)	2.5 km (1.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mis)	10.3 km (6.4 mis)	800 m (2500 pies)	4.7 km (2.9 mis)	10.3 km (6.4 mis)
3309	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	1.0 km (0.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.2 km (2.6 mis)	10.3 km (6.4 mis)	800 m (2500 pies)	4.2 km (2.6 mis)	10.3 km (6.4 mis)
3309	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)
3309	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)
3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.5 km (1.5 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)
3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)									

3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.2 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	500 m (1500 pies)	2.7 km (1.7 mls)	7.2 km (4.5 mls)
3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mls)	4.1 km (2.6 mls)
3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3310	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.5 km (1.5 mls)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mls)	8.9 km (5.6 mls)
3310	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.2 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	500 m (1500 pies)	2.7 km (1.7 mls)	7.2 km (4.5 mls)
3310	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mls)	4.1 km (2.6 mls)
3310	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3318	Solución acuosa de amoníaco con más del 50% de amoníaco	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.8 km (0.5 mls)	2.3 km (1.4 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
3355	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.5 km (1.5 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)		
3355	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)		
3355	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)		
3355	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		
3355	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mis)	2.5 km (1.5 mis)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mis)	8.9 km (5.6 mis)		
3355	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.8 km (0.5 mis)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mis)	4.8 km (3.0 mis)		
3355	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mis)	4.1 km (2.6 mis)		

3355	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.5 km	(1.5 mls)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mls)	8.9 km (5.6 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mls)	4.8 km (3.0 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mls)	4.1 km (2.6 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.p. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.7 km (1.7 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p.	100 m (300 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.5 km	(1.5 mls)	800 m (2500 pies)	4.4 km (2.7 mls)	8.9 km (5.6 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	400 m (1250 pies)	1.9 km (1.2 mls)	4.8 km (3.0 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	300 m (1000 pies)	1.3 km (0.8 mls)	4.1 km (2.6 mls)

“+” Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primeros AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		
3355	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.p. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)		
3361	Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)		
3361	Clorosilanos, venenosos, corrosivos, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)		
3362	Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)		
3362	Clorosilanos, venenosos, corrosivos, inflamables, n.e.p. (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	100 m (300 pies)	0.5 km (0.3 mis)	1.6 km (1.0 mis)		
3381	Líquido tóxico por inhalación, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)		
3381	Líquido venenoso por inhalación, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
3382	Líquido tóxico por inhalación, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		
3382	Líquido venenoso por inhalación, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)		

3383	Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.7 km (0.4 mls)	2.3 km (1.4 mls)	400 m (1250 pies)	4.6 km (2.9 mls)	8.9 km (5.5 mls)
3383	Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)
3384	Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mls)	1.8 km (1.1 mls)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mls)	5.7 km (3.6 mls)
3385	Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)
3385	Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)
3386	Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)
3386	Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 1- DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)			DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)		
		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primer AISLAR a la Redonda Metros (Pies)	Luego, PROTEJA a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
			DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)		DIA Kilómetros (Millas)	NOCHE Kilómetros (Millas)
3387	Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)
3387	Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3387	Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3387	Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						
3388	Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mis)	1.0 km (0.6 mis)
3388	Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)						
3388	Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)						
3388	Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)						
3389	Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	60 m (200 pies)	0.8 km (0.5 mis)	1.8 km (1.1 mis)	300 m (1000 pies)	2.9 km (1.8 mis)	5.7 km (3.6 mis)
3389	Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona A de Peligro para la Inhalación)						

3390	Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación) Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.p. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.8 km (0.5 mis)
3456	Acido nitrosulfúrico, sólido (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)	200 m (600 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.5 km (1.6 mis)
3461	Haluros de alquinos de aluminio, sólidos (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.4 km (0.3 mis)	1.3 km (0.8 mis)
9191	Dioxido de cloro hidratado, congelado (cuando es derramado en el agua)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.2 km (0.2 mis)	0.6 km (0.4 mis)
9192	Fluor, líquido refrigerado (líquido criogénico)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.3 km (0.2 mis)	150 m (500 pies)	0.8 km (0.5 mis)	3.1 km (1.9 mis)
9202	Monóxido de carbono, líquido refrigerado (líquido criogénico)	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	150 m (500 pies)	0.7 km (0.5 mis)	2.7 km (1.7 mis)
9206	Dicloruro metilfosfónico	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.2 km (0.1 mis)	60 m (200 pies)	0.5 km (0.3 mis)	0.7 km (0.4 mis)
9263	Cloruro de cloropivaloilo	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.4 km (0.2 mis)
9264	3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	30 m (100 pies)	0.1 km (0.1 mis)	0.1 km (0.1 mis)	30 m (100 pies)	0.3 km (0.2 mis)	0.3 km (0.2 mis)
9269	Trimetoxisilano	30 m (100 pies)	0.2 km (0.1 mis)	0.5 km (0.3 mis)	150 m (500 pies)	1.0 km (0.7 mis)	2.0 km (1.3 mis)

Ve a la siguiente página para la Lista de Materiales Peligrosos Reactivos al Agua

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA 2 - LISTA DE MATERIALES REACTIVOS AL AGUA QUE PRODUCEN GASES TOXICOS
Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido
1162	155	Dimetildiclorosilano	HCl
1183	139	Etildiclorosilano	HCl
1196	155	Etiltriclorosilano	HCl
1242	139	Metildiclorosilano	HCl
1250	155	Metiltriclorosilano	HCl
1295	139	Triclorosilano	HCl
1298	155	Trimetildiclorosilano	HCl
1305	155P	Viniltriclorosilano	HCl
1305	155P	Viniltriclorosilano, estabilizado	HCl
1340	139	Pentasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo amarillo o blanco	H ₂ S
1360	139	Fosfuro cálcico	PH ₃
1360	139	Fosfuro de calcio	PH ₃
1384	135	Ditionito de sodio	H ₂ S SO ₂
1384	135	Ditionito sódico	H ₂ S SO ₂
1384	135	Hidrosulfito de sodio	H ₂ S SO ₂
1384	135	Hidrosulfito sódico	H ₂ S SO ₂
1397	139	Fosfuro aluminico	PH ₃
1397	139	Fosfuro de aluminio	PH ₃
1412	139	Amida de litio	NH ₃
1419	139	Fosfuro de magnesio y aluminio	PH ₃
1432	139	Fosfuro de sodio	PH ₃
1432	139	Fosfuro sódico	PH ₃
1541	155	Cianhidrina de la acetona, estabilizada	HCN
1680	157	Cianuro de potasio	HCN
1680	157	Cianuro de potasio, sólido	HCN

Clave para las Formulas RIT:

Br ₂	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	PH ₃	Fósфина
Cl ₂	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO ₂	Dioxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H ₂ S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH ₃	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	NO ₂	Dióxido de nitrógeno		

TABLA 2 - LISTA DE MATERIALES REACTIVOS AL AGUA QUE PRODUCEN GASES TOXICOS

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido
1680	157	Cianuro potásico	HCN
1680	157	Cianuro potásico, sólido	HCN
1689	157	Cianuro de sodio	HCN
1689	157	Cianuro de sodio, sólido	HCN
1689	157	Cianuro sódico	HCN
1689	157	Cianuro sódico, sólido	HCN
1716	156	Bromuro de acetilo	HBr
1717	155	Cloruro de acetilo	HCl
1724	155	Aliltriclorosilano, estabilizado	HCl
1725	137	Bromuro aluminico, anhidro	HBr
1725	137	Bromuro de aluminio, anhidro	HBr
1726	137	Cloruro aluminico, anhidro	HCl
1726	137	Cloruro de aluminio, anhidro	HCl
1728	155	Amitriclorosilano	HCl
1732	157	Pentafluoruro de antimonio	HF
1741	125	Tricloruro de boro	HCl
1745	144	Pentafluoruro de bromo	HF Br ₂
1746	144	Trifluoruro de bromo	HF Br ₂
1747	155	Butiltriclorosilano	HCl
1752	156	Cloruro de cloroacetilo	HCl
1753	156	Clorofeniltriclorosilano	HCl
1754	137	Acido clorosulfónico	HCl
1754	137	Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de	HCl
1754	137	Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de	HCl
1758	137	Cloruro de cromilo	HCl

Clave para las Formulas RIT:

Br ₂	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	PH ₃	Fósфина
Cl ₂	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO ₂	Dioxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H ₂ S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH ₃	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	NO ₂	Dióxido de nitrógeno		

TABLA 2 - LISTA DE MATERIALES REACTIVOS AL AGUA QUE PRODUCEN GASES TOXICOS

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua				
Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido	
1758	137	Oxícloruro de cromo	HCl	
1762	156	Ciclohexenitriclorosilano	HCl	
1763	156	Ciclohexiltriclorosilano	HCl	
1765	156	Cloruro de dicloroacetilo	HCl	
1766	156	Diclorofenitriclorosilano	HCl	
1767	155	Dietildiclorosilano	HCl	
1769	156	Difenildiclorosilano	HCl	
1771	156	Dodeciltriclorosilano	HCl	
1777	137	Acido fluorosulfónico	HF	
1781	156	Hexadeciltriclorosilano	HCl	
1784	156	Hexiltriclorosilano	HCl	
1799	156	Nonitriclorosilano	HCl	
1800	156	Octadeciltriclorosilano	HCl	
1801	156	Octiltriclorosilano	HCl	
1804	156	Fenitriclorosilano	HCl	
1806	137	Pentacloruro de fósforo	HCl	
1808	137	Tribromuro de fósforo	HBr	
1809	137	Tricloruro de fósforo	HCl	
1810	137	Oxícloruro de fósforo	HCl	
1815	132	Cloruro de propionilo	HCl	
1816	155	Propiltriclorosilano	HCl	
1818	157	Tetracloruro de silicio	HCl	
1828	137	Cloruros de azufre	HCl SO ₂ H ₂ S	
1834	137	Cloruro de sulfurilo	HCl	
1836	137	Cloruro de tionilo	HCl SO ₂	

Clave para las Formulas RIT:

Br ₂	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	PH ₃	Fósфина
Cl ₂	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO ₂	Dioxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H ₂ S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH ₃	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	NO ₂	Dióxido de nitrógeno		

TABLA 2 - LISTA DE MATERIALES REACTIVOS AL AGUA QUE PRODUCEN GASES TOXICOS

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido
1838	137	Tetracloruro de titanio	HCl
1898	156	Yoduro de acetilo	HI
1923	135	Ditionito cálcico	H ₂ S SO ₂
1923	135	Ditionito de calcio	H ₂ S SO ₂
1923	135	Hidrosulfito cálcico	H ₂ S SO ₂
1923	135	Hidrosulfito de calcio	H ₂ S SO ₂
1929	135	Ditionito de potasio	H ₂ S SO ₂
1929	135	Ditionito potásico	H ₂ S SO ₂
1929	135	Hidrosulfito de potasio	H ₂ S SO ₂
1929	135	Hidrosulfito potásico	H ₂ S SO ₂
1931	171	Ditionito de cinc	H ₂ S SO ₂
1931	171	Ditionito de zinc	H ₂ S SO ₂
1931	171	Hidrosulfito de cinc	H ₂ S SO ₂
1931	171	Hidrosulfito de zinc	H ₂ S SO ₂
2004	135	Diamida de magnesio	NH ₃
2004	135	Diamida magnésica	NH ₃
2011	139	Fosfuro de magnesio	PH ₃
2011	139	Fosfuro magnésico	PH ₃
2012	139	Fosfuro de potasio	PH ₃
2012	139	Fosfuro potásico	PH ₃
2013	139	Fosfuro de estroncio	PH ₃
2308	157	Acido nitrosilsulfúrico	NO ₂
2308	157	Acido nitrosilsulfúrico, líquido	NO ₂
2308	157	Acido nitrosilsulfúrico, sólido	NO ₂
2353	132	Cloruro de butirilo	HCl

Clave para las Formulas RIT:

Br ₂	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	PH ₃	Fósфина
Cl ₂	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO ₂	Dioxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H ₂ S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH ₃	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	NO ₂	Dióxido de nitrógeno		

TABLA 2 - LISTA DE MATERIALES REACTIVOS AL AGUA QUE PRODUCEN GASES TOXICOS
Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido
2395	132	Cloruro de isobutirilo	HCl
2434	156	Dibencildiclorosilano	HCl
2435	156	Etilfenildiclorosilano	HCl
2437	156	Metilfenildiclorosilano	HCl
2495	144	Pentafluoruro de yodo	HF
2691	137	Pentabromuro de fósforo	HBr
2692	157	Tribromuro de boro	HBr
2806	138	Nitruro de litio	NH ₃
2977	166	Hexafluoruro de uranio, fisionable, que contiene más del 1.0% de uranio-235	HF
2977	166	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, fisionable	HF
2978	166	Hexafluoruro de uranio	HF
2978	166	Hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado	HF
2978	166	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio	HF
2985	155	Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.p.	HCl
2985	155	Clorosilanos, n.e.p.	HCl
2986	155	Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.p.	HCl
2986	155	Clorosilanos, n.e.p.	HCl
2987	156	Clorosilanos, corrosivos, n.e.p.	HCl
2987	156	Clorosilanos, n.e.p.	HCl
2988	139	Clorosilanos, n.e.p.	HCl
2988	139	Clorosilanos, reactivos con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.p.	HCl
3048	157	Plaguicida a base de fosforo de aluminio	PH ₃

Clave para las Formulas RIT:

Br ₂	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	PH ₃	Fósфина
Cl ₂	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO ₂	Dioxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H ₂ S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH ₃	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	NO ₂	Dióxido de nitrógeno		

TABLA 2 - LISTA DE MATERIALES REACTIVOS AL AGUA QUE PRODUCEN GASES TOXICOS

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido
3049	138	Haluros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.	HCl
3049	138	Haluros de alquilos metálicos, n.e.p.	HCl
3049	138	Haluros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.p.	HCl
3049	138	Haluros de arilos metálicos, n.e.p.	HCl
3052	135	Haluros de alquilos de aluminio	HCl
3052	135	Haluros de alquilos de aluminio, líquidos	HCl
3052	135	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos	HCl
3361	156	Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, n.e.p.	HCl
3361	156	Clorosilanos, venenosos, corrosivos, n.e.p.	HCl
3362	155	Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.p.	HCl
3362	155	Clorosilanos, venenosos, corrosivos, inflamables, n.e.p.	HCl
3456	157	Acido nitrosilsulfúrico, sólido	NO ₂
3461	135	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos	HCl
9191	143	Dióxido de cloro hidratado, congelado	Cl ₂

Clave para las Formulas RIT:

Br ₂	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	PH ₃	Fósфина
Cl ₂	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO ₂	Dioxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H ₂ S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH ₃	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	NO ₂	Dióxido de nitrógeno		

ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL

Ropa de calle y uniformes de trabajo. Esta ropa, como los uniformes usados por los policías y el personal de servicios médicos de emergencia, casi no proporcionan protección contra los efectos dañinos de los materiales peligrosos.

Ropa Protectora para Bomberos Profesionales (SFPC). Esta categoría de ropa, frecuentemente llamada equipo de respuesta para bomberos, es la ropa de protección usada normalmente por los bomberos durante operaciones profesionales de combate contra incendio. Esta incluye un casco, chaquetón, pantalones, botas, guantes y una capucha para cubrir las partes de la cabeza que no están protegidas por el casco y la careta. Esta ropa debe usarse con el equipo de aire autónomo de presión positiva, de careta completa (SCBA). Esta ropa protectora deberá cumplir con los mínimos de la Norma de Brigadas contra Incendio de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (29 CFR 1910.156). La ropa protectora para bomberos profesionales, proporciona protección limitada contra el calor, pero puede no proporcionar la protección adecuada contra los vapores o los líquidos que son encontrados durante incidentes de materiales peligrosos. Cada guía incluye un informe acerca del uso del SFPC en los incidentes que involucran los materiales mencionados en esa página. Algunas guías establecen que SFPC proporciona protección limitada. En esos casos, el respondedor que usa SFPC y la SCBA, pueden estar en posibilidad de presentar un expediente en el que mencionen que es una operación rápida de "entrada y salida". Sin embargo, este tipo de operaciones pueden poner al respondedor en riesgo de sufrir lesiones o la muerte. El que comanda el incidente, toma la decisión de llevar a cabo esta operación solamente si se puede obtener un beneficio dominante (ej., realizar un rescate inmediato, cerrar una válvula para controlar una fuga, etc.). La ropa protectora de tipo overol que comúnmente se usa para combatir los incendios en los bosques o los montes, **no** es SFPC y no se recomienda, ni se menciona en ninguna otra parte de este libro guía.

Equipo de Aire Autónomo de Presión Positiva (SCBA). Este aparato proporciona una presión o un flujo positivo constante de aire dentro de la careta, aún si alguien inhala profundamente mientras está haciendo el trabajo pesado. Use aparatos certificados por NIOSH y la Administración de Seguridad y Salud Minera de acuerdo con el CFR42 Parte 84. Uselo de acuerdo con los requisitos para la protección respiratoria especificados en las Normas de Operaciones de Respuesta de Emergencia en Sitios de Materiales Peligrosos de la OSHA (CFR29 1910.134) y/o la Norma de Brigadas contra Incendio (CFR 29 1910.156(f)). Los respiradores de cartucho químico u otras mascarillas filtrantes, no son substitutos aceptables para el equipo de aire autónomo de presión positiva. El SCBA de tipo demanda, no cumple con la Norma de Brigada contra Incendio de la OSHA 29 CFR 1910.156 (f)(1)(i). Si sospecha que una Arma Química está involucrada, se recomienda la utilización de respiradores con protección QBN certificados por NIOSH.

Ropa y Equipo de Protección personal contra Productos Químicos. El uso seguro de este tipo de ropa de protección y equipo, requiere de habilidades específicas desarrolladas a través del entrenamiento y la experiencia. Esta, generalmente no está disponible para, ni es usada por, los primeros respondedores. Este tipo de ropa especial puede proteger contra un químico, aunque puede ser penetrada fácilmente por los químicos, para los que ésta no fué diseñada. Por lo tanto, la ropa protectora no deberá usarse a menos que sea compatible con el material liberado. Este tipo de ropa especial ofrece poca o ninguna protección contra el calor. Ejemplos de este tipo de equipo han sido descritos como (1) Trajes de Protección contra Vapor (NFPA 1991), también conocidos como Trajes de Protección Química Totalmente Encapsulados (TECP) o Trajes de Protección de Nivel A* (OSHA 29 CFR 1910.120, Appendix A & B), y (2) Trajes Protectores contra Salpicadura de Líquidos (NFPA 1992 & 1993), también conocidos como Trajes de Protección de Nivel B* o C* (OSHA 29 CFR 1910.120, Apéndice A & B) o Trajes para Incidentes

Terroristas con agentes químicos y/o biológicos (NFPA 1994), clases 1, 2 o 3 en forma conjunta. Ningún material de ropa protectora lo protegerá de todos los materiales peligrosos. No suponga que cualquier ropa protectora es resistente al frío y/o al calor o a la exposición a las llamas, a menos que así esté certificado por el fabricante. (NFPA 1991 5-3 Flammability Resistance Test and 5-6 Cold Temperature Performance Test)

* Consulte el Glosario para niveles de protección adicional bajo el encabezado de "Ropa de protección".

CONTROL DE INCENDIOS Y DERRAMES

CONTROL DE INCENDIOS

El agua es el agente extintor de incendios más común y de mayor disponibilidad generalmente. Tenga precaución al elegir un método de extinción de incendios, ya que hay muchos factores que deben ser considerados en un incidente. El agua puede no ser efectiva al combatir incendios que involucran algunos materiales; su efectividad depende en gran parte en el método de aplicación.

Los incendios que involucran un derrame de líquidos inflamables, generalmente se controlan aplicando una espuma contra incendios a la superficie del material en llamas. Para combatir incendios de líquidos inflamables se requiere de una espuma concentrada, la cual es químicamente compatible con el material en llamas, la mezcla correcta del concentrado de espuma con el agua y el aire y la aplicación y mantenimiento cuidadoso de la capa de espuma. Hay dos tipos generales de espuma contra incendios: regular y resistente al alcohol. Ejemplos de espuma regular son la de base-proteína, la fluoroproteína y la espuma que forma una película acuosa (AFFF). Algunos líquidos inflamables, incluyendo muchos productos del petróleo, pueden ser controlados aplicando espuma regular. Otros líquidos inflamables, incluyendo los solventes polares (líquidos inflamables que son solubles al agua) tales como alcoholes y cetonas, tienen diferentes propiedades químicas. Un incendio que involucre estos materiales no puede ser fácilmente controlado con espuma regular y requiere la aplicación de espuma tipo resistente al alcohol. Los incendios de solventes polares pueden ser difíciles de controlar y requieren una proporción mayor de espuma que otros incendios de líquidos inflamables (ver normas 11 y 11A de NFPA/ANSI para mayor información). Refiérase a la guía apropiada para determinar qué tipo de espuma se recomienda. Ya que es imposible hacer recomendaciones específicas para líquidos inflamables que tengan riesgo secundario corrosivo o tóxico, la espuma resistente al alcohol puede ser efectiva para muchos de estos materiales. El número de teléfono de respuesta de emergencia en el documento de embarque o la dependencia apropiada de respuesta de emergencia, deberá ser contactada tan pronto como sea posible para asesoría sobre el agente extintor que deba usarse. La selección final del agente y el método, dependen de muchos factores, tales como la ubicación del incidente, los peligros de exposición, el tamaño del incendio, las características ambientales, así como la disponibilidad de agentes extinguidores y equipo en la escena.

MATERIALES REACTIVOS AL AGUA

El agua se usa a veces para lavar derrames y para reducir o dirigir los vapores en situaciones de derrame. Algunos de los materiales cubiertos por este libro guía pueden reaccionar violentamente o incluso explosivamente con el agua. En estos casos, considere la posibilidad de dejar que el fuego arda o dejar al derrame solo (excepto para prevenir su dispersión construyendo un dique de contención) hasta que pueda obtenerse asesoría técnica. Las guías aplicables claramente le advierten de estas reacciones potencialmente peligrosas. Estos materiales requieren de asesoría técnica, ya que:

- 1) El agua que se introduce dentro de un contenedor con una ruptura o fuga puede causar una explosión;
- 2) Puede necesitarse agua para enfriar los contenedores cercanos para prevenir su ruptura (explotando) o una mayor expansión de los incendios;
- 3) El agua puede ser efectiva para la mitigación de un incidente que involucre material reactivo al agua, sólo si puede aplicarse en un grado de inundación suficiente por un período prolongado; y

- 4) Los productos que reaccionan con el agua, pueden ser más tóxicos, corrosivos o de alguna manera más indeseables que el producto del incendio sin haberle aplicado agua.

Cuando responda a un incidente que involucre materiales reactivos al agua, tome en cuenta las condiciones existentes tales como el viento, la lluvia, la ubicación y la accesibilidad al incidente, así como la disponibilidad de los agentes para controlar el incendio o el derrame. Ya que hay variables por considerar, la decisión de usar agua en incendios o derrames que involucren materiales reactivos al agua, deberá estar basada en la información de una fuente autorizada. Por ejemplo, el productor del material, con quien se puede establecer contacto a través del número de teléfono de respuesta de emergencia o con la dependencia de respuesta de emergencia apropiada.

CONTROL DEL VAPOR

Limitar la cantidad de vapor emitido por un charco de líquidos inflamables o corrosivos es una prioridad. Se requiere el uso de ropa apropiada, equipo especializado, agentes químicos apropiados y personal capacitado. Antes de involucrarse en el control del vapor, obtenga la asesoría de alguna fuente autorizada sobre las tácticas apropiadas.

Hay varias maneras de minimizar la cantidad de vapores que escapan de charcos de líquidos derramados, como espumas especiales, agentes absorbentes, agentes adsorbentes y agentes neutralizadores. Para que sean efectivos estos métodos de control de vapores, se deberá seleccionar el método para el material específico involucrado y manejarlo de tal manera que mitigue, no que empeore, el incidente.

Donde se conocen los materiales en forma específica, en las instalaciones de fábricas y almacenes, es deseable que el equipo de respuesta de emergencia para materiales peligrosos se ponga de acuerdo con los operadores de la instalación para seleccionar y guardar estos agentes de control en la misma, antes de que ocurra un derrame. En la práctica, el personal de respuesta puede no tener el agente de control más efectivo para el material. Es probable que sólo tengan agua y un sólo tipo de espuma en sus vehículos para combatir incendios. Si la espuma disponible no es la apropiada, tal vez usen rocío de agua. Como el agua que se usa forma un sello de vapor, se debe tener cuidado de no agitar o extender más el derrame durante su aplicación. Los vapores que no reaccionan con el agua, pueden ser dirigidos fuera del sitio, usando las corrientes de aire que rodean al rocío de agua. Antes de usar rocío de agua u otros métodos para controlar con seguridad la emisión de vapor o para prevenir el encendido, obtenga asesoría técnica, basada en la identificación del nombre específico del material.

USO TERRORISTA/CRIMINAL DE AGENTES QUÍMICOS/BIOLÓGICOS/ RADIOLOGICOS

El siguiente texto tiene como misión proveer información a los primeros en respuesta para realizar una evaluación primaria de una situación en la que se sospecha el uso terrorista o criminal de agentes químicos / biológicos y/o materiales radiactivos (QBN). Como ayuda para la evaluación, a continuación se detalla una lista de indicadores observables acerca del uso o presencia de agentes químicos / biológicos o materiales radiactivos.

DIFERENCIAS ENTRE UN AGENTE QUÍMICO, UN AGENTE BIOLÓGICO Y UN AGENTE RADIOLOGICO

Los agentes químicos, biológicos y radiológicos pueden ser dispersados en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, o en las superficies con las que tenemos contacto. Los métodos de dispersión pueden ser tan simples como la apertura de un contenedor, el uso de dispositivos de dispersión hogareños (jardinería), o elaborados como la detonación de un explosivo.

Los Incidentes Químicos se caracterizan por el rápido desarrollo de síntomas médicos (de minutos a horas) y elementos fácilmente observables (residuos coloreados, follaje muerto, olor penetrante, animales o insectos muertos).

Los Incidentes Biológicos se caracterizan por un desarrollo de síntomas que va de horas a días. Generalmente, no habrá elementos fácilmente observables debido a que los agentes biológicos son usualmente inodoros e incoloros. Debido al tiempo prolongado en el desarrollo de síntomas, el área afectada por un incidente biológico puede ser mayor debido al movimiento de individuos afectados.

Los Incidentes Radiológicos se caracterizan por el inicio de síntomas, si los hay, en días, semanas o mayor tiempo. Generalmente, no habrá señales características porque los materiales radiactivos son generalmente inodoros e incoloros. Se requiere un equipo especializado determinar el tamaño del área afectada, y si el nivel de la radiactividad presenta un peligro para la salud inmediato o a largo plazo. Debido a que la radiactividad no es perceptible sin el equipo especial, el área afectada puede ser mayor debido a la migración de individuos contaminados.

En los niveles creados por la mayoría de las fuentes probables, la radiación que sería generada no sería suficiente para matar o para causar enfermedad severa. En un incidente radiológico generado por una "bomba sucia", o Dispositivo Radiológico de Dispersión (DRD), en el cual un explosivo convencional se detona para liberar la radiación, el principal peligro es la explosión. Sin embargo, ciertos materiales radiactivos dispersados en el aire pueden contaminar varias áreas de la ciudad, creando miedo y pánico, y requiriendo descontaminación del área.

INDICADORES DE UN POSIBLE INCIDENTE QUÍMICO

Animales/pájaros/peces muertos

Numerosos animales muertos (salvajes y domésticos, grandes y chicos), pájaros y peces en una misma área.

Ausencia de insectos

Si se advierte la ausencia de insectos (tierra, aire y/o agua), verifique en la tierra, la superficie del agua o la playa la presencia de insectos muertos. Si está cerca del agua, verifique la presencia de peces o pájaros acuáticos muertos.

INDICADORES DE UN POSIBLE INCIDENTE QUÍMICO (continuación)

Olores inexplicables	Los olores pueden ser: tipo frutales o florales, penetrantes, picantes, a ajo, a naftalina, a almendras, a heno recién cortado, etc. Es importante diferenciar que el olor no corresponda a alguna planta del lugar.
Número inusual de personas muertas o enfermas (víctimas en masa)	Problemas de salud como náusea, desorientación, dificultad en la respiración, convulsiones, transpiración localizada, conjuntivitis (enrojecimiento de ojos / síntomas de agente nervioso), eritema (enrojecimiento de la piel / síntomas de agente vesicante) y muerte.
Patrón de víctimas	Las víctimas normalmente se encontrarán en la dirección del viento. Si son encontradas dentro de casas o edificios, a través de sistemas de ventilación.
Ampollas / erupciones	Numerosos individuos que presentan, en forma inexplicable, con ampollas de agua, ronchas (picaduras tipo abejas), y/o erupciones.
Enfermedad en áreas confinadas	Diferencia de la tasa de mortalidad de personas que estaban en recintos cerrados contra los que estaban en el exterior, dependiendo de donde el agente fué liberado.
Gotas de líquido inusuales	En numerosas superficies aparecen pequeñas gotas o una capa de aceite, numerosas superficies de agua tienen una capa aceitosa (sin lluvia reciente).
Áreas con apariencia distinta	Área de árboles, arbustos, hierbas, cultivos y/o césped, están muertos, decolorados, marchitados o secos. (No confundir con sequía).
Nubes bajas	Nubes bajas, niebla, bruma que no corresponde con el clima.
Restos metálicos inusuales	Materiales tipo restos de bombas o municiones, especialmente si contienen algún líquido.

INDICADORES DE UN POSIBLE INCIDENTE BIOLÓGICO

Número inusual de animales y personas muertas o enfermas	Diversos síntomas pueden presentarse. Las víctimas pueden aparecer en horas o días después de ocurrido el incidente. El tiempo necesario para el desarrollo de los síntomas depende de cada agente.
Producto siendo diseminado en forma inusual o no planeada	Especialmente si esto ocurre en el exterior durante períodos de oscuridad.
Dispositivos de dispersión abandonados	Los dispositivos pueden no tener olores distintivos.

INDICADORES DE UN POSIBLE INCIDENTE RADIOLÓGICO

Símbolos de Radiación	Los contenedores pueden exhibir un símbolo de “propulsor” de radiación
Restos Metálicos Inusuales	Restos de material tipo bomba / municiones
Material emitiendo calor	Material caliente o que parece que emite calor, sin ninguna fuente de calor externa
Material con brillo intenso	Materiales altamente radiactivos pueden emitir o causar radioluminiscencia
Personas / Animales Enfermas	Situaciones extrañas en que pueden encontrarse numerosas personas o animales enfermas o moribundas. Las víctimas pueden aparecer horas, días o semanas después que el incidente ocurrió. El tiempo requerido para la aparición de síntomas depende del material radiactivo utilizado y la dosis recibida. Posibles síntomas incluyen vómitos y enrojecimiento de la piel.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PERSONAL

Cuando se aproxima a un lugar donde puede haber agentes químicos/biológicos (QB) o materiales radiactivos involucrados, la prioridad es la seguridad de uno mismo y la de otro personal de respuesta. Se debe utilizar la ropa de protección y equipos de protección respiratoria recomendados. En incidentes donde se sospecha que fueron utilizados como armas materiales QBN, se recomienda la utilización de respiradores con protección QBN certificados por NIOSH. Tenga en mente que la presencia e identificación del agente QB o material radiactivo puede no ser verificable, especialmente en el caso de los agentes biológicos y radiactivos. Las siguientes acciones y medidas a ser consideradas son aplicables tanto a incidentes químicos, biológicos y radiológicos. Los lineamientos son generales, no abarcan todas las posibilidades y su aplicación debe ser evaluada en cada caso.

Acercamiento y estrategia de respuesta. Protéjase Ud. mismo y haga un acercamiento seguro (minimice el tiempo de exposición, maximice la distancia entre usted y el material que se supone puede dañarlo, cúbrase y utilice la protección dérmica y respiratoria recomendada). Identifique y estime el riesgo utilizando los indicadores mencionados anteriormente. Aíse y asegure el área; personas potencialmente contaminadas deben ser aisladas y descontaminadas lo antes posible. Dentro de sus posibilidades, adopte acciones para limitar la dispersión de contaminantes. En caso de un incidente químico, la disminución del olor del producto no necesariamente significa la reducción de la concentración del vapor. Algunos productos químicos afectan los sentidos dando una falsa percepción de que el producto ya no está presente.

Si hubiera algún indicio que el área puede estar contaminada con materiales radiactivos, inclusive un sitio con una explosión no accidental, el personal de respuesta debe utilizar equipos para la detección de radiación que los alertaría si ingresan a un ambiente radiológico, para ellos deben haber recibido el entrenamiento adecuado en su uso. Este equipo de detección debe estar preparado de forma que pueda alertar al personal de respuesta cuando se ha alcanzado una concentración ambiental peligrosa para la salud.

Acciones Iniciales a considerar en un potencial evento terrorista con QBN / Materiales Peligrosos:

- Evite usar teléfonos celulares, radios, etc. en un radio de 100 metros (300 pies) del artefacto sospechoso.
- NOTIFIQUE a la policía local llamando al 911.
- Establezca el Sistema de Comando en un área con viento a favor y elevada.
- NO TOQUE o MUEVA los paquetes o contenedores sospechosos .
- Sea cauteloso acerca de la potencial presencia de dispositivos secundarios (ej. Dispositivos Explosivos Improvisados, DEIs).
- Evite la contaminación.
- Limite el acceso a sólo a aquellos responsables de rescatar víctimas o evaluar dispositivos sospechosos.
- Aísle y evacue a aquellas personas que pudieron estar expuestos a materiales peligrosos.
- Aísle las áreas contaminadas y asegure la escena para el análisis del material.

Medidas de Descontaminación. El personal de respuesta a emergencias debe seguir los procedimientos de descontaminación estándar (lavado – desvestir – lavado). La descontaminación de víctimas en masa debe iniciarse lo antes posible desvistiendo (toda la ropa) y lavando (con agua y jabón). Si hay o se supone la presencia de un agente biológico, utilice un cepillo para mayor efectividad en el lavado. Si se sospecha de un agente químico es importante que la descontaminación se realice entre los primeros 2 minutos. Si es posible, una posterior descontaminación debe realizarse usando una solución de hipoclorito de sodio al 0.5 % (1 parte de cloro doméstico o lejía de uso hogareño en 9 partes de agua). Si hay o se supone la presencia de un agente biológico se debe dejar de 10 a 15 minutos con la solución de hipoclorito y luego realizar el enjuague. La solución de hipoclorito sólo debe utilizarse sobre la piel. No debe usarse sobre ojos o heridas abiertas en abdomen, pecho, cráneo o columna vertebral. Para mayor información llame a las agencias listadas en esta guía.

En caso de personas contaminadas con el material radiactivo, muévalas a un área de baja radiación. Quítele la ropa y colóquela en un recipiente sellado claramente identificado, tal como una bolsa plástica, para ser analizada más tarde. Utilice los métodos de descontaminación enunciados arriba, pero evite lastimar la piel, por ejemplo, afeitar o cepillar excesivamente el área afectada. La contaminación radiactiva externa, en una superficie de piel intacta, difícilmente sea una dosis peligrosa a la persona contaminada o al personal de respuesta. Por esta razón, excepto en circunstancias muy inusuales, una persona lesionada que también está contaminada con material radiactivo, debe ser estabilizada médicamente tomando cuidado para minimizar la extensión de la contaminación, antes de iniciar la descontaminación.

Nota: Esta información fue desarrollada por el Departamento Nacional de Defensa (Canadá), el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, Aberdeen Proving Ground y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Glosario

- AEGLs** Acute Exposure Guideline Levels. Los AEGLs representan el umbral límite de exposición para la población general y son aplicables a emergencias para periodos de exposición desde 10 minutos a 8 horas. Los valores AEGLs están definidos para tres niveles de daño (AEGL-1, AEGL-2 y AEGL-3), y cada nivel cuenta con cinco periodos de tiempo (10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas y 8 horas). Estos niveles se caracterizan por distintos grados de toxicidad. Vea AEGL-1, AEGL-2 y AEGL-3.
- AEGL - 1** Es la concentración de una sustancia química en el aire (expresada en ppm o mg/m³) por encima de la cual se predice que la población general, incluyendo individuos susceptibles, podría experimentar molestias notables, irritación o ciertos efectos asintomáticos. Estos efectos son transitorios, no incapacitantes y reversibles una vez que cesa el periodo de exposición.
- AEGL - 2** Es la concentración de una sustancia química en el aire (expresada en ppm o mg/m³) por encima de la cual se predice que la población general, incluyendo individuos susceptibles, podría experimentar efectos duraderos serios o irreversibles o ver impedida su capacidad para escapar.
- AEGL - 3** Es la concentración de una sustancia química en el aire (expresada en ppm o mg/m³) por encima de la cual se predice que la población general, incluyendo individuos susceptibles, podría experimentar efectos amenazantes para la vida o incluso provocar la muerte.
- Agentes Biológicos** Organismos vivos que causan enfermedad o la muerte en humanos. El Anthrax y Ebola son algunos ejemplos de agentes biológicos. **Refiérase a la GUIA 158.**
- Agentes Nerviosos** Sustancias que interfieren con el Sistema Nervioso Central. La exposición es principalmente por contacto con el líquido (a través de ojos y piel) y en forma secundaria por inhalación de vapor. Algunos agentes nerviosos son: Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD) y VX.
Síntomas: pupilas pequeñas, cefalea extrema, severa opresión del pecho, disnea, líquido en la nariz, tos, salivación, insensibilidad, ataque.
- Agentes Sanguíneos** Sustancias que dañan a las personas por interferencia en la respiración celular (intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos). Algunos agentes sanguíneos son: Cianuro de Hidrógeno (AC) y Cloruro de Cianógeno (CK).
Síntomas: dolor al respirar, cefalea, insensibilidad, ataque, coma.
- Agentes Sofocantes** Sustancias que causan daño físico a los pulmones. La exposición es a través de inhalación. En casos extremos, las membranas se hinchan y los pulmones se llenan de líquido (edema pulmonar). La muerte es por falta de oxígeno; por lo tanto la víctima es "sofocada". El Fosgeno (CG) es un agente sofocante.
Síntomas: irritación de ojos, nariz y garganta, dolor al respirar, náusea y vómitos, quemaduras en la piel expuesta.

Glosario

Agentes Vesicantes	Sustancias que causan ampollas en la piel. La exposición puede ser por contacto de líquido o vapor a cualquier tejido expuesto (ojos, piel o pulmones). Algunos agentes vesicantes son: Mostaza (H), Mostaza Destilada (HD), Mostaza Nitrogenada (HN) y Lewisita (L). Síntomas: ojos rojos, irritación, quemaduras en piel, ampollas, daño al tracto respiratorio superior, tos, ronquera.
Autoridad de Radiación	Como se hace referencia en las GUIAS 161 a la 166 para materiales radiactivos, la autoridad de radiación es habitualmente una dependencia estatal o federal. Las responsabilidades de esta autoridad incluyen la evaluación de las condiciones de peligro radiológico durante operaciones normales y durante emergencias. Si la identidad y el número de teléfono de la autoridad no son conocidas por el personal de respuesta, o no están incluidas en el plan de respuesta local, se puede obtener la información en los centros de emergencia listados al final de la guía. Ellos mantienen una lista actualizada de las autoridades de radiación.
Chorro Pleno	Es un método para aplicar o distribuir agua desde el final de una manguera. El agua se libera bajo presión para que penetre. En un chorro pleno, aproximadamente el 90% del agua pasa a través de un círculo imaginario de 38 cm en diámetro al punto de ruptura. Las mangueras de chorro pleno son usadas frecuentemente para enfriar tanques y otro equipo expuesto a incendios de líquidos inflamables o para el lavado de derrames en combustión, alejándolos de los puntos de peligro. Sin embargo, este procedimiento puede ocasionar que el producto de la combustión se disemine en forma inapropiada si no se utilizan adecuadamente o cuando se dirige hacia contenedores abiertos de líquidos combustibles e inflamables.
CL50	Concentración Letal 50. La concentración de un material administrado por vía inhalatoria a la cual se espera que cause la muerte del 50% de la población de animales de experimentación en un tiempo determinado. (La concentración se expresa tanto en ppm como en mg/m ³).
CO₂	Gas de dióxido de carbono
DEIs	Vea “Dispositivos Explosivos Improvisados”
Densidad de vapor	Es el peso de un volumen de vapor o gas puro (sin aire presente) comparado con el peso de un volumen igual de aire seco a la misma temperatura y presión. Una densidad de vapor menor a 1 (uno) indica que el vapor es más ligero que el aire y que tenderá a elevarse. Una densidad de vapor mayor a 1 (uno) indica que el vapor es más pesado que el aire y tenderá a descender hacia el suelo.
Derrame Grande	Un derrame que involucra cantidades mayores a 200 litros para líquidos y mayores a 300 kilogramos para sólidos.

Glosario

Derrame Pequeño	Un derrame que involucra cantidades menor o igual a 200 litros para líquidos y menor o igual a 300 kilogramos para sólidos.
Descontaminación	Consiste en extraer o disminuir la cantidad de contaminante presente en materiales y personas para prevenir efectos adversos a la salud. Siempre evite el contacto directo o indirecto con materiales peligrosos; sin embargo, si el contacto ocurre, el personal deberá ser descontaminado tan pronto como sea posible. Debido a que los métodos usados para descontaminar equipo y personal son específicos para cada producto, póngase en contacto con los centros de emergencia para determinar el procedimiento apropiado. La ropa y el equipo contaminados deberán ser retirados después de su uso y guardados en un área controlada (zona tibia) hasta que los procedimientos de limpieza puedan ser iniciados. En algunos casos, la ropa protectora y el equipo no pueden ser descontaminados y deberán ser desechados de una manera adecuada.
Dispositivos Explosivos Improvisados	Una bomba que fue fabricada a partir de explosivos comerciales, militares o caseros.
Edema	Es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido en las células y los tejidos. El edema pulmonar es una acumulación excesiva de agua en los pulmones, por ejemplo, después de la inhalación de un gas que es corrosivo para el tejido del pulmón.
ERPG(s)	Emergency Response Planning Guidelines(s). Valores destinados a proveer los rangos de concentración estimada por encima de la cual se puede anticipar la observación de efectos adversos a la salud; ver ERPG-1, ERPG-2 y ERPG-3.
ERPG-1	Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora experimentando sólo efectos adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente definido.
ERPG-2	Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora sin experimentar o desarrollar efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección.
ERPG-3	Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora sin experimentar o desarrollar efectos que amenacen su vida.
Espuma resistente al alcohol	Una espuma que es resistente a los productos “polares” tales como acetonas y ésteres los cuales pueden inutilizar otros tipos de espumas.
Explosión masiva	Es una explosión que afecta casi toda la carga instantáneamente.

Glosario

GE

Veá Grupo de Embalaje.

Grupo de compatibilidad

Las letras identifican los explosivos que están considerados como compatibles. Los materiales de la clase 1 son considerados como “compatibles” si pueden ser transportados juntos sin aumentar significativamente ya sea la probabilidad de un incidente o, por una cantidad determinada, la magnitud de los efectos de tal incidente.

- A Sustancias que se espera que exploten en masa que detona muy pronto después de que el fuego las alcanza.
- B Artículos que se espera que exploten en masa muy pronto después de que el fuego las alcanza.
- C Sustancias o artículos que se encienden inmediatamente y se queman violentamente sin explotar necesariamente.
- D Sustancias o artículos que pueden explotar en masa acompañadas por un estallido y peligro de fragmentos, cuando se expone al fuego.
- E, F Artículos que pueden explotar en masa en un incendio.
- G Sustancias y artículos que pueden explotar en masa y pueden liberar gases y humos tóxicos.
- H Artículos que en un incendio pueden ejectar proyectiles peligrosos y un humo blanco denso.
- J Artículos que pueden explotar en masa.
- K Artículos que en un incendio pueden ejectar proyectiles peligrosos y gases tóxicos.
- L Sustancias y Artículos que presentan un riesgo especial y que pueden activarse ya sea por el aire (pirofórico) o por el agua.
- N Artículos que contienen solamente sustancias detonantes extremadamente insensibles y que demuestran una insignificante probabilidad de iniciación o propagación.
- S Sustancias o Artículos empacadas que, si se inician accidentalmente, producen efectos que usualmente están confinados a los alrededores donde se encuentran.

Glosario

Grupo de Embalaje	El Grupo de Embalaje (GE) se asigna de acuerdo al grado de riesgo que tiene el material. GE I : Sustancias de alto riesgo GE II: Sustancias de mediano riesgo GE III: Sustancias de bajo riesgo
Líquido Combustible	Es un líquido cuyo punto de inflamación es mayor de 60.5°C (141°F) y menor a 93°C (200°F). Las regulaciones de los Estados Unidos permiten que un líquido inflamable con un punto de inflamación entre 38°C (100°F) y 60.5°C (141°F) sea reclasificado como un líquido combustible.
Líquido criogénico	Un gas licuado, refrigerado que tiene un punto de ebullición menor que -90°C (- 130°F) a presión atmosférica.
Líquido inflamable	Es un líquido que tiene un punto de inflamación de 60.5°C (141 °F) o más bajo.
Líquido refrigerado	Ver “Líquido Criogénico”.
mg/m³	Miligramo de material por metro cúbico de aire.
Miscible	En este guía, significa un material que se mezcla fácilmente con el agua.
mL/m³	Mililitro de material por metro cúbico de aire (1mL/m ³ es igual a 1 ppm).
n.e.p.	Estas letras refieren a “no especificado en otra parte”. Estas siglas se utilizan en nombres genéricos tales como “Líquidos Corrosivos, n.e.p.”. Esto significa que el nombre químico de ese producto corrosivo no se encuentra listado en las regulaciones; por lo tanto se debe utilizar un nombre genérico para identificarlo en los documentos de transporte.
Nocivo	En esta guía, significa que el material puede ser dañino para la salud o bienestar físico.
No miscible (o inmisible)	En esta guía, significa un material que no se mezcla fácilmente con el agua.
No-polar	Ver “No miscible”.
Oxidante	Es un producto químico que aporta su propio oxígeno y que ayuda a otros materiales combustibles a arder más fácilmente.
P	La letra “ P ” enseguida de un número de guía en las páginas de borde-amarillo y de borde-azul, identifican un material que puede polimerizar violentamente bajo condiciones de alta temperatura o contaminación con otros productos. Esta polimerización producirá calor y aumento de presión en los contenedores, los cuales pueden explotar o romperse. (Ver “Polimerización”)

Glosario

pH	pH es un valor que representa la acidez o alcalinidad de una solución acuosa. El agua pura tiene un pH de 7. Un valor pH bajo 7 indica una solución ácida (un pH de 1 indica una solución extremadamente ácida). Un valor de pH superior a 7 indica una solución alcalina (un pH de 14 es extremadamente alcalino). Los ácidos y los alcalis (bases) son calificados comúnmente como materiales corrosivos.
PIH	Peligro de Inhalación Venenosa. Término usado para describir gases y líquidos volátiles que son tóxicos cuando se inhalan. (Igual al "RIT")
Pirofórico	Es una sustancia que enciende espontáneamente a la exposición con el aire (o al oxígeno).
Polar	Ver "Miscible".
Polimerización	Este término describe una reacción química que generalmente está asociada a la producción de sustancias plásticas. Básicamente, una molécula individual del producto (líquido o gas) reacciona con otra para producir lo que se puede describir como una cadena larga. Estas cadenas se pueden formar para diferentes aplicaciones. Un ejemplo muy conocido es el vaso de café de poliestireno, el cual se forma cuando moléculas de estireno líquido reaccionan entre sí (o polimerizan) formando un sólido, por lo tanto su nombre cambia de estireno a poliestireno ("poli" significa muchos).
Polvo Químico Seco	Una preparación para combatir incendios que involucran líquidos inflamables, sustancias pirofóricas y equipos eléctricos. Los más comunes son el bicarbonato de sodio o el bicarbonato de potasio.
ppm	Partes por millón (1 ppm es igual a 1 mL/m ³)
Presión de vapor	Es la presión a la cual un líquido y su vapor están en equilibrio a una determinada temperatura. Los líquidos con presiones de vapor más altas evaporan más rápidamente.
Productos de Descomposición	Son los productos resultantes de la pirólisis de una sustancia.
Productos reactivos con el agua	Las sustancias que producen productos tóxicos en descomposición al contacto con el agua.
Punto de inflamación	La temperatura más baja a la cual un líquido o sólido desprende vapor en tal concentración, que cuando el vapor se combina con el aire cerca de la superficie del líquido o del sólido, se forma una mezcla inflamable. Por lo tanto, entre más bajo es el punto de inflamación, más inflamable es el producto.

Glosario

QBN	Agentes químicos / biológicos y/o materiales radiactivos.
Quemadura	Se refiere tanto a quemaduras químicas como térmicas. La primera puede ser causada por sustancias corrosivas y la segunda por gases criogénicos licuados, sustancias fundidas a altas temperaturas, o llamas.
Radiactividad	Es la propiedad de algunas sustancias para emitir radiación invisible y potencialmente dañina.
RIT	Riesgo de Inhalación Tóxica. Término utilizado para describir gases y líquidos volátiles que son tóxicos cuando se inhalan (Igual al PIH).
Rocío de Agua	<p>Método o forma de aplicar o distribuir agua. El agua es finamente dividida para proveer una mayor absorción de calor. Los patrones de rocío pueden cambiar de 10 a 90 grados. El rocío de agua puede utilizarse para extinguir o controlar un incendio o para proteger al personal y equipos de una exposición. (Este método puede usarse para absorber, bajar o dispersar vapores. Dirija el rocío de agua, antes que un chorro directo, hacia una nube de vapor para lograr lo mencionado anteriormente).</p> <p>El rocío de agua es particularmente efectivo en incendios de líquidos inflamables o sólidos volátiles que tienen un punto de inflamación superior a 37.8 °C (100 °F).</p> <p>Indistintamente de lo antes mencionado, el rocío de agua puede ser utilizado con éxito en líquidos inflamables con bajo punto de inflamación. La efectividad depende particularmente del método de aplicación. Con pitones apropiados, hasta incendios con algunos tipos de gasolina han sido extinguidos utilizando líneas coordinadas para eliminar las llamas de la superficie de un líquido. También el rocío de agua cuidadosamente aplicado formando espuma, es utilizado con éxito en incendios que involucran líquidos con punto de inflamación altos (o cualquier líquido viscoso). Esta acción espumante provoca la extinción del incendio en la superficie del líquido.</p>
Ropa de protección	<p>Incluye ambas protecciones, respiratoria y física. No se puede asignar un nivel de protección a la ropa o a los aparatos respiratorios por separado. Estos niveles fueron aceptados y definidos por organizaciones de respuesta tales como: La Guardia Costera de los Estados Unidos, NIOSH y EPA de los Estados Unidos.</p> <p>Nivel A: ERA, más la ropa totalmente encapsulada resistente a los productos químicos (resistente a la penetración).</p> <p>Nivel B: ERA, más la ropa resistente a los productos químicos (a prueba de salpicadura).</p> <p>Nivel C: Respirador de media cara o completo, más la ropa resistente a los productos químicos (a prueba de salpicadura).</p> <p>Nivel D: Todo cubierto sin protección respiratoria.</p> <p>ERA: Equipo de Respiración Autónoma (SCBA)</p>

Glosario

Sensibles al Agua	Sustancias que pueden producir productos de descomposición inflamables y/o tóxicos cuando entran en contacto con el agua.
V	Concentración de vapor saturada de material en aire (volatilidad), se expresa en mL/m ³ , a 20°C y a presión atmosférica estándar.
Viscosidad	Es la resistencia interna de un líquido a fluir. Esta propiedad es importante, porque indica qué tan rápido se fugará una sustancia a través de una perforación en contenedores o tanques.
Zona caliente	Es el área inmediata que rodea a un incidente de materiales peligrosos, la cual se extiende lo suficiente para prevenir los efectos adversos de la emisión de los materiales peligrosos para el personal fuera de la zona. Esta zona también se puede llamar zona de exclusión, zona roja o zona restringida en otros documentos. (EPA Standard Operating Safety Guidelines, OSHA 29 CFR 1910.120, NFPA 472)
Zona fría	En esta área se establece el puesto de mando y otras funciones que se consideran necesarias para controlar el incidente. También se refieren a ella como la zona limpia, zona verde o zona de apoyo en otros documentos. (EPA Standard Operating Safety Guidelines, OSHA 29 CFR 1910.120, NFPA 472)
Zonas de control	Áreas designadas en incidentes de materiales peligrosos, basadas en la seguridad y el grado de riesgo. Muchos términos son usados para describir zonas de control; sin embargo, en este libro guía, estas zonas son definidas como zonas caliente/exclusión/roja/restringida, tibia/reducción de la contaminación/amarilla/acceso limitado y fría/limpia/verde/apoyo (EPA Standard Operating Safety Guidelines, OSHA 29 CFR 1910.120, NFPA 472)
Zonas de Riesgo (Riesgo de Inhalación)	ZONA de RIESGO A: Gases: CL50 de menor o igual a 200 ppm Líquidos: V igual o mayor a 500 CL50 y CL50 menor o igual a 200 ppm ZONA de RIESGO B: Gases: CL50 mayor a 200 ppm y menor o igual a 1000 ppm Líquidos: V igual o mayor a 10 CL50; CL50 menor o igual a 1000 ppm, y que no se cumpla el Criterio para Zona A de Peligro de Inhalación ZONA de RIESGO C: CL50 mayor a 1000 ppm y menor o igual a 3000 ppm ZONA de RIESGO D: CL50 mayor a 3000 ppm y menor o igual a 5000 ppm
Zona tibia	Es el área donde el personal, el equipo de descontaminación y el apoyo de la zona caliente están instalados. Incluye puntos de control para el acceso al corredor, lo que ayuda a reducir la propagación de la contaminación. Esto también se refiere a la descontaminación, reducción de la contaminación, zona amarilla o zona de acceso limitado en otros documentos. (EPA Standard Operating Safety Guidelines, OSHA 29 CFR 1910.120, NFPA 472)

DATOS DE PUBLICACIÓN

La edición 2008 de la Guía de Respuesta de Emergencia (GRE2008) fue preparada por el personal de Transporte de Canadá, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, con la colaboración del CIQUIME de Argentina y el apoyo de diversos grupos interesados tanto gubernamentales como del sector privado. Los principales autores del GRE son Michel Cloutier, Transporte Canadá, y George Cushmac, Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América. Los servicios de publicación e impresión son provistos por la Administración de Seguridad en Tuberías y Materiales Peligrosos del Departamento de Transporte de Estados Unidos (PHMSA), Oficina de Entrenamiento e Iniciativas de Materiales Peligrosos.

La GRE2008 tiene como base los primeros libros de respuesta de emergencia de Transporte de Canadá, Departamento de Transporte de Estados Unidos (U.S. DOT) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. El Libro Guía de Respuesta de Emergencia ha sido traducido e impreso en muchos idiomas, incluyendo el francés, inglés, chino, alemán, hebreo, japonés, portugués, coreano, húngaro, polaco, turco y tailandés.

Solicitamos por este medio a aquellos países que deseen participar en ediciones futuras de esta Guía, a que nos proporcionen la información relativa a sus centros de información de emergencia respectivos, para ser incluidos en las mismas. Por favor contactar cualquiera de los teléfonos o páginas de internet en el párrafo siguiente.

DISTRIBUCIÓN DE ESTE LIBRO GUIA

El objetivo principal de esta obra es el de que cada vehículo que preste servicio de emergencia cuente con un ejemplar de la GRE2008 y dicha distribución se realice a través de las autoridades federales, estatales, provinciales así como de las autoridades de seguridad pública. La distribución de este libro-guía se efectúa mediante la colaboración voluntaria de una red de dependencias gubernamentales clave. Las organizaciones de servicios de emergencia que no hayan aun recibido sus ejemplares de la GRE2008 deben ponerse en contacto con su respectivo centro de distribución en sus países, estados o provincias. En los Estados Unidos, la información acerca del centro de distribución para su área puede obtenerse del Centro de Seguridad de Materiales en la página de internet <http://hazmat.dot.gov> o llamar telefónicamente al 202-366-4900. En Canadá, comunicarse con CANUTEC al 613-992-4624 o a través de la página de internet <http://www.canutec.gc.ca> para recibir información. En México, llame a SCT al 52-55-5684-1275 o 52-55-5684-0188 (desde fuera del país) o al 5684-1275 o 5684-0188 dentro de México. También se recibe correo electrónico al: iflores@sct.gob.mx. En Argentina, comunicarse con CIQUIME 011-4613-1100, o través de la página de internet en <http://www.ciquime.org.ar> , o por E-mail: gre2008@ciquime.org.ar

REPRODUCCIÓN y REVENTA

Ejemplares de este documento que se proporcionan sin costo a los servicios de bomberos, policías y otros servicios de emergencias no pueden revenderse. La GRE2008 (PHH50-ERG2008) puede ser reproducido sin necesidad de permiso alguno sujetándose a lo siguiente:

Los nombres y los escudos nacionales de los gobiernos de los países participantes, no pueden reproducirse en un ejemplar de este documento a menos que la copia del mismo reproduzca con fidelidad el contenido completo (texto, formato y colorido) de este documento sin modificación alguna. Además, el nombre completo, y la dirección del editor deberá mostrarse en la parte posterior de la contraportada de cada ejemplar, reemplazando cualquier leyenda localizada al centro de dicha contraportada.

Se agradecen los comentarios constructivos a la GRE2008; particularmente, comentarios al respecto de su utilización al acudir a incidentes que involucran materiales peligrosos. Los comentarios deberán enviarse a:

En Canadá:

Director, CANUTEC
Transporte de Materiales Peligrosos
Transporte de Canadá
Ottawa, Ontario
Canadá K1A 0N5

Teléfono: 613-992-4624 (información)
FAX: 613-954-5101
E-mail: canutec@tc.gc.ca

En los Estados Unidos:

Departamento de Transporte de los Estados Unidos
Administración de Seguridad en Tuberías y Materiales Peligrosos
Oficina de Entrenamiento e Iniciativas de Materiales Peligrosos (PHH-50)
Washington, DC 20590-0001

Teléfono: 202-366-4900
FAX: 202-366-7342
E-mail: erg2008@dot.gov

En México:

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Dirección General de Autotransporte Federal
Dirección General Adjunta de Normatividad
Calzada de las Bombas No. 411-9 piso,
Col. San Bartolo Coapa,
Delegación Coyoacán,
Código Postal 04800,
México, D.F.

Teléfono y FAX: 52-55-5684-1275 o 52-55-5684-0188

En Argentina:

Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME)
Juan Bautista Alberdi 2986
C1406GSS Buenos Aires, Argentina
Tel. +54-11-4613-1100 Fax (011) 4613-3707
E-mail: gre2008@ciquime.org.ar

NOTAS

NOTAS

NOTAS

La Guía de Respuesta a Emergencia normalmente es revisada cada cuatro años. Sin embargo, en caso de un error, de una omisión o de un cambio significativo en el estado del conocimiento, instrucciones especiales pueden ser publicadas.

Los utilizadores de la Guía se deben asegurar periódicamente (cada 6 meses) que su versión es actual. Los cambios se deben anotar abajo.

DOT/PHMSA

<http://hazmat.dot.gov/pubs/erg/guidebook.htm>

TRANSPORT CANADA

<http://www.tc.gc.ca/canutec/en/guide/guide.htm>

CIQUIME

<http://www.ciquime.org.ar>

Esta guía incorpora cambios desde la fecha:

NUMEROS DE TELEFONO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA

CANADA

1. CANUTEC

613-996-6666

(Se aceptan llamadas por cobrar)

ESTADOS UNIDOS

1. CHEMTREC®

1-800-424-9300

(Llame sin costo dentro de Estados Unidos, Canadá e Islas Vírgenes)

703-527-3887 Para llamadas originadas en alguna otra parte

(Se aceptan llamadas por cobrar)

2. CHEMTEL, INC.

1-888-255-3924

(Llame sin costo dentro de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá e Islas Vírgenes)

813-248-0585 Para llamadas originadas en alguna otra parte

(Se aceptan llamadas por cobrar)

3. INFOTRAC

1-800-535-5053

(Llame sin costo dentro de Estados Unidos, Canadá e Islas Vírgenes)

352-323-3500 Para llamadas originadas en alguna otra parte

(Se aceptan llamadas por cobrar)

4. 3E COMPANY

1-800-451-8346

(Llame sin costo dentro de Estados Unidos, Canadá e Islas Vírgenes)

760-602-8703 Para llamadas originadas en alguna otra parte

(Se aceptan llamadas por cobrar)

5. EMBARQUES MILITARES

703-697-0218 - Incidentes que involucren explosivos o municiones

(Se aceptan llamadas por cobrar)

1-800-851-8061 - Todos los demás incidentes de materiales peligrosos

6. CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE INTOXICACIONES (Estados Unidos solamente)

1-800-222-1222

(Llame sin costo dentro de Estados Unidos)

NUMEROS DE TELEFONO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA

MEXICO

1. SETIQ

01-800-00-214-00 en la República Mexicana
Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Area Metropolitana
5559-1588
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
+52-55-5559-1588

2. CENACOM

01-800-00-413-00 en la República Mexicana
Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Area Metropolitana
5128-0000 exts. 11470, 11471, 11472, 11473, 11474, 11475, 11476 y 11477
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
+52-55-5128-0000 exts. 11470, 11471, 11472, 11474, 11475 y 11476

ARGENTINA

1. CIQUIME

0-800-222-2933
(Llame sin costo dentro de la República Argentina)
+54-11-4613-1100 Para llamadas originadas en alguna otra parte

BRASIL

1. PRÓ-QUÍMICA

0-800-118270
(Llame gratis en Brasil)
+55-11-232-1144 Para llamadas originadas en cualquier otra parte
(Se aceptan llamadas por cobrar)

COLOMBIA

1. CISPROQUIM

01-800-091-6012 in Colombia
(Llame sin costo dentro de Colombia)
288-6012 Para llamadas originadas en Bogota, Colombia
+57-1-288-6012 Para llamadas en alguna otra parte

Para detalles adicionales vea la sección titulada “**A Quien Llamar Para Ayuda**”

**ESTE DOCUMENTO NO DEBERA SER USADO PARA
DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO CON LAS
REGULACIONES DE MATERIALES PELIGROSOS
O
PARA CREAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PARA
QUIMICOS ESPECIFICOS**

NO PARA LA VENTA

**Este documento se distribuye gratis a las organizaciones
públicas de seguridad y no es para la venta**



Departamento de Transporte de los Estados Unidos
Administración de Seguridad en Tuberías y Materiales Peligrosos



Transport Canada Transports
Canada



Secretaria de Comunicaciones y Transportes